


1 NADZEMNÉ PODLAŽIE – JESTVUJÚCE SVIETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVIETIDIEL	KS
1.01	VSTUPNÁ HALA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	6
1.02	JEDLEŇ	PRISADENÉ NA PODHLAD ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 4x36W,IP20	26
1.03	KUCHYŇA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	-
1.04	CHODBA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	8
1.05	STROJOVŇA VÝTIAHU	NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.06	VÝTIAH	-	-
1.07	ZADVERIE	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	2
1.08	WC	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.09	ODPADKY	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.10	RAMPA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 100 W / IP40	1
1.11	SCHODISKO	VIŠ 1.PODZEMNÉ PODLAŽIE	-
1.12	DENNÝ SKLAD	ZÁVESNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 100 W / IP40	2
1.13	DENNÁ MIESTNOSŤ	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	
1.14	ŠATŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	4
1.15	HRUBÁ PRÍPRAVA	ZÁVESNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 100 W / IP40	2
1.16	KANCELÁRIA	STROPNÉ ŽIARIKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	4
1.17	EKONOMAT	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.18	PRESIEŇ WC	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.19	WC	NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.20	CHODBA UMÝVAREŇ	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20 NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	6 3
1.21	ZADVERIE	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.22	ČAKAREŇ	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	
1.23	ZUBNÁ AMBULANCIA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	
1.24	PRESIEŇ WC	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.25	WC	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.26	DENTÁLNA HYGIENA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	
1.27	ZUBNÁ AMBULANCIA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	
1.28	PRESIEŇ	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.29	WC	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	1
1.30	ŠATŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	2

ZUBNÁ AMBULANCIA

POZNÁMKA:

- V RÁMCI MODERNIZÁCIE OSVETLENIA NAVRHUJEME KOMPLETNÚ VÝMENU JESTVUJÚCICH SVIETIDIEL ZA NOVÉ ÚSPORNÉ,KTORÉ ZNIŽIA SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE.
- NOVÉ SVIETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ VÝPOČTOM PRE MINIMÁLNU OSVETLENOSŤ V lx V SÚLADE S DNES PLATNOU NORMOU STN EN12464-1

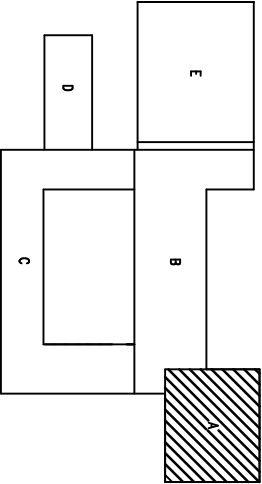

1 NADZEMNÉ PODLAŽIE – NAVRHOVANÉ SVIETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVIETIDIEL	min.OSVETLENOSŤ lx PODLA STN EN 12464-1	KS
1.01	VSTUPNÁ HALA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	6
1.02	JEDLEŇ	SVIETIDLO PRE LED TRUBICE 4x1200mm,ZAPOJENIE NA 4 OBILNIKY KRYT OPAL,IP20 OSADIŤ NA JESTVUJÚCI FEAL PODHLAD + LED TRUBICA dl.120cm 4x18W/4x2700lm,4000K,G13	300	26
1.03	KUCHYŇA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	100	-
1.04	CHODBA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	8
1.05	STROJOVŇA VÝTIAHU	LED SVIETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP20 OSADIŤ NA STENU	100	1
1.06	VÝTIAH	-	-	-
1.07	ZADVERIE	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	2
1.08	WC	LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20 OSADIŤ NA STENU	100	1
1.09	ODPADKY	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	1
1.10	RAMPA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 18W/1600lm,4000K,IP40	100	1
1.11	SCHODISKO	VIŠ 1.PODZEMNÉ PODLAŽIE	150	-
1.12	DENNÝ SKLAD	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	2
1.13	DENNÁ MIESTNOSŤ	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	200	-
1.14	ŠATŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 20W/2400lm,4000K,IP20,dl.600mm	200	4
1.15	HRUBÁ PRÍPRAVA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	200	2
1.16	KANCELÁRIA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 40W/4200lm,4000K,IP20,dl.1200mm	300	4
1.17	EKONOMAT	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	1
1.18	PRESIEŇ WC	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.19	WC	LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20 OSADIŤ NA STENU	100	1
1.20	CHODBA UMÝVAREŇ	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20 LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20 OSADIŤ NA STENU	100	6 3
1.21	ZADVERIE	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.22	ČAKAREŇ	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	100	-
1.23	ZUBNÁ AMBULANCIA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	300	-
1.24	PRESIEŇ WC	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.25	WC	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.26	DENTÁLNA HYGIENA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	300	-
1.27	ZUBNÁ AMBULANCIA	NOVÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464-1	300	-
1.28	PRESIEŇ	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.29	WC	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	1
1.30	ŠATŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 20W/2400lm,4000K,IP20,dl.600mm	200	2

ZUBNÁ AMBULANCIA

- JESTVUJÚCE SVIETIDLA BUDÚ ZDEMONTOVANÉ
- NAVRHOVANÉ SVIETIDLA BUDÚ OSADENÉ NA ICH Miesto A NOPOJENÉ NA JESTVUJÚCE SVIETELNÉ VÝVODY.
- LED SVIETIDLA 13W,25W – NAVRHUJEME OKRÚHLE,ALEBO ŠTVORCOVÉ

VYPRACOVAŤ: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: PREŠOV, ZŠ Mírka Nešpora – REKONŠTRUKCIA	STAVOPROJEKT S.T.O. Jarkovč 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: A – PAVILÓN I	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A.KOMANÍČEK	ČASŤ: E – STAVEBNÁ	
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	DIEL: ELI-MODERNIZÁCIA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA	
OBSAH: PODOORYS 1.NP MODERNIZÁCIA OSVETLENIA		DATUM: 07/2021 FORMÁT: 2x44
		STUPEŇ: P.
		Č.ZAK.: 21065
		KÓTY V: mm
		PRÍL.Č.: 3
		MIERKA: 1:100