
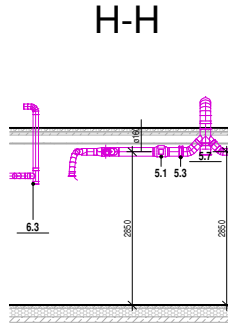
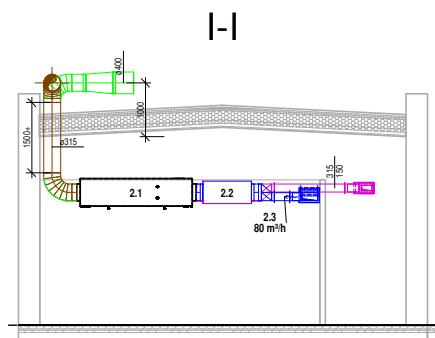
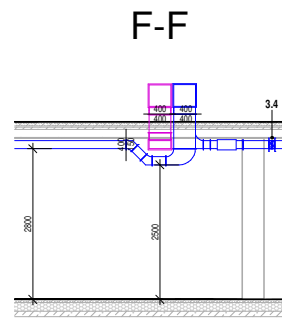
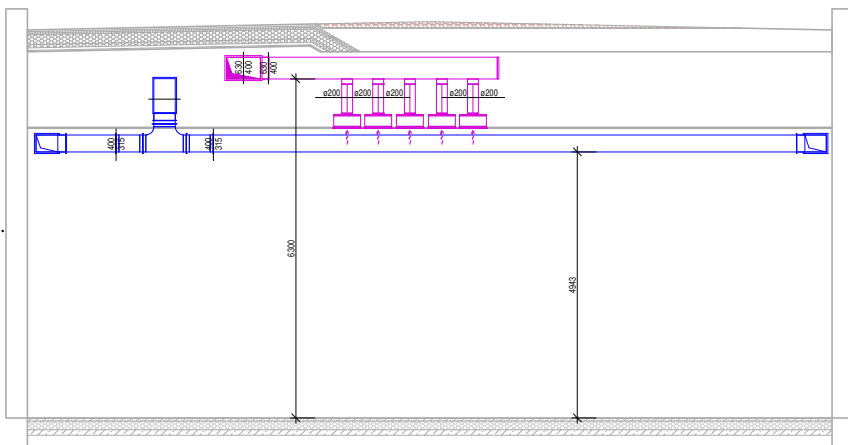
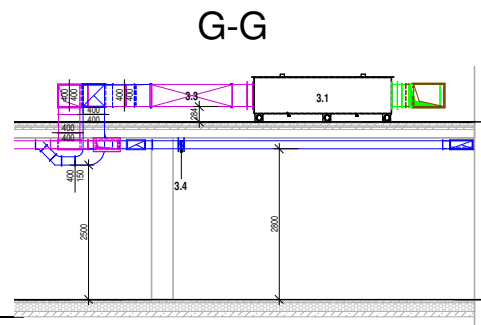
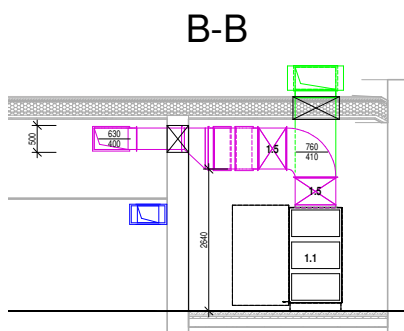


POZNÁMKY:
1. Na prvot zariadení do sečinných zaistení použijte dvere s mriežkou bezprahová konštrukcia dverí, ak nie je uvedená inak.
2. Zabezpečte odvod kondenzátu zo zariadení 2.4.
3. VZT jednotky 2.3 až 2.6 na predpripravených oceľových konštrukciách, vonkajšie kondenzácie jednotky osadiť na betónové kocky.
4. Pomocou v exteriéri izolácia K-flex ALU TECT, prípadne izolácia K-flex a oplechovať.
5. V prípade prachu potrebí vciacnejí podlaží úsekmi, respínatí podmierny minimálne priesečnou plochou 0,04 m². VZT potrebí izolovať podlažími izoláciou.

[illegible]

7.1	DECOR 100 CRZ stenový ventilátor, EI:230V/50Hz, napojiť na vypínač osvetlenia	4
7.2	DECOR 200 CRZ stenový ventilátor, EI:230V/50Hz, napojiť na vypínač osvetlenia	1
7.3	PT 489 B dver. mriežka 445x82	5

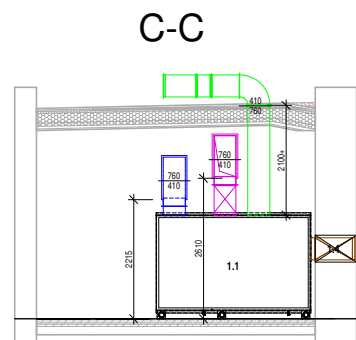

POZNÁMKY: 1. Na prívod vzduchu do sociálnych zariadení použiť drevené mriežky/bezpečnosť konštrukcie dverí, ak nie je uvedené inak. 2. Zabezpečiť odvod kondenzátu zo zariadení 2.4. 3. VZT jednotku z 2.3 osadiť na predpripravenú oceľovú konštrukciu, vonkajšie kondenzačné jednotky osadiť na betónovú ložnú. 4. Použiť v exteriéri izoláciu izolačnú K-flex ALU TEC, priepadne izoláciu K-flex a oplechovať. 5. V prípade prechodu potrubí vracajúcimi požiarmi úsekmí, nesplními podmienky minimálnej prierezovej plochy 0,4 m². VZT potrubie izolovať požiarom izoláciou. 6. Polohu výstupu lepšie upresniť pri realizácii.		Káňušovského s.r.o. VYKUROVÁNIE - VETERNÉ - KALNÁVICA 0908 593 408	
INVESTOR/STAVEBNÍK: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VÝKONNÁ VÝRAČKA: Miesto stavby:	OBEC JASENICA, JASENICA 130, 018 17 OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA doc. Ing. Andrej Kajočí PhD. Ing. Marína Petráková JASENICA 130, 018 17 OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA	STUPEN PD: DSD FORMÁT:	WKRES Č.: SADA Č.: REKREA:
1. STAVBA: JASENICA Č. POP. 130, KN-C 395 ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY		Dátum: 01/2021	
OBEKT: Administratívna budova		Profesia: Vyušuvotechnika	
OBSAH VÝKRESU: REZY		1 : 50	03