




UKONČENIE ODKVAPU NA PLOCHEJ STECHE DETAIL "D7"

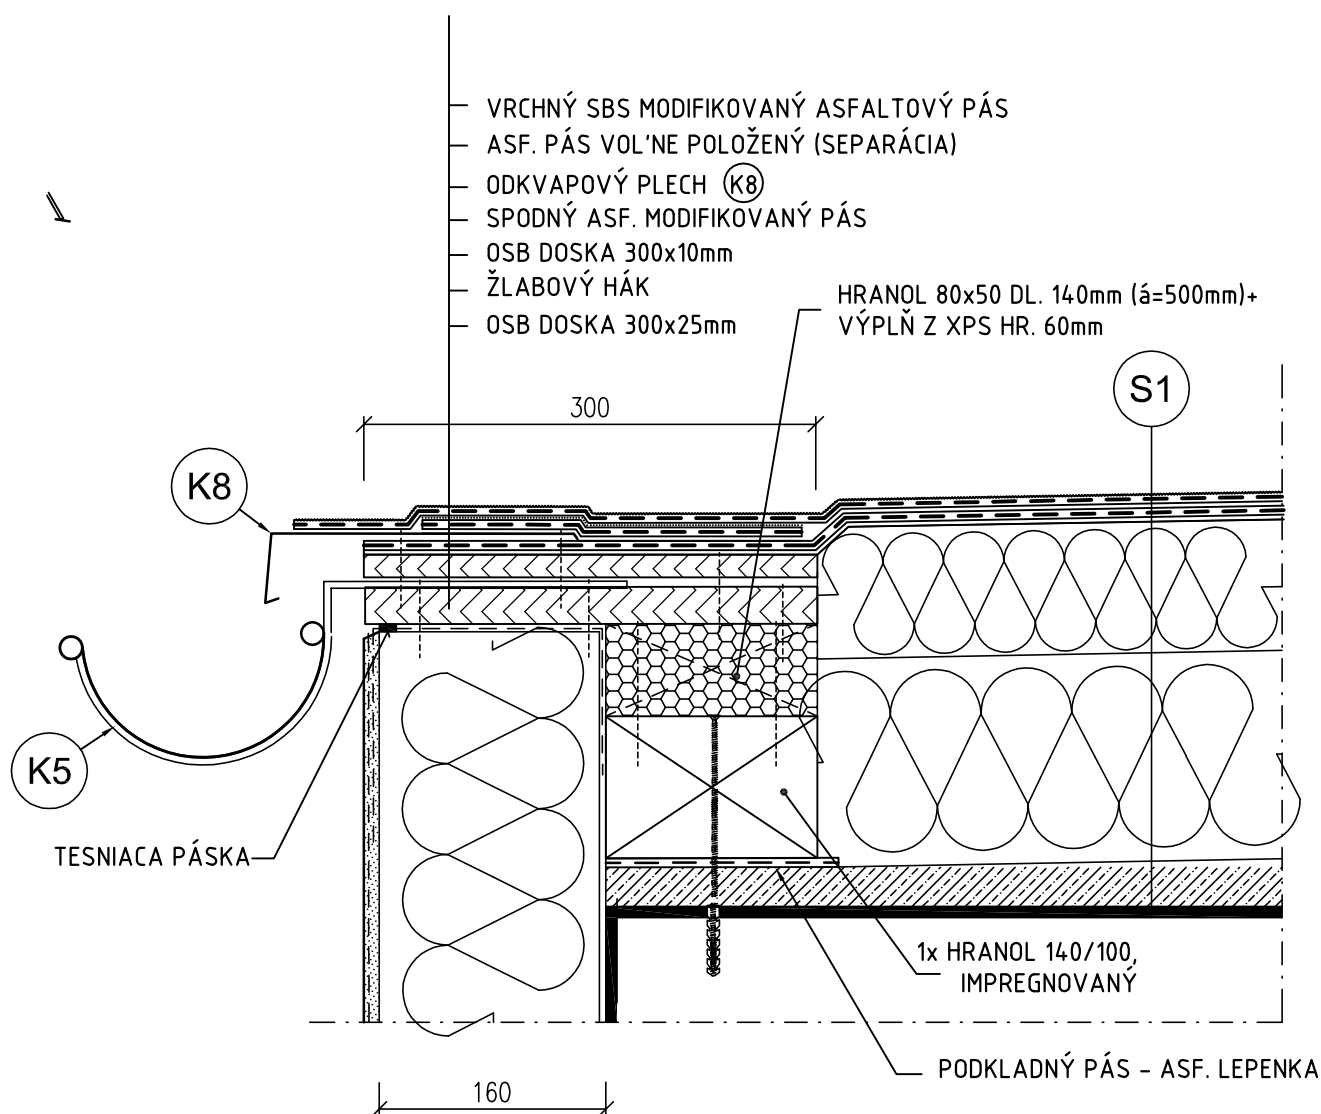

SCHEMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ SIETKY



(K8) ODKVAPOVÝ PLECH POZINKOVANÝ
R.Š. 250mm



PRESAH ODKVAPOVÝCH PLECHOV min.200mm
S UTESNENÍM

(S1)

2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS,
VRCHNÝ PÁS S MINER. POSYPOM
ASF. PENETRAČNÝ NÁTER/×
DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY (60kPa)
DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY (40 kPa)
ŽIVIČNÁ KRYTINA
SPÁDOVÝ POTER
STROPNÝ PANEL HR.200mm

/× - alt. vrchná doska s nakaširovaným asf. pásom

STAVBA:	SVIDNÍK - MŠ ul. Ľ. Štúra, Zateplenie SO 01 - Pavilón I.		
NÁZOV:	Detail "D7"	DÁT: 10/2020	Č. VÝKR.: 11/f
		MIERKA: 1:5	