

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE:

- označenie rozdeľovača
- číslo okruhu
- celková plocha
- $P_2 = 12,4 \text{ m}^2$
- R 150
- L 81+6 m
- Q 81 l/min
- 338 W
- rozostup rúrok
- dĺžka vyk. okruhu
- prietok vyk. vody
- výkon podlahovej plochy
- max. povrchová teplota 29°C (33°C)
- teplotový spád 38/30°C


- dilatácia
- vykurovacía plocha

- označenie rozdeľovača
- počet okruhov

- ROZDELOVAČ
- Potrubie vychádzajúce z rozdeľovača je vedené v chráničke aby sa zabránilo prehrievaniu podlahy

- OBSAH DODÁVKY :
- Systémová doska Varionova 30–2
 - plastifikátor do poteru
 - dilatčný obvodový pás
 - dilatčný profil
 - rúrky polybuténové 17x2
 - ochranná rúrka cez dilatácie
 - pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom
 - rozdeľovacia stanica HKVD SX–AG – 4 kpl
 - skriňa rozdeľovacej stanice –4 kpl

VZOROVÉ ULOŽENIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA V MIESTNOSTI:

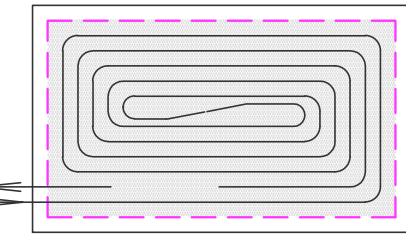



PRECHOD CEZ DILATÁCIU

- betónová mazanina
- rúrka Rauterm S 17x2,0 mm
- systémová platna
- prídavná tepelná izolácia (v rámci izolácie budú uložené potrubia vykurovacieho a chladiaceho média pre rozdeľovače)

UPOZORNENIE!

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !
Pred montážou trasy rozvodov koordinovať s ostatnými profesiami.

VŠETKY UVEDENÉ VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ. JE MOŽNÉ ICH ZAMENIť PRI DODRŽANÍ KVALITY A VŠETKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV. ZMENU MUSÍ ODSÚHLASIť INVEŠTOR A PROJEKTANT.						
ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		
	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
±0,000=165,15 m n.m.						
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický		Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
Zodp. projektant:	Ing. Ľubomír Oleksák		Ing. T. Panghrác- Zdolinská	Ing. Ľ. Oleksák	Ing. Ľ. Oleksák	
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:	1:50
Investor:	Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				Obec:	Malacky
Názov stavby:	Šport aréna Malacky				Okres:	Malacky
Miesto:	Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1				Datum:	06/2021
Stavebný objekt:	SO 101				Stupeň:	DRS
Časť:	VYKUROVANIE				Číslo výkresu: <div>04</div>	
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.NP - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE					