


WEZET W1

Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]			
Rzędna osi rurociągu [m n.p.m.]	263,40	263,36	264,78
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,50	1,50	1,50
Spadek			
Materiał	Ø125x11,4mm PE100 SDR11		
Długość [m]	0,00	1,50	5,00
			8,20



**Poziom porównawczy 255,00 [m n.p.m.]**

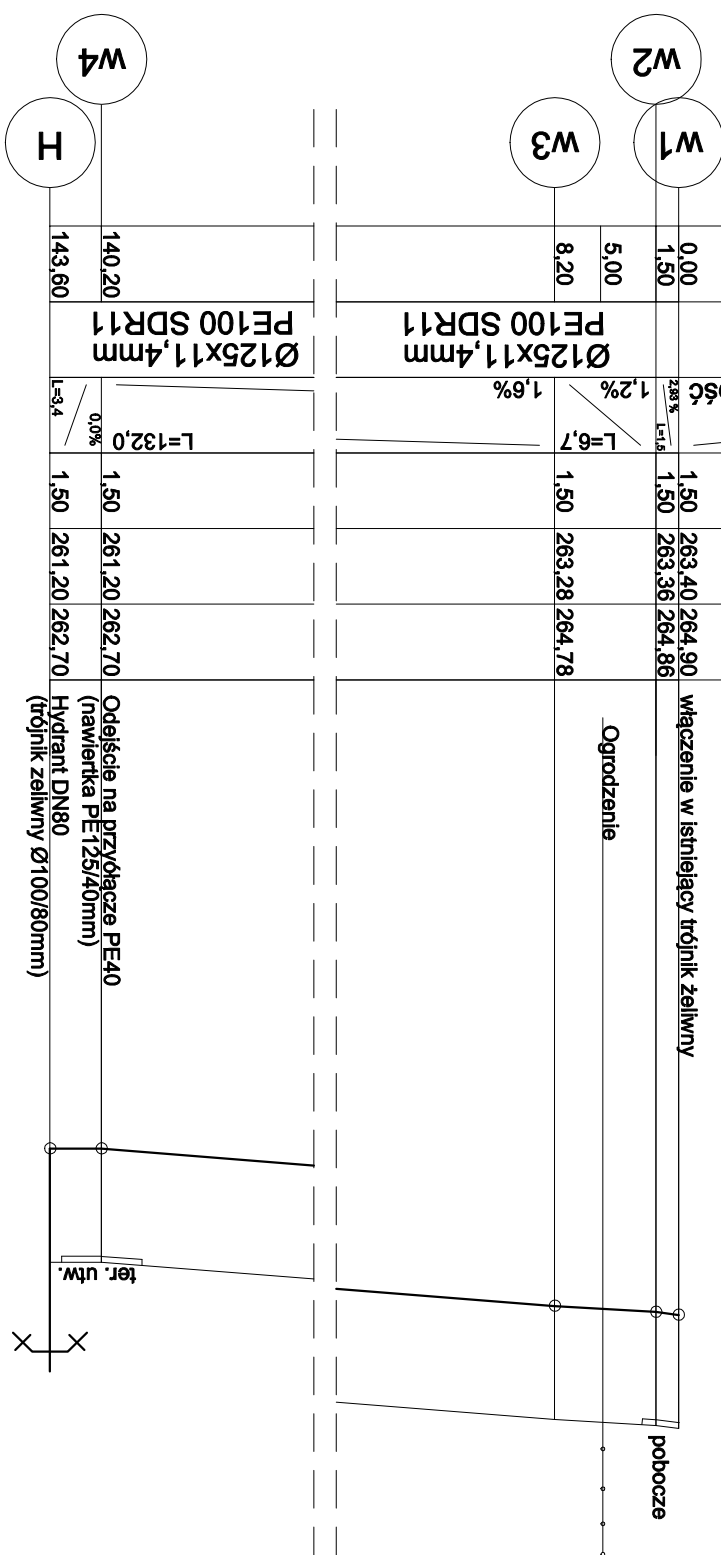

И ҖЭЗЭМ

	W7	W6	W5	W4
0.00	29.00 31.00	18.70	0.00	0.00
Ø40x3,7mm FE100 SDR11				
0.3%	L=18,7	0.0%	L=10,3 0.0%	L=2,0
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
261.20	261.25	261.25	261.25	261.25
262.70	262.75	262.75	262.75	262.75

**Włączenie do proj. przyłącza PE125mm**  
**(nawiertka dla rur PE Ø125/40mm)**

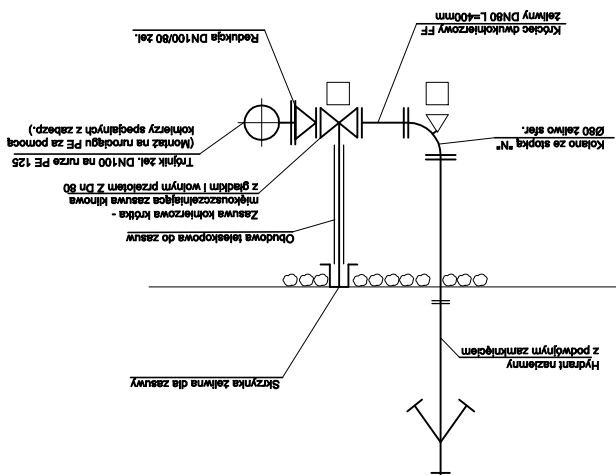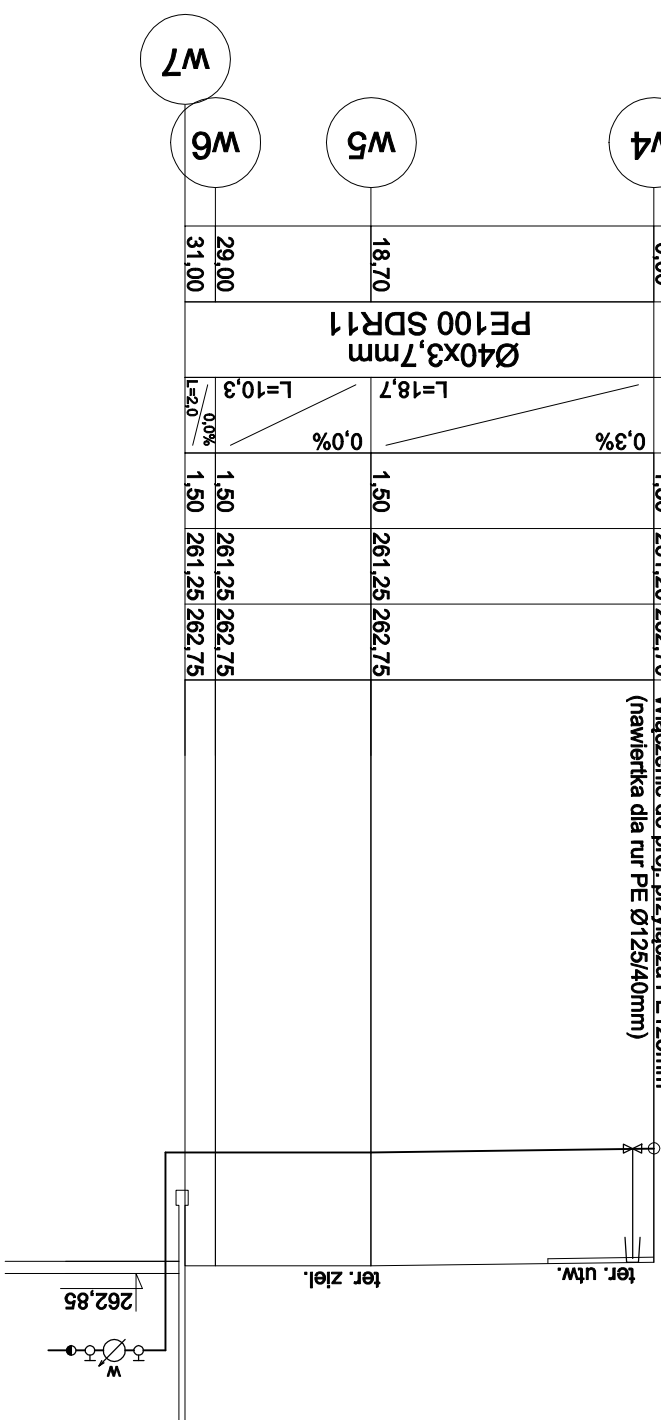

Wszystkie prawa zastrzeżone, łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia projektanta / DZ.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118		BRANŻA		SANITARNA		projekt budowlany	
RYSUNEK		PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY		HER			
INWESTYCJA							
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELarii W MIEJSCOWOŚCI KULEJE							
MIEJSCOWOŚĆ: Kuleje NR EWID. DZ.: 642/4 JEDN. EWID.: 240609_2 Wierczyca Wielka OBRĘB:							
INWESTOR							
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Herby ul. Lublińska 6, 42-284 Herby							
		logo_0763f43d.jpg					
PROJEKTANT:							
mgr inż. Maciej Zieliński (Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej do projektowania bez ograniczeń, upr. nr MAP/0124/POOS/06)							
DATA: 01.2022		FORMAT: A3		SKALA: 1:100/500		NR RYS.: PW2	