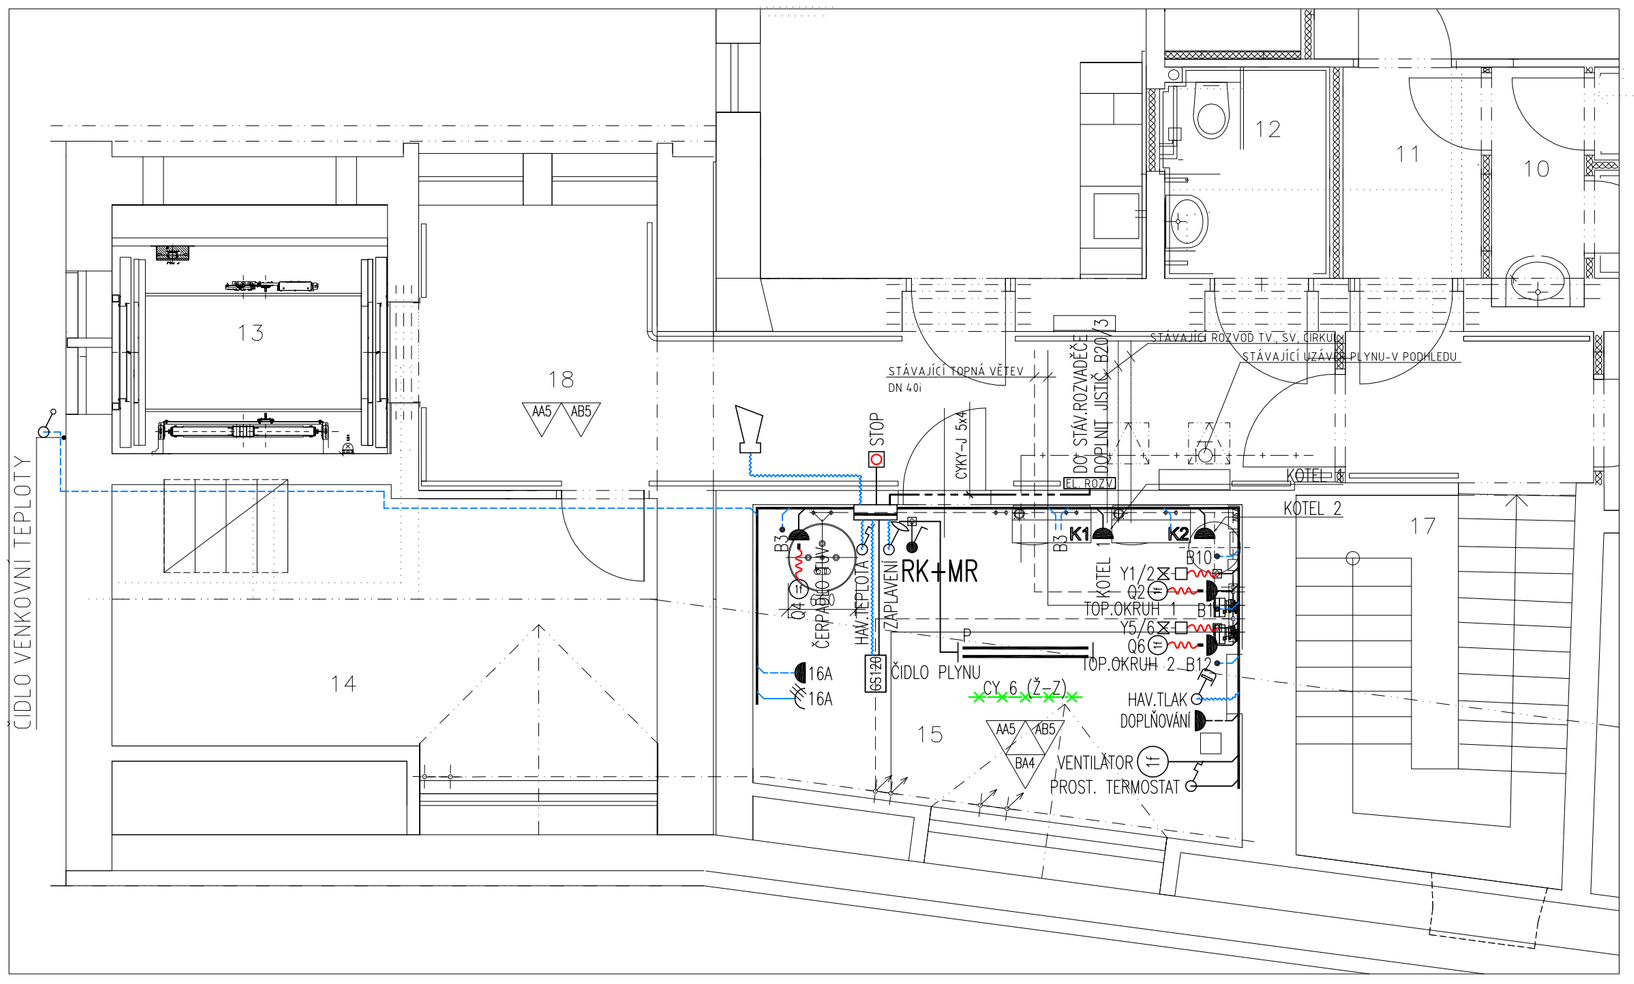

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: – SILOVÁ 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN–C
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN–C–S
1+PE+N, 50Hz, 230V, TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41, ED.2
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3:
– AA5 TEPLOTA V ROZMEZÍ +5° – +40°C
– AB5 PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED VENKOVNÍMI VLIVY S REG. TEPLOTY
– BA4 POUČENÉ OSOBY
– OSTATNÍ VLIVY – ZANEDBATELNÉ

JSOU–LI V TÉTO DOKUMENTACI NEBO JEJÍCH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A ZADAVATEL (OBJEDNATEL) UMOŽŇUJE I JINÉ TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÁ ŘEŠENÍ.

Legenda místností

ozn	název	plocha podlahy
10	předsíň WC	
11	chodba	
12	WC inv.	
13	výtahová šachta	
14	náhradní zdroj výtahu	
15	**technická místnost**	
16	sklad	
17	schodiště	
18	chodba	
19	chodba	
20	chodba	

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	IVO ROGULJIČ Projekty v oboru elektro zařízení nn, vn J. WOLKERA 10, 779 00 OLOMOUC IČO: 1300 1523
ING. JUDITA BRAVENCOVÁ	ING. IVO ROGULJIČ	VLADISLAV NEMRAVA	
MÍSTO: Na Valech 14, Šternberk, k.ú.Šternberk, parc.č.4980			
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
NÁZEV PROJEKTU: DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK OPRAVA ZDROJE TEPLA D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ			FORMÁT 3A4 DATUM 04/2018 ÚČEL DPS ČÍSLO ZAK. 1836 ARCH. ČÍS.
OBSAH: PŮDORYS 3.NP			MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍS.VÝKR.: D.1.4.3–2