




so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O.Box 1, PSČ 917 09

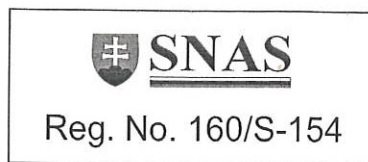

Odbor objektívizácie a hodnotenia faktorov prostredia
akreditované pracovisko
Halenárska 23, 917 09 Trnava 9, tel. 033/5505041

A - akreditovaná metóda, N - neakreditovaná metóda, SNAS - Slovenská národná akreditácia

Protokol o skúške č. 7012/2021

Kód vzorky: 46/4

Rozbor vyžiadal: Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany

Názov vzorky: pitná voda - vodovod - hromadné zásobovanie

Dátum začiatku skúšky: 2.12.2021

Dátum ukončenia skúšky: 7.12.2021

Odber vzorky pitnej vody (ŠPP OVPV 1) ^A:

Odobral: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, odbor hygieny životného prostredia RNDr. Fašiangová						
Dátum a miesto odberu: 2.12.2021; Bučany, Dom služieb - kuchyňa						
Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda	Limit	Súlad/nesúlad
Voľný chlór	mg/l	0,04	3%	ŠPP OVPV 2, A STN EN ISO 7393-2	0,30 _{MH}	vyhovuje
Teplota	°C	13,2	0,1	ŠPP OVPV 1, A STN 75 7375	8 - 12 _{OH}	nehodnotené

Mikrobiologické a biologické ukazovatele:

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda	Limit	Súlad/nesúlad
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	24%	ŠPP MV 1, A STN EN ISO 9308-1	0 _{NMH}	vyhovuje
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	27%	ŠPP MV 1, A STN EN ISO 9308-1	0 _{MH}	vyhovuje
Enterokoky	KTJ/100 ml	0	22%	ŠPP MV 3, A STN EN ISO 7899-2	0 _{NMH}	vyhovuje
Kultivovateľné * mikroorganizmy pri 22 °C	KTJ/ml	5	25%	ŠPP MV 2, A STN EN ISO 6222	200 _{MH}	vyhovuje
Kultivovateľné ** mikroorganizmy pri 36 °C	KTJ/ml	2	24%	ŠPP MV 2, A STN EN ISO 6222	50 _{MH}	vyhovuje
Abiosestón	pokryvnosť poľa v %	3	32%	ŠPP B 2, A STN 75 7712	10 _{MH}	vyhovuje
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	29%	ŠPP B 1, A STN 75 7711	30 _{MH}	vyhovuje
Živé organizmy	jedince/ml	0	29%	ŠPP B 1, A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje
Železité a mangánové baktérie	pokryvnosť poľa v %	0	31%	ŠPP B 1, A STN 75 7711	10 _{MH}	vyhovuje
Vláknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérii)	jedince/ml	0	29%	ŠPP B 1, A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	jedince/ml	0	29%	ŠPP B 1, A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje
Identifikované taxóny:	-					

Za správnosť výsledkov zodpovedá: RNDr. Jaroslava Kurpelová

Chemické ukazovatele:

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda	Limit	Súlad/nesúlad
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	-	0,027	0,002	ŠPP CHV 9, A STN 75 7360	0,080 _{MH}	vyhovuje
Amónne ióny	mg/l	< LOQ LOQ = 0,071	-	ŠPP CHV 3, A STN ISO 7150-1	0,50 _{MH}	vyhovuje
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	< LOQ LOQ = 0,5	-	ŠPP CHV 6, A STN EN ISO 8467	3,0 _{MH}	vyhovuje
Dusitany	mg/l	< LOQ LOQ = 0,015	-	ŠPP CHV 4, A STN EN 26777	0,50 _{NMH}	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	< LOQ LOQ = 2,29	-	ŠPP CHV 13, A spektrofotometria	50,0 _{NMH}	vyhovuje
Farba	mg/l	4	-	ŠPP CHV 29, A STN EN ISO 7887	20,0 _{MH}	vyhovuje
Elektrolytická vodivosť	mS/m pri 20 °C	61,0	2,4	ŠPP CHV 14, A STN EN 27888	125 _{MH}	vyhovuje
Reakcia vody	-	7,33	0,05	ŠPP CHV 17, A STN EN ISO 10523	6,5 - 9,5 _{MH}	vyhovuje
Zákal	FNU	0,50	0,06	ŠPP CHV 28, N STN EN ISO 7027-1	5,0 _{MH}	vyhovuje
Pach	-	bez zápachu		ŠPP CHV 2, N STN EN 1622	bez zápachu	vyhovuje
Železo	mg/l	0,15	0,02	ŠPP CHV 7, A STN ISO 6332	0,20 _{MH}	vyhovuje
Mangán	µg/l	84,6	4,2	ŠPP ŠCHV 1, A STN EN ISO 15586	50,0 _{MH}	nevyhovuje

Za správnosť výsledkov zodpovedá: Ing. Ľubica Pecháčková

Vysvetlivky: NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná hodnota, OH - odporúčaná hodnota

LOQ - medza stanoviteľnosti

* teplota a čas inkubácie: (22 ± 2) °C, (68 ± 4) h

** teplota a čas inkubácie: (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h

Súlad/nesúlad - podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov

Výsledok rozboru sa vzťahuje na predloženú vzorku. Uvedená neistota je rozšírená neistota počítaná s koeficientom rozšírenia $k = 2$, čo zodpovedá pravdepodobnosti 95 %. Protokol o skúške sa môže kopírovať bez súhlasu laboratória len vcelku.

Dátum vydania protokolu: 7.12.2021

Protokol schválil:



Ing. Jiri Janosek

vedúci odboru objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia