


UWAGA:

- Płaskownik FeZn 30x4 układać w dolnej warstwie chudego betonu lub w dolnej warstwie zbrojenia płyty
- Uziom instalacji piorunochronnej łączyć z występującymi uziomami naturalnymi
- Uziemienia łączyć ze sobą poprzez spawanie, miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie
- Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω
- Zapewnić połączenia wyrównawcze pomiędzy LPS a innymi elementami przewodzącymi
- Zachować ciągłość połączeń zwodów, przewodów odprowadzających poprzez spawanie lub prasowanie
- Kominy, wypusty wentylacyjne chronić za pomocą zwodów pionowych (iglic)
- Instalację wykonać w IV klasie ochrony zgodnie z arkuszem norm PN EN 62305
- Po wykonaniu robót dokonać pomiarów, wyniki zaprotokolować
- Szczegóły doboru poszczególnych elementów instalacji odgromowej zweryfikować na etapie projektu wykonawczego

- zwód poziomy
- bednarka 30x4, uziom otokowy
- złącze krzyżowe nr. kat. 01031
- ZK złącze kontrolne nr. kat. 03051
- zwód pionowy, drut fi8 max 50cm
- ⊕ iglica kominowa H = 0.9m nr. kat. 27292

#### Schemat montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia

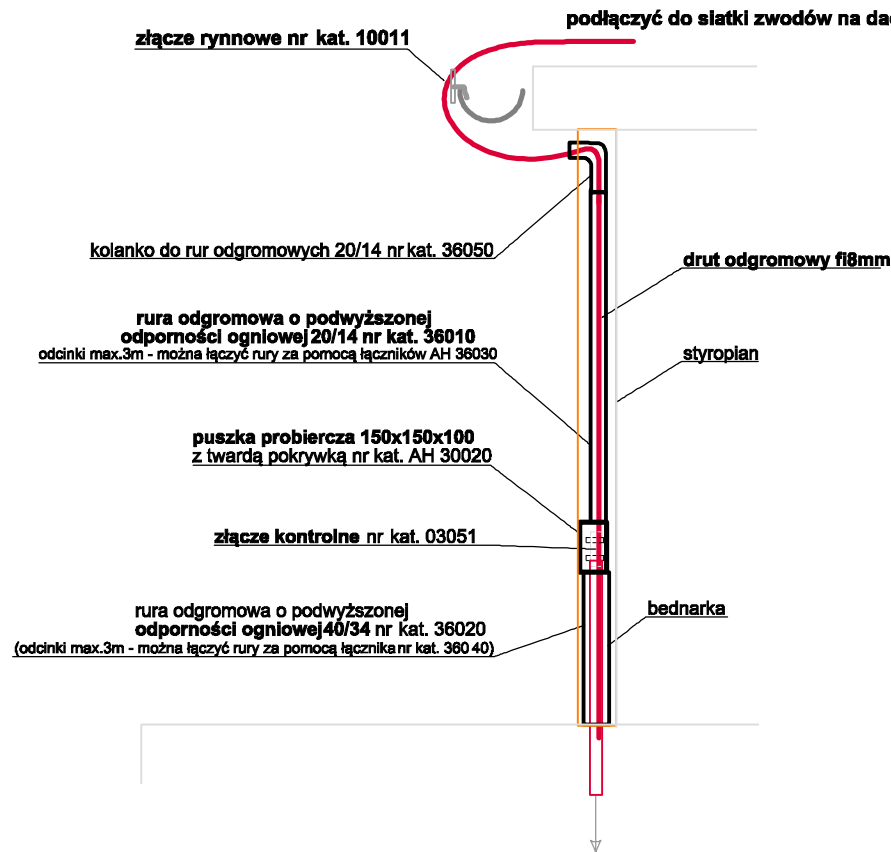

Format rysunku:		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Pod	
A3+	ELEKTRYCZNA (OPRACOWAŁ:)	mgr inż. Tomasz Janicki	02.2017	SLK/2572/PWOE/09		
	ELEKTRYCZNA (PROJEKTOWAŁ:)	mgr inż. Piotr Folga	02.2017			
	ELEKTRYCZNA (SPRAWDZIŁ:)	mgr inż. Grzegorz Żuk	02.2017			
Skala:	Zlecenie/Umowa:	Zleceńiodawca:				
1:100	Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, którą reprezentuje Tomasz Zak- Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Doroty Żwiol					
	Projektowany obiekt/Adres:					
		Rozbiórka budynków wraz z instalacjami, oraz przyłączem energetycznym posadowionych na dz. nr 3064/ : w Andrychowie ( budynek nr 48 przy ul. Batorego w Andrychowie oraz przynależna do niego stodoła), oraz budowa czterech budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu, Andrychów dz. nr ewid.: 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15, 3064/12. BUDYNEK NR 2				
		Nazwa rysunku:				
		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				
WWW.STUDIOLA.PL STUDIO ARCHITEKTONICZNE LA PL. JANA PAWŁA II 13, 34-100 W.C.F.		Branża:	Uwagi:	Rysunek:	Eg	
		ELEKTRYCZNA		E-3		

RZUT POŁACI DACHOWEJ 1:100