VZOROVÝ PRIEČNY REZ

RASTLÝ TERÉN

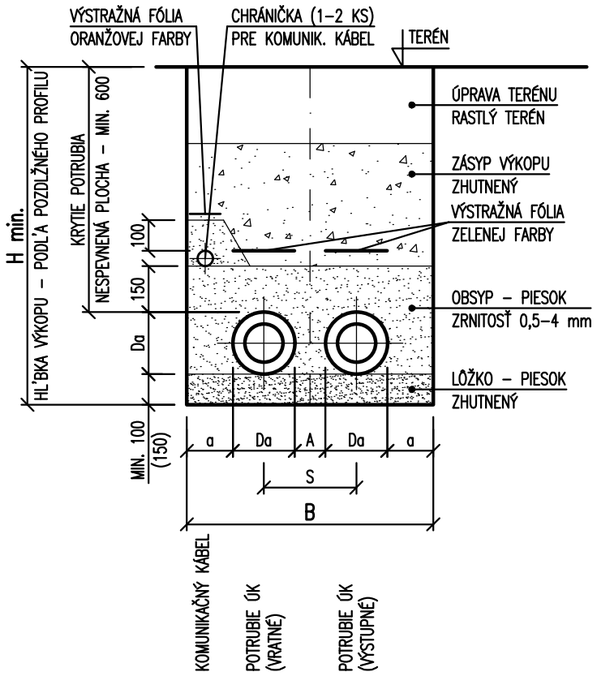

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

SPEVNENÁ PLOCHA

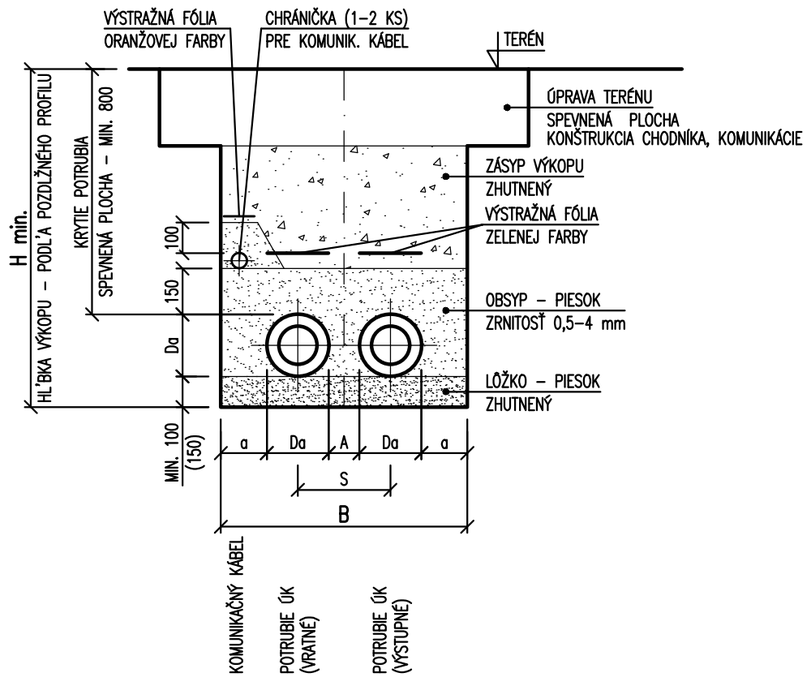

DOPORUČENÉ MINIMÁLNE ROZMERY VÝKOPU A SITUOVANIE POTRUBIA (mm):

TEPLOVODNÉ PRÍPOJKY – PREDIZOLOVANÉ OCELOVÉ POTRUBIE S 1x ZOSILNENOU IZOLÁCIOU (RAD B)

DN	Da	A (MIN.)	B (MIN.)	S (MIN.)	a	H min SPEV. PLOCHA	H min ZELEŇ	PREDIZOL. POTRUBIE 1x ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
50	140	200 (150)	780 (730)	340 (290)	150	1040	840	60,3x2,9/140

POZNÁMKY:

1. PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR V SÚČINNOSTI SO STAVEBNOU FIRMOU P O V I N N Ý V Y T Ý Č I Ť VŠETKY EXISTUJÚCE SIETE, KTORÉ KRIŽUJÚ TRASU STAVENISKA, ALEBO PRECHÁDZAJÚ V BLÍZKOSTI.
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE SO ZVISLÝMI STENAMI OD HĽBKY 1,30 m PAŽIŤ OBOJSTRANNE PO CELEJ DĽŽKE.
3. PREDPOKLADANÁ HĽBKA VÝKOPOV 0,90–2,50 m.
4. PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005.
5. PRECHOD CEZ SPEVNENÉ PLOCHY: CHODNÍKY – EXIST. A PLÁNOVANÉ – PREKOPANÍM S ULOŽENÍM PRECHODOVÝH LÁVOK PRE CHODCOV
   KOMUNIKÁCIE – EXIST. A PLÁNOVANÉ – PREKOPANÍM S ULOŽENÍM PRECHODOVÝH OCEĽOVÝCH PLATNÍ.
6. KOMUNIKAČNÝ KÁBEL BUDE RIEŠIŤ ČASŤ KOMUNIKAČNÝ KÁBEL V ĎALŠOM STUPNI PD.
7. ÚPRAVU TERÉNU DO PÔVODNÉHO STAVU MIMO POZEMKU INVESTORA BUDE V ĎALŠOM STUPNI PD RIEŠIŤ ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY.
8. ÚPRAVU NOVÉHO TERÉNU NA POZEMKU INVESTORA BUDE V ĎALŠOM STUPNI PD RIEŠIŤ ČASŤ TERÉNNE ÚPRAVY A SPEVNENÉ PLOCHY.

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Hlavný inžinier projektu	Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. arch. Ján Veselovský	Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Darina Krišśáková

TERMOKLIMA POPRAD

Miesto stavby: Svit		Generálny projektant: PROARCH, s.r.o. POPRAD	Zákazka: TK–2021–072
Investor: Mesto SVIT		Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Svit	Dátum: 07.2021
Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV			Stupeň: Projekt pre staveb. povolenie
			Formát: 2 A4
			Merítko: –
Objekt: SO 09 HORÚCOVODNÁ PRÍPOJKA			Číslo výkresu: 405
Obsah: VZOROVÉ PRIEČNE REZY			

TK–2021–073