


ČÍSLO	NÁZOV	JM. MNOŽ.	POZ.
1	ODLIČUČE ROPNÝCH LÁTKOK K. INTEGRO 125 (12)/2800 x 2600 0=25 i/s, NEK < 0,5 mm/s, ZÁTAŽNÉ STROPEJ, DOSKY TRÉDA 400MM (PŘEVLÁDÁJÍCÍ)	1 ks	DODÁVA KLARTEC s.r.o.
2	KANALIZAČNÝ POKRYV BECÚ P400, DN600	3 ks	
3	BETONOVÁ SKRŮŽ PŘECHOVÁJÍCÍ, NÁPR. TBS 1000/625-SK	3 ks	
4	BETONOVÁ SKRŮŽ ROUNÁ, NÁPR. TBS 1000/1000	-	
5	BETONOVÁ SKRŮŽ ROUNÁ, NÁPR. TBS 1000/500-S	6 ks	
6	BETONOVÁ SKRŮŽ ROUNÁ, NÁPR. TBS 1000/250-S	-	
7	VÝROV.PŘESTINEC, NÁPR.TBS 625/40,0,0,100,125-podla potřeby	3 ks	
8	GLUIDE PĚNENÍ MEZI BETONOVÉ SKRŽE	12 ks	
9	KANALIZAČNÉ STUPNICE POPRAVDOVÁNÉ ŘEBŘIKOVÉ A KAPSOVÉ	15+3 ks	
10	PŘESKOVÉ LOŽKO HR.120mm		
11	PODKLAZOVÝ BETON C16/20x0 (B20) SO ZKALOVANOU KARI SÍTELŮ DO BETONU KH 20-6,0/6,0-150/ /150, 2x (8,2x3,0m), o 3,03kg/m <sup>2</sup> TABULE 2x3-9x5=163,62kg		DODÁVA STAVBA
12	ŠTRUKOVANÉ LOŽKO HR.20mm		
13	ZHUNENÝ ZÁSTUP ŠTRUKOVOU		
14	DEMONIČNÍ KANALIZAČNÍHO POTŘEBA TZR 500	20 m	
15	DEMONIČNÍ KANALIZAČNÉ ŠACHTY Ø1000	1 ks	
	ČERÁNÍ VODY-podla potřeby	20 hod	

## POZNÁMKY:

1. JEJEDNOTLIVÝ VÝBEROVÝA MOŽU MĚT ROZLIČNÉ TYPYOVÉ OZNAČENÍ. JEJEDNOTLIVÝCH DÍLCOVÝCH PŘÍPRAVKŮ, 2. VÝTĚRACÍHO DOKU, 3. JEJEDNOTLIVÝCH SÁČKŮ VYKONÁNÍ DO ODPĚVNÉHO HODU, 4. UPOZORNĚNÍ, 5. ŽE NEBO REALIZOVÁNÍ STAVBY JE PŮBĚHEM PLOŠU SKLADY VYKONÁNÍ DO TAKÉHO ROZŠAŘU, ABY BOLA MOŽNÉ OBEH PŘÍKONNÉ ZÁMĚRY A PODKOPĚ POKLADY NEPŘÍPĚNĚ MÍSTNOSTI. V ČÁSTE PROJEKTOVÁNIA (01/2015 A 07/2017), A TAK PODPORUJÚ –PŘESNĚŠ PROJEKTOVANÝMĚRŮ. 4. PŘED ZÁČINOM VÝKONOVÝCH PRÁČ JE PŮBĚHEM ZABEZPEČIT VÝKONNÉ, EKSPLOATOVANÉ PODZEMNÉ SÍŤE, ABY NEODŠLO ČI INÍ PŘÍPADNÝMI POSLEDNAMI.

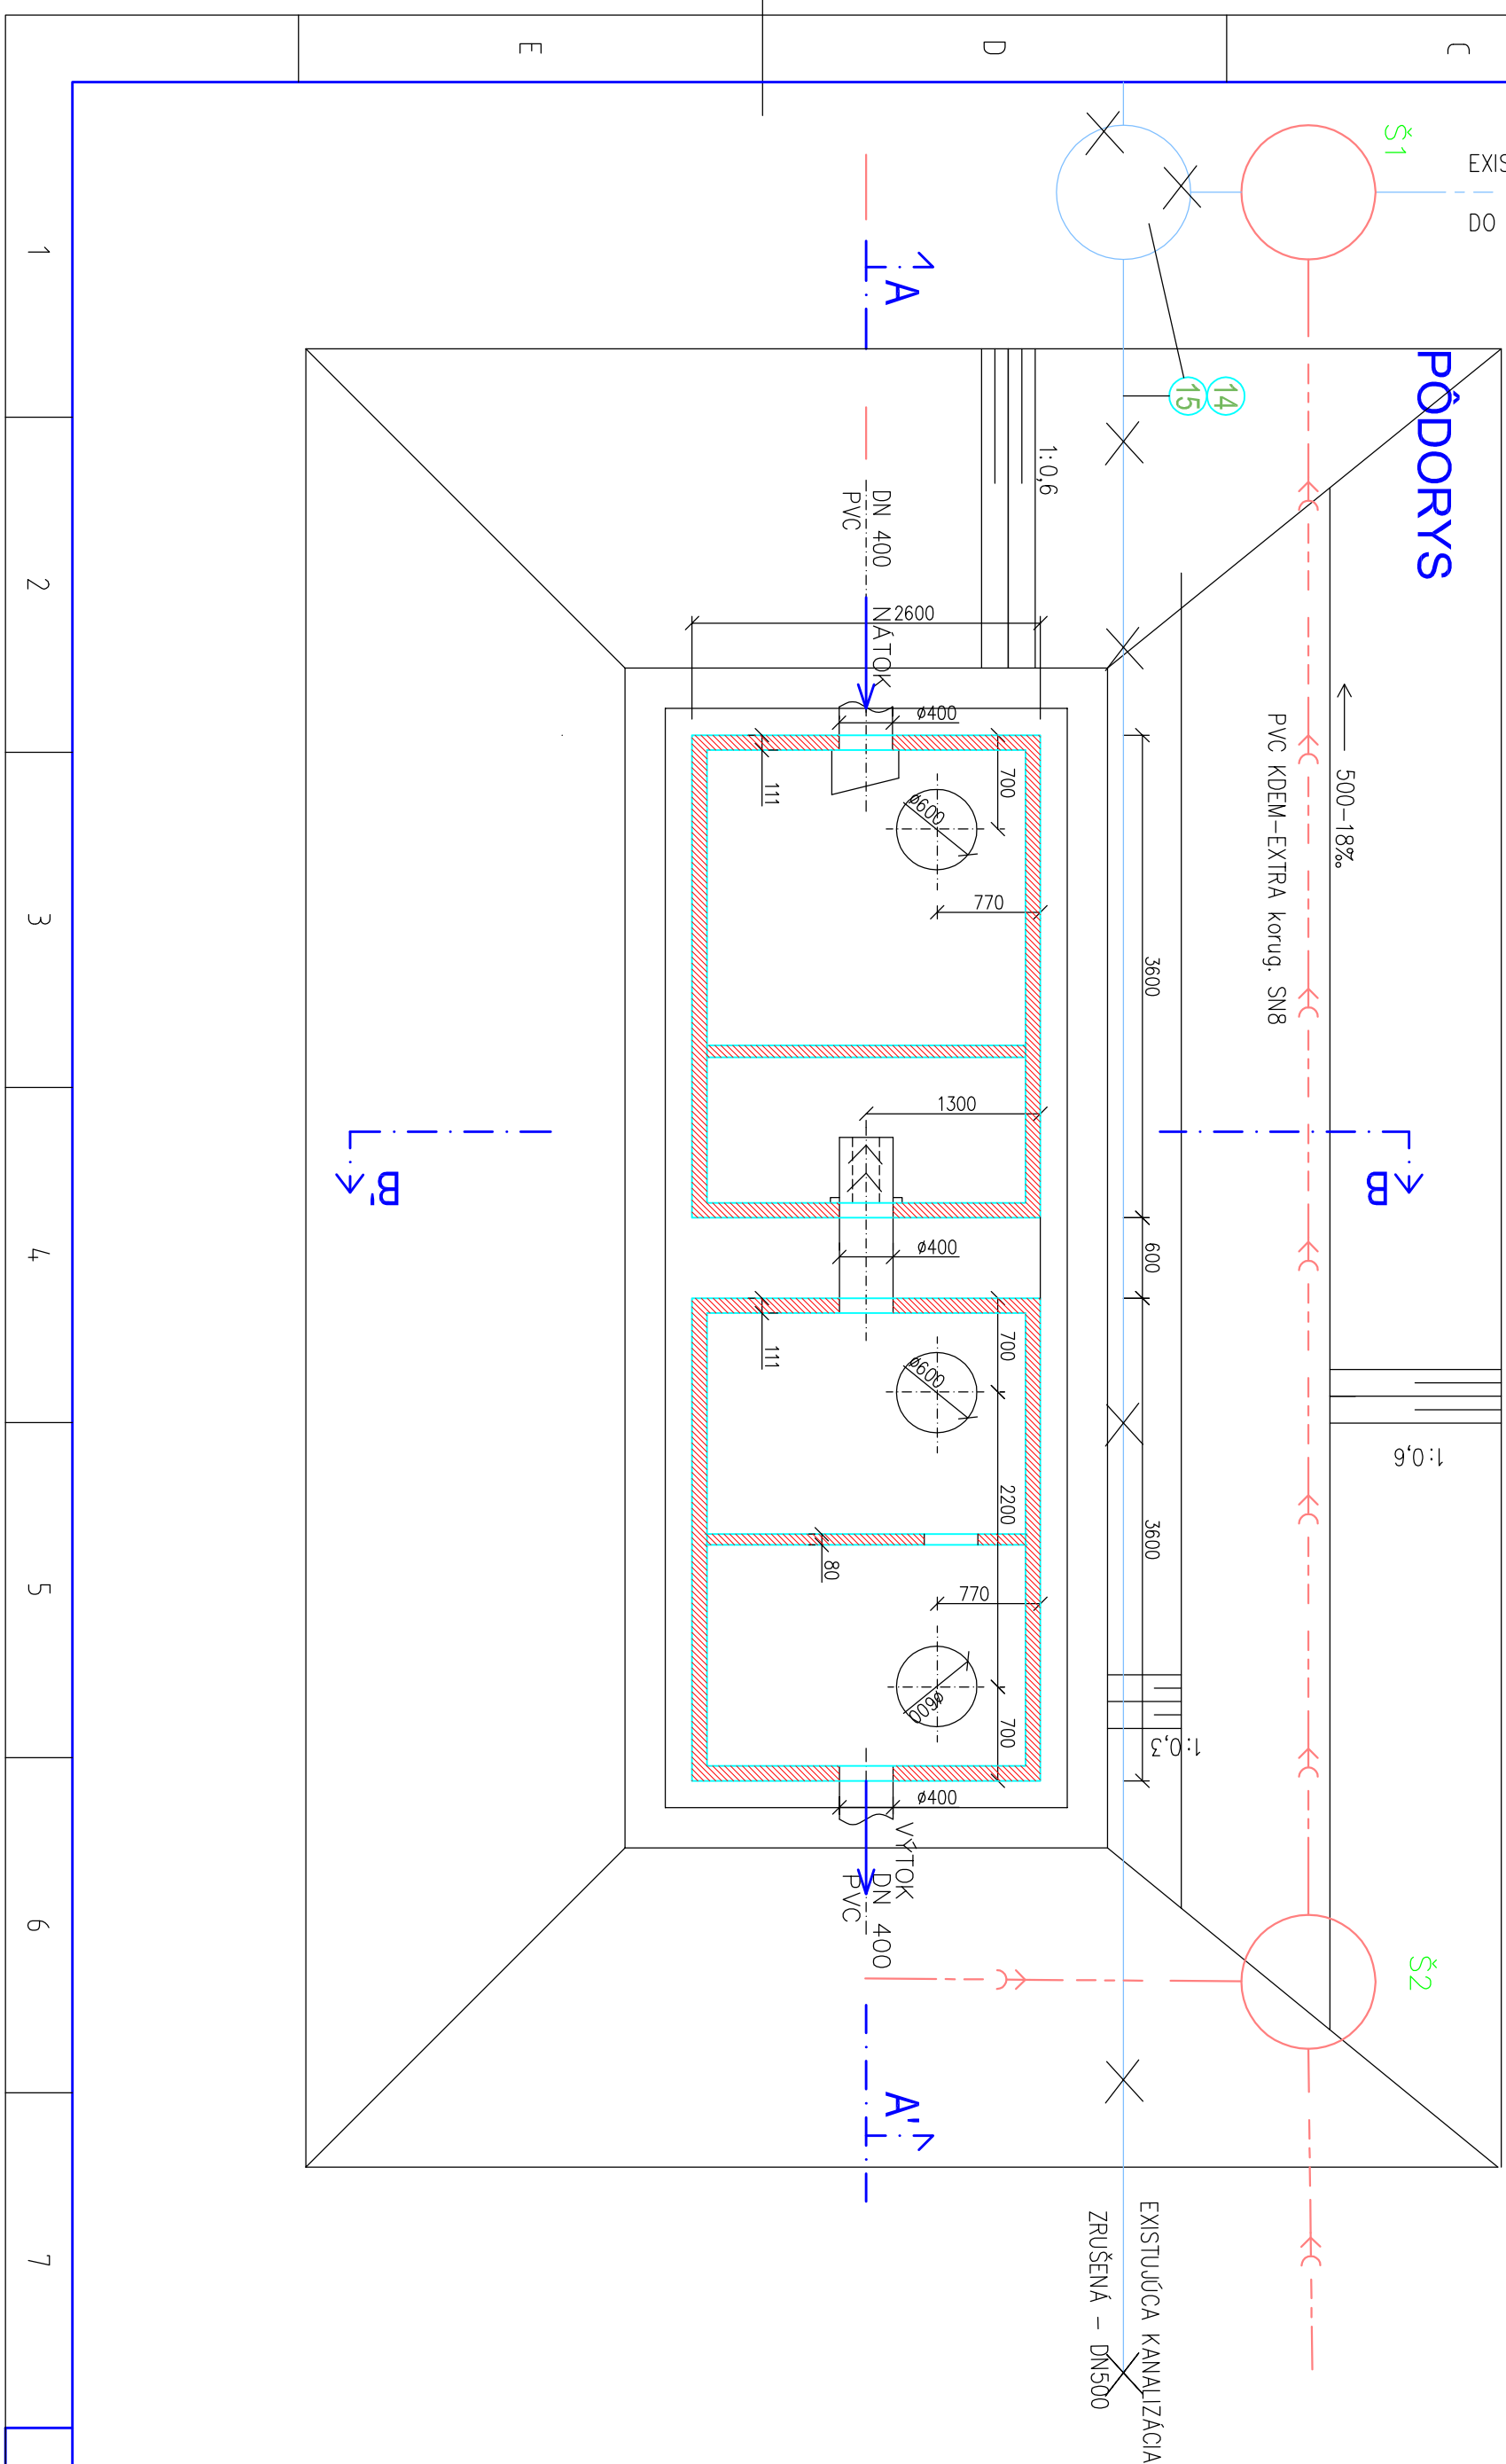

<p><b>ODLUČOVÁČ ROPNÝCH LÁTKOK</b></p> <p><b>KL INTEGR0 125 (12)</b></p>	<p><b>KLARTEC, spol. s r. o.</b></p> <p>Mikovínho 8 917 01 Trnava</p>
<p>1 KOAGULAČNÁ BARIÉRA 2 USMERŇOVACÁ NÁTOČKU 3 PLYNAK 4 KOALESCENČNÝ FILTER 5 BETONOVÁ NADRŽ 6 BETONOVÝ POKLOP 7 BETONOVÁ SKRÚZ 8 POKLOP Ø600 9 SORPČNÝ FILTER</p>	<p>ZÁŤAŽENIE POKLOPU</p> <p>400kN A=100 B=170 NATIAŽSI KUS 10 t HLBKÁ OSADENIA H=</p>

[illegible]