


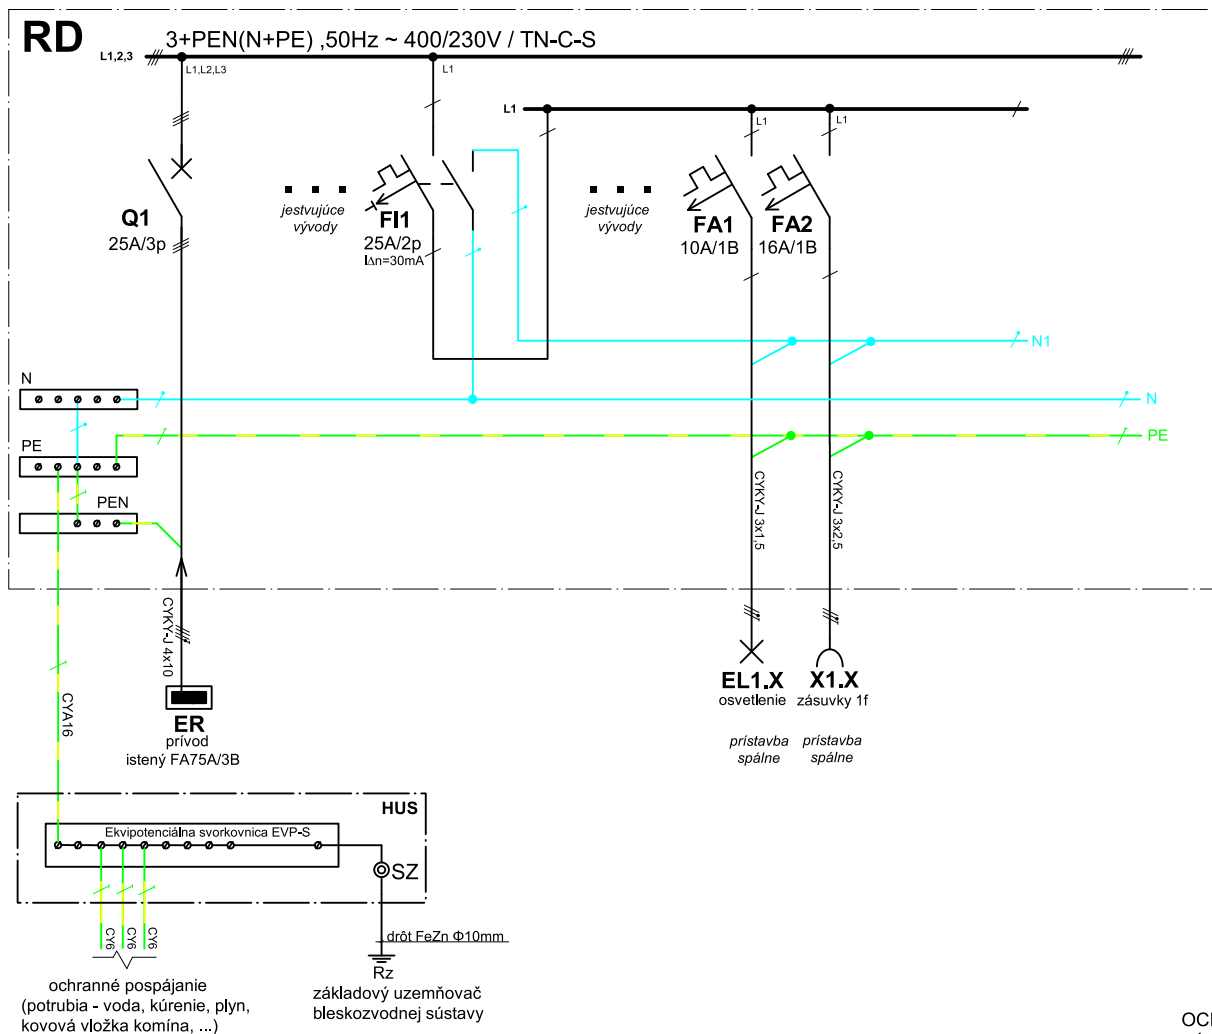

Vysvetlivky:

RD:

- Q1 jestvujúci hlavný vypínač ťahom zapni 35363-10, 25A, 3P, ABB
 FI1 jestvujúci prúdový chránič RCCB 10kA, 2p, 25A, 30mA, Schrack
 FA1 jestvujúci istič 1f, 10A/1B, typ PL7-B10/1, Eaton
 FA2 jestvujúci istič 1f, 16A/1B, typ PL7-B16/1, Eaton
 RD jestvujúca oceľoplechová rozvodnica zapustená do omietky
 (zapustená v stene na chodbe 1.04, vedľa rozvádzača merania ER)

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM : STN 33 2000-4-41:2019
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 ZÁBRANY A KRYTY
 OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PRI PORUCHE
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM RCD
SYSTÉM: 3+PEN(N+PE), 50Hz AC, 400/230V/TN-C-S

Investor: Mesto Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 01 Revúca		Ing.Rudolf Hanuštiak Revúčka 150 050 01 Revúca +421 904 676 860 hanustiakr@gmail.com	
Zodpovedný projektant: Ing.Rudolf Hanuštiak		Projektant: Ing.Rudolf Hanuštiak	
Stavba: Dostavba spálne - Materská škola		Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie	
Miesto stavby: Revúčka 136, 050 01 Revúca, k.ú. Revúčka, p.č.439/1		Dátum: 6/ 2022	
Časť: Elektrická inštalácia		Mierka:	
Výkres: Jednopolová schéma rozvádzača		Číslo výkresu: ES-22-15-06-03	