


LEGENDA

- Vedenie NN RWE
- Vodovod
- Kanalizácia
- Teplovod
- Plyn
- Vedenie VO (predpoklad)
- Hranice katastra

SÚRADNICE STŤPOV VO			
VO1	X = -289953.941	Y = -1216528.965	
VO2	X = -289923.774	Y = -1216530.721	
VO3	X = -289919.099	Y = -1216559.801	

REZY ULOŽENIA KÁBLOV

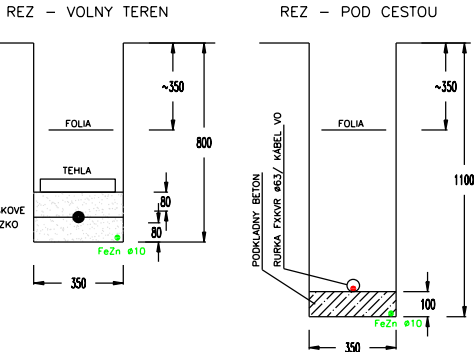

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C  
OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:  
- ČL.411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
- ČL.412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

LEGENDA:  
KÁBEL VO AYKY-J 4x25 ULOŽENÝ VOLNE VO VÝKOPE, PRI KRIŽOVANÍ CESTY  
V RÚRKE FXKVR Ø63, VČÍTANE ZEMNIAČEHO VODIČA FeZn Ø10  
NOVÉ STĽPY VO VÝŠKY 10 m OSAZENÉ 1 RAMENNÝM VÝŤOŽNÍKOM A 150 W SVETIDLOM  
EXISTUJÚCE STĽPY VO  
EXISTUJÚCE STĽPY VO - DEMONTÁŽE

ZODP. PROJEKTANT Ing. Vladimír Klešč	VYPRACOVAL Ing. Ľuboš Klešč	KRESLIL Ing. Ľuboš Klešč	KONTROLOVAL Ing. Vladimír Klešč	UDI Košice s.r.o. Utvár dopravného inžinierstva Hlíbkova 39, tel. 6334038	
KRAJ Košický	OKRES Spišská Nová Ves	OBEC Krompachy	FORMAT	6 A4	
STAVEBNÍK	Správa ciest Košického samosprávneho kraja		DÁTUM	01/2013	
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY V MESTE KROMPACHY		STUPEŇ	ZDSP,DRS	
OBJEKT	CESTA II/547 a III/547015		ČÍSLO ZÁKAZKY		
OBSAH ČASŤ	SITUÁCIA		ARCH. ČÍSLO	Č. KÓPIE	
			MIERKA	ČÍSLO VYKRESU	
			1:250	E.1	