

SCHÉMA ZAPOJENIA V KM 26,622


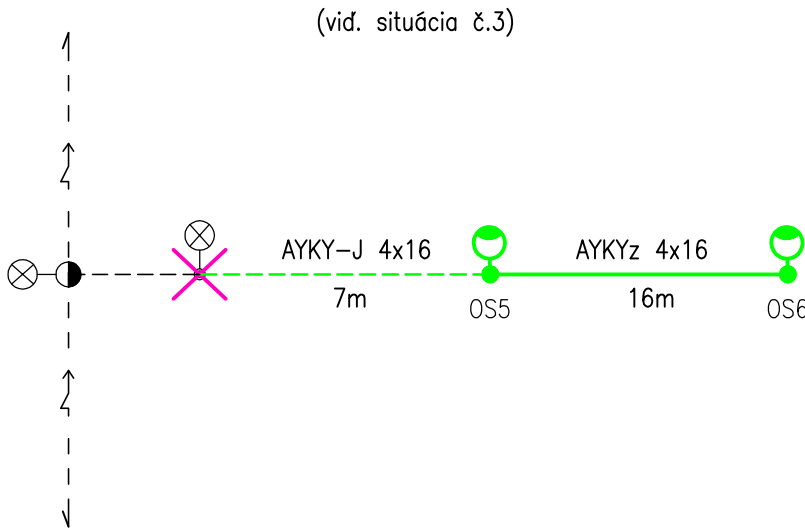


SCHÉMA ZAPOJENIA V KM 26,782


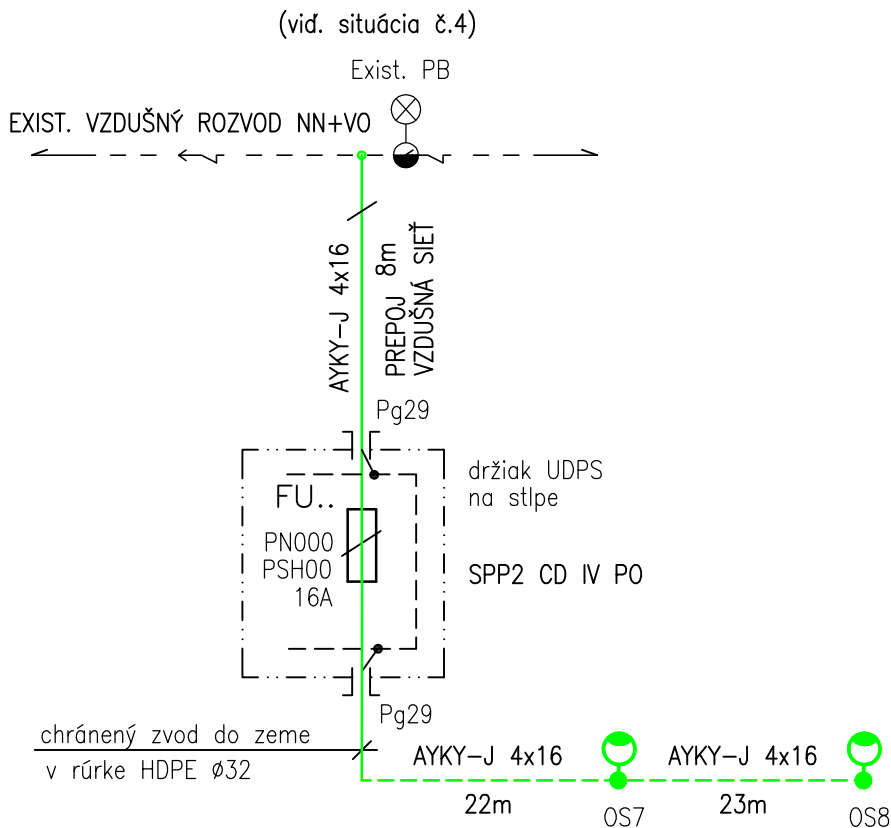


DETAIL – SPP2

M 1: 20

ČELNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD



ŠPECIFIKÁCIA POISTKOVEJ SKRINE – SPP2

TYP ROZVÁDZAČA: Hlavná domová skriňa plastová HDS
SPP2 CD IV PO
Polyester
Skriňa prípojková istica do 100A

ROZMERY: (š*v*h) 300x285x114
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: DOLE
SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

SCHÉMY ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODOV

SCHÉMA ZAPOJENIA V KM 25,659


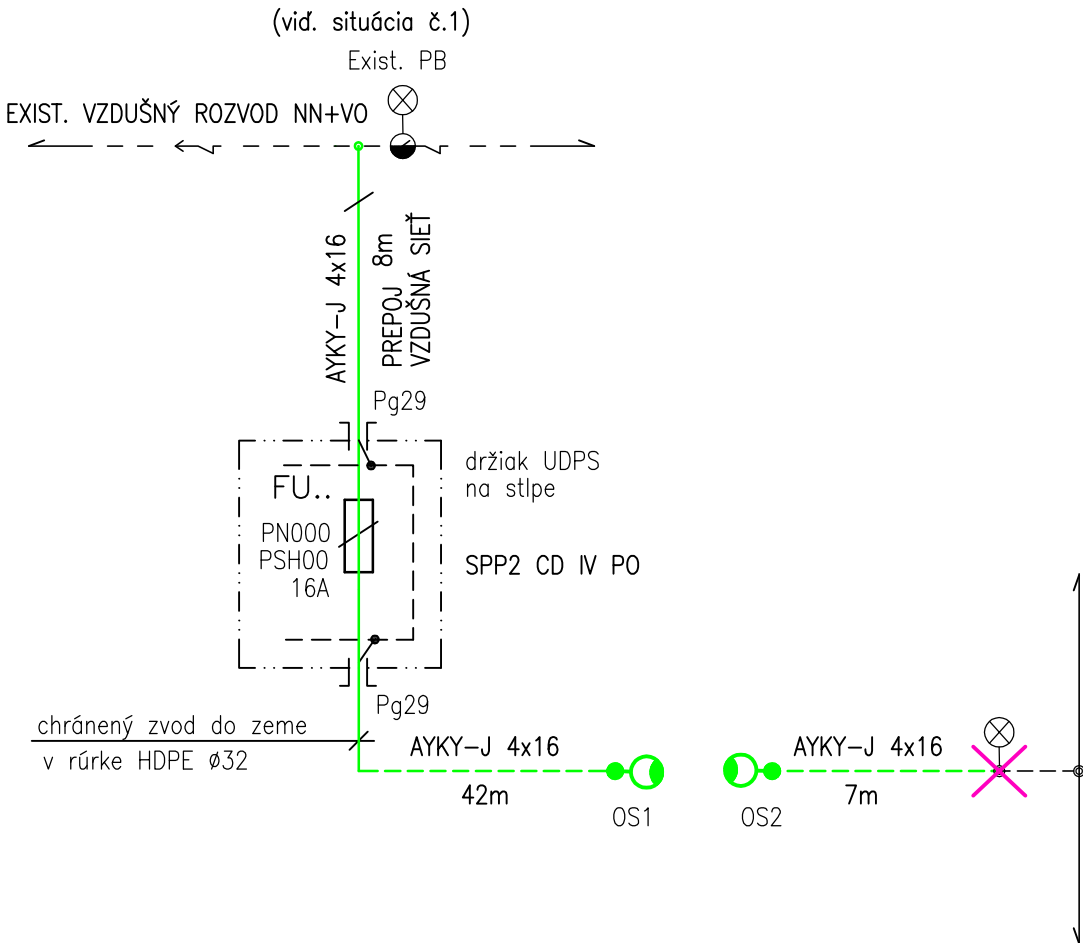


SCHÉMA ZAPOJENIA V KM 26,286

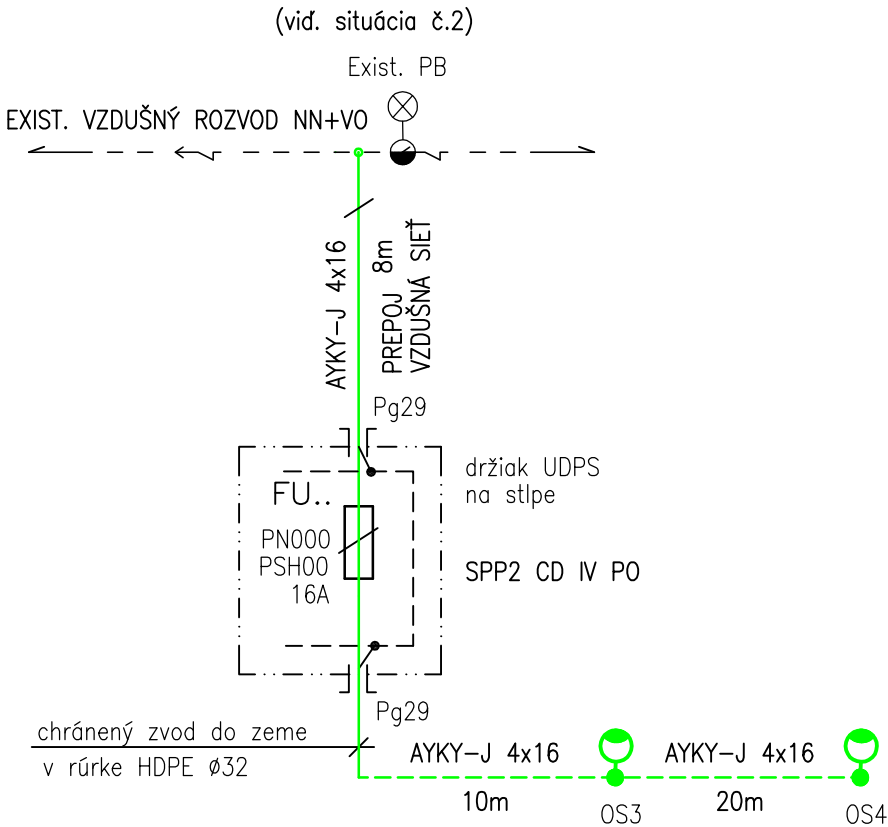

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN–C

1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN–S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41(2007):

a/ Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3

b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):


- ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, čl. 411.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000–5–51: viď. PROTOKOL č. 06/04/2017

POZNÁMKA

- PRIPOJENIE SVIETIDIEL NA STOŽIAROVÚ ROZVODNICU PREVIESŤ KÁBLOM CYKY–J 3x1,5
- DO KÁBELOVEJ RÝHY SA POD PIESKOVE LÔŽKO ULOŽÍ ZEMNIACI PÁSK FeZn 30/4, KTORÝM SA UZEMNIA STOŽIARE OS1, OS3, OS7 a OS8. PRIPOJENIE STOŽIARA NA PÁSK SA PREVEDIE VODIČOM FeZn ø10 PROSTREDNÍCTVOM SVORIEK SR03 (2 SVORKY NA KAŽDÝ SPOJ)
- NAVRH. OSVETLOVACIE STOŽIARE OS2, OS4, OS5 a OS6 SA UZEMNIA POMOCOU UZEMŇOVACÍCH TYČÍ

LEGENDA

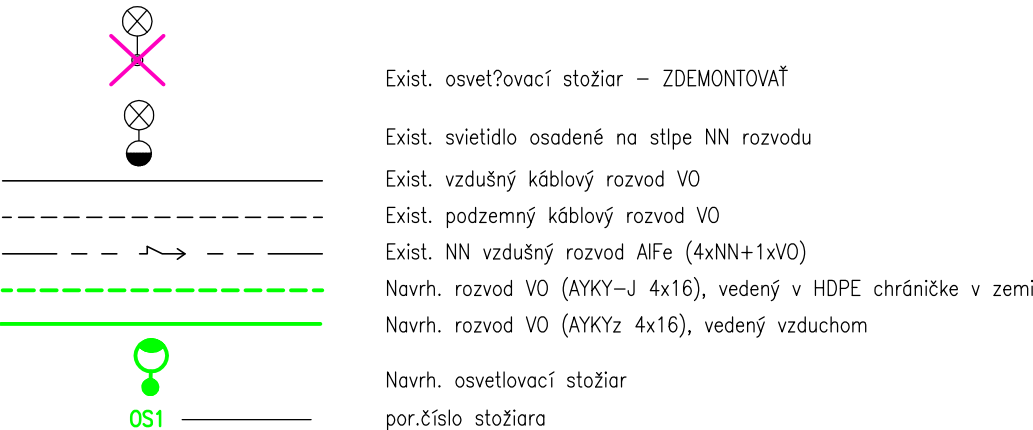

D
SO 06

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GÁSPÁR	HL.PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER		KONTROLOVAL: ING.M.GÁSPÁR	
OBJEDNÁVATEĽ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov			
OKRES: BARDEJOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: JANOVCE, KOBYLY, KĽUŠOV			DÁTUM: 04/2017
STAVBA: II/545 Janovce - Kľušov			STUPEŇ: DRS, DP
			Č.ZÁKAZKY: 2756/2016
OBJEKT: SO 06 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Kľušov			MIERKA:
PRÍLOHA: Schéma zapojenia VO			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
			4