

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VŠEOBECNÉ PARAMETRY

TATO POZNÁMKA PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

– VŠECHNY ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

– DESIGN VÝROBKŮ DLE ILUSTRAČNÍCH FOTOGRAFIÍ, PŘESNÉ TYPY BUDOU VYBRÁNY DLE NABÍDKY DODAVATELE, VŠE BUDE VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO HLAVNÍM PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM A INVESTOREM

– SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKŮ ZDRAVOTECHNIKY JSOU MONTÁŽNÍ SADY SPECIFIKOVANÉ DLE SKUTEČNĚ VYBRANÝCH VÝROBKŮ

– ZPŮSOBY A PROVEDENÍ NAPOJENÍ, PROFILY POTRUBÍ A DALŠÍ UPŘESNĚNÍ JSOU POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY

– OSAZENÍ PRVKŮ PRO INVALIDY PROVÉST V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

– ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE MOŽNO ZAMĚNIT POUZE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

– PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM BUDOU ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ODSOUHLASENY INVESTOREM, VČETNĚ BATERIÍ !!!!

– PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH SOUČASNÝCH VYHLÁŠEK, NOREM A PŘEDPISŮ:

VYHLÁŠKA 268_2009 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

VYHLÁŠKA 398_2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

ČSN 73 4301 – OBYTNÉ BUDOVY

ČSN EN 12056–2 – VNITŘNÍ KANALIZACE

WC + PŘÍSLUŠENSTVÍ

WC - ZÁVĚSNÉ INVALIDNÍ PRODLOUŽENÉ



ZÁVĚSNÝ KLOZET INVALIDNÍ, PRODLOUŽENÝ o rozměru 700x360x380mm (dxšxv), upevněný na kovové konstrukci s vestavěnou nádrží, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá, vodorovný odpad, hluboké splachování, montáž přes systémovou vyrovnávací hmotu a protihlukovou pásku.

WC sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, panty softlose NRz.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb!

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.21, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 18 ks (pokoje klientů a WC inva)

WC - ZÁVĚSNÉ



ZÁVĚSNÝ KLOZET o rozměru 360x510x365mm (dxšxv), upevněný na kovové konstrukci s vestavěnou nádrží, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá, vodorovný odpad, hluboké splachování, bez oplachového kruhu (RIMLESS/RIMFREE), montáž přes systémovou vyrovnávací hmotu a protihlukovou pásku. WC sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, panty softlose NRz.

Osazení m.č.: 0.14, 0.18, 0.20–3ks, 0.33, 0.35, 1.18, 1.20, 1.26, 1.28

CELKEM KUSŮ: 11ks (zaměstnanci a návštěvy)

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC



MONTÁŽNÍ PRVEK pro závěsné WC, s vestavěnou nádrží (vč.roh.ventilu).


pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace, vč.nastavitelných podpěr.

výška konstrukce 108 cm., hloubka 8cm, ovládání splachování pouze zepředu, souprava pro tlumení hluku

Osazení m.č.: 0.14, 0.18, 0.20–3ks, 0.33, 0.35, 1.18, 1.20, 1.26, 1.28 – (zaměstnanci a návštěvy), 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.21, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 29 ks (pokoje klientů a WC inva)

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO



SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO bílé, kruhové, splachování start/stop,

ovládání zepředu, materiál plast, zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí.

Osazení m.č.: 0.14, 0.18, 0.20–3ks, 0.33, 0.35, 1.18, 1.20, 1.26, 1.28 – (zaměstnanci a návštěvy), 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.21, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69 – (pokoje klientů a WC inva)

CELKEM KUSŮ: 29 ks

BIDETOVÁ SPRŠKA



BIDETOVÁ SPRŠKA kovová (chrom) včetně podomítkového tělesa, doplněná do kabelek pro ženy.

Osazení m.č.: 0.14, 0.18, 0.20–3ks, 0.33, 1.20, 1.26

CELKEM KUSŮ: 8ks (zaměstnanci a návštěvy)

VÝLEVKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ



ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA o rozměru 435x407x510mm (dxšxv), upevňená na kovové konstrukci s vestavěnou nádržkou, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá, vodorovný odpad, včetně oplachového kruhu, montáž přes systémovou vyrovnávací hmotu a protihlukovou pásku.

Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž.

Osazení m.č.: 0.16, 0.26, 0.28, 1.70

CELKEM KUSŮ: 4 ks

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU



MONTÁŽNÍ PRVEK pro závěsnou výlevku, s vestavěnou nádržkou (vč.roh.ventilu).


pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, vč.nastavitelných podpěr.

výška konstrukce 108 cm., hloubka 12cm, ovládání splachování pouze zepředu, souprava pro tlumení hluku

Osazení m.č.: 0.16, 0.26, 0.28, 1.70

CELKEM KUSŮ: 4 ks

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO



SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO bílé, kruhové, splachování start/stop,

ovládání zepředu, materiál plast, zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí.

Osazení m.č.: 0.16, 0.26, 0.28, 1.70

CELKEM KUSŮ: 4 ks

NÁSTĚNNÁ BATERIE



NÁSTĚNNÁ BATERIE kovová (chrom), vanová s prodlouženým ramínkem, ruční sprchou a hadicí, varianta s přepínačem vana/sprcha, sprchové příslušenství – ruční sprcha 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m.

Osazení m.č.: 0.16, 0.26, 0.28, 1.70

CELKEM KUSŮ: 4 ks

UMYVADLO + PŘÍSLUŠENSTVÍ

UMYVADLO NVALIDNÍ



UMYVADLO INVALIDNÍ o rozměru 640x550x165mm (dxšxv), s otvorem pro baterii, bez přepadu, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá, horní hrana umyvadla ve výšce 800mm, vybrání v přední části pro snadné dosažení baterie.

Dodávka včetně vpusti a prostorově úsporného sifonu.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.32, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 18 ks (pokoje klientů a společná koupelna)

UMYVADLO BĚŽNÉ



UMYVADLO o rozměru 600x450x190mm (dxšxv), s otvorem pro baterii, s přepadem, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá.

Dodávka včetně vpusti a sifonu.

Osazení m.č.: 0.06, 0.07, 0.08, 0.18, 0.20–2ks, 0.21–2ks, 0.22, 1.70

CELKEM KUSŮ: 10 ks (šatny, prádelna, strojovna VZT, čistící místnost)

UMÝVÁTKO



UMÝVÁTKO o rozměru 450x340x155mm (dxšxv), s otvorem pro baterii, s přepadem, horní hrana umyvadla ve výšce 800mm, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá.

Dodávka včetně vpusti a sifonu osazeného těsně u stěny.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.21

CELKEM KUSŮ: 1 ks (WC inva)

UMYVADLO NÁBYTKOVÉ



OVÁLNÉ UMYVADLO s odkládací plochou o rozměru 1000x385x170mm (dxhlxv), s otvorem pro baterii, s přepadem, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá.

Dodávka včetně vpusti a sifonu.

Osazení m.č.: levé provedení – 0.34, 1.19, 1.25, 1.27 – celkem 4 ks

pravé provedení – 0.13, 0.32, 1.17 – celkem 3ks

CELKEM KUSŮ: 7 ks

BATERIE PÁKOVÁ



BATERIE PÁKOVÁ stojánková, bez výpusti, provedení chrom s vyměnitelnou keramickou kartuší, s perlátorem 5,7l min, s minimální zárukou 5 let

Osazení m.č.: 0.06, 0.07, 0.08, 0.18, 0.20–2ks, 0.21–2ks, 0.22, 1.70 – (šatny, prádelna, strojovna VZT, čistící místnost), 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69 – (pokoje klientů), 1.21 – (WC inva), 0.13, 0.32, 0.34, 1.17, 1.19, 1.25, 1.27 – (předsíňky) – celkem 35ks

BATERIE INVALIDNÍ



BATERIE INVALIDNÍ stojánková, bez výpusti, provedení chrom s vyměnitelnou keramickou kartuší, s perlátorem 5,7l min, s minimální zárukou 5 let

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.32 – celkem 1 ks (společná koupelna)

SPRCHA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHA




NÁSTĚNNÁ SPRCHA podomítková, s termostatickou kartuší, s bezpečnostní pojistkou při 40°C, s nastavitelným omezením teploty, s regulací průtoku. Součástí dodávky je ruční sprcha na hadicovém nástavci, s výškově stavitelným držákem ruční sprchy, materiál mosaz, barva chromová, délka hadice 1500 mm, záruka min. 5 let.

Součástí dodávky je veškerý upevňovací materiál .

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.32, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 17 ks (pokoje klientů)

SEDÁTKO SPRCHOVÉ

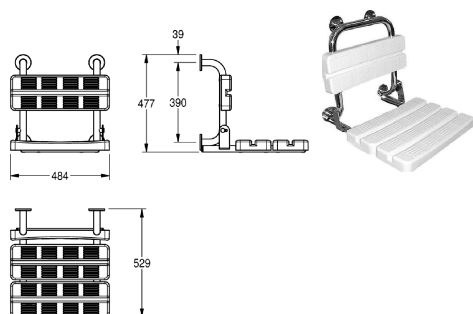

SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO s opěradlem, nosnost sedátka 150 kg, montáž sedátka na konzolu kotvenou do vodorovné nosné konstrukce – viz. PSV – ostatní prvky

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.32, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 17 ks (pokoje klientů)

SPRCHOVÝ ŽLAB



SPRCHOVÝ ŽLAB – celonerezové tělo žlabu + nerezový rošt, nerezová vnitřní vytahovací část sifonu, výškově stavitelné nožičky, materiál žlabu – nerezová ocel (AISI 304), materiál sifonu: nerezová ocel (AISI 304)


Osazení m.č.:

0.16–délka 600mm – 1 ks

0.20–délka 800mm – 1 ks

0.21–délka 800mm – celkem 2 ks

PODLAHOVÁ VPUSŤ



PODLAHOVÁ VPUSŤ – univerzální se suchou i vodní protizápachovou klapkou s nerezovou mřížkou, průtok 50 l / min. při vodní klapce a 80 l / min. při suché klapce, vyrobeno z polypropylénu, mřížka z nerez oceli

Osazení m.č.: 0.14, 0.18, 0.20–3ks, 0.33, 1.20, 1.26

CELKEM KUSŮ: 8 ks (zaměstnanci a návštěvy)

OČNÍ SPRŠKA



OČNÍ SPRŠKA s ručním spouštěním, typ a přesné osazení konzultovat s uživatelem.

Osazení m.č.: 0.06, 1.16, 1.33, 1.62, 1.70

CELKEM KUSŮ: 5 ks (prádelna a čistící místnosti)

MADLO

MADLO PEVNÉ



MADLO PEVNÉ, nerezové, délka 900mm (WC mísu musí přesahovat o 200mm), horní hrana madla ve výšce max. 800mm nad podlahou.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.21, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 18 ks (pokoje klientů a WC inva)

MADLO SKLOPNÉ



MADLO SKLOPNÉ, nerezové, délka 700mm, horní hrana madla ve výšce max. 800mm nad podlahou.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.21, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48, 1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.65, 1.69

CELKEM KUSŮ: 18 ks (pokoje klientů a WC inva)

MADLO ROVNÉ



MADLO ROVNÉ, nerezové, délka 500mm, osazené svisle, spodní hrana madla ve výšce max. 800mm nad podlahou.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.21

CELKEM KUSŮ: 1 ks (WC inva)

MADLO DO SPRCHY



MADLO DO SPRCHY nerezové, provedení – vodorovná část vlevo, rozměr, 450x750mm, osazené spodní hranou vodorovné části madla ve výšce max. 800mm nad podlahou.

Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.07, 1.10, 1.13, 1.35, 1.38, 1.41, 1.43, 1.45, 1.52, 1.58, 1.65

CELKEM KUSŮ: 11 ks (pokoje klientů)

MADLO DO SPRCHY



MADLO DO SPRCHY nerezové, provedení – vodorovná část vpravo, rozměr, 450x750mm, osazené spodní hranou vodorovné části madla ve výšce max. 800mm nad podlahou.


Osazení provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osazení m.č.: 1.15, 1.48, 1.50, 1.55, 1.61, 1.69

CELKEM KUSŮ: 6 ks (pokoje klientů)

DŘEZ


NEREZOVÝ DŘEZ

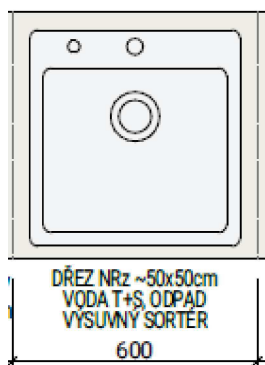

NEREZOVÝ DŘEZ, osazený do kuchyňské linky – podrobně řešeno v části D.2 – PROVOZNÍ SOUBORY PS 05I – Atypické prvky
SOUČÁST INTERIÉRU VČETNĚ DODÁVKY BATERIE. V RÁMCI STAVBY JEN DOPOJENÍ.

Osazení m.č.: 0.03, 0.05, 0.11, 1.02, 1.16, 1.22, 1.24, 1.30, 1.31
CELKEM KUSŮ: 9 ks


NEREZOVÝ DŘEZ + UMÝVÁTKO

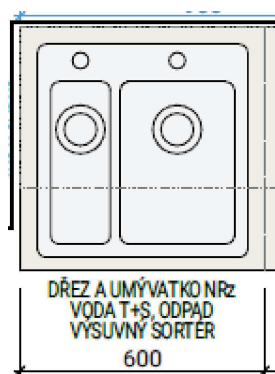

NEREZOVÝ DŘEZ A UMÝVÁTKO, osazené do kuchyňské linky – podrobně řešeno v části D.2 – PROVOZNÍ SOUBORY, PS 05I – Atypické prvky
SOUČÁST INTERIÉRU VČETNĚ DODÁVKY BATERIE. V RÁMCI STAVBY JEN DOPOJENÍ.

Osazení m.č.: 1.23
CELKEM KUSŮ: 1 ks

NEREZOVÉ UMÝVÁTKO



NEREZOVÉ UMÝVÁTKO, osazené do kuchyňské linky – podrobně řešeno v části D.2 – PROVOZNÍ SOUBORY, PS 05I – Atypické prvky
SOUČÁST INTERIÉRU VČETNĚ DODÁVKY BATERIE. V RÁMCI STAVBY JEN DOPOJENÍ.

Osazení m.č.: 1.22, 1.29, 1.30
CELKEM KUSŮ: 3 ks