

LEGENDA


— Potrubie kondenzátu z vnútorných VRV fan-coil jednotiek.

— Podlažie: medené potrubie, lisované spoje.

— Izolácia: 100mm PE izolácia, 100mm D0 in. - 5mm ak prevencia proti kondenzácii.

Výkres naznačuje vedenie novonavrhovaného kondenzátového potrubia z fan coilov typu VRV.

Kondenzát z vodných fan coilov (parapetných) bude pripojený do existujúceho kondenzátového potrubia.

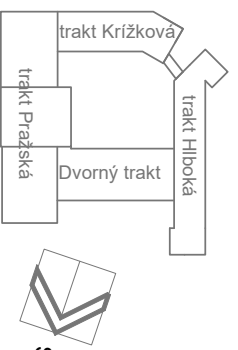

- Všetky kódy a dimenzie sú v milimetroch.

- Výkresy nie sú záväzné, je potrebné brať na úvahú technické zmeny a rozhodnutia.

- Výkresy nie sú záväzné, je potrebné brať na úvahú technické zmeny a rozhodnutia.

- Výkresy nie sú záväzné, je potrebné brať na úvahú technické zmeny a rozhodnutia.

Tento výkres je výhradným vlastníctvom spoločnosti SBE s.r.o., jeho kopírovanie a úprava je bez súhlasu autora prísne zakázané.

Spracoval:



Výpravok: Ing. Ľubomír Peterčovič
Zodpov. Projektant: Ing. Martin Uváček

Projekt: Rekonštrukcia chladenia a vykurovania v budove MZV SR - Paláčov palác, Bratislava 1, Bratislava

Podlažie pre Tender

Objekt: PALÁČOV PALÁC - bývalý Prázdny a Križkov

Časť: CHLADENIE A VYKUROVANIE

Výkres: Navrhovaná inštalácia - VRV systém

Č. Projektu: 1819

Č. Výkresu: CHL+UK 23

Revízia: T1

Mierka: 1:100 (8xA4)