


POHLED NA ROZVADĚČ

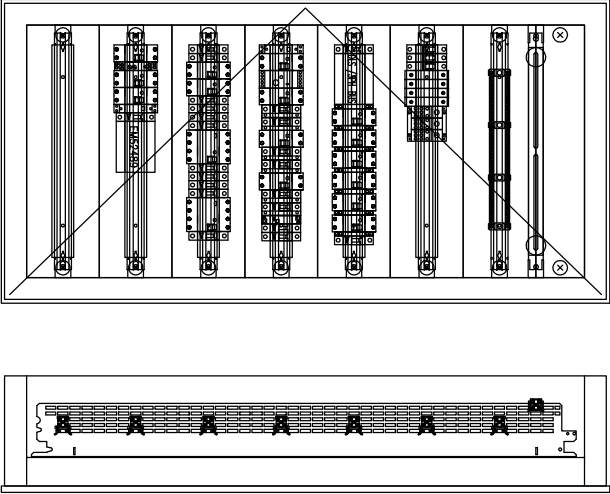

ROZVODNICE POD OMÍTKU

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE EI 30 DP1, S POŽÁRNÍMI UZÁVĚRY EI 15 SZ00

KRYTÍ IP40, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20C

ROZMĚRY VÝKLENKU 610x1240x227

VÝSTRAŽNÁ TABULKA : 0101 – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

BARVA : RAL 7035 SVĚTLÉ ŠEDÁ

ZHOTOVITEL ZPRACUJE KONSTRUKČNÍ NÁVRH ROZVADĚČE

MAXIMÁLNÍ ZTRÁTOVÝ VÝKON 102W, VÝPOČTENÝ 37,5W PRO Soudobost 0,5

ROZVODNICE JE URČENÁ PRO LAICKOU OBSLUHU DLE ČSN EN 61439-3

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-C-S  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN

ÚPRAVA PD 2018

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROJESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TELEFON: 583 213 862 E-MAIL: moněk@uni-eko.cz	
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK				
OBEČ:	ŠTERNBERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16,785 01 ŠTERNBERK				
STAVBA:	SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPRAVSKÁ			FORMÁT	9x A4
				DATUM	12.2016
				STUPEŇ	PROVÁDEČÍ PROJEKT
				ARCH.ČÍSLO	161027
OBJEKT:				ZAK.ČÍSLO	UE-161027.D.1.4.g.20
PROJESE:	D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVODNICE RS04			NENÍ	20

## PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA




ROZVODNICE RS04

OBJ.Č.:PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	UŠT.Č.:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
161027	161027	SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPASKA	2	UŠ-161027.D.1.-g.20
VYPRACOVAV:	DATAUM:	INVESTOR:	UŠTU:	VYKRES ČÍSLO:
ING. MANEK	12.2.2016	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	9	20

MONITOROVÁNÍ VÝPADKU JISTIČŮ

OSVĚTLENÍ

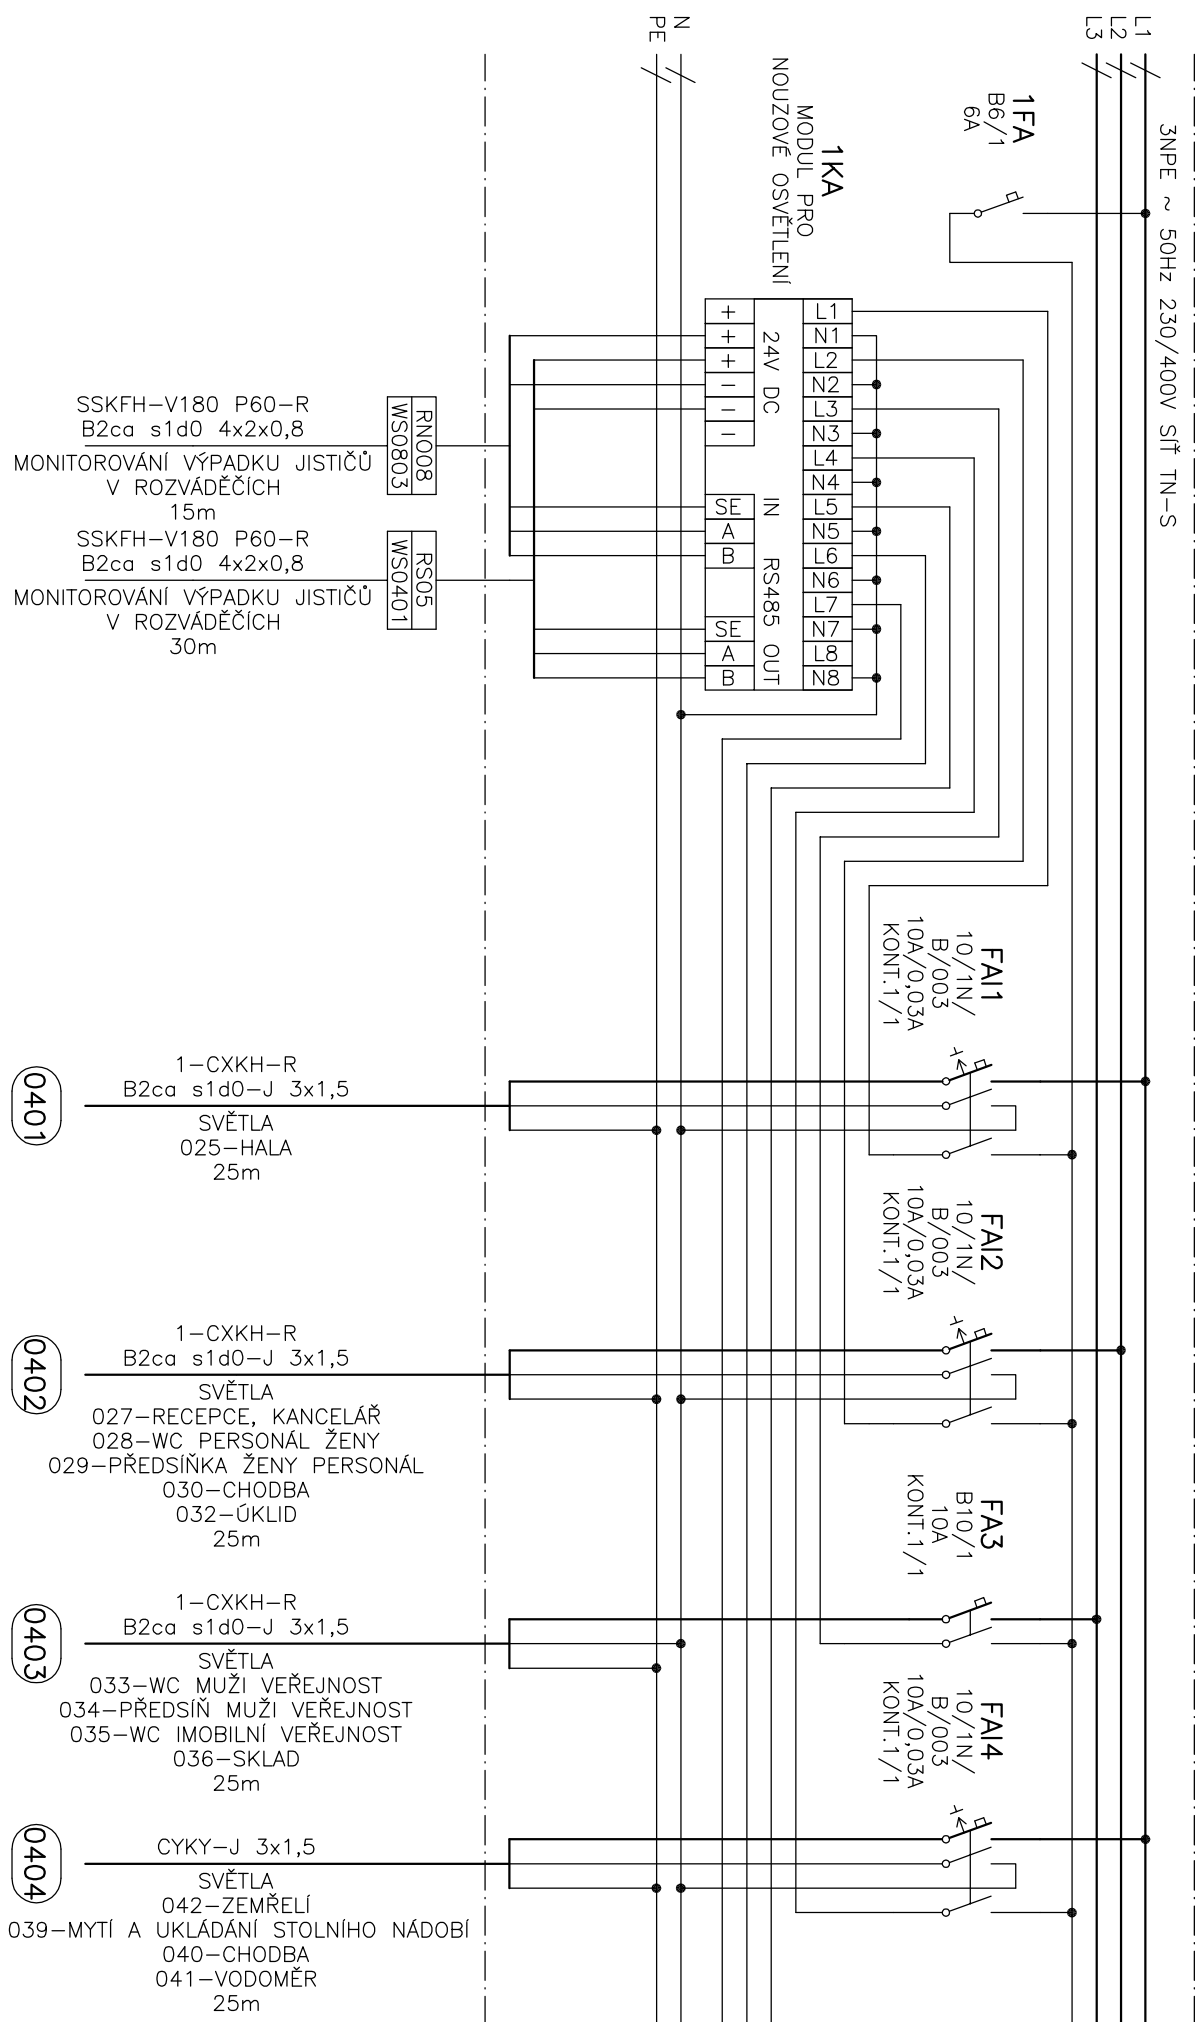


UNI-EKO s.r.o.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

ROZVODNICE RS04

OBJ.Č.,PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	LIST Č.:
VYPRACOVAL:	161027	SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ	3
ING. MANEK	DATUM:	INVESTOR:	UE-161027.D.1.4.g.20
	12.2016	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	9
			VÝKRES ČÍSLO: 20

## OSVĚTLENÍ

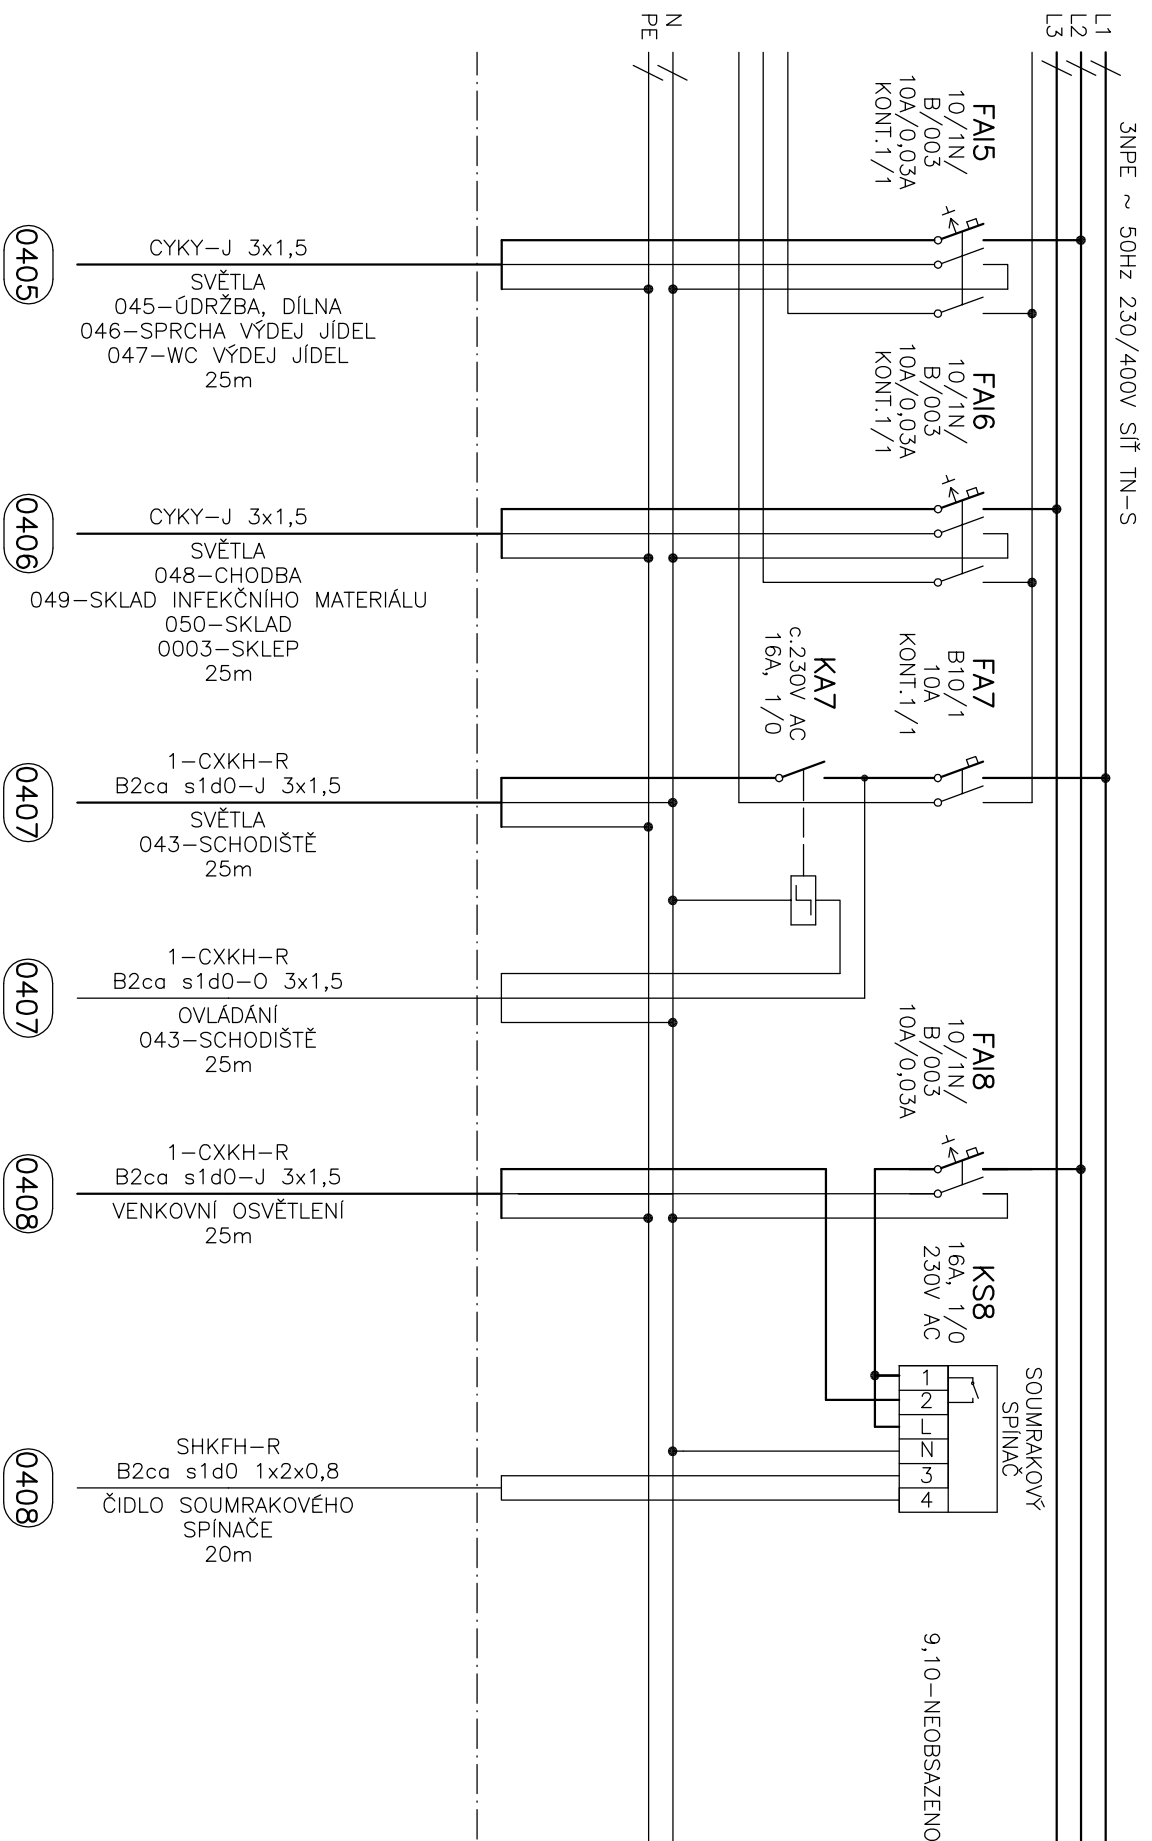
UNI-EKO s.r.o.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS04


OBJ.Č.,PS:  
VYPRACOVAL:  
ING. MANEKZAK.ČÍSLO:  
DATUM:  
12.2016AKCE:  
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK - DOMOV OPASKÁ  
INVESTOR:  
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERKLIST Č.:  
4  
LISTU:  
9ARCHIVNÍ ČÍSLO:  
UE-161027.D.1.4.g.20  
VÝKRES ČÍSLO:  
20

ZÁSUVKY

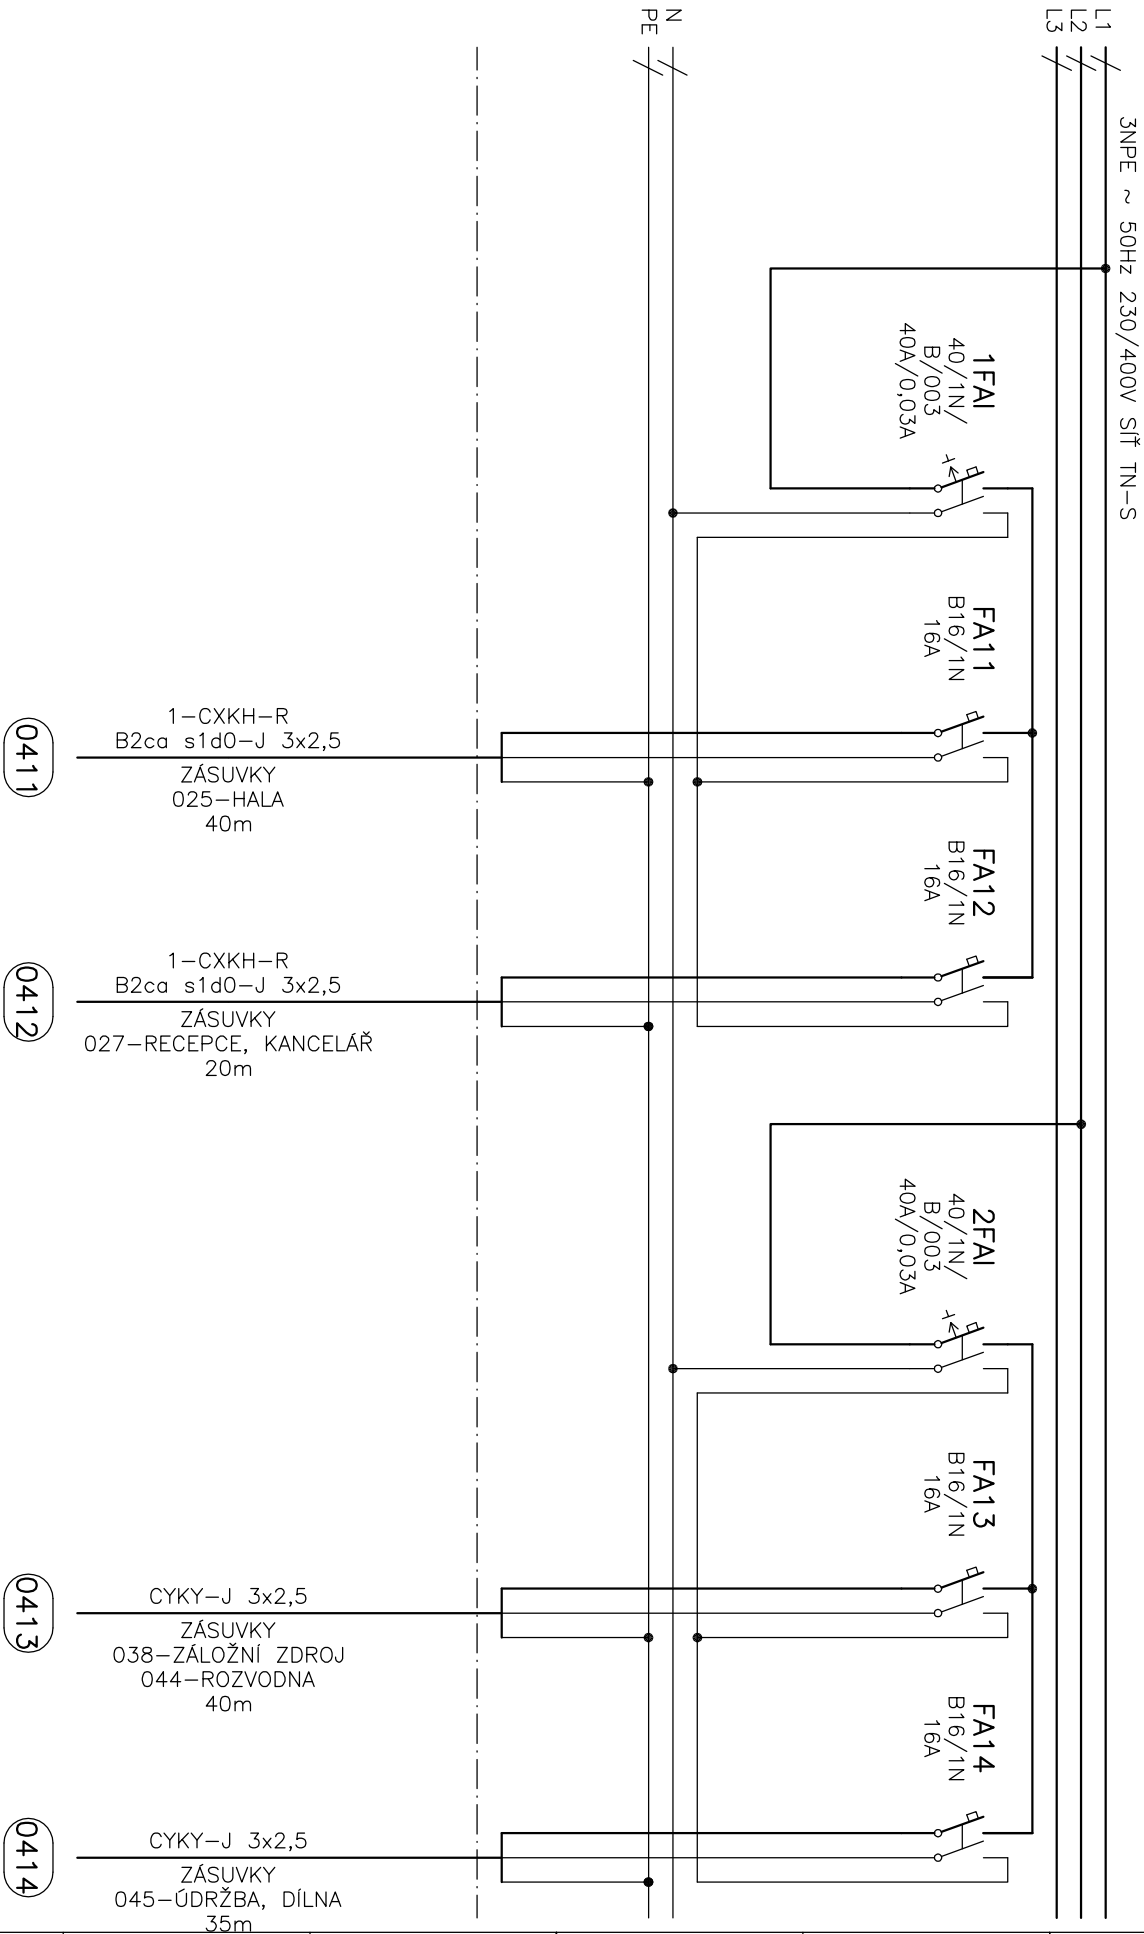


UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK		NÁZEV:  ROZVODNICE RS04	
OBJ.Č., PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	LIST.Č.:
	161027	SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ	5
VYPRACOVAL:	DATUM:	INVESTOR:	LISTU:
ING. MANEK	12.2016	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	9
			VÝKRES ČÍSLO: 20

ZÁSUVKY

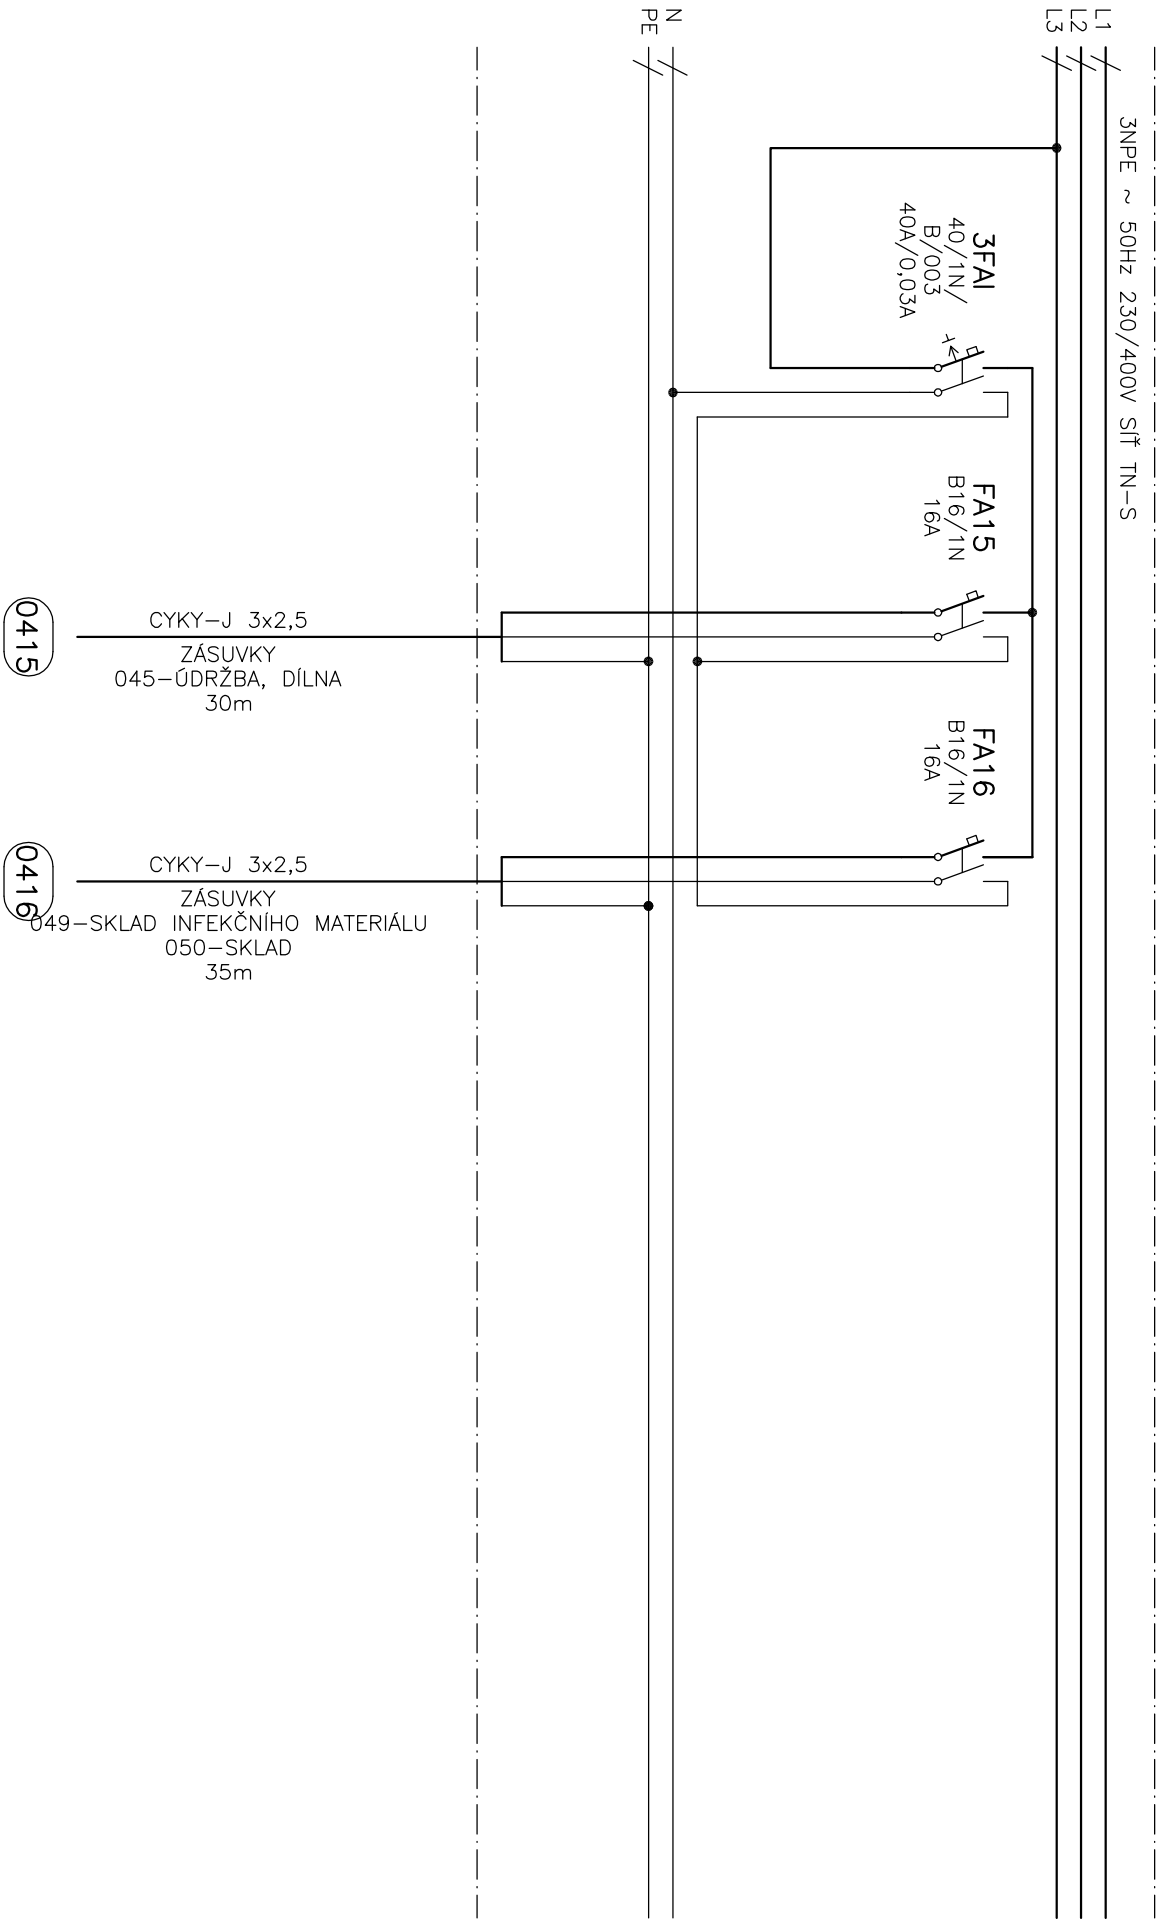

UNI-EKO s.r.o.		NÁZEV:		OBJ.Č.,PS:		ZAK.ČÍSLO:		AKCE:		LIST Č.:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		ROZVODNICE RS04		VYPRACOVAL:		DATUM:		INVESTOR:		LISTU:		VÝKRES ČÍSLO:	
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK				ING. MANEK		12.2016		MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK		6		UE-161027.D.1.4.g.20	
										9		20	

VÝVODY MYTÍ NÁDOBÍ

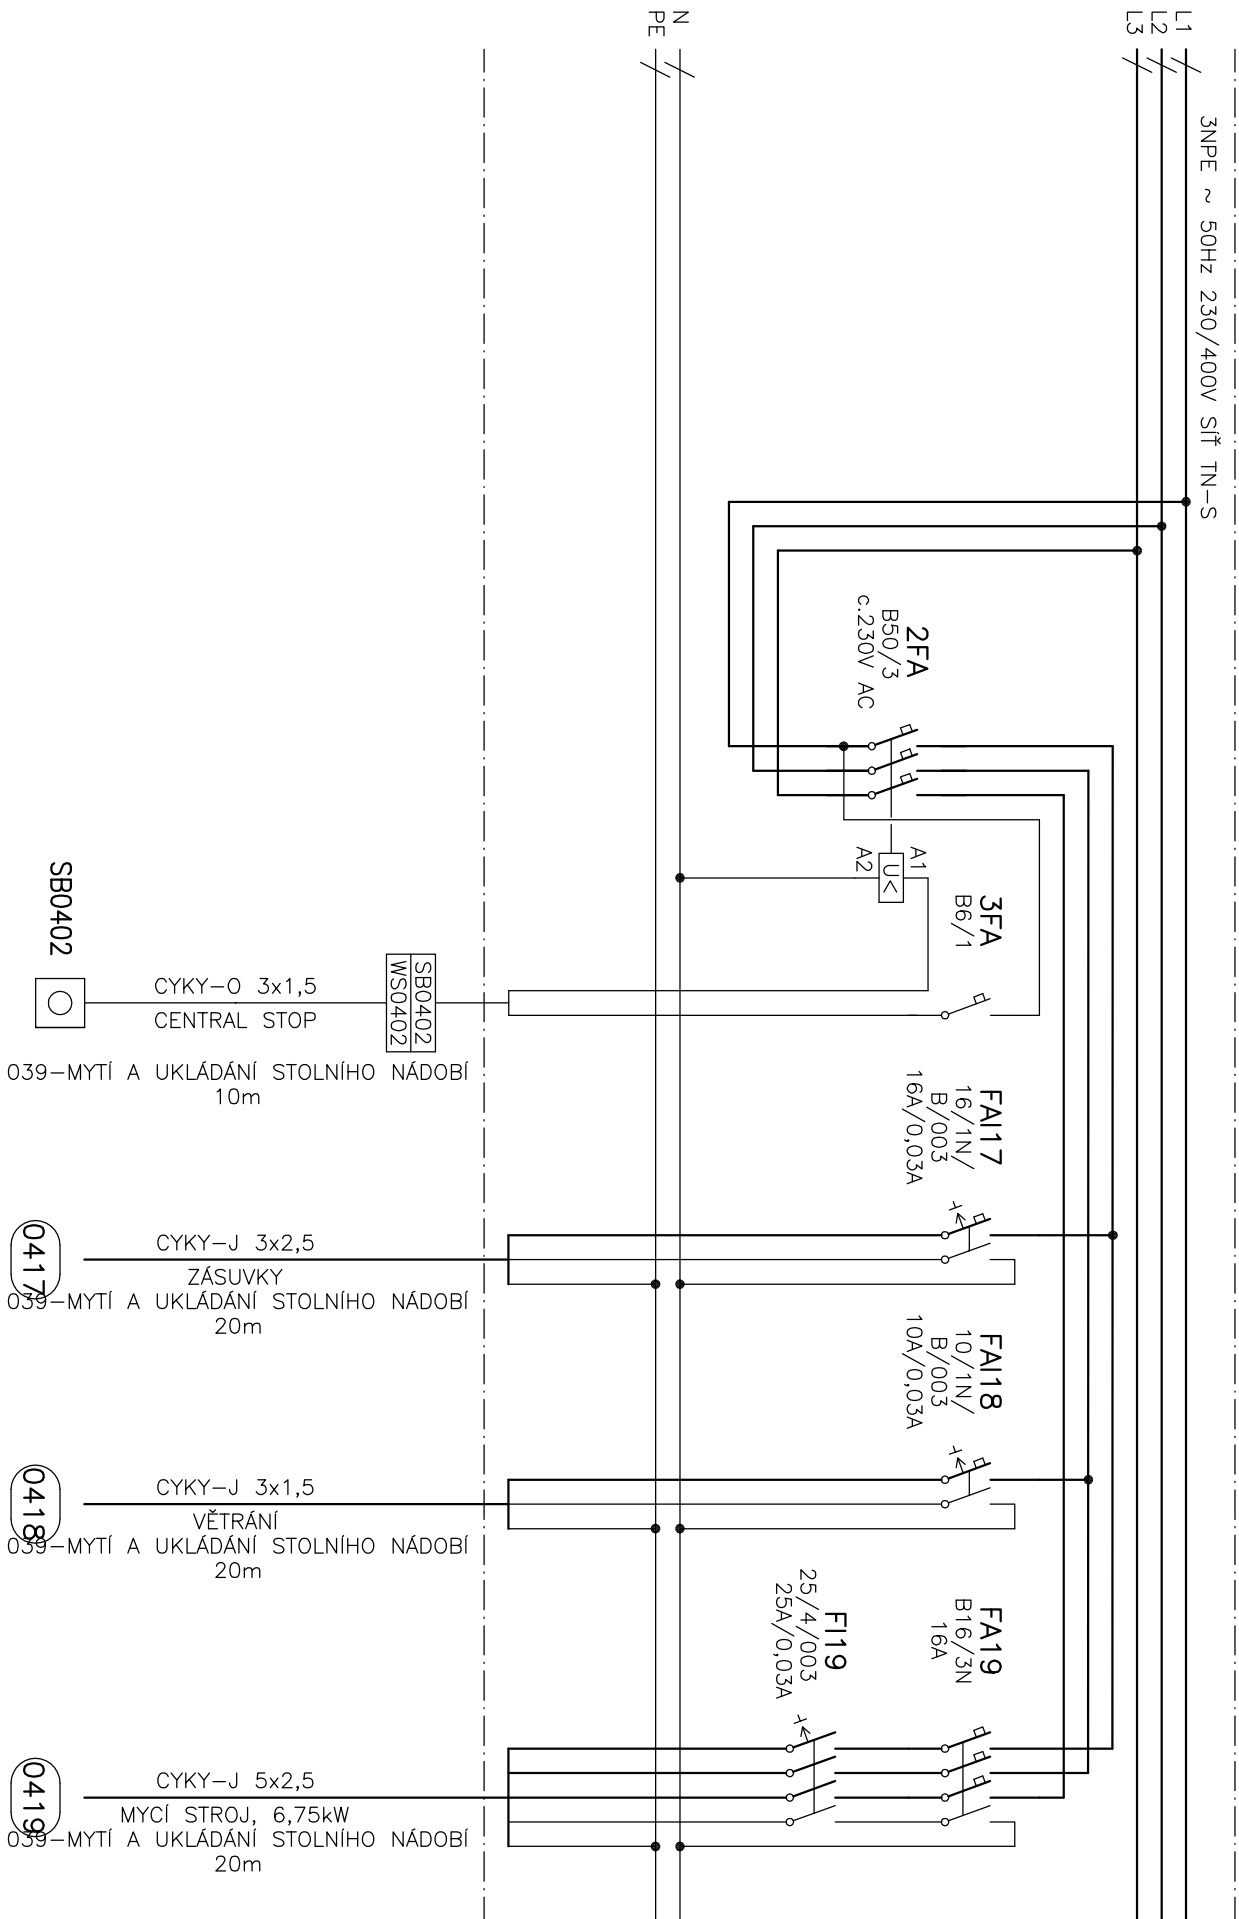


UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK		NÁZEV:  ROZVODNICE RS04	
OBJ.Č., PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	LIST Č.:
161027	161027	SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPASKÁ	UE-161027.D.1.4.g.20
VYPRACOVAL:	DATUM:	INVESTOR:	LISTU:
ING. MANEK	12.2016	MÍSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	9
			VÝKRES ČÍSLO:
			20

## ZASUVKY

## TRASA V14

## VYPALOVACÍ PEC

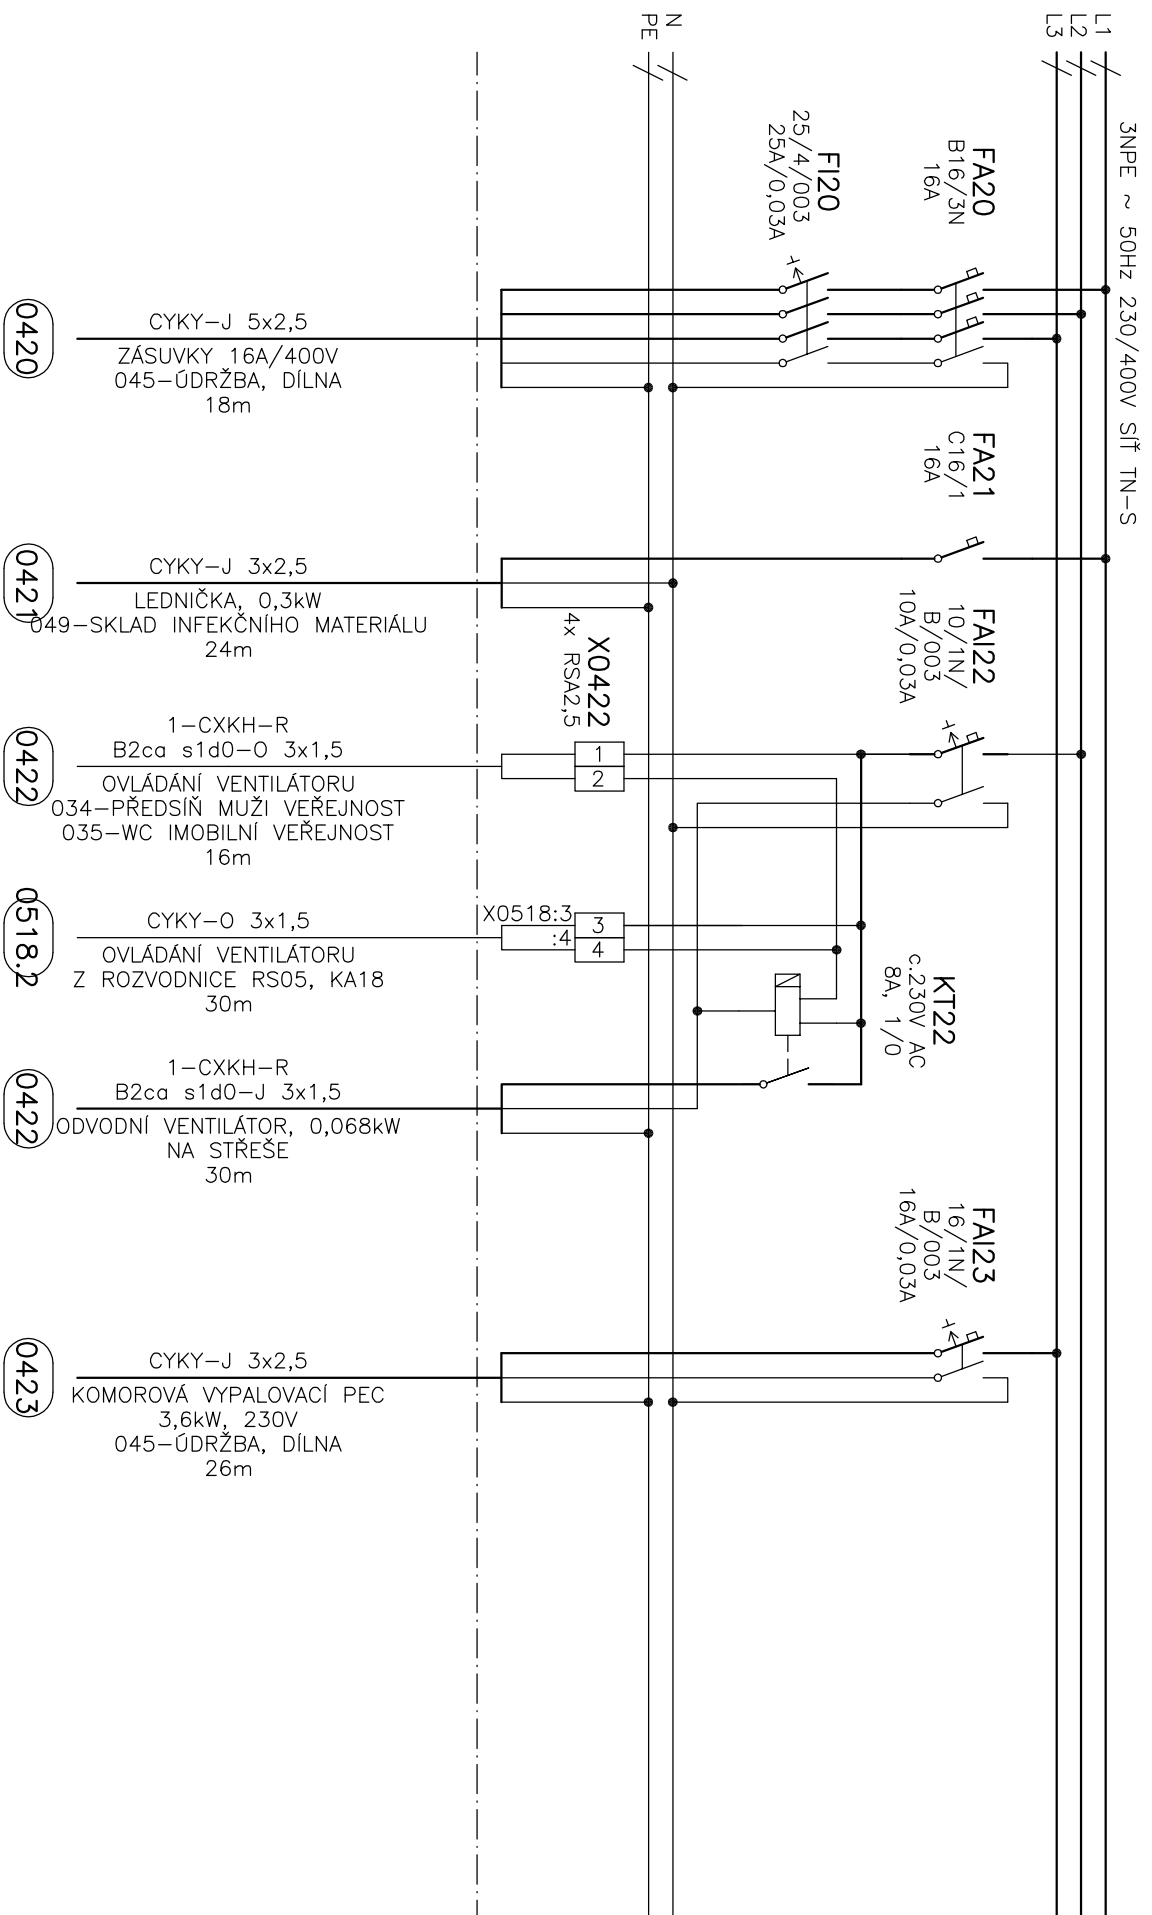

UNI-EKO s.r.o.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS04

OBJ.Č., PS:  
VYPRACOVAL:  
ING. MANEK


ZAK.ČÍSLO:  
DATUM:  
12.2016

AKCE:  
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ  
INVESTOR:  
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK

LIST Č.:  
8  
LSTU:  
9  
ARCHIVNÍ ČÍSLO:  
UE-161027.D.1.4.g.20  
VÝKRES ČÍSLO:  
20



TEMPEROVÁNÍ SCHODIŠTĚ

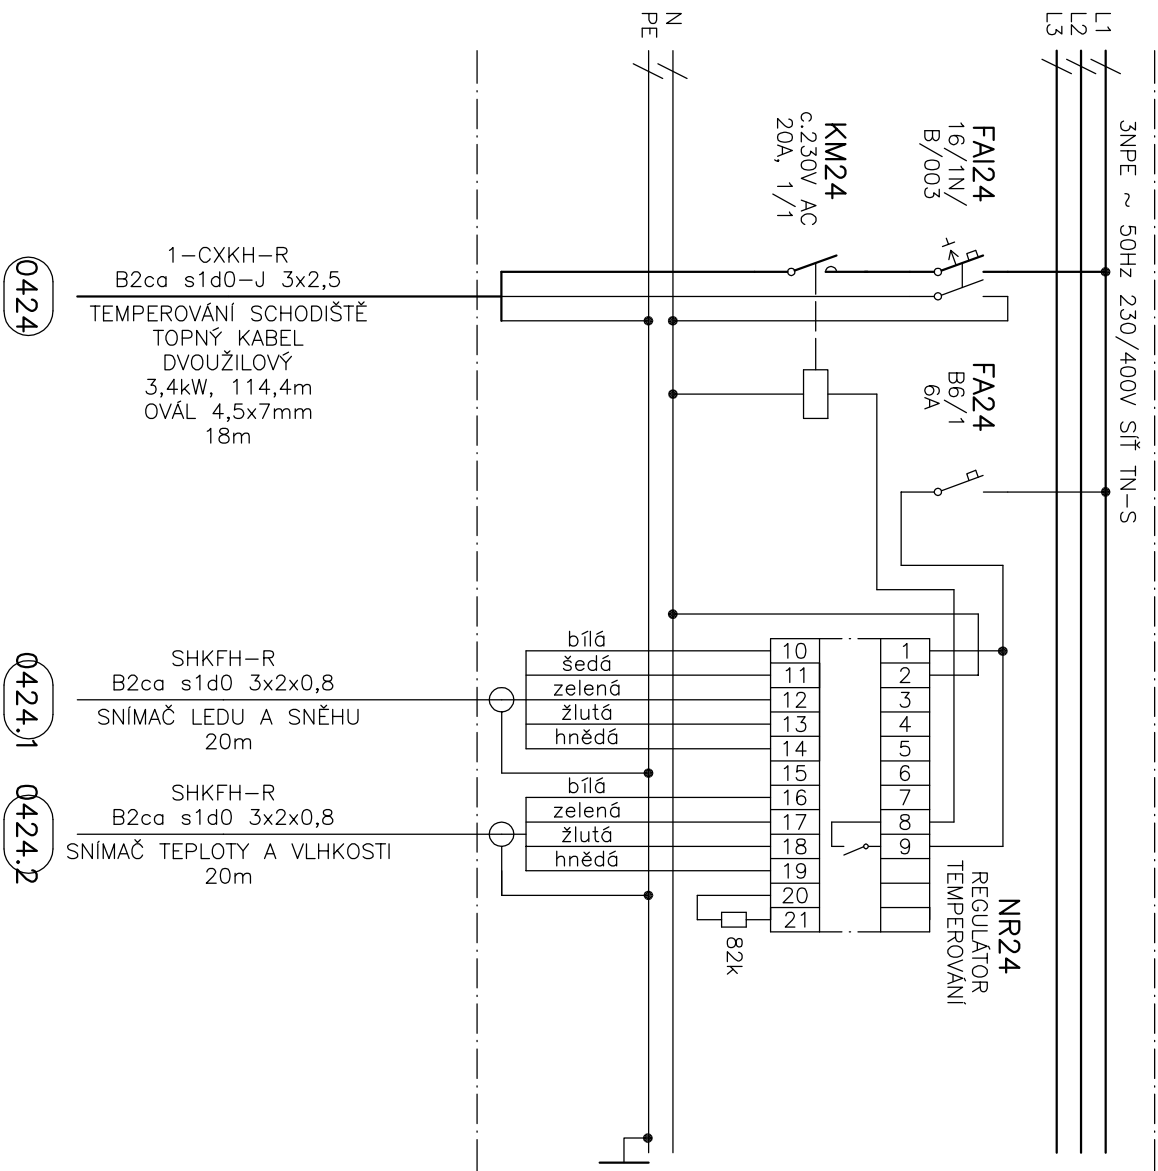

0424

0424,1

0424,2

UNI-EKO s.r.o.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NAZEV:

ROZVODNICE RS04

OBJ.Č.,PS.:  
VYPRACOVAL:  
ING. MANEK

ZAK.ČÍSLO:  
DATUM:  
12.2016

AKCE:  
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ  
INVESTOR:  
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK

LIST Č.:  
9

ARCHIVNÍ ČÍSLO:  
UE-161027.D.1.4.g.20  
VÝKRES ČÍSLO:  
20