


POHLED NA ROZVODNICI

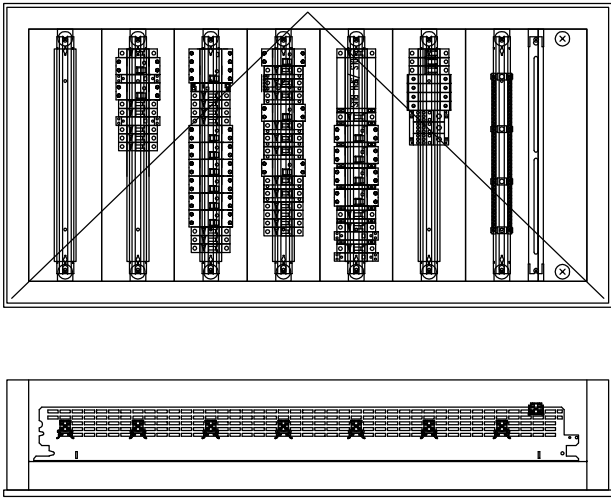

ROZVODNICE POD OMITKU

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE EI 30 DP1, S POŽÁRNÍMI UZÁVĚRY EI 15 S200

KRYTÍ IP40, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20C

ROZMĚRY VÝKLENKU 610x1240x227

VÝSTRAŽNÁ TABULKA : 0101 – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

BARVA : RAL 7035 SVĚTLÉ ŠEDÁ

ZHOTOVITEL ZPRACUJE KONSTRUKČNÍ NÁVRH ROZVADĚČE

MAXIMÁLNÍ ZTRÁTOVÝ VÝKON 102W, VÝPOČTENÝ 47,8W PRO SOUDOBOST 0,5


ROZVODNICE JE URČENÁ PRO LAICKOU OBSLUHU DLE ČSN EN 61439-3

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-C-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN

ÚPRAVA PD 2018

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROJESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TELEFON: 583 213 862 E-MAIL: moněk@unieko.cz	
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK				
OBEČ:	ŠTERNBERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16,785 01 ŠTERNBERK				
STAVBA:	SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ			FORMÁT	8x A4
				DATUM	12.2016
				STUPEŇ	PROVÁDEČÍ PROJEKT
				ARCH.ČÍSLO	161027
OBJEKT:				ZAK.ČÍSLO	UE-161027.D.1.4.g.25
PROFESE:	D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVODNICE RS11			NEJÍ	25


MONITOROVÁNÍ VÝPADKU JISTIČŮ

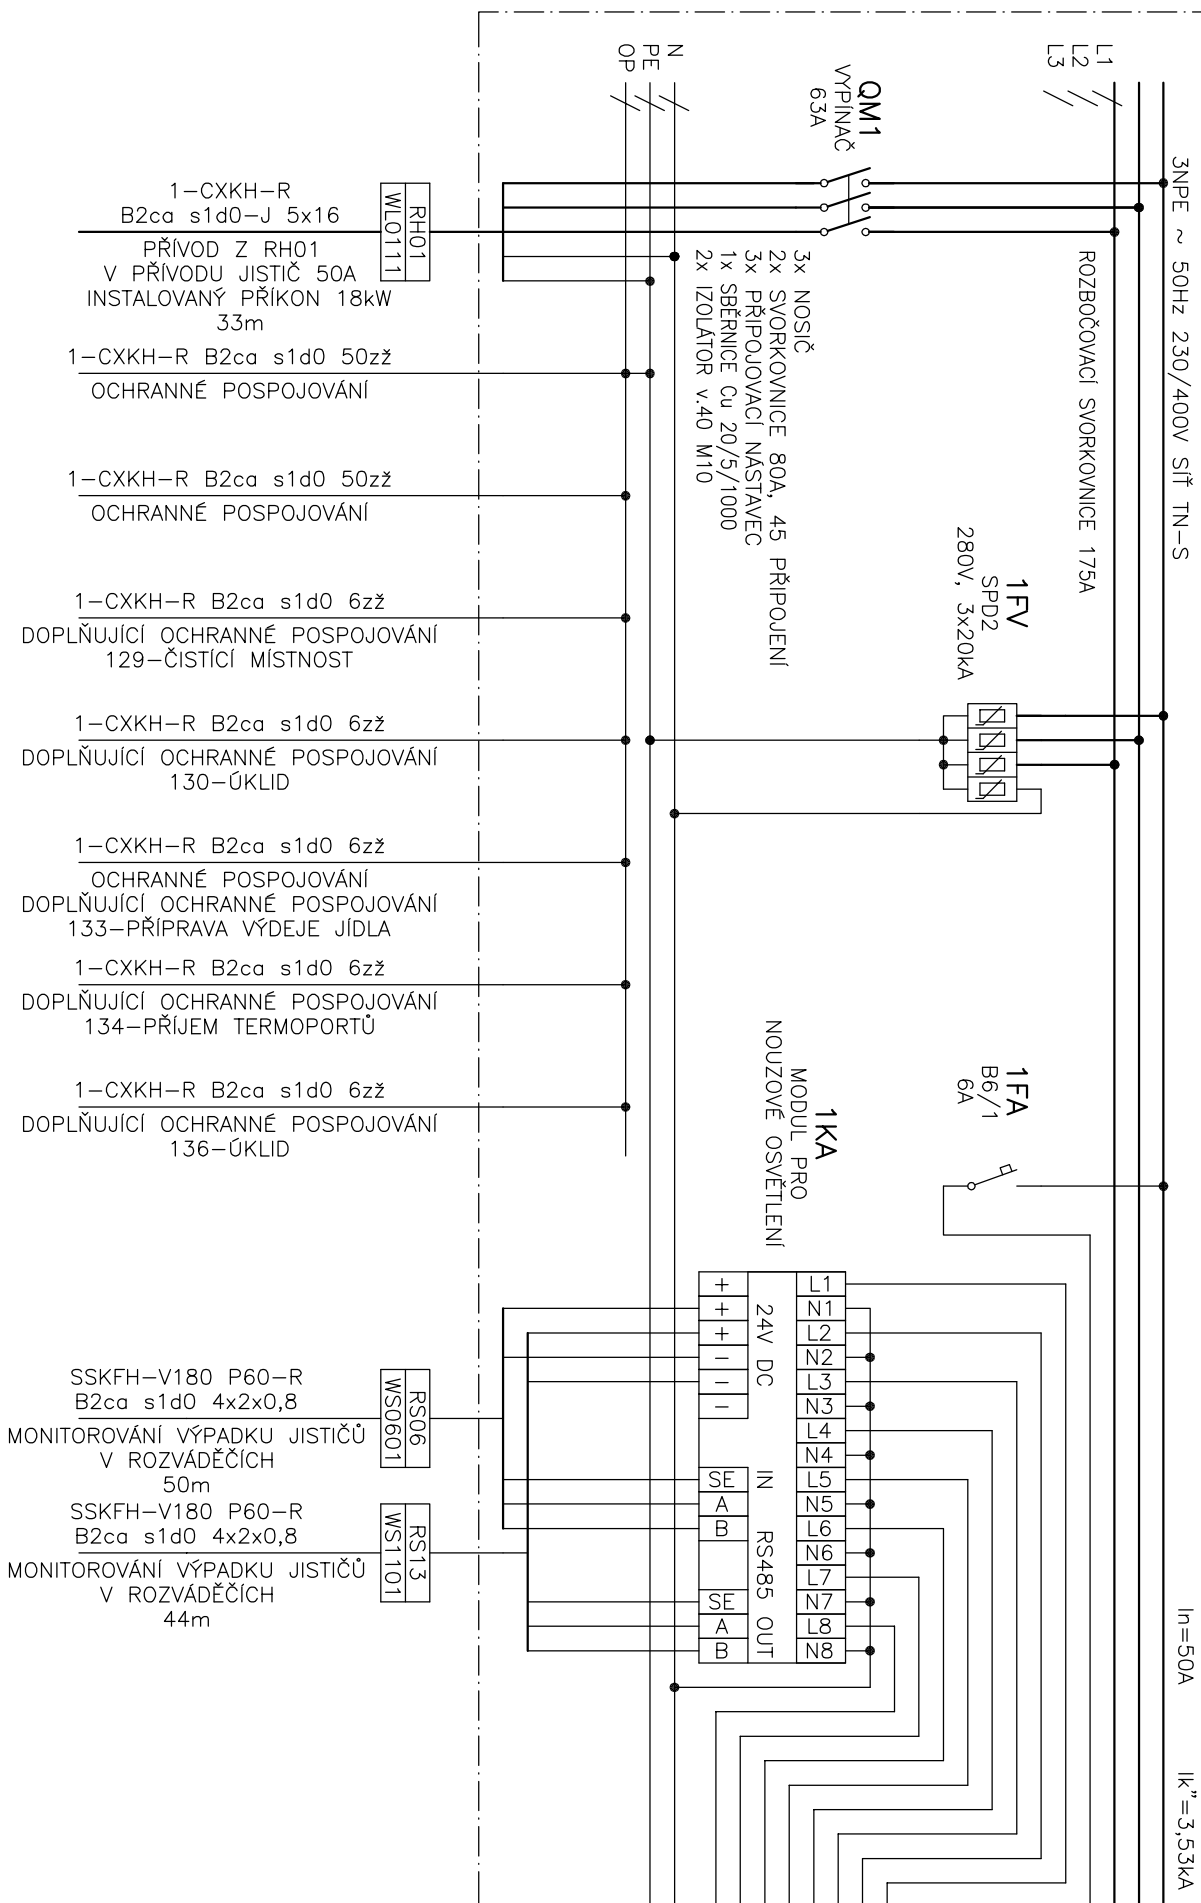

LIST C.:	ARCHIVNI ČÍSLO:
2	UE-161027.D.1.4.g.25
LISTU:	VÝKRES ČÍSLO:
8	25

3

SVĚTELNÉ OBVODY

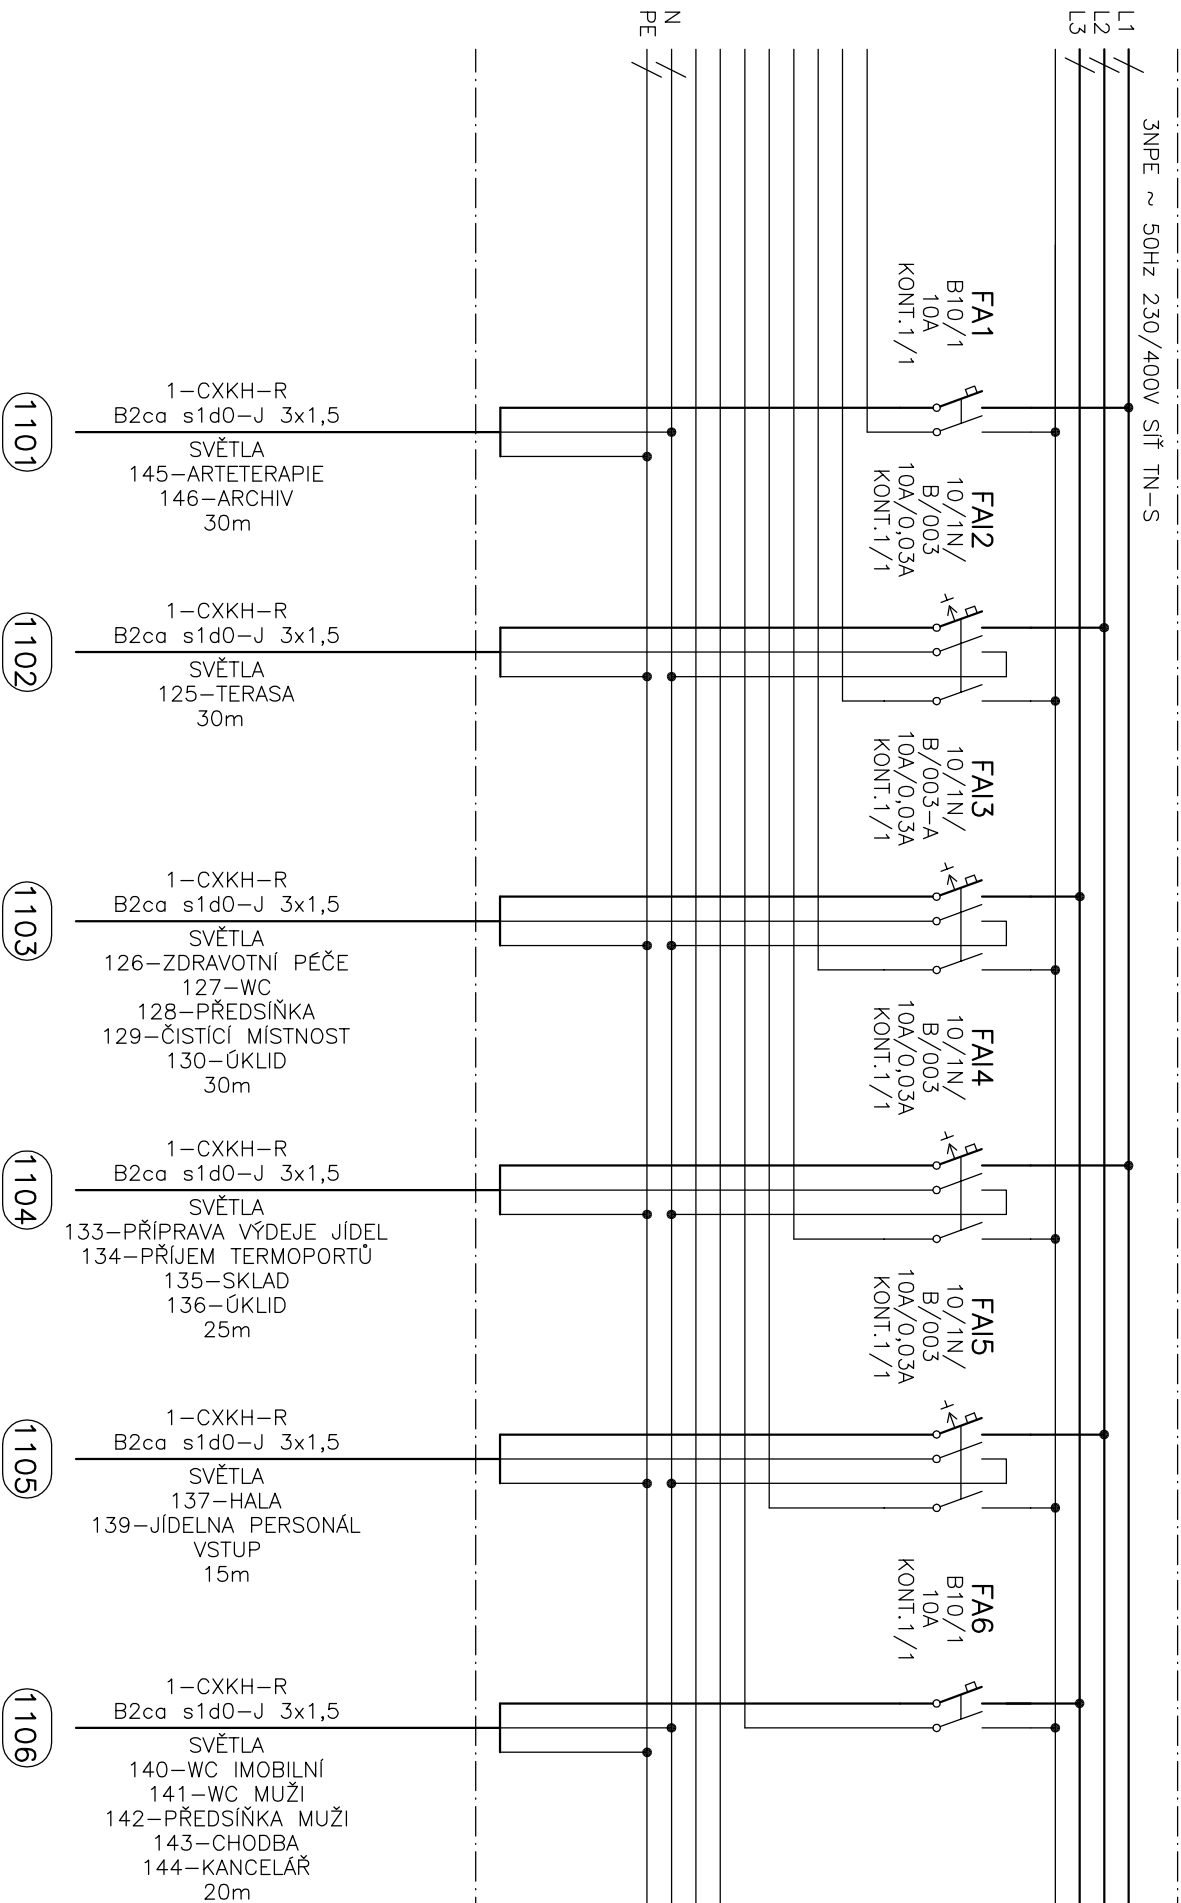

UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS11

OBJ.Č.,PS.:
VYPRACOVAL:
ING. MANEK

ZAK.ČÍSLO:
DATUM:
12.2016


AKCE:
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK - DOMOV OPASKA
INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK

LIST Č.:
3
LISTU:
8

ARCHIVNÍ ČÍSLO:
ÚE-161027.D.1.4.g.25
VÝKRES ČÍSLO:
25

SVĚTELNÉ OBVODY

ZÁSUVKOVÉ OBVODY

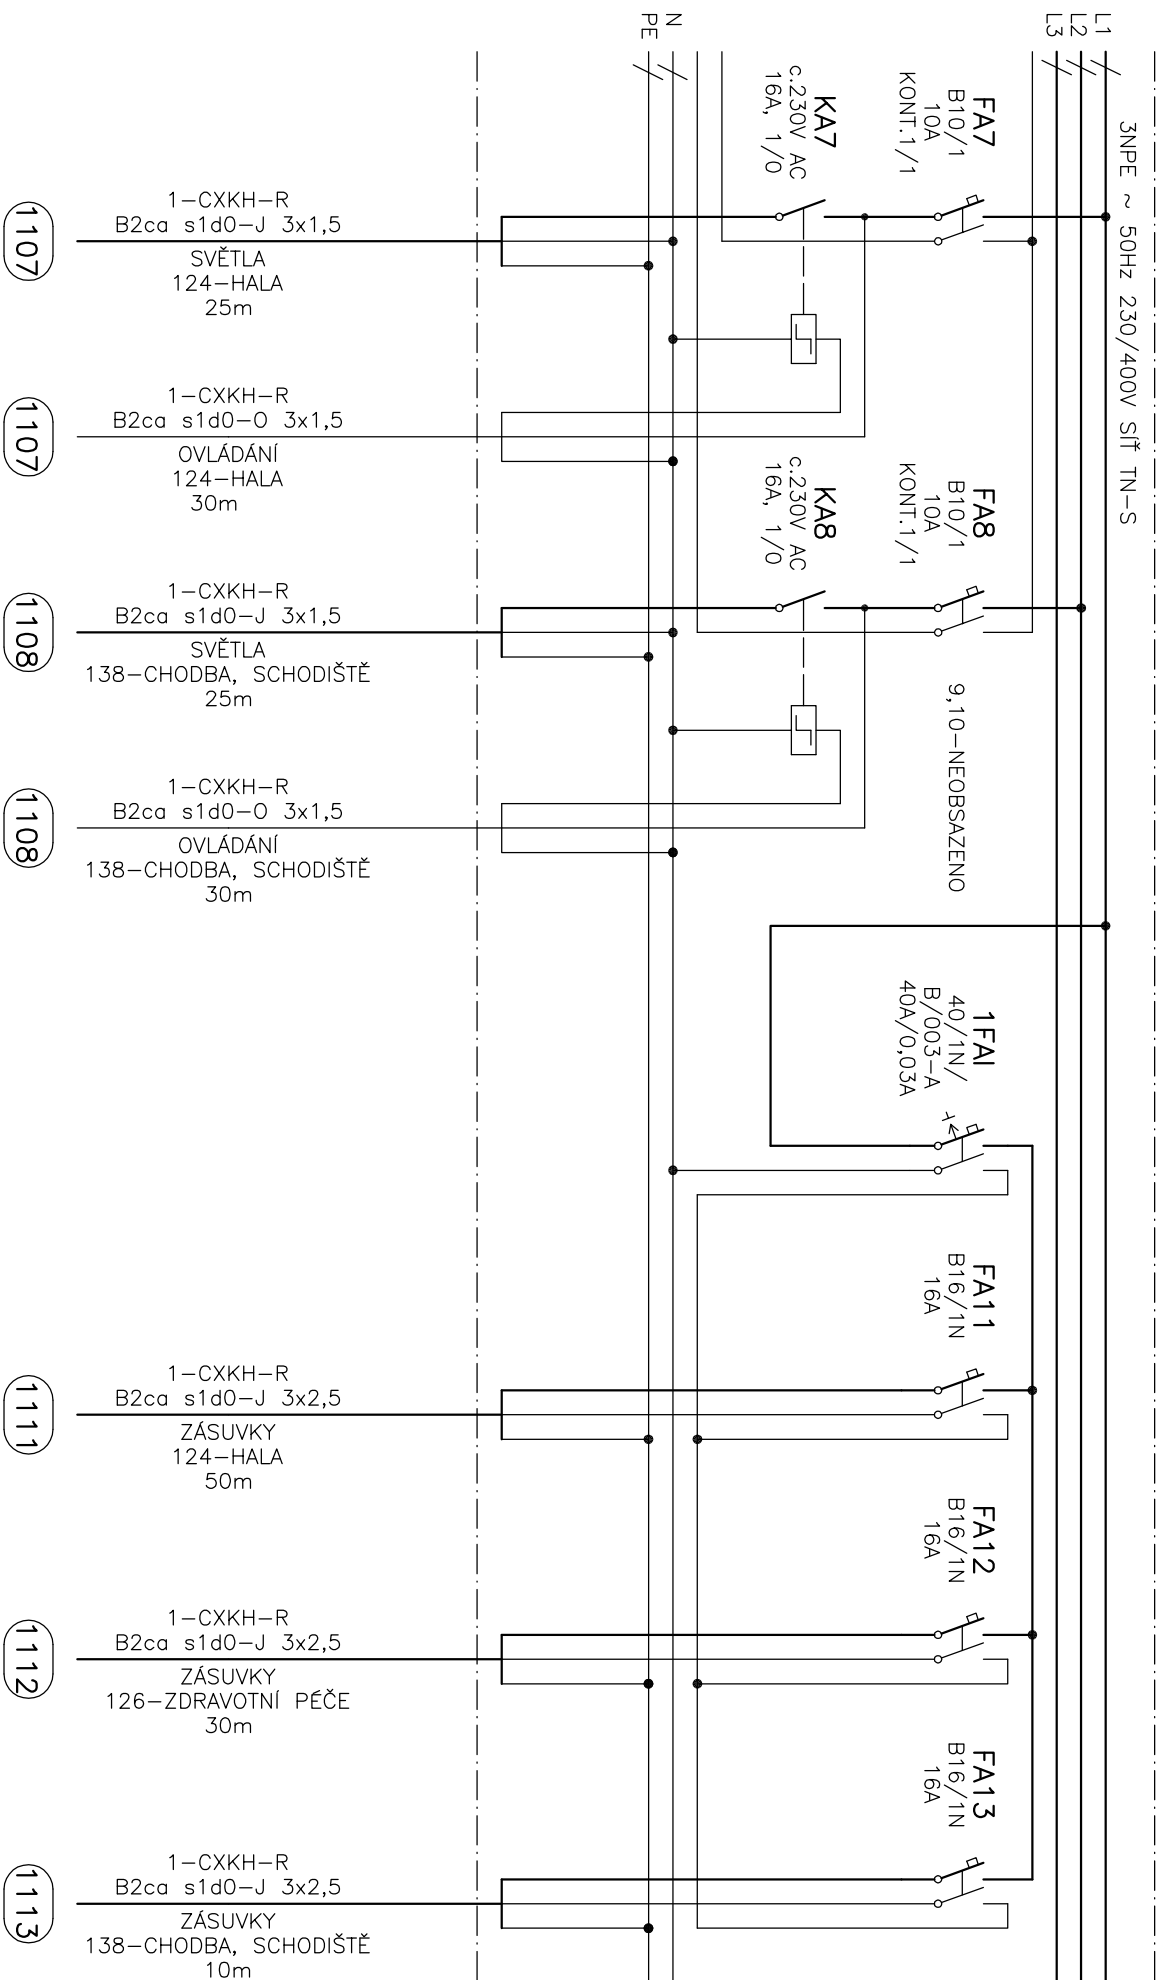UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK


NÁZEV:

ROZVODNICE RS11

OBJ.Č., PS.:
VYPRACOVAL:
ING. MANEKZAK.ČÍSLO:
DATUM:
12.2016AKCE:
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ
INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERKLIST Č.:
LISTU:
8ARCHIVNÍ ČÍSLO:
UE-161027.D.1.4.g.25
VÝKRES ČÍSLO:
25


ZÁSUVKOVÉ OBVODY

19-NEOBS.

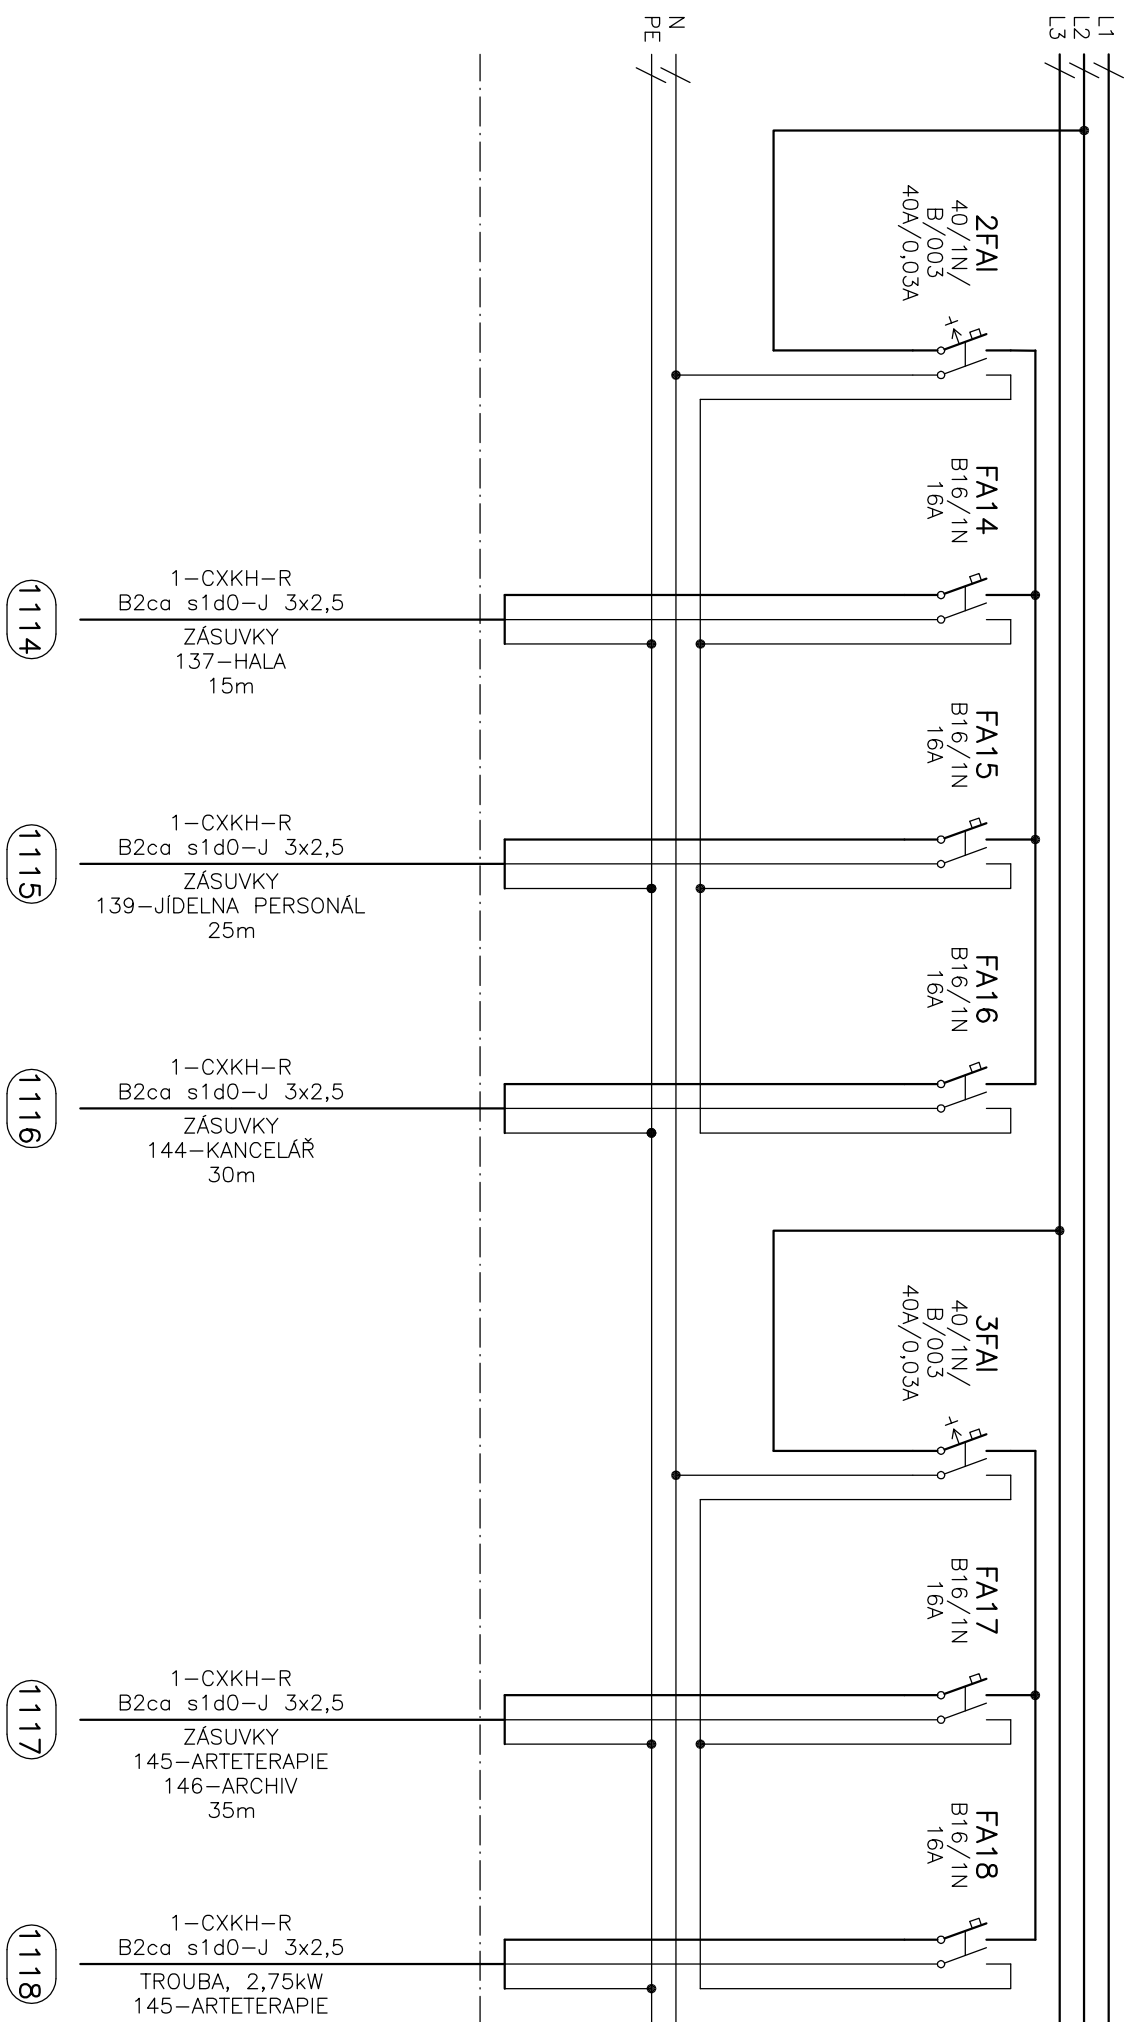

UNÍ-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK		NAZEV: ROZVODNICE RS11	
OBJ.Č., PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	LIST.Č.:
	161027	SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPRAVSKÁ	5
VYPRACOVAL:	DATUM:	INVESTOR:	LISTU:
ING. MANEK	12.2016	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	8
			VÝKRES ČÍSLO:
			25

VÝDEJ JÍDEL

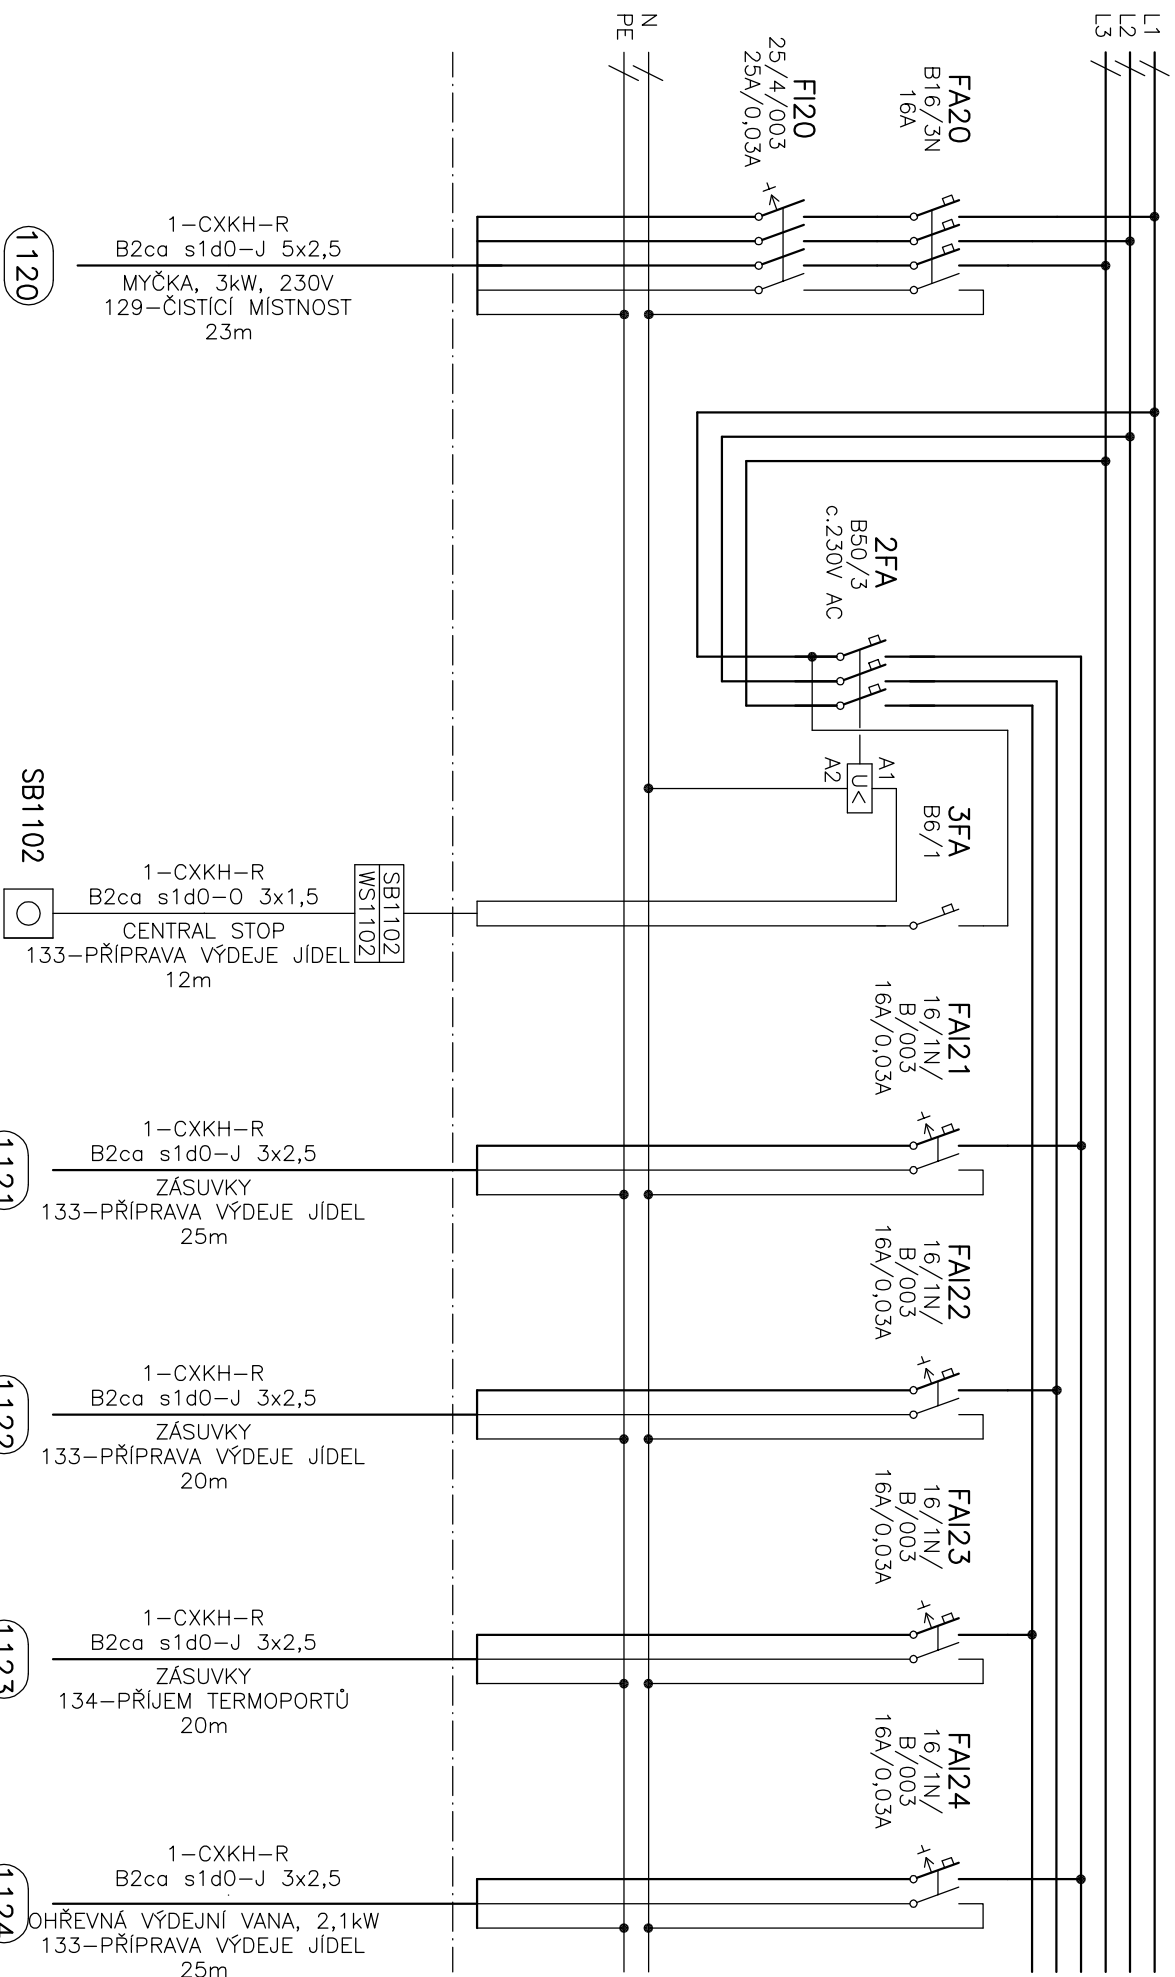


UNI-EKO s.r.o.		NAZEV:		OBJ.Č., PS:		ZAK.ČÍSLO:		AKCE:		LIST Č.:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		ROZVODNICE RS11		VÝPRAVOVAL:		DATUM:		INVESTOR:		LISTU:		VÝKRES ČÍSLO:	
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK				ING. MANEK		12.2016		MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK		8		25	

VÝDEJ JÍDEL

TRASA V21

TRASA V22


3NPE ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-S

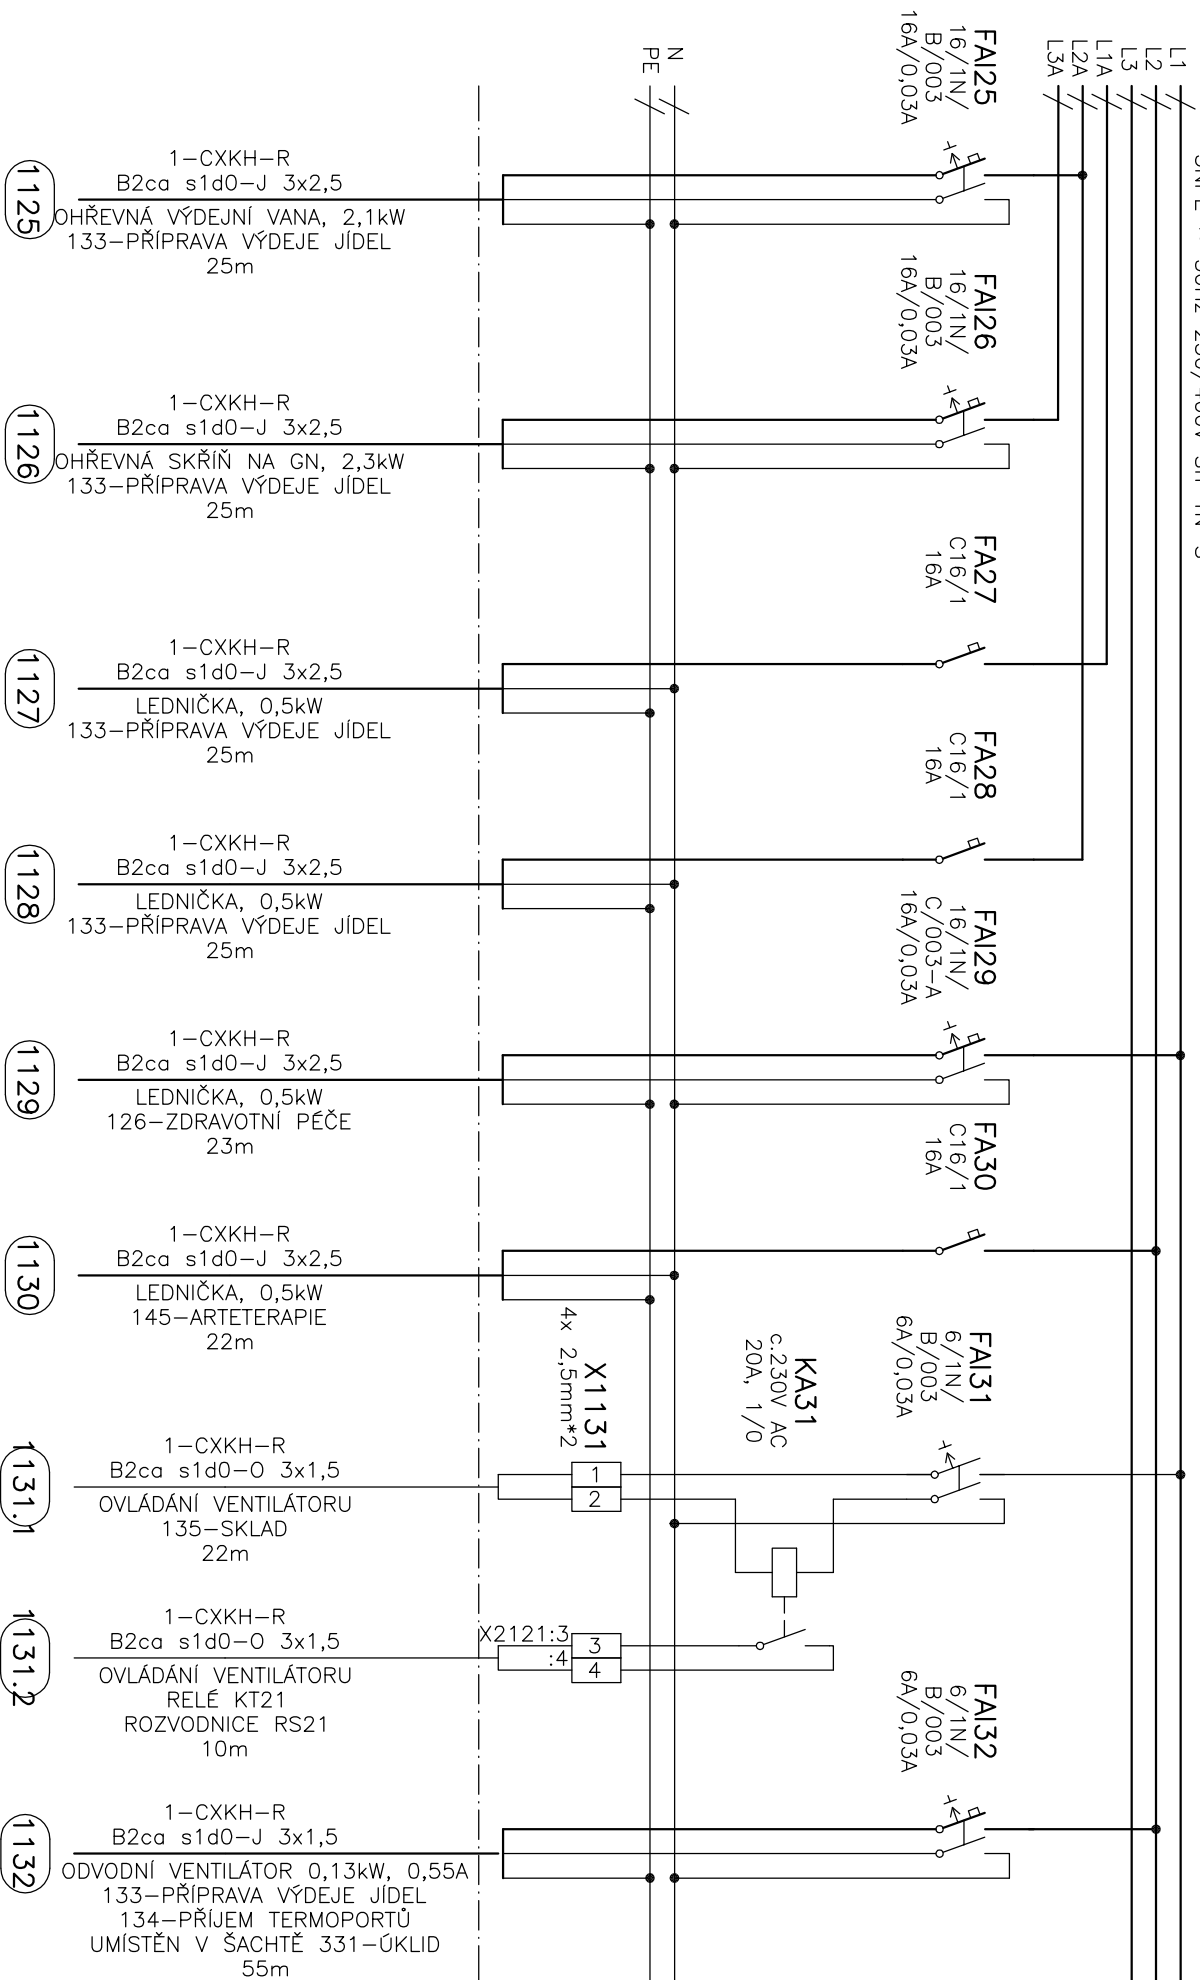UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS11

OBJ.Č., PS.:
VYPRACOVAL:
ING. MANEKZAK.ČÍSLO:
DATUM:
12.2016AKCE:
INVESTOR:
MÍSTO ŠTERNEBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNEBERKLST.Č.:
LSTU:
8ARCHIVNÍ ČÍSLO:
UE-161027.D.1.4.g.25
VÝKRES ČÍSLO: 25

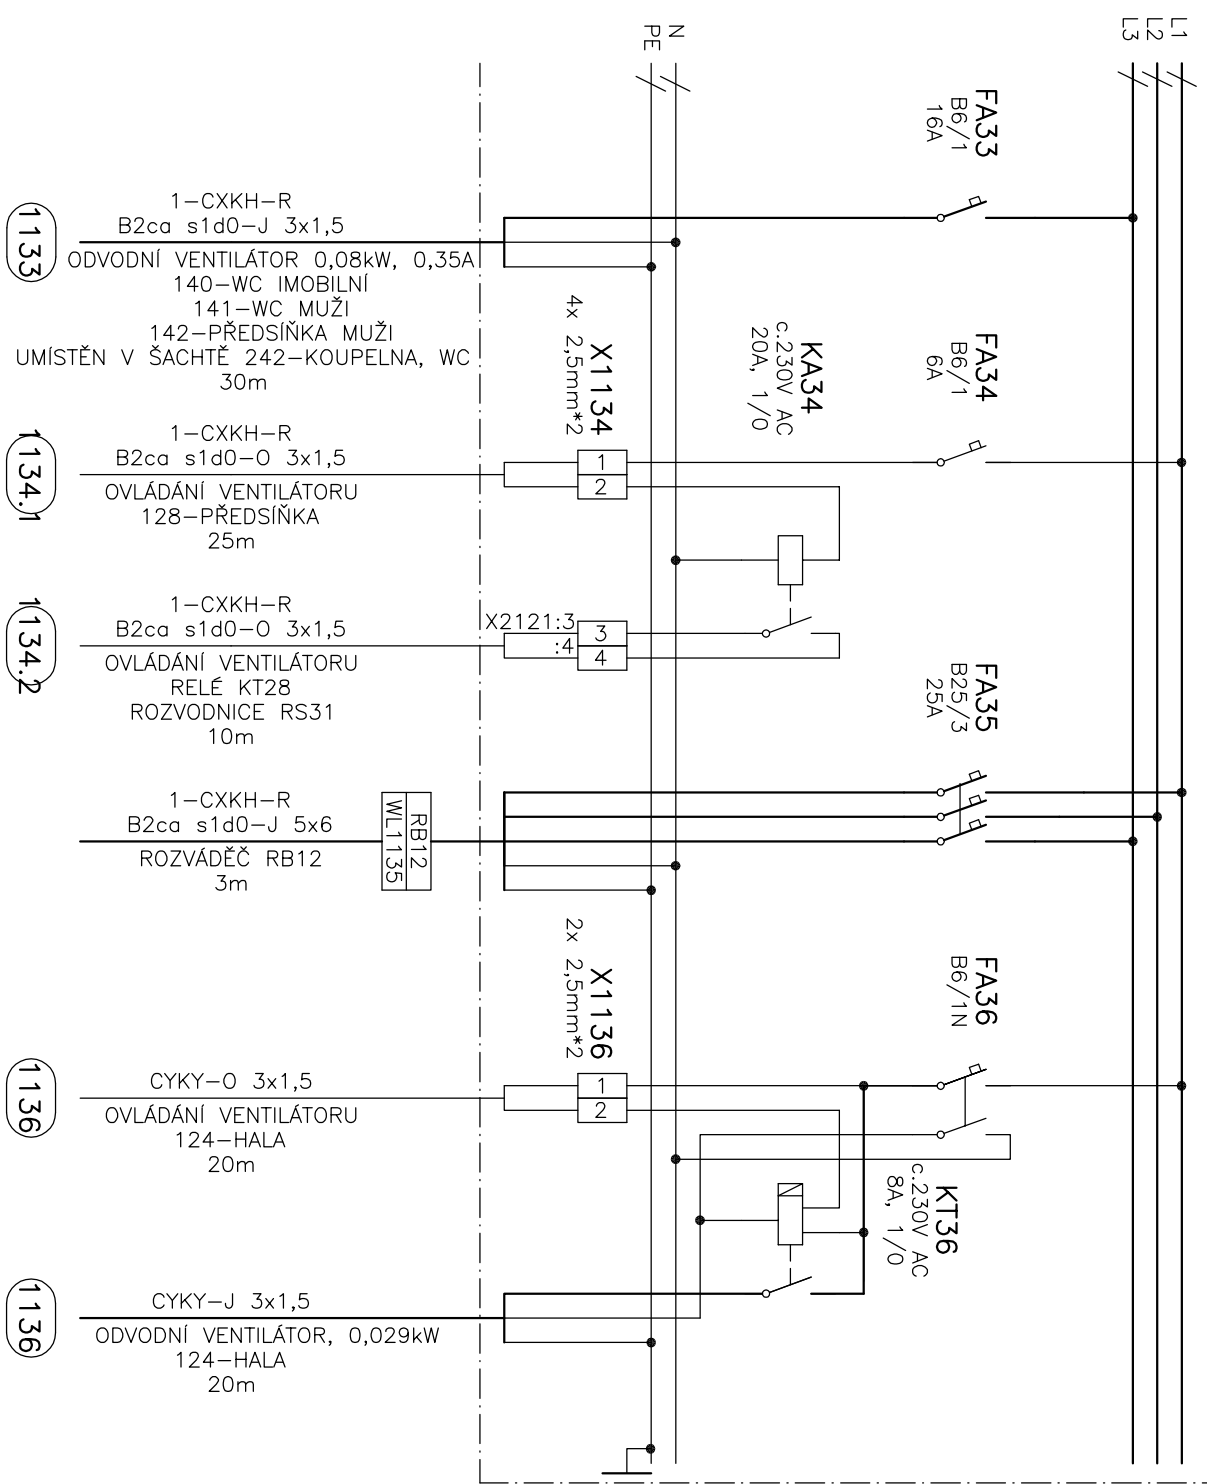

- 1133

1-CXKH-R
B2ca s1d0-J 3x1,5
ODVODNÍ VENTILÁTOR 0,08kW, 0,35A
140-WC IMOBILNÍ
141-WC MUŽI
142-PŘEDSÍŇKA MUŽI
UMÍSTĚN V ŠACHTĚ 242-KOUPELNA, WC
30m
- 1134.1

1-CXKH-R
B2ca s1d0-O 3x1,5
OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
128-PŘEDSÍŇKA
25m
- 1134.2

1-CXKH-R
B2ca s1d0-O 3x1,5
OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
RELÉ KT28
ROZVODNICE RS31
10m
- 1136

1-CXKH-R
B2ca s1d0-J 5x6
ROZVÁDĚČ RB12
3m
- 1136

CYKY-O 3x1,5
OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
124-HALA
20m
- 1136

CYKY-J 3x1,5
ODVODNÍ VENTILÁTOR, 0,029kW
124-HALA
20m