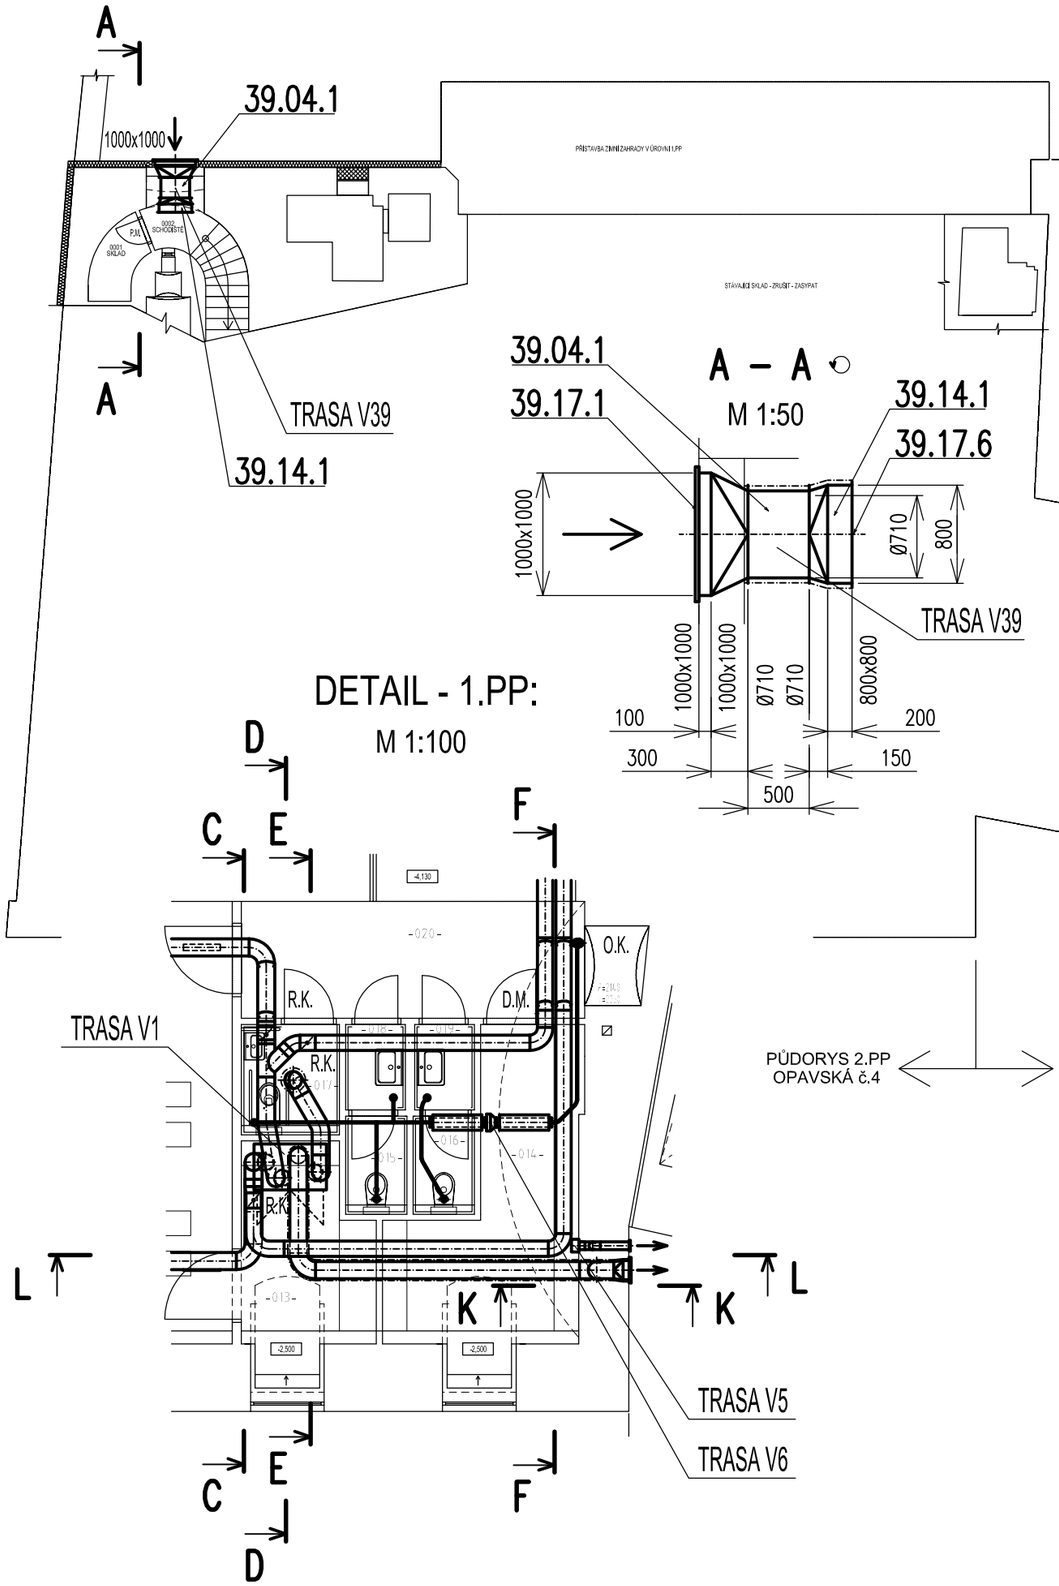

PŮDORYS 2.PP OPAVSKÁ č.4 ⟷ PŮDORYS 2.PP OPAVSKÁ č.2

POZN.: U TRAS V39 A V40 V NÁVRHU UVAŽOVÁNO S REZERVOU – NAD RÁMEC POŽADOVANÉ 15–NÁSOBNÉ VÝMĚNY. PRŮTOKY VZDUCHU NA JEDNOTLIVÝCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTECH (OBDEL. VYÚSTKY S REGULACÍ) U TRASY V40 UVEDENY V ŘEZU B – B – NA VÝKRESE VZ 22

LEGENDA:

D.M. - DVEŘNÍ MŘÍŽKA
P.M. - POŽÁRNÍ MŘÍŽKA
P.K. - PŘETLAKOVÁ KLAPKA (CHÚC)
R.K. - REGULAČNÍ KLAPKA
O.K. - ODVOD KONDENZÁTU
P.O. - PŘÍSTUPOVÝ OTVOR

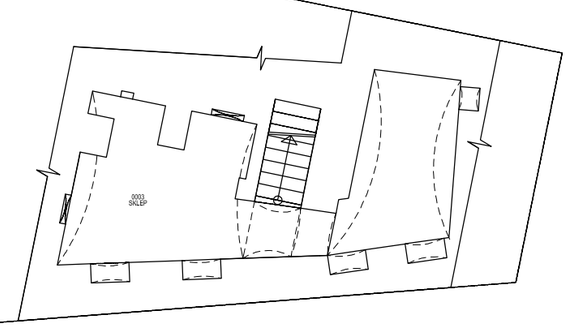

PRŮTOKY VZDUCHU PRO VĚTRÁNÍ CHÚC:

- TRASA V39:
1.PP – 1310 m^3/h
1.NP – 7400 m^3/h
2.NP – 2040 m^3/h
3.NP – 3750 m^3/h
14500 m^3/h

- TRASA V40:
1.PP – 10000 m^3/h
1.NP – 5980 m^3/h
2.NP – 3200 m^3/h
2.NP/3.NP – 5560 m^3/h
3.NP/4.NP – 5260 m^3/h
30000 m^3/h

ÚPRAVA PD 2018

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:150 (1:x)	2	
			DATUM 10/2016		
			STUPEŇ DPS		

ODBĚRATEL: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

STAVBA: Sociální služby Šternberk - Domov Opavská OBJEKT "SO 01"

projektování
investorská činnost
inženýrská činnost
poradenská činnost
supring spol. s r. o.
787 01 Šumperk, Jesenická 65
tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906
e-mail: supring@supring.cz

ČÁST: D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 16 - 024

OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE - PŮDORYS 2.PP

ARCHIVNÍ ČÍSLO: SG - 3 - 1431

ČÍSLO VÝKRESU: VZ 01