


POHLED NA ROZVADĚČ

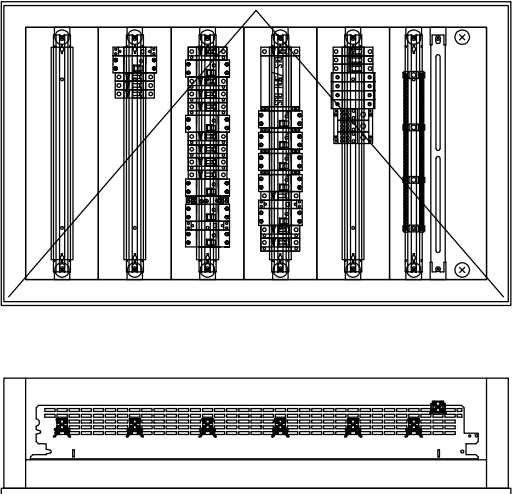

ROZVODNICE POD OMIŤKU

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE EI 30 DP1, S POŽÁRNÍMI UZÁVĚRY EI 15 S200

KRYTÍ IP40, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20C

ROZMĚRY VÝKLENKU 610x1040x227

VÝSTRAŽNÁ TABULKA : 0101 – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

BARVA : RAL 7035 SVĚTLÉ ŠEDÁ

ZHOTOVITEL ZPRACUJE KONSTRUKČNÍ NÁVRH ROZVADĚČE

MAXIMÁLNÍ ZTRÁTOVÝ VÝKON 87W, VYPOČTENÝ 21,3W PRO Soudobost 0,5

ROZVODNICE JE URČENÁ PRO LAICKOU OBSLUHU DLE ČSN EN 61439-3


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-C-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN
ÚPRAVA PD 2018

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROJESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TELEFON: 583 213 862 E-MAIL: moněk@unieko.cz	
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK				
OBEČ:	ŠTERNBERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16,785 01 ŠTERNBERK				
STAVBA:	SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ			FORMÁT	7x A4
				DATUM	12.2016
				STUPEŇ	PROVADĚCÍ PROJEKT
				ARCH.ČÍSLO	161027
OBJEKT:				ZAK.ČÍSLO	UE-161027.D.1.4.g.29
PROJESE:	D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVODNICE RS21			NENÍ	29

PŘÍVOD

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

MONITOROVÁNÍ VÝPADKU JISTIČŮ

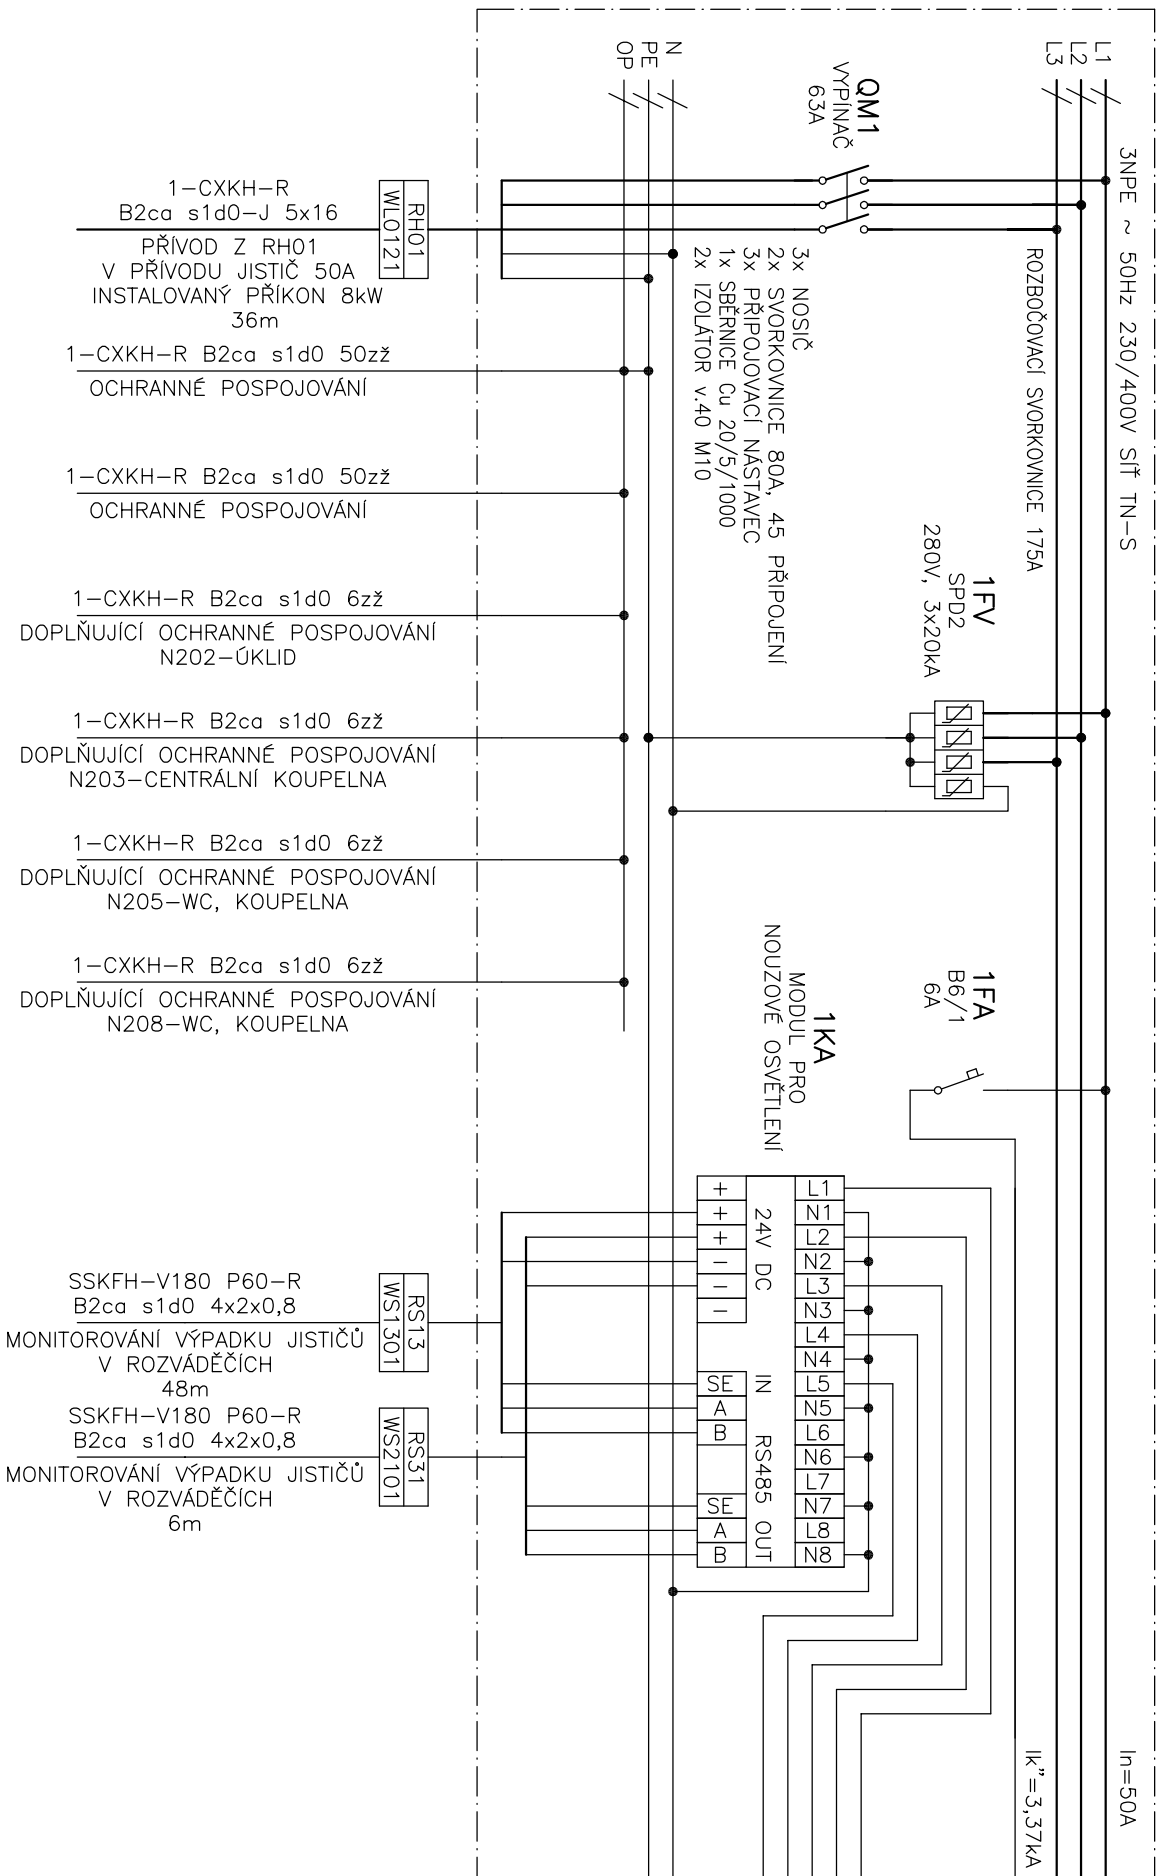

1-CXKH-R
B2ca s1d0-J 5x16
PŘÍVOD Z RH01
V PŘÍVODU JISTIČ 50A
INSTALOVANÝ PŘÍKON 8kW
36m

1-CXKH-R B2ca s1d0 50zž
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

1-CXKH-R B2ca s1d0 50zž
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

1-CXKH-R B2ca s1d0 6zž
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
N202-ÚKLID

1-CXKH-R B2ca s1d0 6zž
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
N203-CENTRÁLNÍ KOUPELNA

1-CXKH-R B2ca s1d0 6zž
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
N205-WC, KOUPELNA

1-CXKH-R B2ca s1d0 6zž
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
N208-WC, KOUPELNA

SSKFH-V180 P60-R
B2ca s1d0 4x2x0,8
MONITOROVÁNÍ VÝPADKU JISTIČŮ
V ROZVÁDĚČÍCH
48m

SSKFH-V180 P60-R
B2ca s1d0 4x2x0,8
MONITOROVÁNÍ VÝPADKU JISTIČŮ
V ROZVÁDĚČÍCH
6m

UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS21

OBJ.Č.,PS:

ZAK.ČÍSLO:

AKCE:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPASKA

LIST Č.:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

VYPRACOVAL:
ING. MANEK

DATUM:
12.2016

INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK

LISTU:
7

VÝKRES ČÍSLO:
29


SVĚTELNÉ OBVODY



KA5
c.230V AC
16A, 1/1


LIST Č.:	3	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	UE-161027.D.1.4.g.29
LISTU:	7	VÝKRES ČÍSLO:	29

ZASUVKOVÉ OBVODY

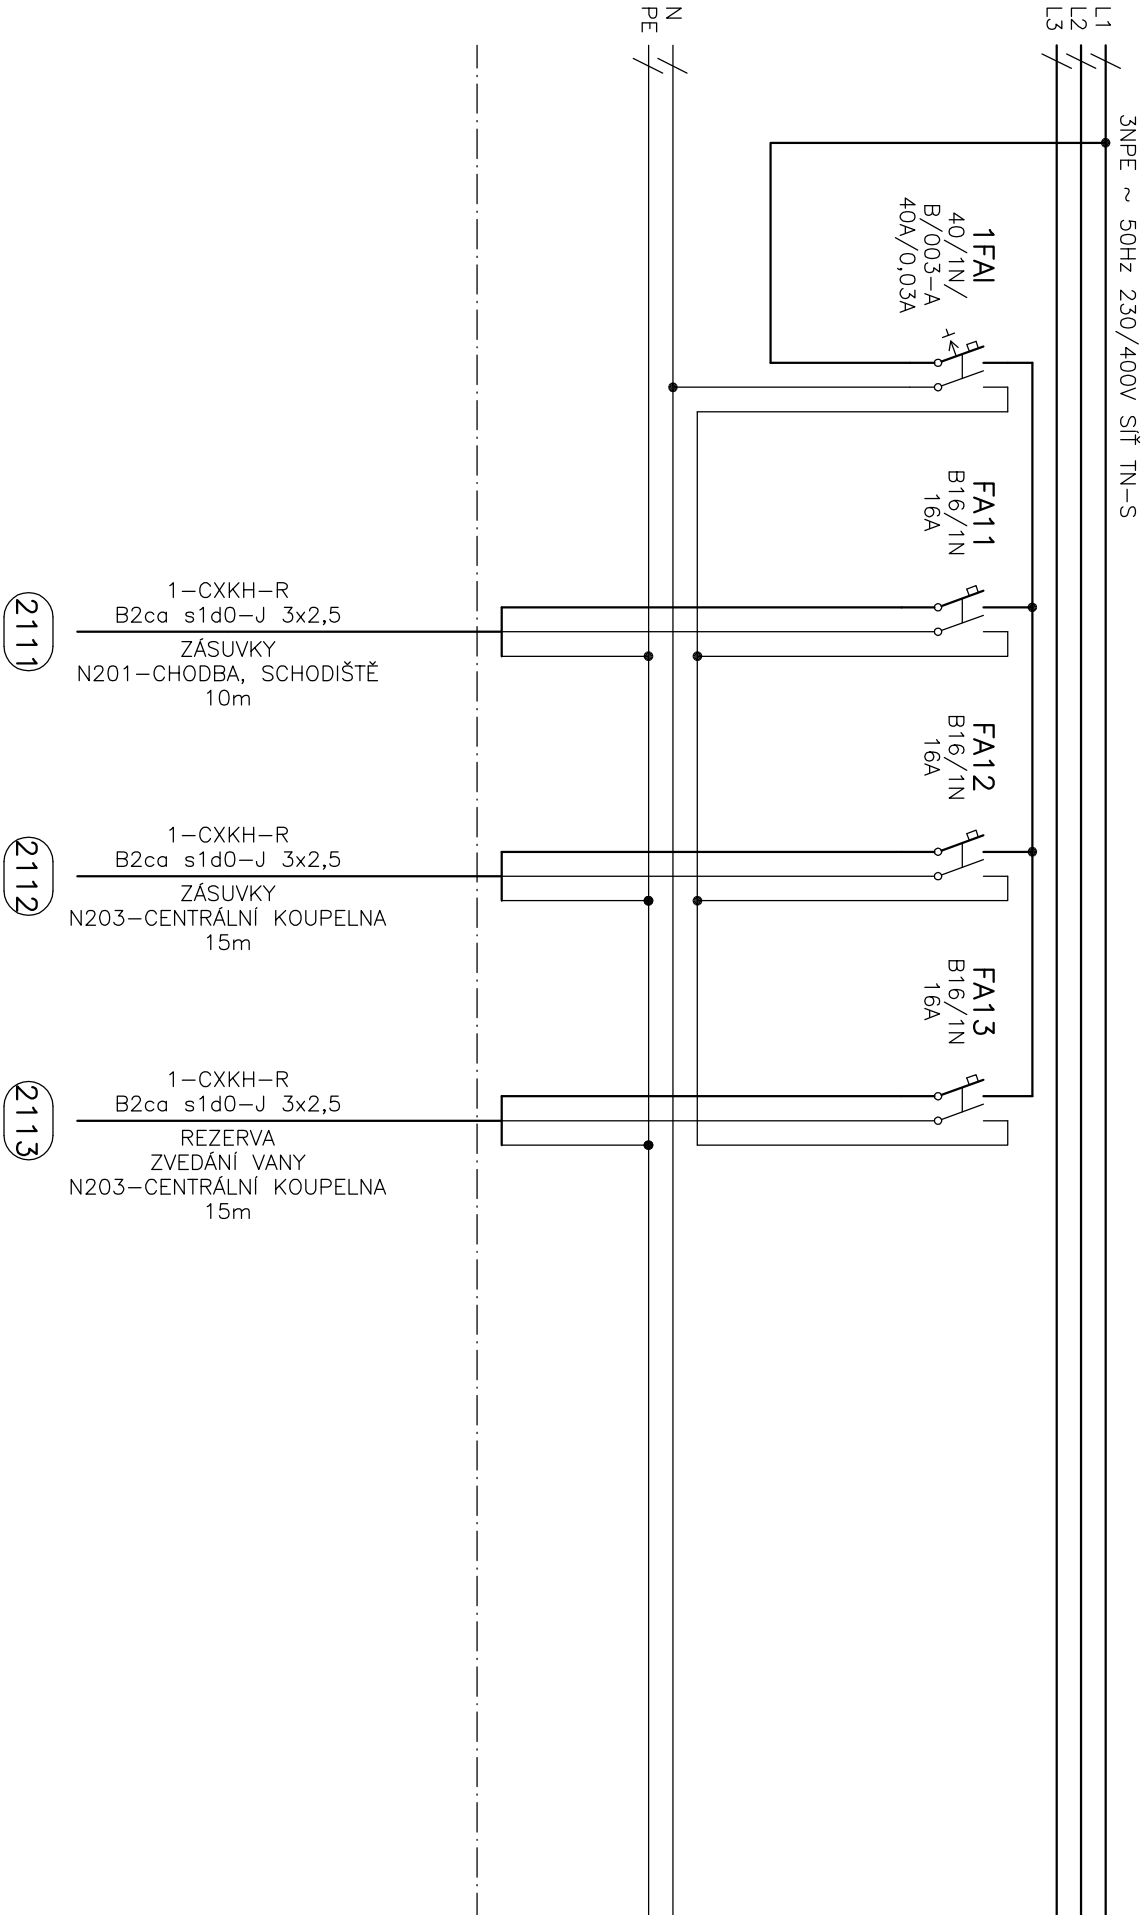

UNI-EKO s.r.o.		NAZEV:	
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		ROZVODNICE RS21	
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK			
OBJ.Č., PS:		ZAK.ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		DATUM:	
ING. MANEK		12.2016	
AKCE:		INVESTOR:	
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ		MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK	
LIST Č.:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
4		ÚE-161027.D.1.4.g.29	
LISTU:		VÝKRES ČÍSLO:	
7		29	

ZÁSUVKOVÉ OBVODY

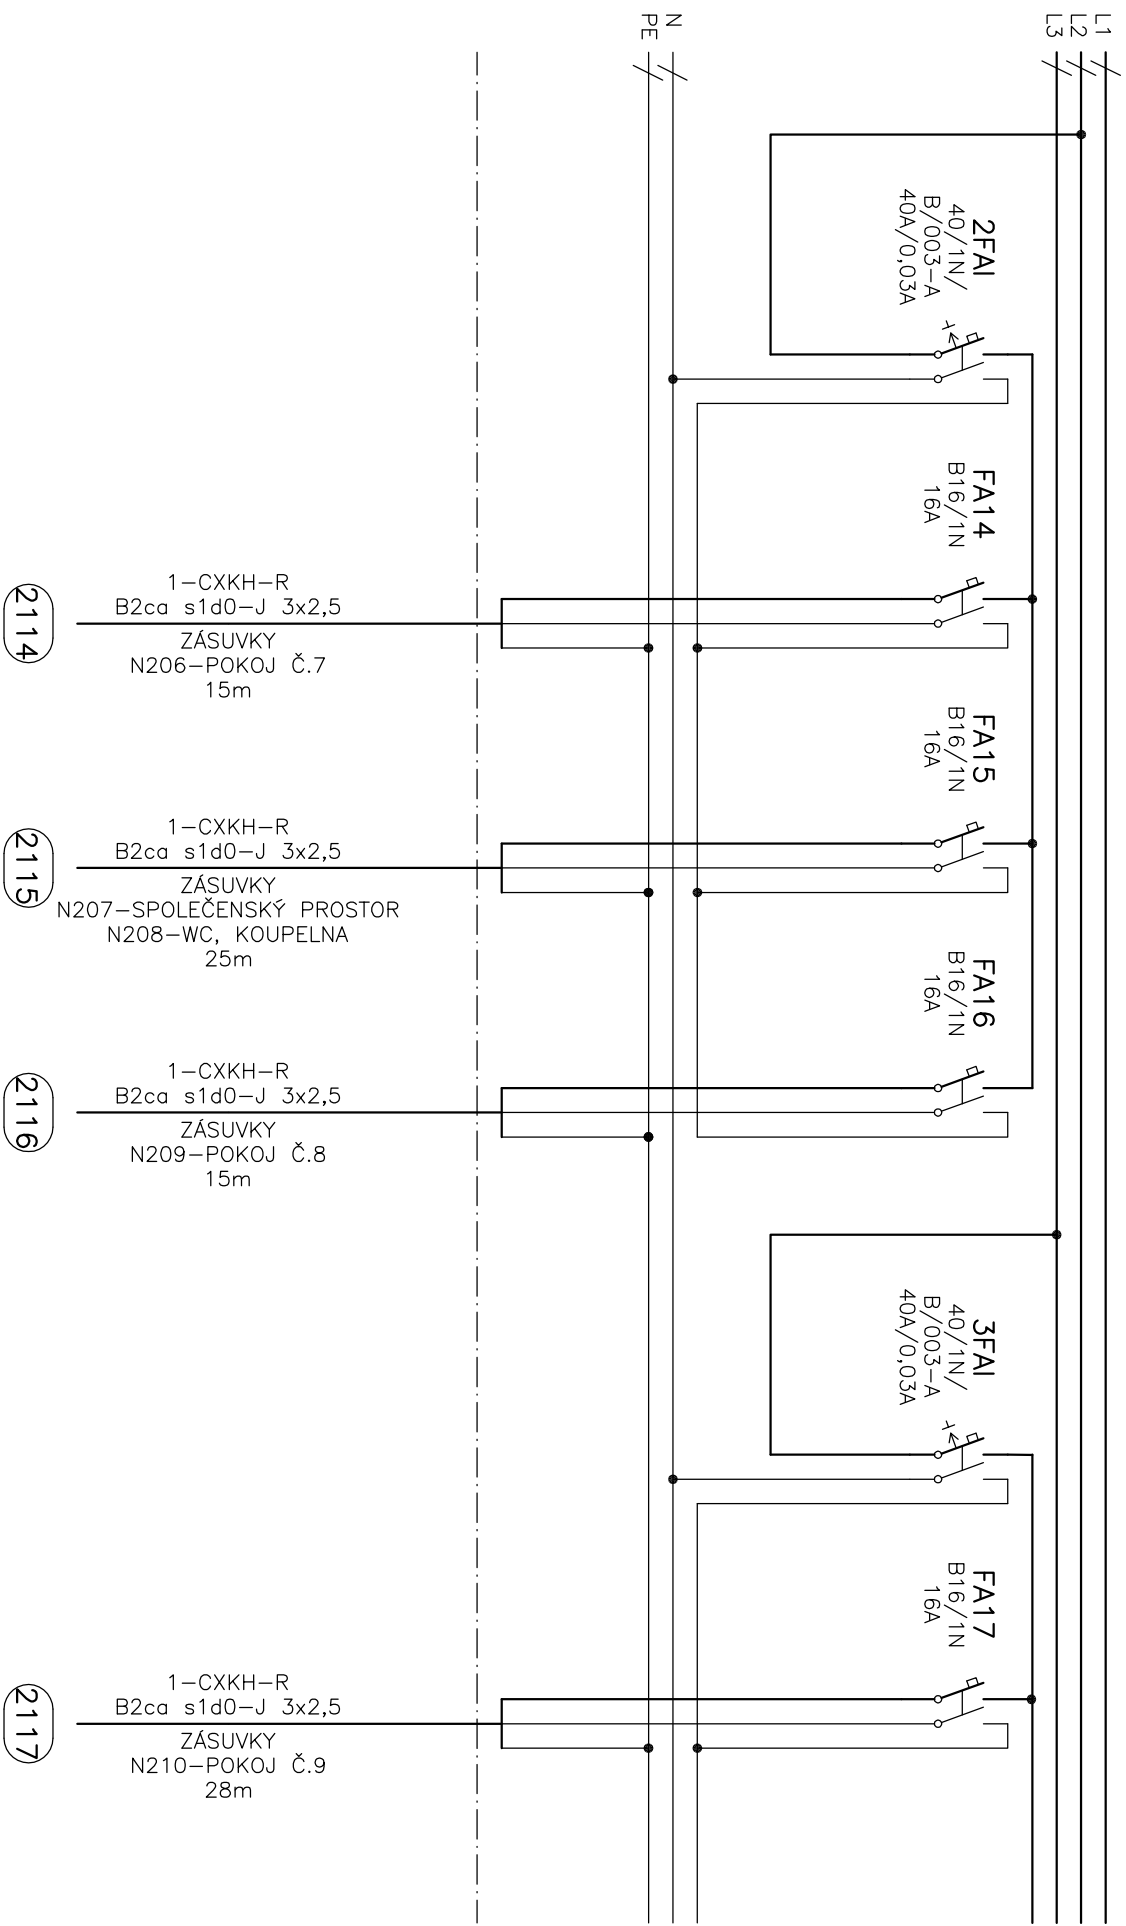

UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

ROZVODNICE RS21

OBU.Č.,PS:	ZAK.ČÍSLO 161027
VYPRACOVAL: ING. MANEK	DATUM: 12.2016


AKCE:
SOCIALNI SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPASVÁ
INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERK

LIST 5	ARCHIVNÍ ČÍSLO: UE-161027.D.1.4.g.29
LISTU: 7	VÝKRES ČÍSLO: 29

ZASUVKOVÉ OBVODY

TRASA V21

TRASA V25

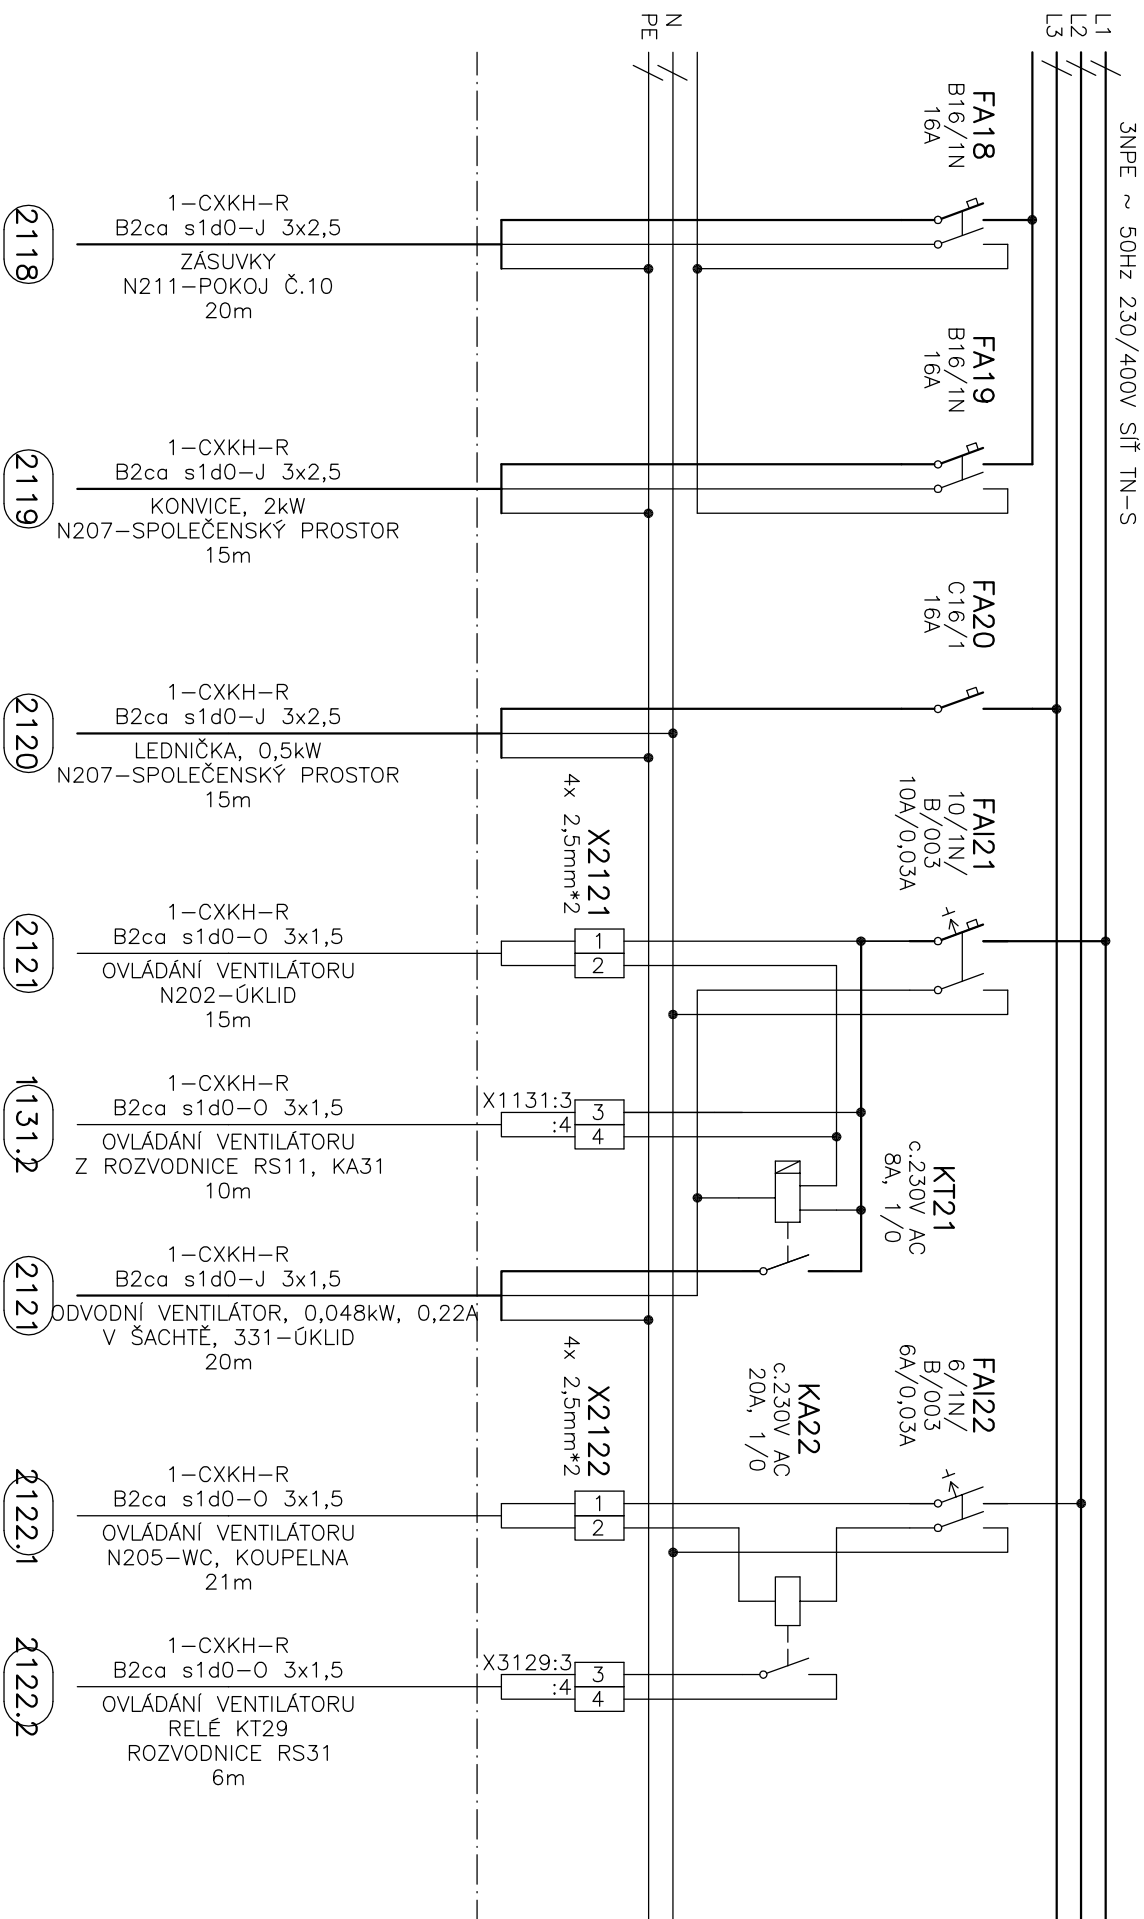UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK


NÁZEV:

ROZVODNICE RS21

OBJ.Č.,PS.:
VYPRACOVAL:
ING. MANEKZAK.ČÍSLO:
DATUM:
12.2016AKCE:
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK - DOMOV OPASKA
INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERKLIST Č.:
LISTU:
7ARCHIVNÍ ČÍSLO:
ÚE-161027.D.1.4.g.29
VÝKRES ČÍSLO:
29

TRASA V26

ROZVADĚČ RB22

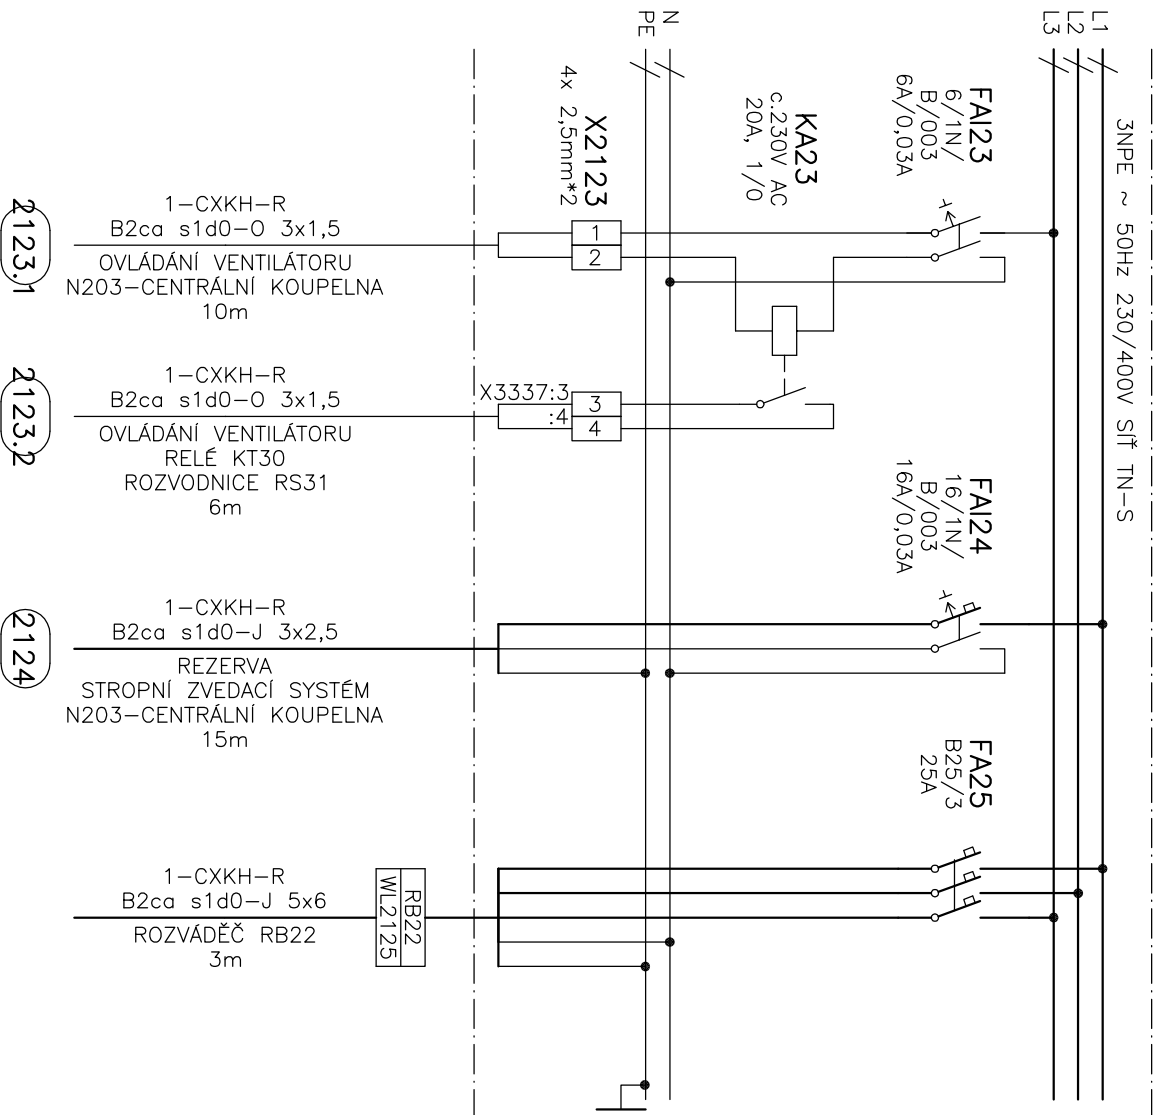UNI-EKO s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NÁZEV:

ROZVODNICE RS21

OBJ.Č., PS:
VYPRACOVAL:
ING. MANEKZAK.ČÍSLO:
161027
DATUM:
12.2016
AKCE:
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ
INVESTOR:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, ŠTERNBERKLIST Č.:
7
LISTU:
7ARCHIVNÍ ČÍSLO:
ÚE-161027.D.1.4.g.29
VÝKRES ČÍSLO: 29