


OPAVSKÁ č.2

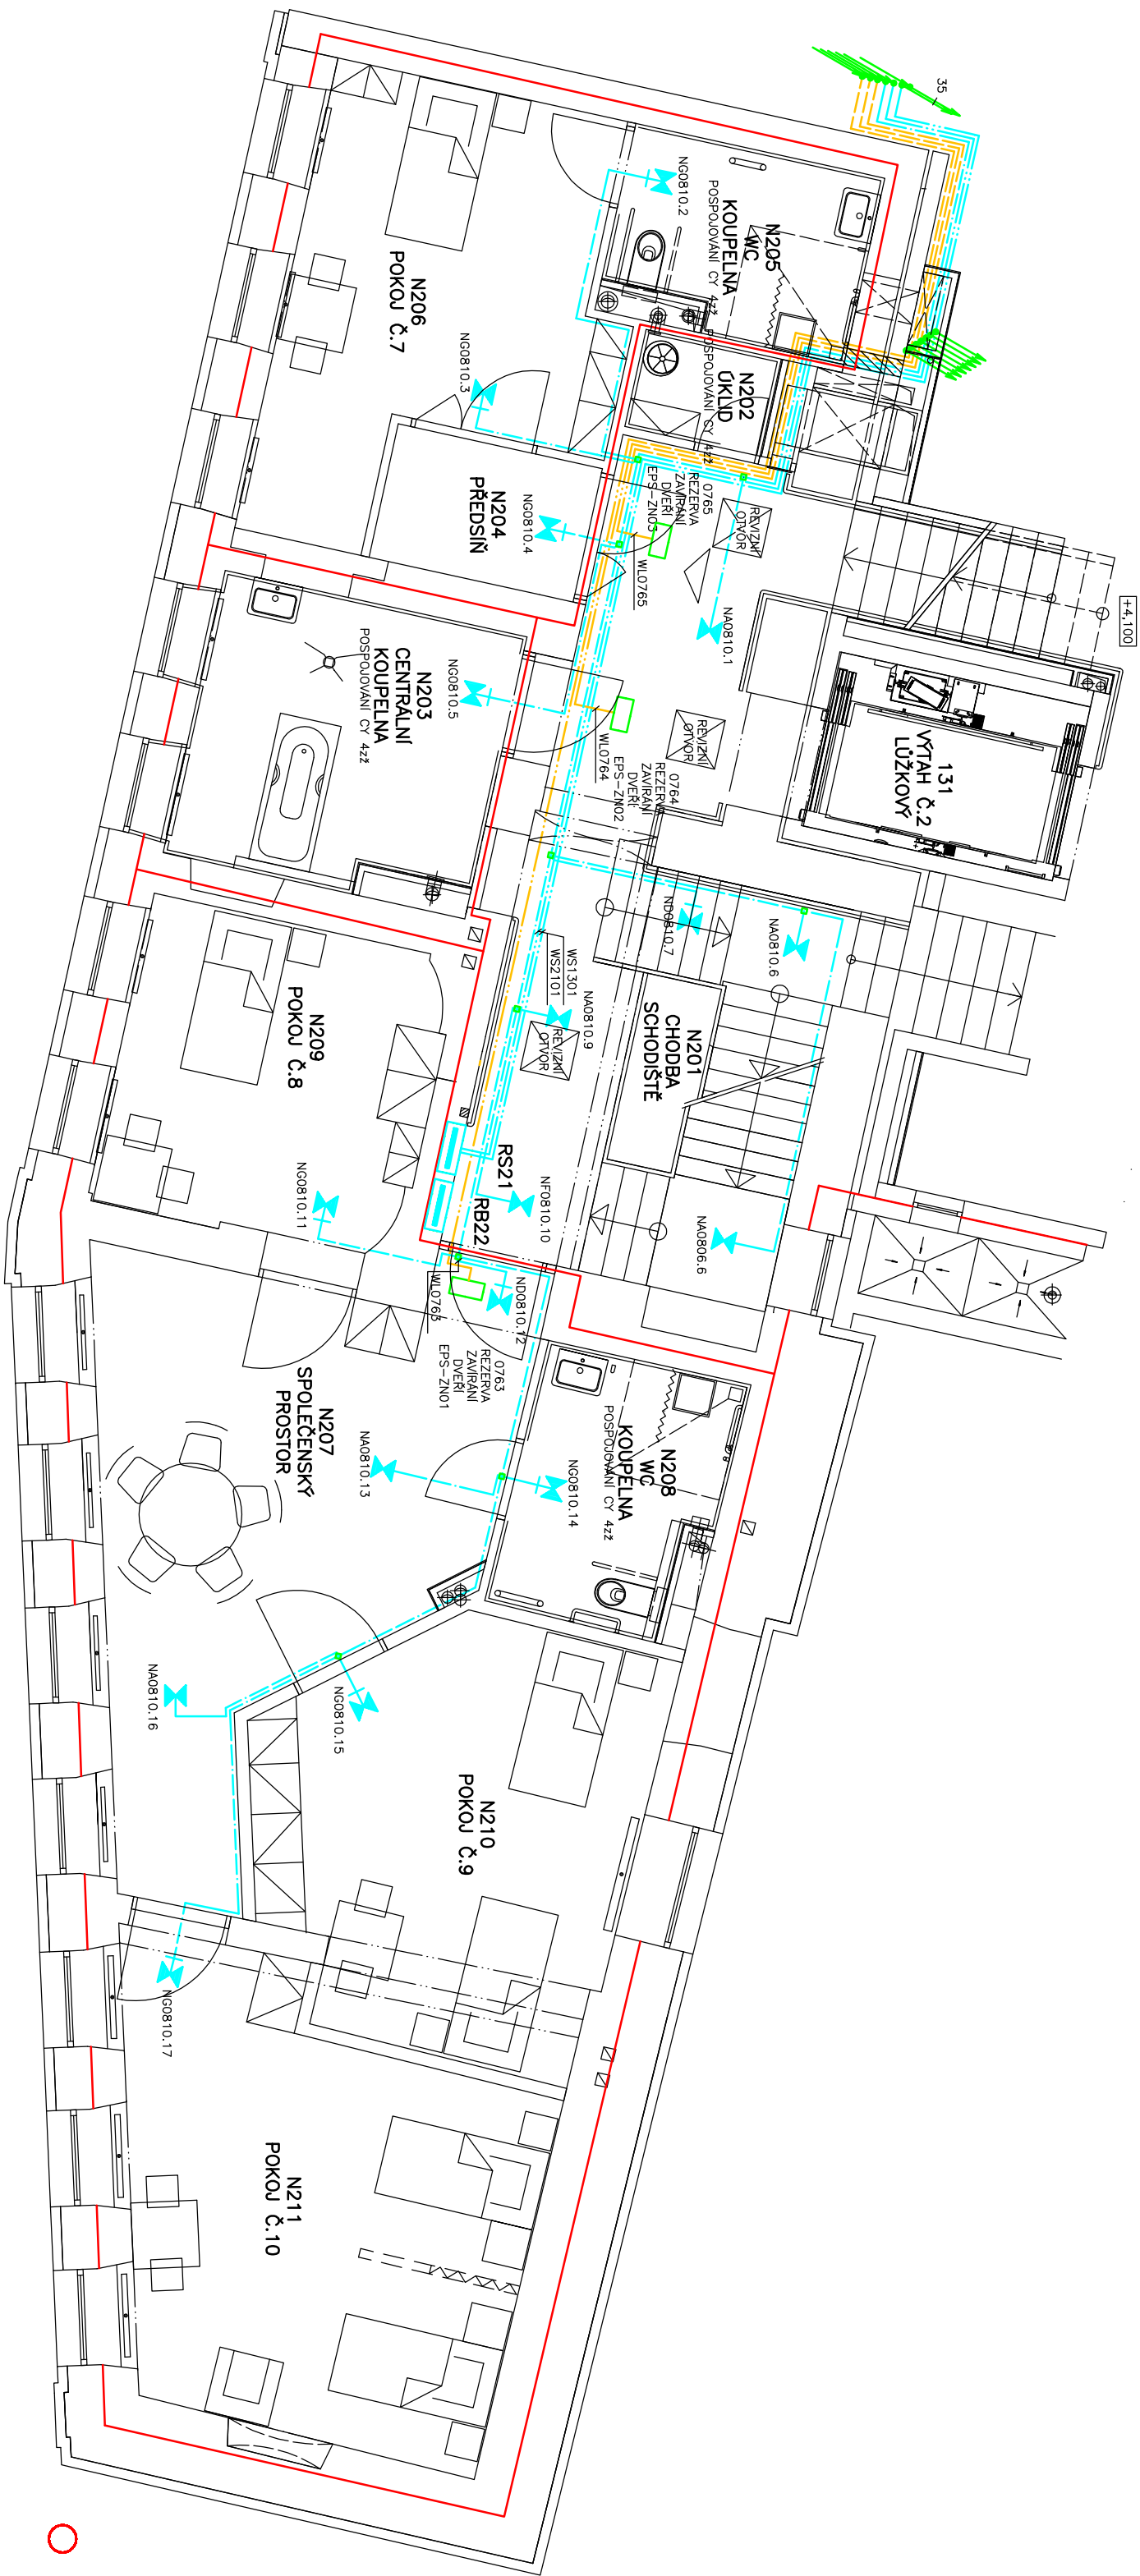

- N201
CHODBA
SCHODIŠTĚ

N202
OKLID

N203
CENTRALNÍ
KOUPELNA

N204
PŘEDSÍN

N205
WC
KOUPELNA

N206
POKOU č.7

N207
SPOLEČENSKÝ
PROSTOR

N208
WC
KOUPELNA

N209
POKOU č.8

N210
POKOU č.9

N211
POKOU č.10
- BS3 / BS3

NA ZEM

ČSN 33 2000-7-701 ed.2

ČSN 33 2000-7-701 ed.2

ČSN 33 2000-7-701 ed.2

ČSN 33 2000-7-710

ČSN 33 2000-7-701 ed.2

ČSN 33 2000-7-710

ČSN 33 2000-7-710

ČSN 33 2000-7-710

PŘED REALIZACÍ STAVBY ZPRACUJE ZHOTOVITEL PRO ČÁST PŘÍSTAVBA REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE JEHO ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA ŽPEN ~ 50Hz 400/230V SÍŤ TN-C-S

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN,

CHRÁNIČI A DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

ÚPRAVA PD 2018			
VYPRACOVAL	ODP.PROJL.PROFESE	KONTRLOVAL	ODP.PROJL.STAVBY
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK		
OBEC: ŠTERNBERK		KRAJ: OLOMOUCKÝ	
INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16,785 01 ŠTERNBERK			
STAVBA:		FORMÁT	510x420
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ		DATUM	12.2016
		STUPEŇ	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
		ARCH.ČÍSLO	161027
OBJEKT:		ZAK.ČÍSLO	ÚE-161027/D.1.4.9.15
PROFESE: D.1.4.9 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:		1:75	15
POŽARNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP			