

Ing. Petr pokorný
Aquaprojekt

Pořadové číslo: 597/2022-SG
Číslo spisové: 15/180/22-SG
Číslo jednací: 692/15/22
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 24.3.2022

Stanovisko k územnímu souhlasu k vybudování vodovodní přípojky v k.ú. Znojmo-město

Název stavby: Znojmo, Přípojka vodovodu Domu s pečovatelskou službou, parc.č. 3008/12

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Znojmo-město

Projektant stavby: viz výše

Investor stavby: Město Znojmo

Stanovisko: **Souhlasíme s vydáním územního souhlasu na vodovodní přípojku s možností napojení na sítě v naší správě, za podmínek:**

- **Napojení přípojkou na nově budované vodovodní řady bude možné provést až po kolaudaci stavby vodovodu a následném předání do majetku nebo hospodaření Svazku.**
- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného náradí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS, a.s. divize Znojmo.
- V termínu maximálně do 12-ti měsíců od vydání povolení stavebním úřadem (ÚS, ÚR, ÚR+SP,...) je nutno vyřídit u provozovatele přihlášku na vodné.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

Pro připojení na vodovod

- Vodovodní přípojka musí být vedena kolmo k vodovodnímu řádu v délce nejméně 1,5m a musí být vzdálená minimálně 4 m od koncového hydrantu.
- Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky, optimální hloubka uložení je 1,2 m.
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Před vlastním provedením vodovodní přípojky bude u VAS, a.s. divize Znojmo zajištěna přihláška k odběru vody, jejíž součástí bude informativní list vlastnictví (LV) připojované nemovitosti, snímek katastrální mapy, výkres situace přípojky a uzemní souhlas. Pokud žadatel o přípojku není vlastníkem nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti.
- Přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS, a.s. divize Znojmo.
- Současně s připojením vodovodní přípojky bude provedeno geodetické zaměření (provádí VAS, a.s. na náklady investora) vodovodní přípojky od místa napojení na vodovod až k vodoměrné šachtě. V případě, že není přípojka zakončena VŠ, bude provedeno geodetické zaměření přípojky na veřejném prostranství.
- **Upozorňujeme stavebníka, že v období od začátku listopadu do konce března VAS neprovádí vodovodní přípojky.**
- Přípojka bude uložena v chráničce a opatřena identifikačním vodičem.
- **Vodoměrná šachta bude umístěna co nejbližší vodovodnímu řádu (viz § 17 odst. 1 z.č. 274/2001 Sb.z.), nejlépe na hranici pozemku, vodoměrná šachta musí být trvale veřejně přístupná pracovníkům VAS, a.s. divize Znojmo (ne za oplocením) a musí mít vnitřní rozměr min. 120x90cm nebo kruhová min průměr 1,0 m rozměr vstupního otvoru do šachty musí být min. 60x60cm.**
- Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému – viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Podmínky ve stanovisku budou citovány v územním řízení.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žížka
vedoucí TÚ divize Znojmo


AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Soběšická 620/158, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
-41-



LEGENDA

NAVRŽENÉ SÍTĚ

Přípojka vodovodu PE 100 RC 90mm SDR17



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

vodovod

splásková kanalizace


dešťová kanalizace

rozvod elektro NN

plynovod STL

VO - neověřená trasa


VYSTROJENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY:

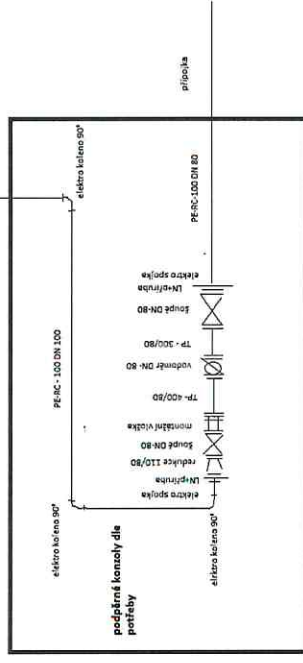

POZNÁMKA:

VŠEKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DĚLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RÁZITKO
MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12 669 22 Znojmo			
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS			
HP:	Ing. Petr Pačmýř	Vypracoval:	Ing. Petr Pačmýř
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pačmýř	Kontrola:	
Místo stavby:	ZNOJMO JIHOMORAVSKÝ		
KRSLA	ZNOJMO		
KD			
Název stavby:			
Stavění objekt:	PŘÍPOJKA VODOVODU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		
Název výseku:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		
Formát:	2 x A4	Číslo výseku:	C.3
Datum:	2/2022		
Stupeň:	DUS		
Číslo zprávy:	2022		
VERZE:	1		

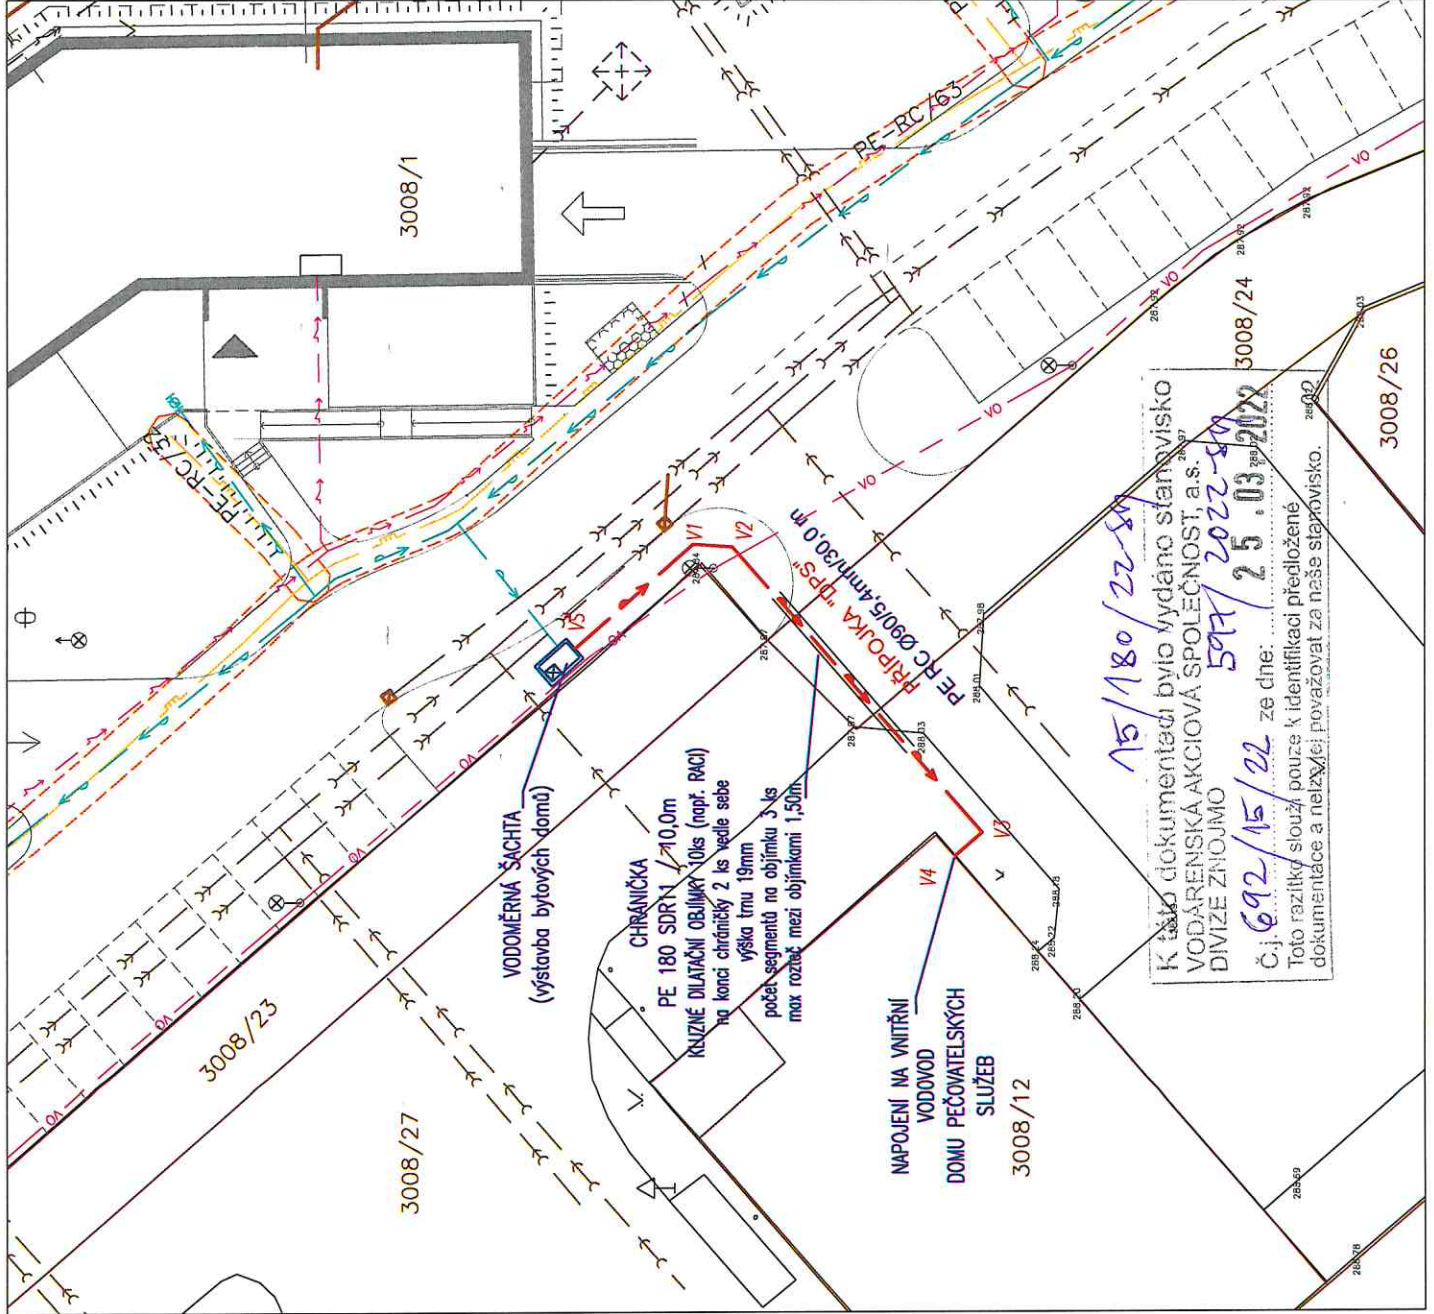

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DIVIZE ZNOJMO
Č.j. 692/15/22 ze dne: 25.03.2022
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ
VODOVOD
DOMU PEČOVATELSKÝCH
SLUŽEB
3008/12

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
(výstavba bytových domů)
CHRÁNIČKA
PE 180 SDR17/10,0m
KRUŽNÉ DILATAČNÍ OBJEMKY 10ks (např. RACI)
na konci chráničky 2 ks vedle sebe
výška trny 19mm
počet segmentů na objemku 3 ks
max rozchod mezi objemkami 1,50m