


GEOLOGICKÝ REZ 5 - 5'
M = 1 : 250 / 100

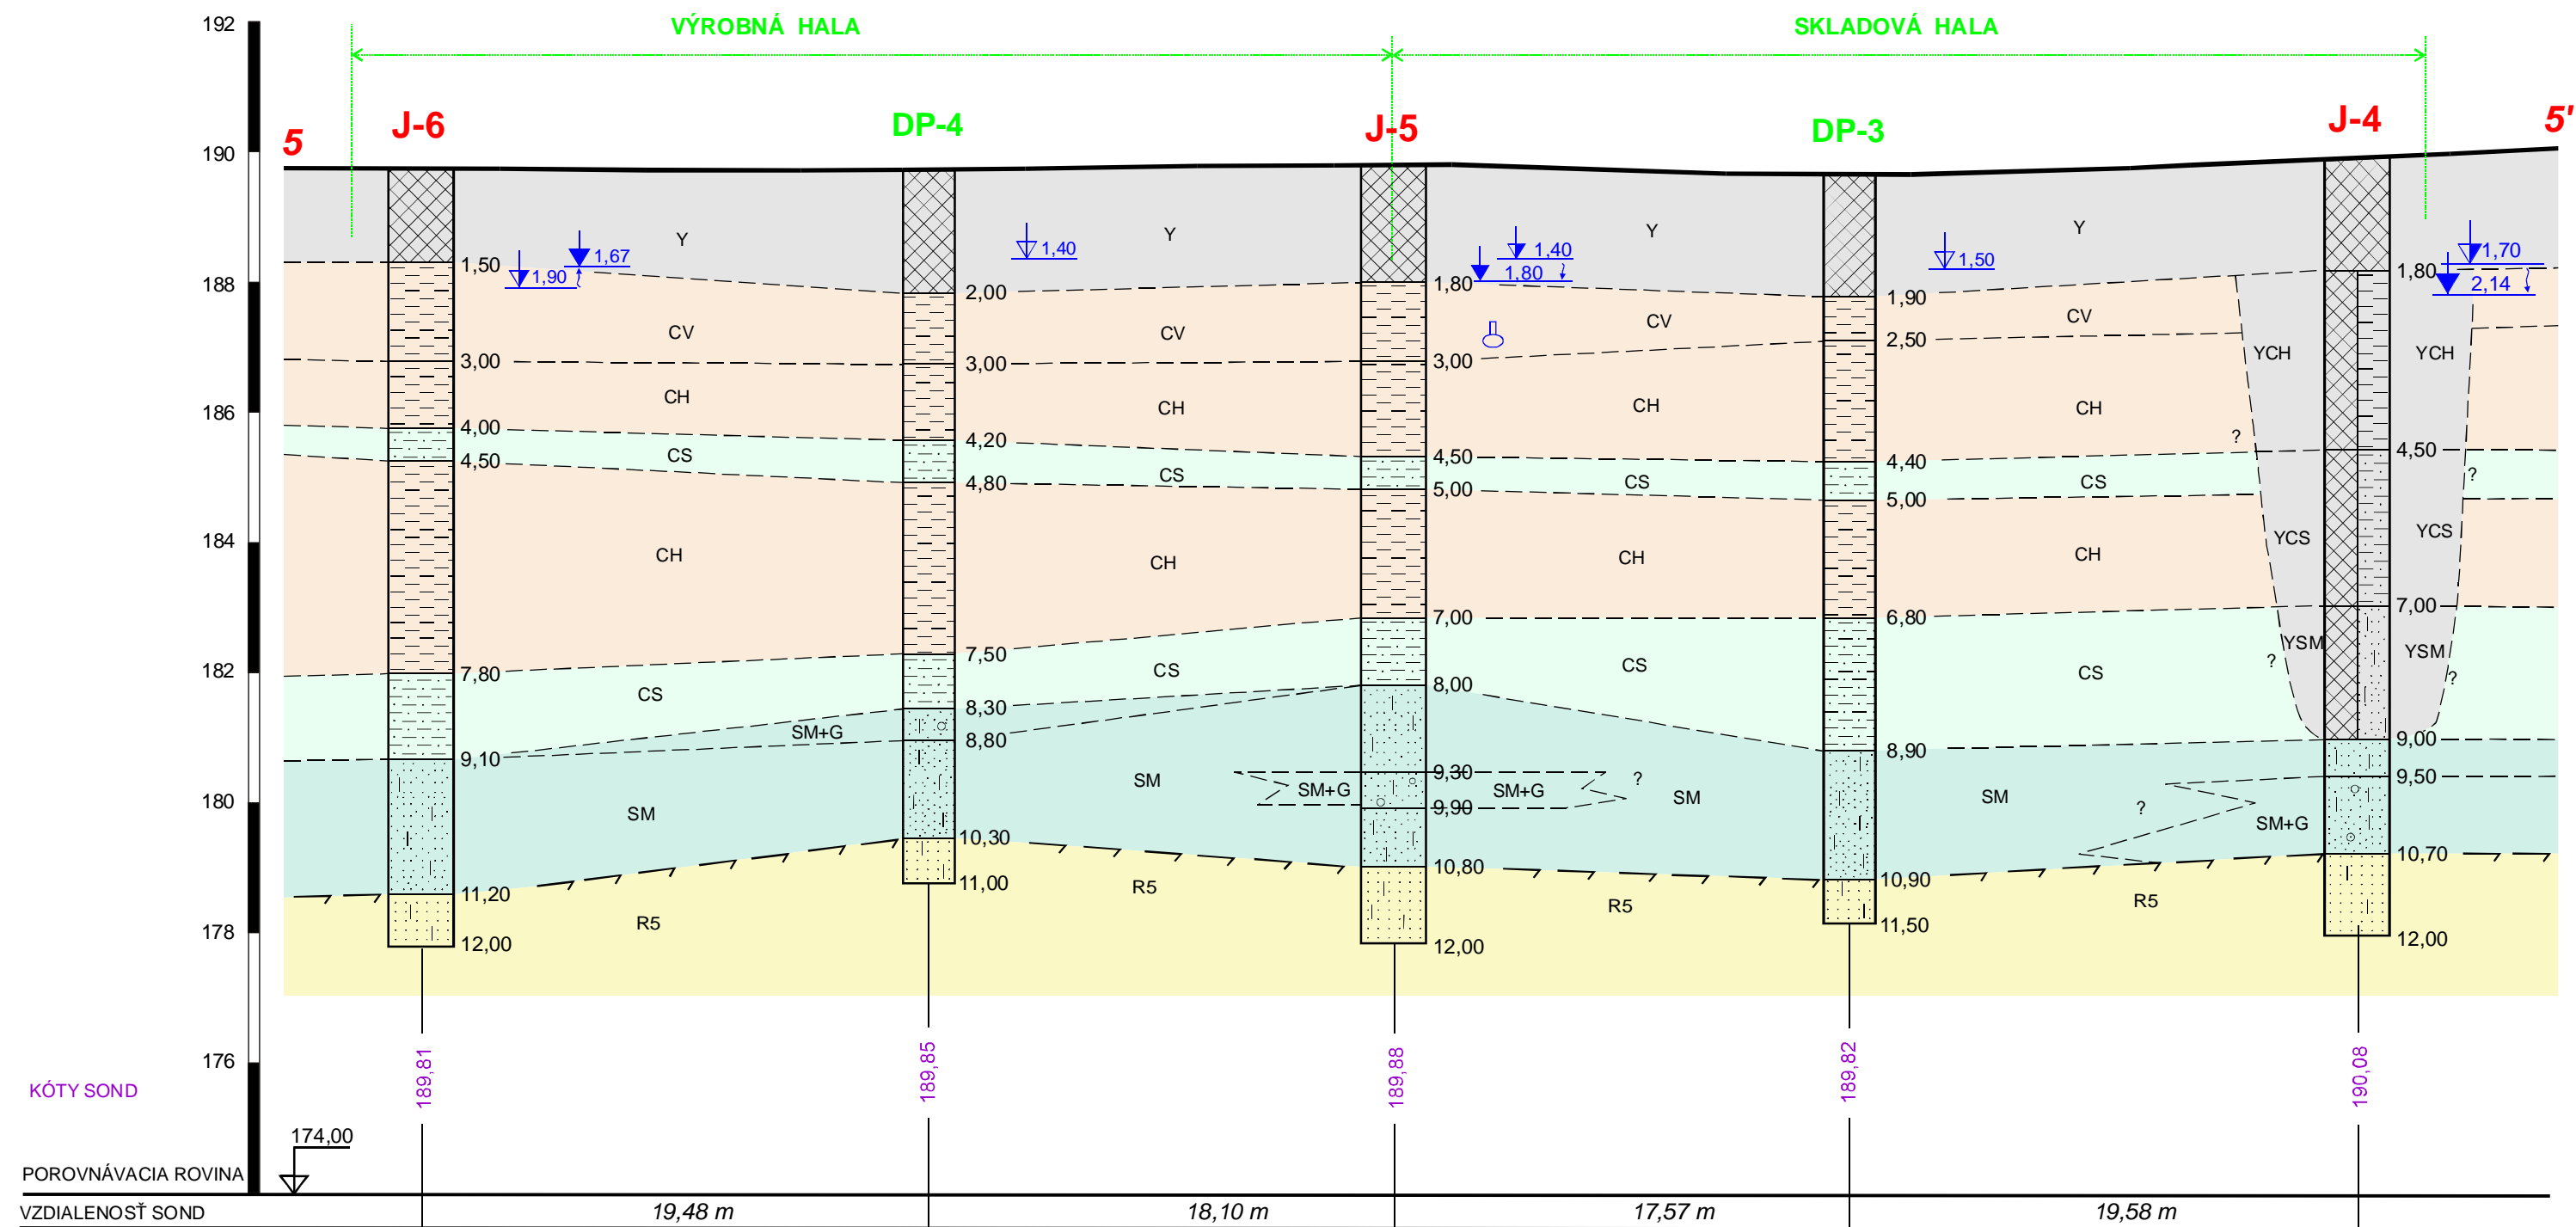

VYSVETLIVKY :
Kvartér

- navážka (Y)
- íl s vysokou a veľmi vysokou plasticitou (CH, CV)
- íl piesčitý (CS)
- piesok siltovitý (SM)
- piesok siltovitý s prímiesou štrku (SM+G)
- Neogén
- pieskovec silne zvetraný (R5)
- predpokladaná hranica medzi vrstvami kvartéru

- predpokladaná hranica medzi kvartérom a neogénom
- hladina podzemnej vody ustálená
- hladina podzemnej vody narazená
- hladina podzemnej vody voľná

- odberu vzorky vody
- J-6 jadrový vrt
- DP-4 penetračná sonda

Názov úlohy:		Brownfield Fil'akovo - ig + hg prieskum		
Číslo úlohy	Kontroloval		Číslo prílohy	
	Počet A4	2		
32/2018			A.3-5	