


ULOZENIE KABLA NN V CHODNIKU - VO VOLNOM TERENE

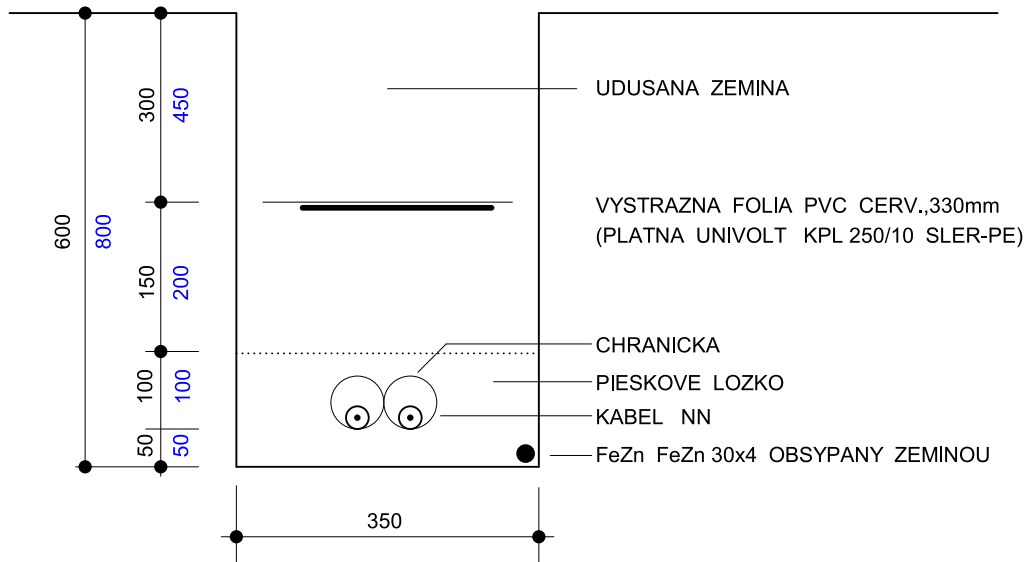

SUBEH KABLA NN S PODZEMNYMI INZ. SIETAMI:

- SO SLABOPRUDOVYM KABLOM - 300mm (100mm v chránike)
- S VODOVODOM - 400mm
- S PLYNOVODOM - 400-600mm
- S VN KABLOM - 200 mm


KRIZOVANIE :

- SO SLABOPRUDOVYM KABLOM - 300mm (100mm v chránike)
- S VODOVODOM - 400mm
- S PLYNOVODOM - 100mm v chránike - 1000mm na obe strany
- S VN KABLOM - 200 mm

VZDIALENOSTI SU MINIMALNE, DODRZIAVAT PRISLUSNE NORMY


A PODMIENKY SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETI

ULOZENIE KABLA NN POD SPEVNENOU PLOCHOU - KOMUNIKACIOU

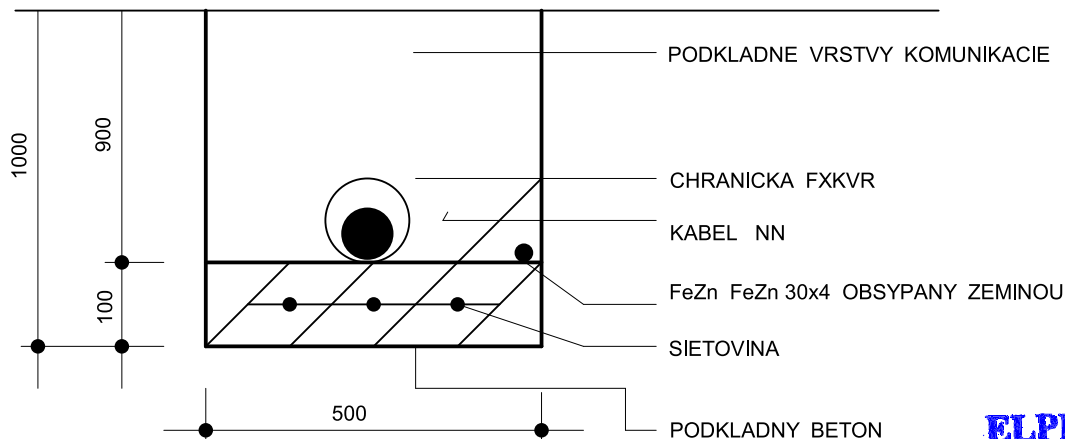

PORUSENU KOMUNIKACIU UPRAVIT DO POVODNEHO STAVU!

ELPRO - ZP s.r.o.
Moyzesova 883/82
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47 560 801 DIČ: 2023941953

Hlavný projektant : ing.Martin Sandanus		 POVAZSKA BYSTRICA zlatos883@gmail.com	
Zodp. projektant:	Vypracoval: Zlatoš Peter		
Investor: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov		stupeň PD: DSP	
Názov: Rekonštrukcia vnútrobloku ulica Ferka Urbánka - Royova , Púchov		dátum: 052022	
DIEL : SO 03 - VEREJNE OSVETLENIA		mierka:	
Obsah: uloženie kábla v zemi		č.kópie:	č.výkresu: VO - 3