


SITUÁCIA STAVBY M=1:500

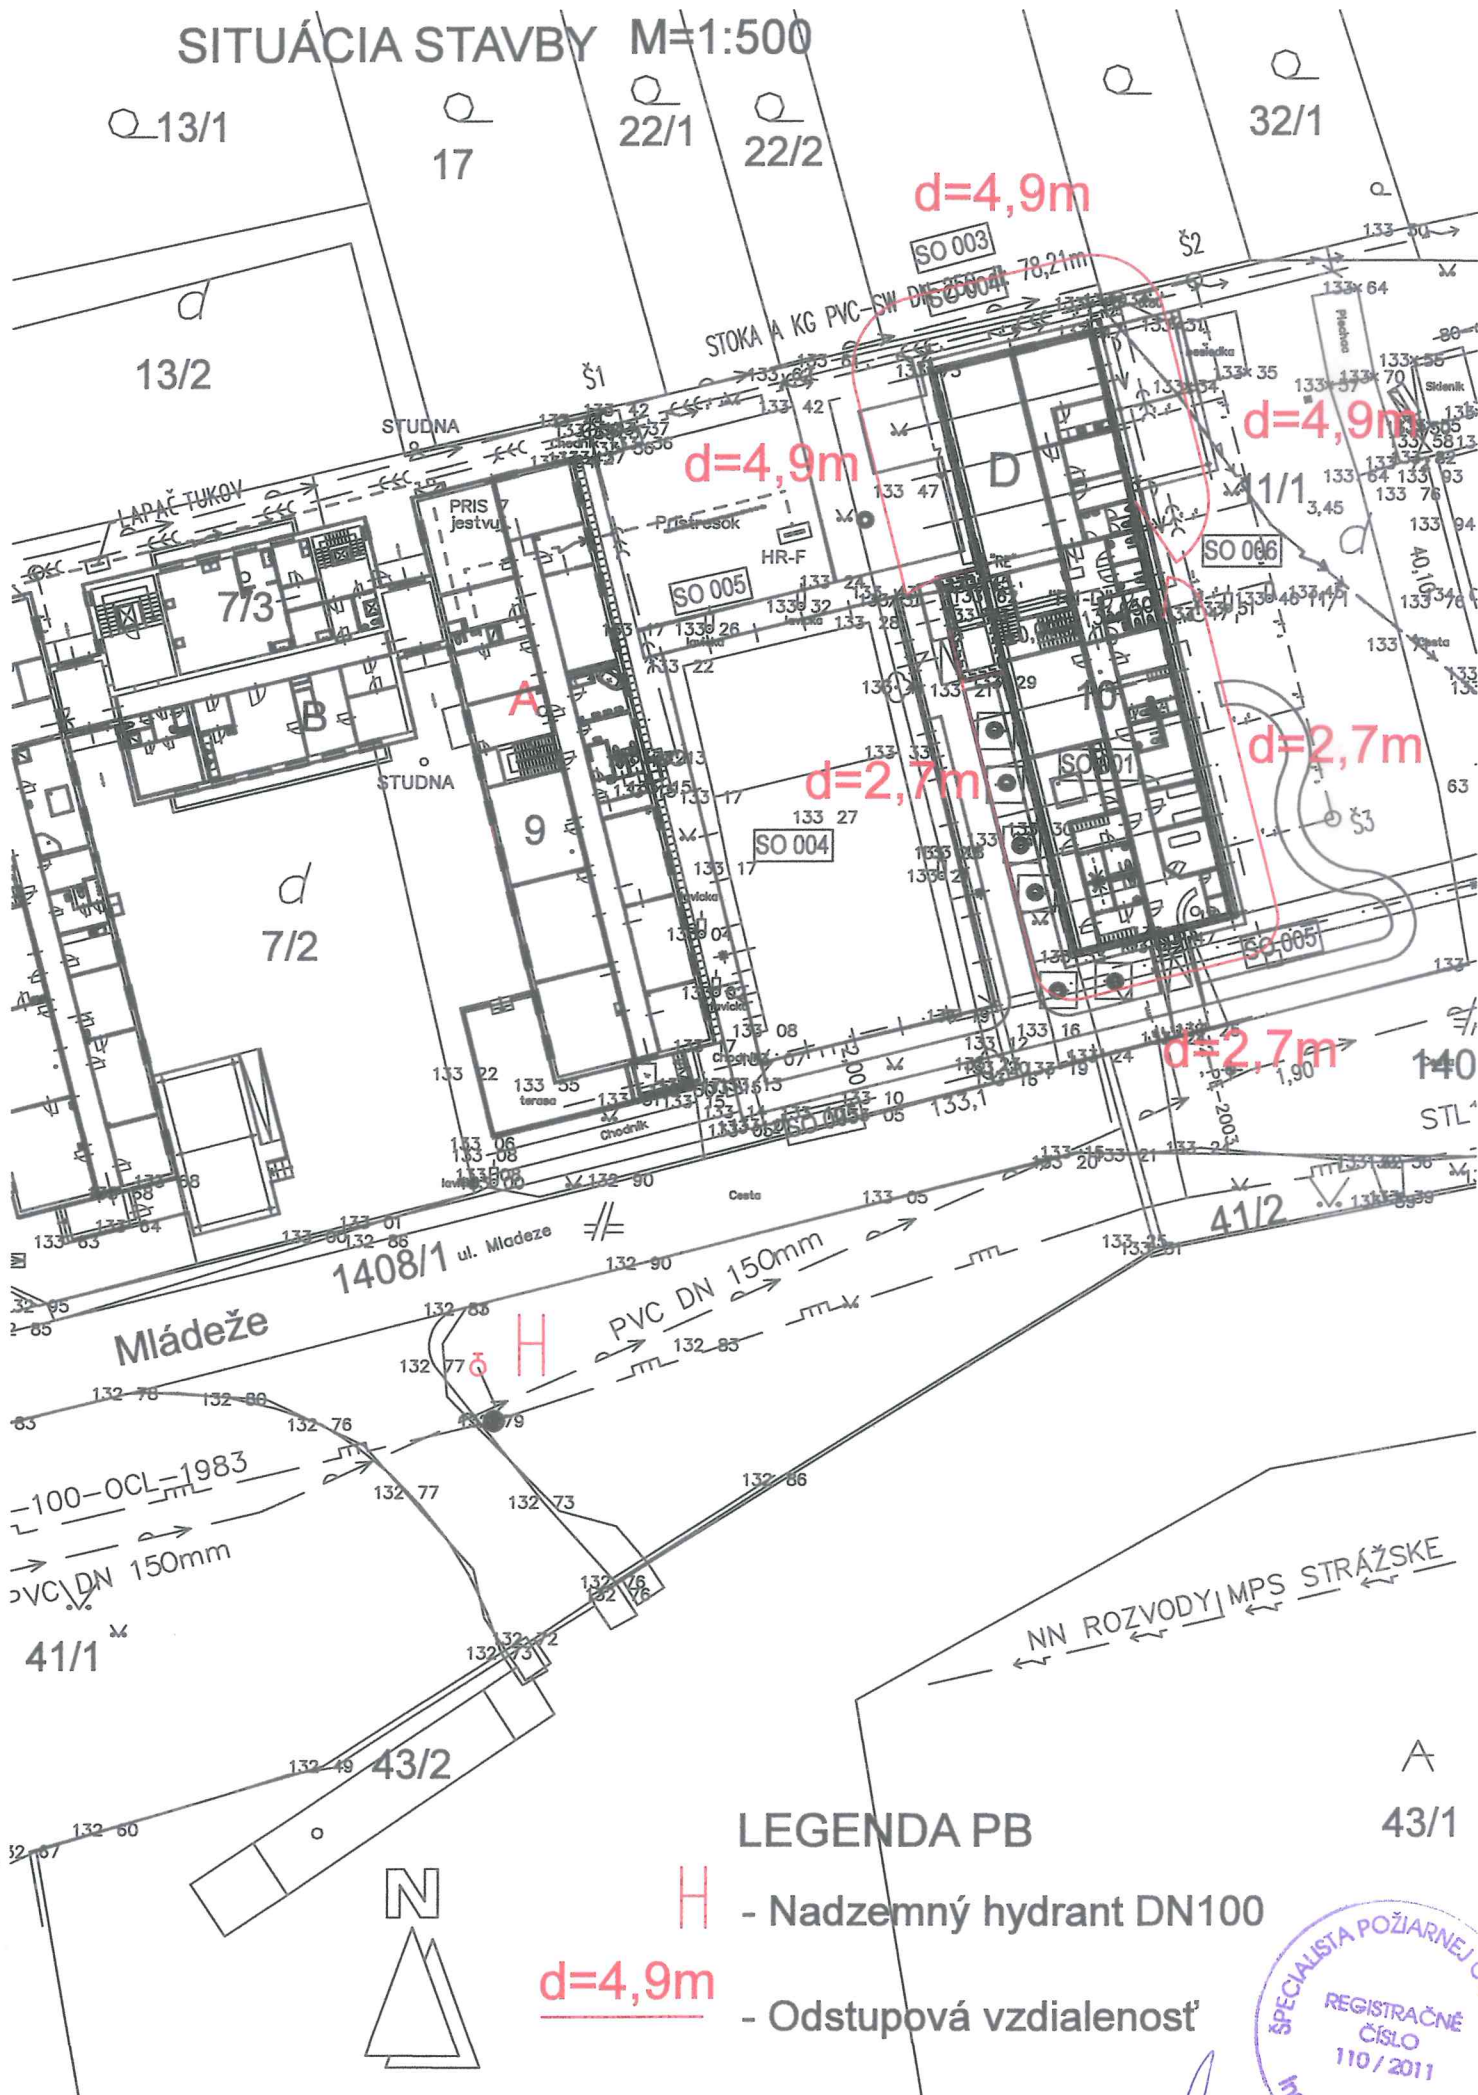

LEGENDA PB


H - Nadzemný hydrant DN100

d=4,9m - Odstupová vzdialenosť

A
43/1




PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:125

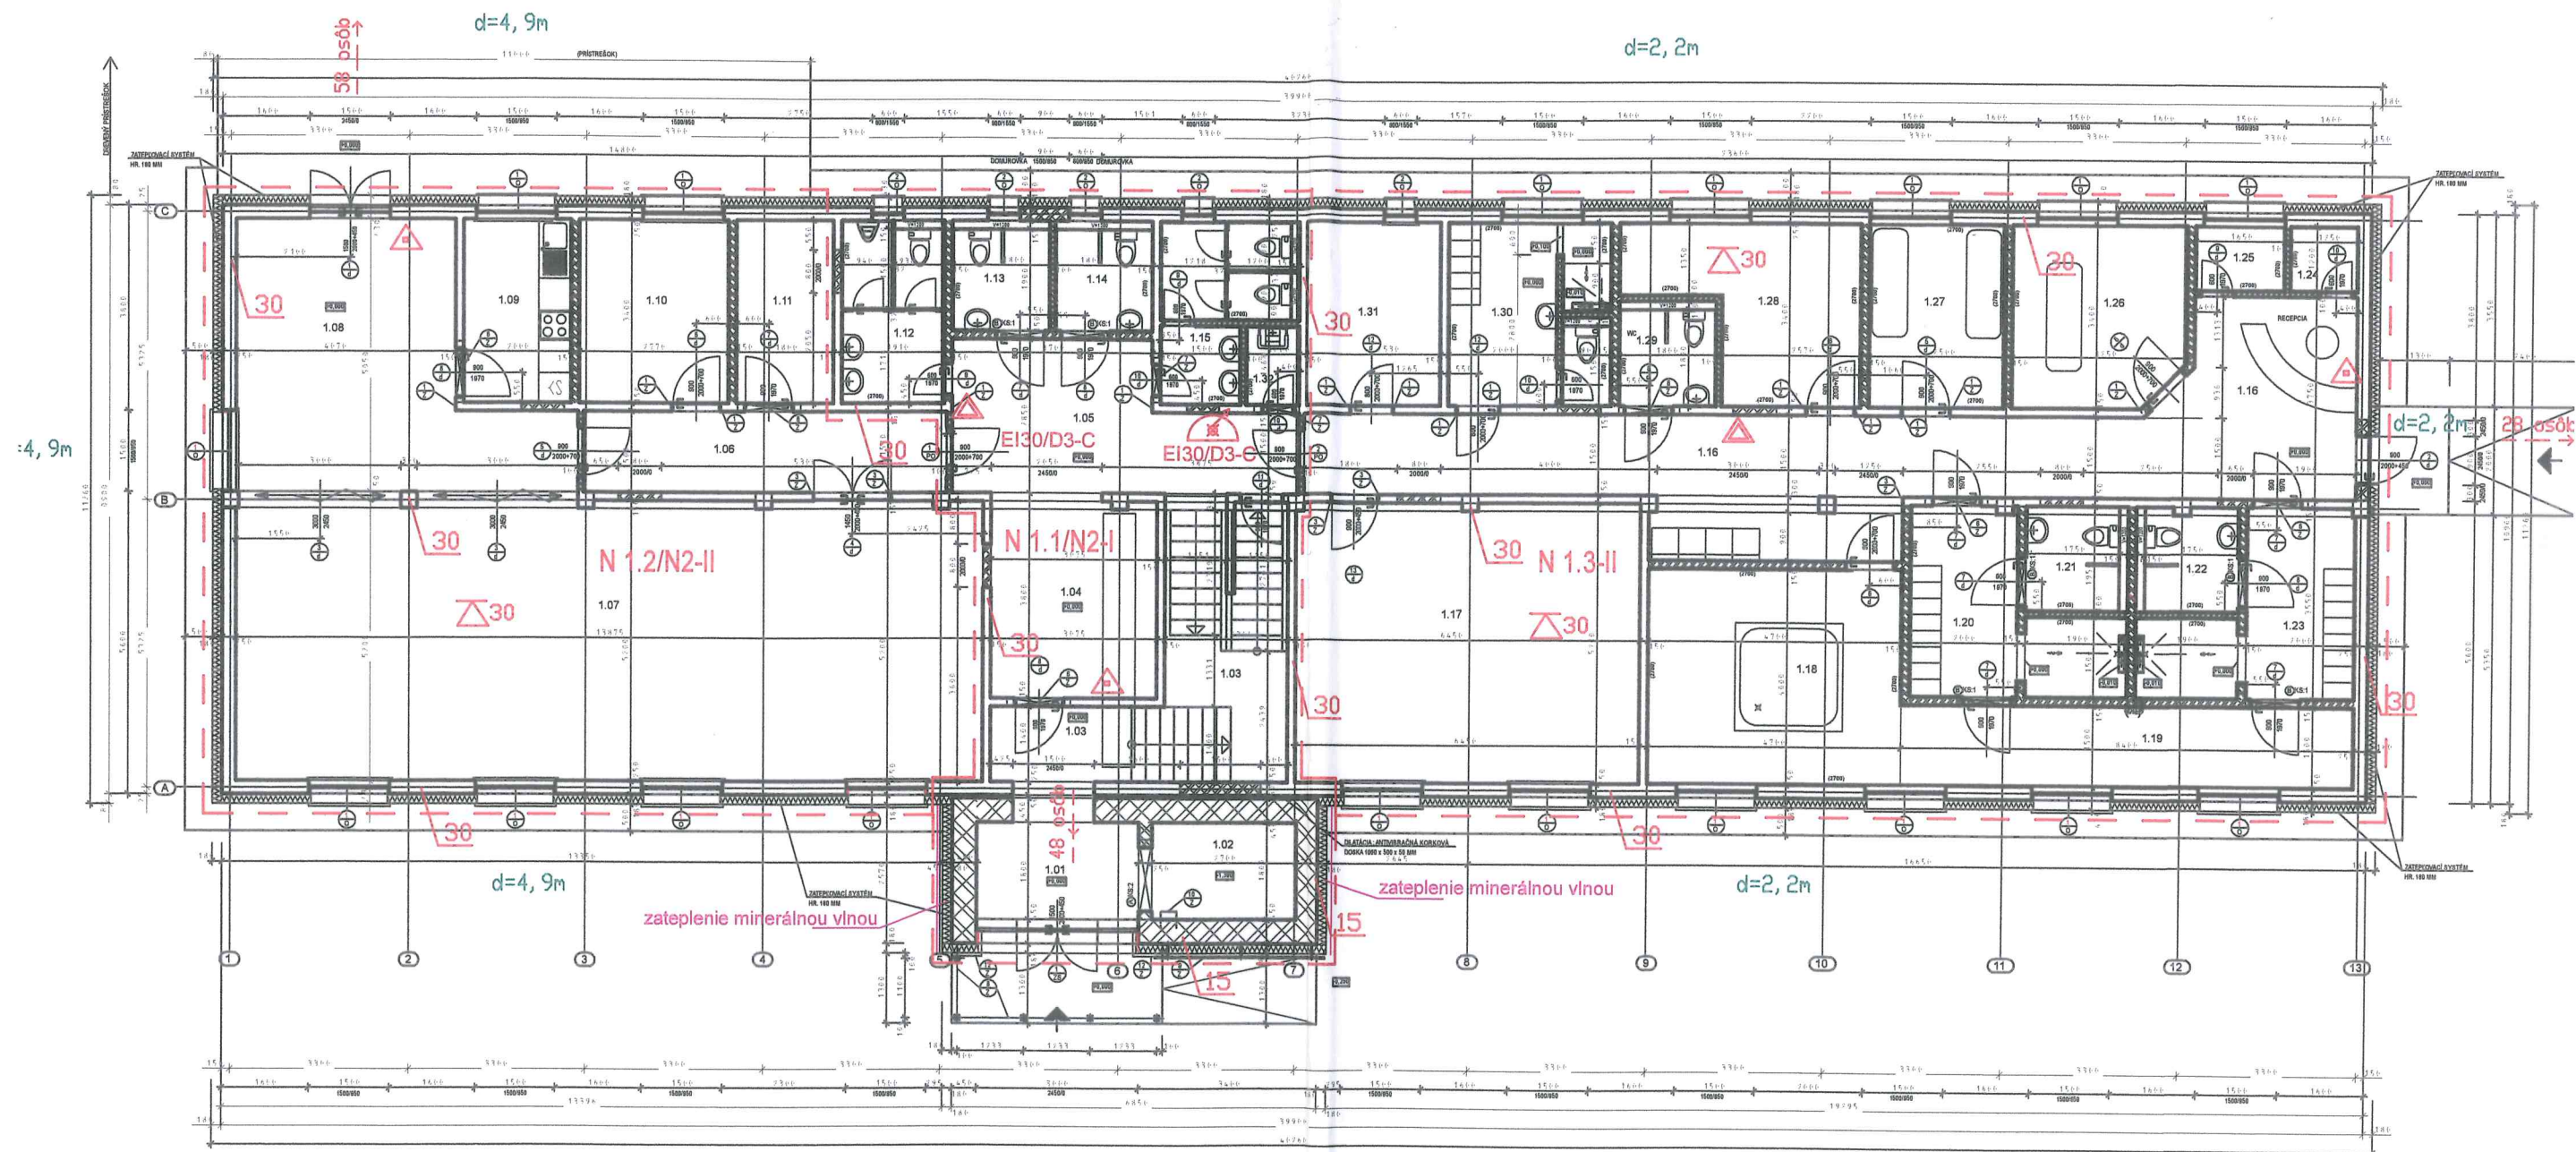


Legenda PB

- Hranica požiarneho úseku
- 30 30 Požadovaná požiarna odolnosť
- ▲ Prenosný hasiaci prístroj práškový P6
- ▲ Prenosný hasiaci prístroj CO2 S5
- 48 osôb Smer a počet unikajúcich osôb
- 28 osôb Smer a počet unikajúcich osôb z budovy
- ☞ Hadlcový navliak DN25 s dĺžkou hadlice 30 m
- d=1, 9m Odstupová vzdialenosť



PÓDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:125

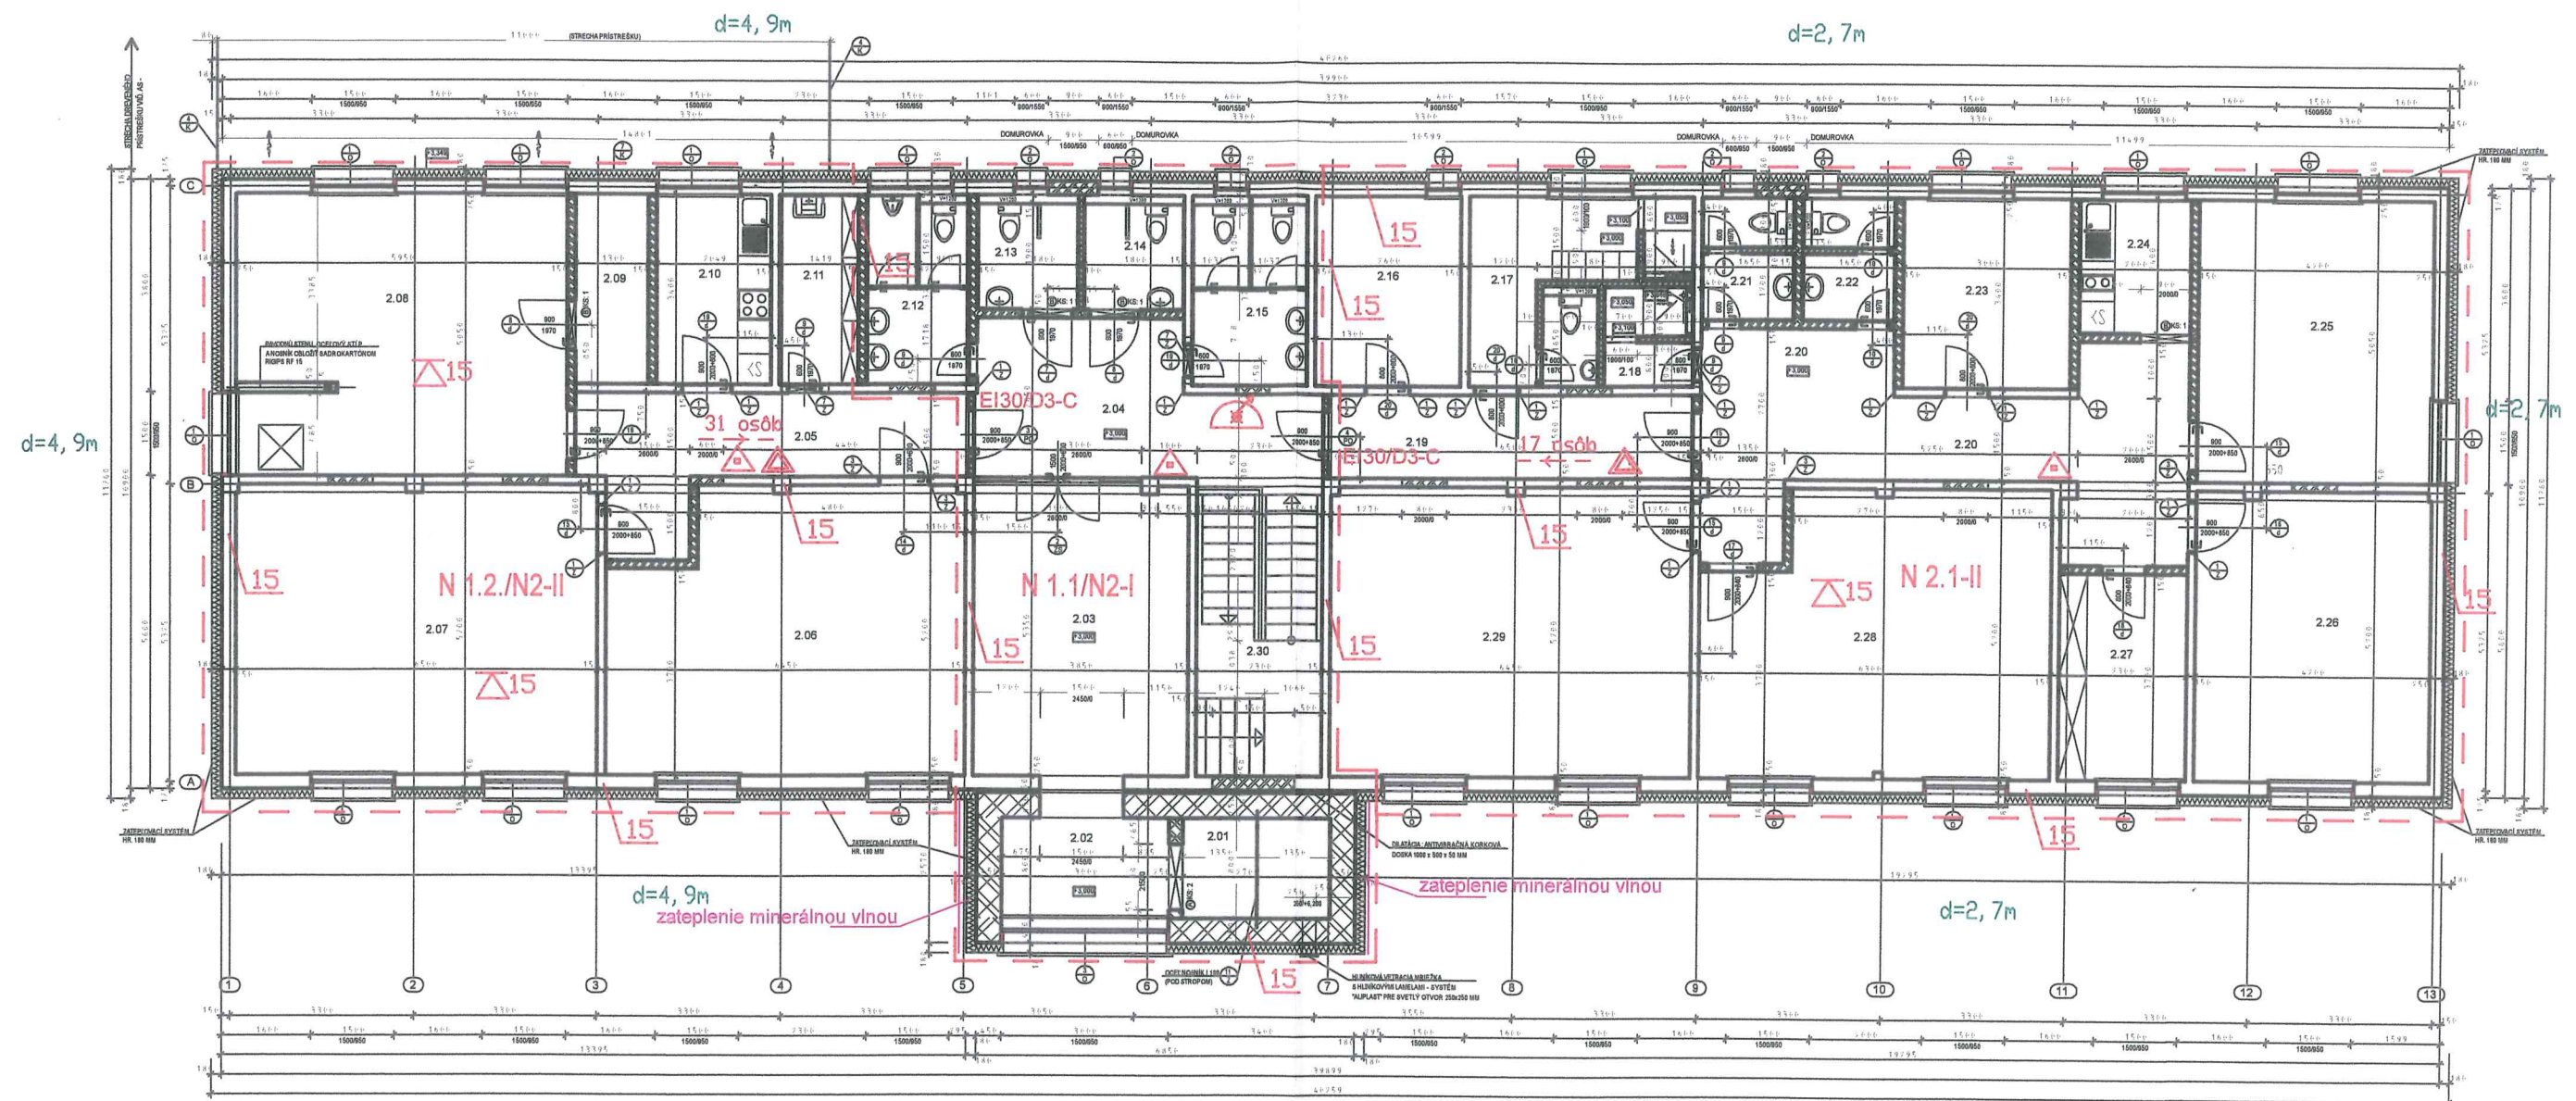

Legenda PB

- Hranica požiarneho úseku
- 15 15 Požadovaná požiarna odolnosť
- ▲ Prenosný hasiaci prístroj práškový P6
- ▲ Prenosný hasiaci prístroj CO2 S5
- 17 osôb Smer a počet unikajúcich osôb
- 28 osôb Smer a počet unikajúcich osôb z budovy
- Hadlcový navíjak DN25 s dĺžkou hadlice 30 m
- d=0,8m Oddstupová vzdialenosť

