



POHLED VÝCHODNÝ – OBJEKT SO–01

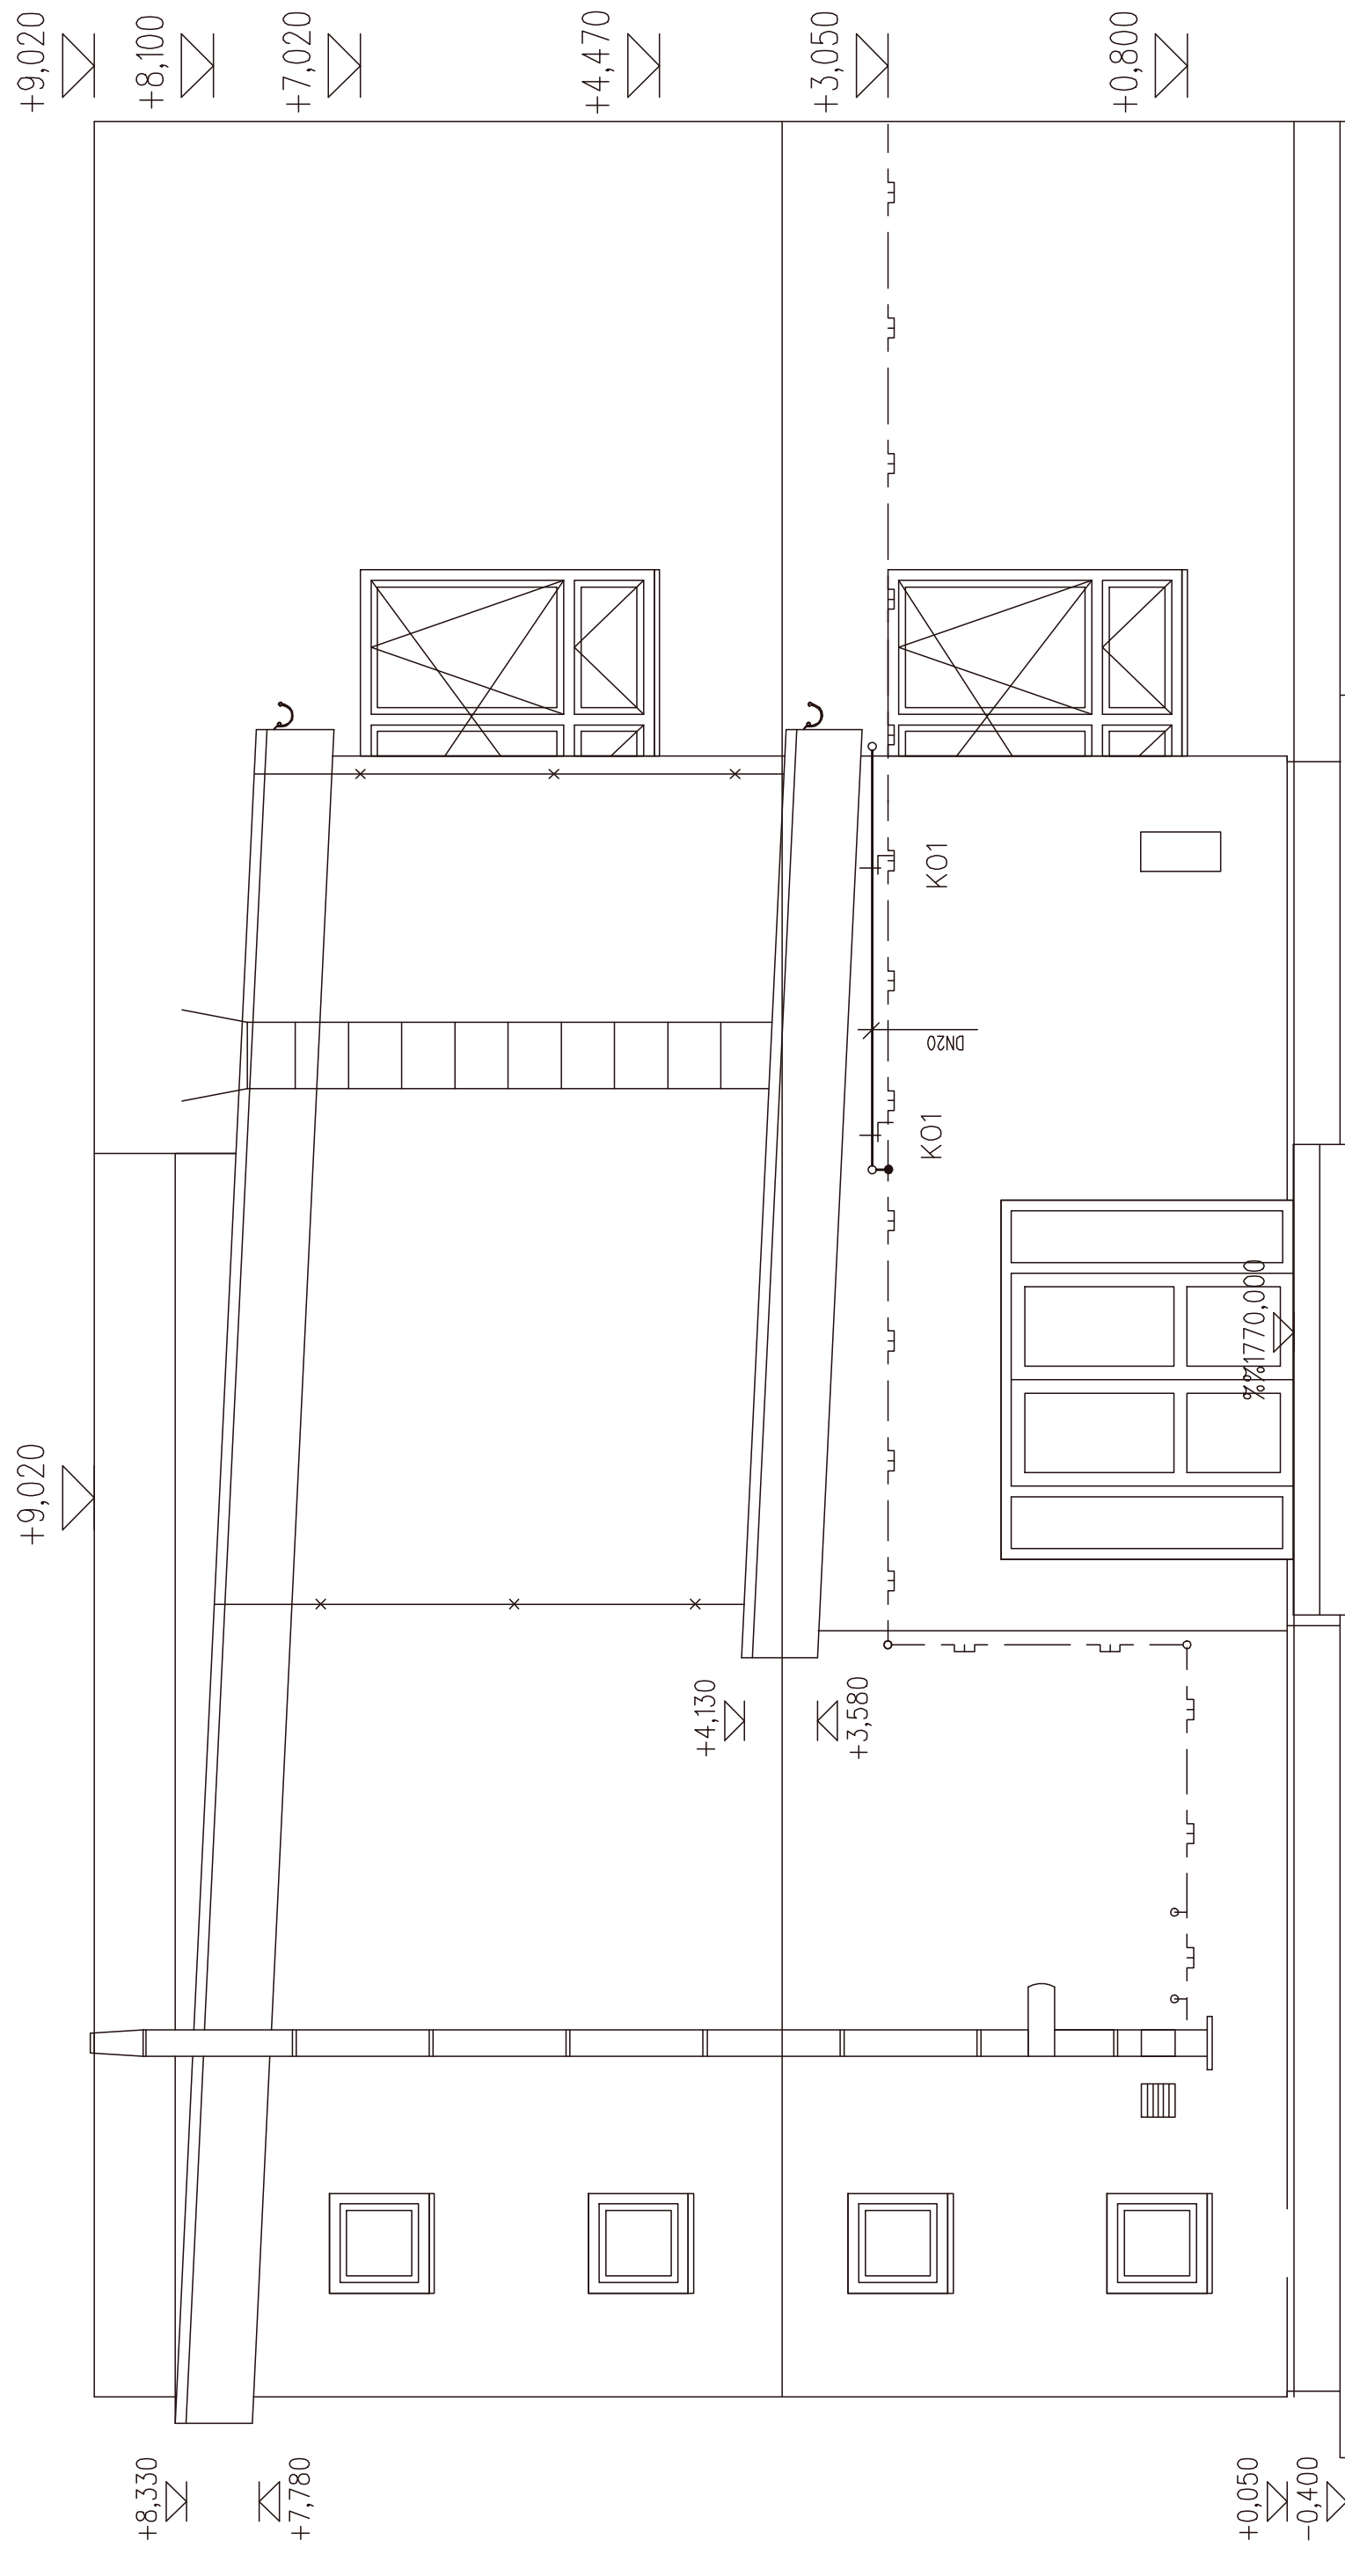

POHLED SEVERNÝ – OBJEKT SO–01

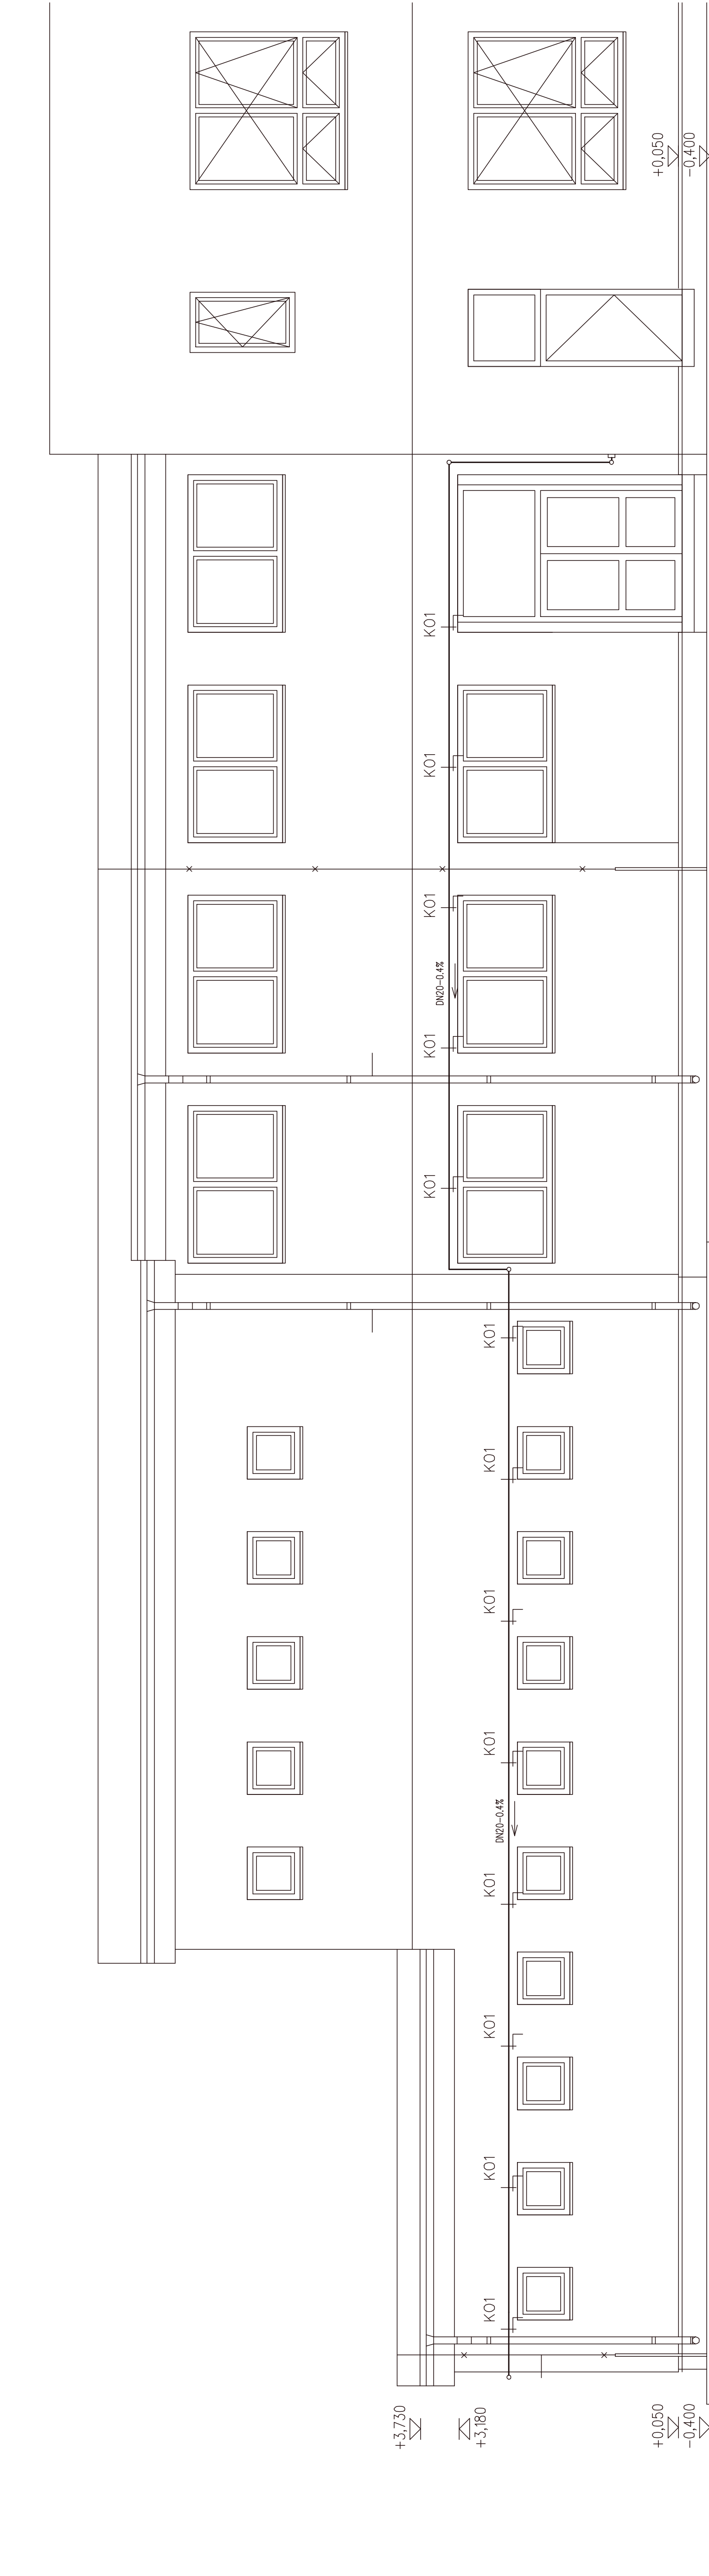

LEGENDA

NOVÝ VNITURNÍ ROZVOD PLYNU VEDENÝ PO FASÁDE, RURY OCELOVÉ ČERNÉ HLADKÉ SPOJOVANE ZVAROVANÍM, AKOSTNÝ MATERIÁL 11 353.1.

K01 KONZOLA S OBJÍMKOU PRO JEDNO POTRUBÍ, ZÁVESNÝ SYSTÉM NAPR. HILTI

TÁTO PD SLUŽÍ VÝHRADNĚ AKO PD PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. NESLUŽÍ AKO PD PRO POTŘEBY REALIZACE.
PD PRO REALIZACI BUDĚ SPRACOVÁNA V DALŠÍM STUPNI PD VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ing. Příščák František <i>autORIZOVANÝ STAVBNÍ INŽENÝR</i> Číslo autorizace: 277 (kvalif. v ob. plyn) | | Ing. Příščák František <i>autORIZOVANÝ STAVBNÍ INŽENÝR</i> Číslo autorizace: 277 (kvalif. v ob. plyn) | |
| Ing. D. KOMENDATOVA | | Ing. F. Příščák | |
| Investor: | | OBEC ČEČEJOVICE, BUZICKÁ 55, 044 71 ČEČEJOVICE | |
| Místo stavby: | | MŠ-ČEČEJOVICE, p.č. 1237/16 | |
| Budova-objekt: | | PRÍSTAVBA A STAVEBNĚ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVICE | |
| Stupeň projektu: | | PSP | |
| Datum: | | 06/2017 | |
| Průběh objektu: | | PRÍSTAVBA A STAVEBNĚ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVICE | |
| Měřítko: | | Výřez čísel: | |
| 1 : 50 | | E 1.5.3 | |