

LEGENDA:

- ZVODOVÉ VEDENIE FeZn Ø8mm
- ZVODOVÉ VEDENIE FeZn Ø10mm
- SKUŠOBNÁ SVORKA
- SVORKA K ODKAPOVÝM ŽLABOM
- SR03 ZEMNICA SVORKA
- DUZ OCHRANNÝ UHOLNIK
- DRZIAK OU DO MAJRNA
- ZT ZEMNICA TŤČ FeZn Ø28/2000mm
- JD15 ZBERNÁ TŤČ DO DREVA 1500mm
- SVORKA K ZERNEJ TŤČI
- DUZ DRZIAK ZBERNEJ TŤČE
- OS1 OCHRANÁ STRIEŠKA HORNÁ
- OS4 OCHRANÁ STRIEŠKA DOLNÁ
- PV11 PODPERY VEDENIA NA SVAHU
- PV14 PODPERY VEDENIA NA HREBEŇ


BLESKOZVOD MUSÍ VYHOVUVAŤ PREDPISOM STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1+4 A SOUVISIACIAM PREDPISOM KU BLESKOZVODU MUSIA BŤ PRÍPOJENÉ VŠETKY KOVOVÉ PREDMETY NA STRECHE. ZARADENIE STAVBY DO TRIEDY LPS : TRIEDA LPS IV VEĽKOSŤ AK PRE LPS IV JE 20x20m VZDIALENOSŤ ZVODOV PRE LPS IV JE 20m MAX. HODNOTA POLOMERU VALACEJ SA GULE PRE LPS IV JE 60m. PRAVDEPODOBNOŠŤ ODERU VALACEJ SA GULE DO BOKU STAVBY NIŽŠEJ AKO 60m JE VŠEOBECNE ZANEDBATEĽNÁ.


VŠETKY BLESKOZVODY A UZEMNENIA TECHNOLOGICKÝCH ČASŤI
PREPOJIŤ SPOLOČNÝM ZEMNIAČIM PÁSIKOM FeZn 30x4mm

POZNÁMKA:

KUAPNARSKÉ VYROBY SÚ SYSTEOM K J, FARBA Č.2430 HNEDÉ (VÝPOVONÉ)

±0,000 = 126,80

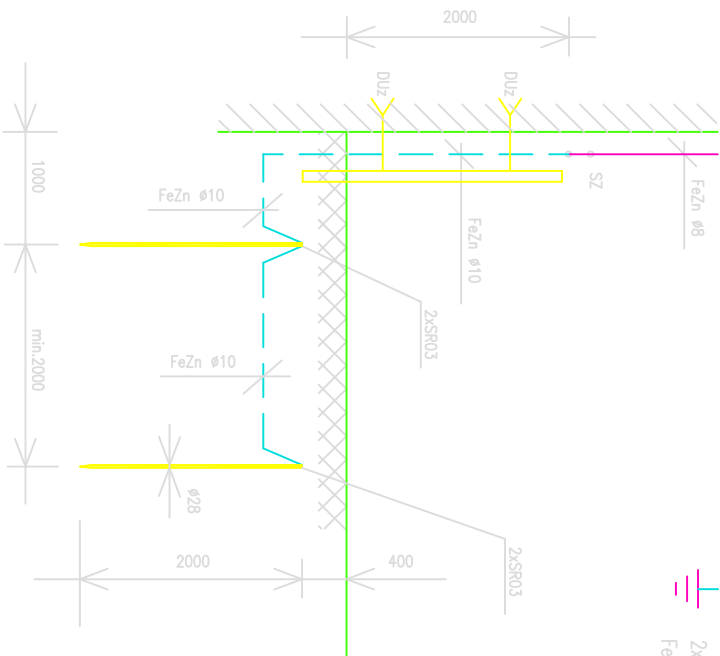

Navrhov:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	
Zodp. projektant:	Ing. Oto Tlačov, Ph.D.	
Zodp. projektant elektrub:	Ing. Brázdiľková	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obú Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Objekt:	SO 1 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA S BIOREAKTOROM	
Stavba:		
Verejná kanalizácia a ČOV		
Hrubý Šúr		
PROFESIA:	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Obsah:	Pódorys strechy – BLESKOZVOD	
Formát:	2 A4	
Dátum:	05/2020	
Účel:	PS pre stav. pov.	
Č. zákazky:		
Č. oprávnenia:		
Mierka:	1:100	Číslo výkresu: E-5