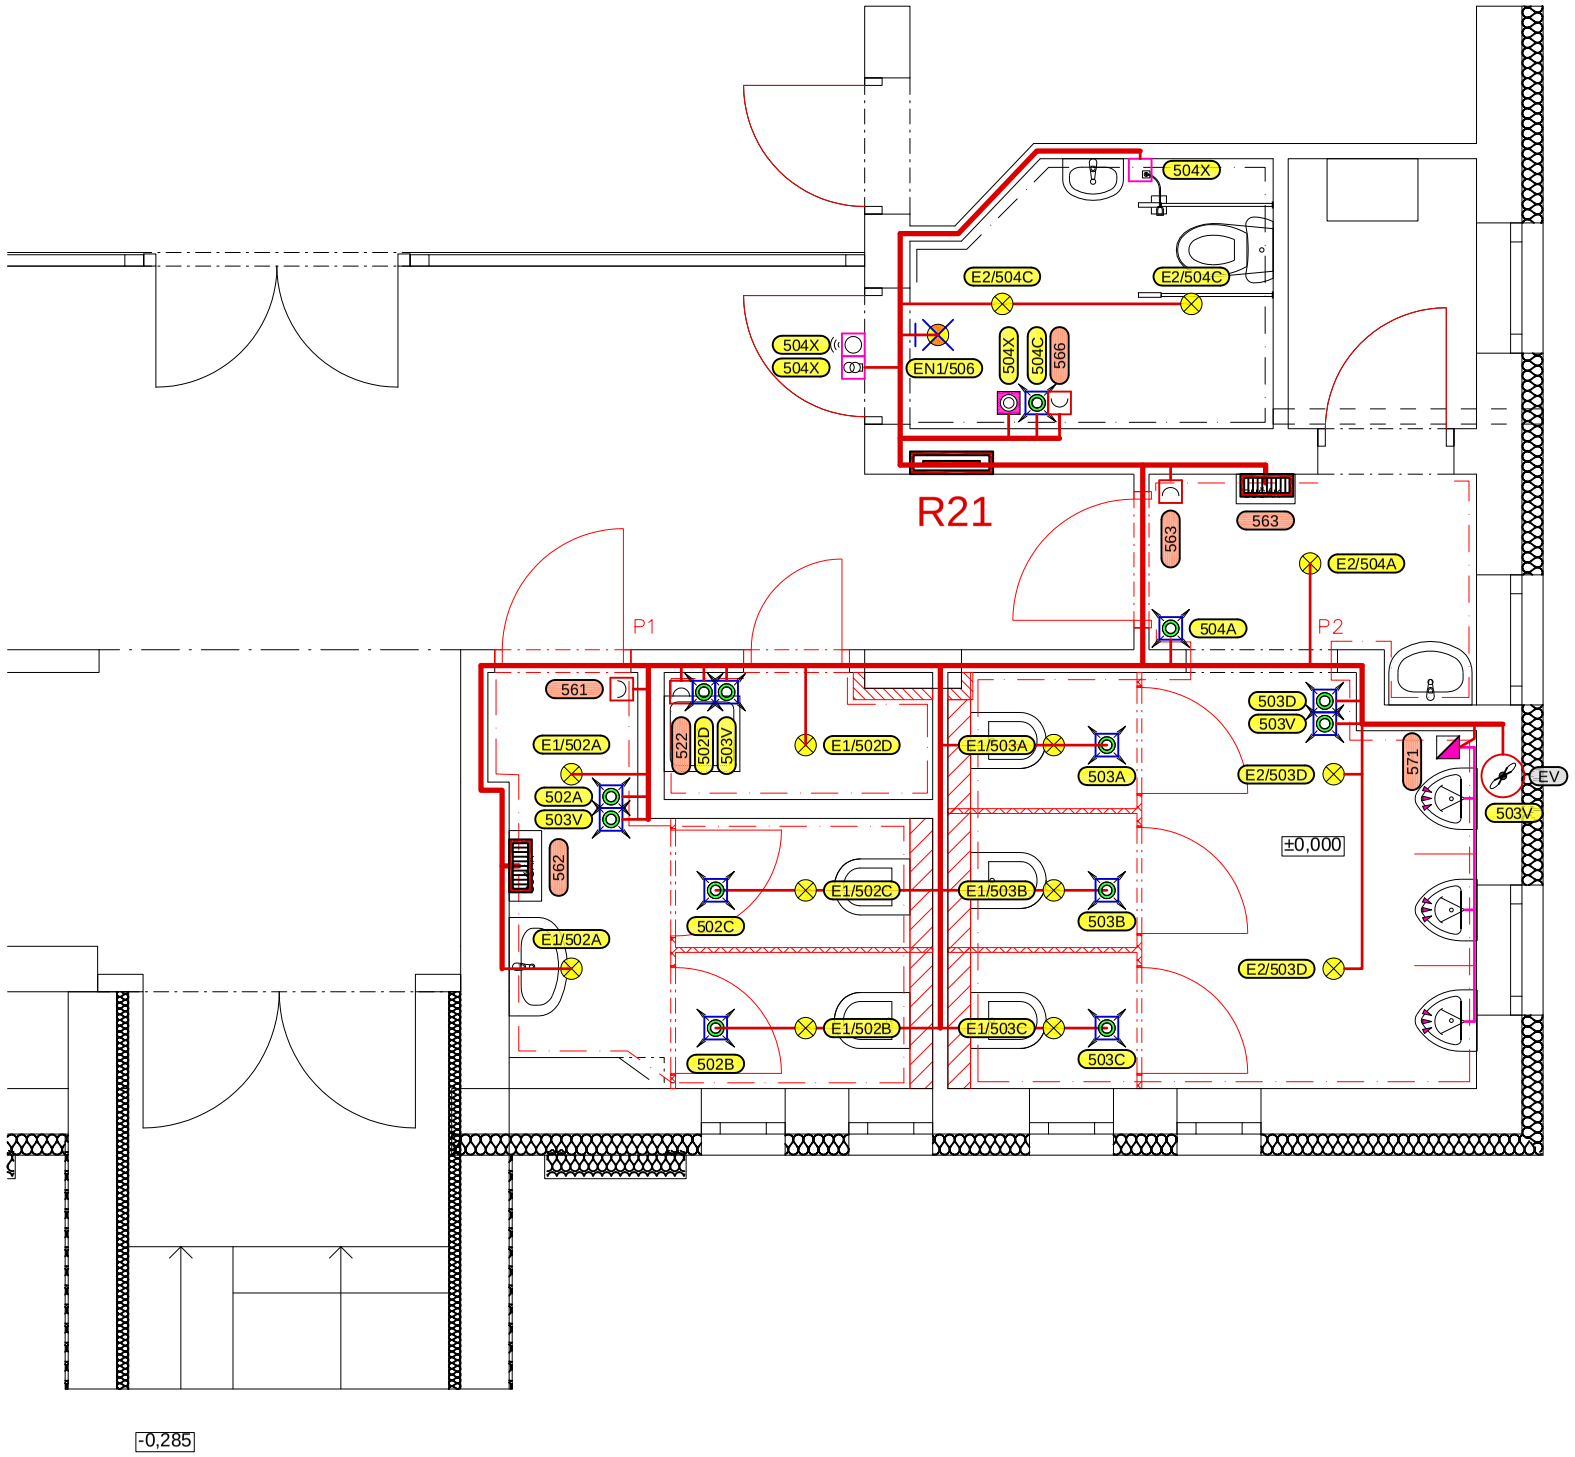

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Domovní spínač polozapuštěný, automatický, pohybový, IP20
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20
- Tlačítko nouzového volání, polozapuštěné, kvitovací
- Tlačítko nouzového volání, polozapuštěné, volací, tahové
- Signalizační optický a akustický modul nouzového volání, polozapuštěný
- Napájecí zdroj - modul nouzového volání, polozapuštěný
- Zdroj pro radarové splachovače pisoárů
- Radarový splachovač pisoárů
- Stávající svítidlo stropní, přisazené, ze zdrojem LED
- Stávající svítidlo nástěnné, nouzové, s piktogramem, se zdrojem LED
- Ventilátor
- Osoušeč rukou
- R21 Stávající rozváděč

POZNÁMKA :

Silové rozvody jsou uloženy skrytě, pod omítkou – kabely CYKY. V prostorách sociálního zázemí budou zachována stávající a budou využity stávající kabelové přívody ke svítidlům uložené v podhledu (podhled nelze demontovat, nebo otevřít za účelem nové elektroinstalace).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Generální projektant	Vitorio Parm s.r.o. Nemilská 2380/54, Zábřeh 789 01 Ing. Pohl	Stavebník	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 Zábřeh 789 01
Projektant části	PVLK PROJECT s.r.o. Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka
Místo stavby	Zábřeh	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 719 0301 01/2019
Název stavby Objekt Část	Rekonstrukce KUŽELNY Zábřeh - III. ETAPA - Sociální zázemí pro hospodu D.1.4 Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika		
	Název výkresu Situační schéma rozvodů	Měřítko: M 1:50	Číslo výkresu 03