


SCHÉMA DOPLNĚNÍ R2

3NPE AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

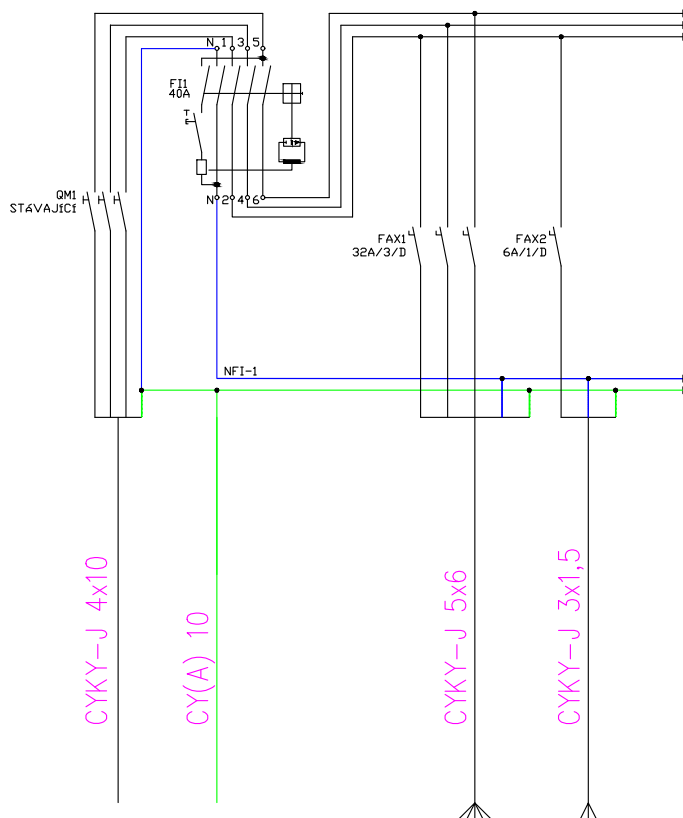

CYKY-J 4x10

CY(A) 10

CYKY-J 5x6

CYKY-J 3x1,5

stávající přívod z ER do R2

Ochranné pospojení

Napájení V-KLIMATIZACE 1

Napájení V-POWER LINE

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE R2

JISTIČ 6A/D/1 1ks

JISTIČ 32A/D/3 1ks

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A/4/30mA 1ks

INVESTOR : MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16		<div>MEKOS GROUP a.s.</div> <div>Polská 1174/3A, Olomouc, 779 00</div> <div>☛ +420 585 751 090</div> <div>☛ www.mekos.cz</div> <div>☛ mekos@mekos.cz</div>	
MÍSTO : MĚSTO ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18			
OKRES : OLOMOUC	KRAJ : OLOMOUCKÝ		
STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: MARTIN PŘÍLESKÝ			
<div>Klimatizace</div> <div>v kancelářích budovy radnice - Radniční 80/18</div>		DATUM	05/2019
		MĚŘÍTKO	(1:50)
<div>SCHÉMA DOPLNĚNÍ R2</div>		ČÁST	Č.v.
		D.1.4.c	4