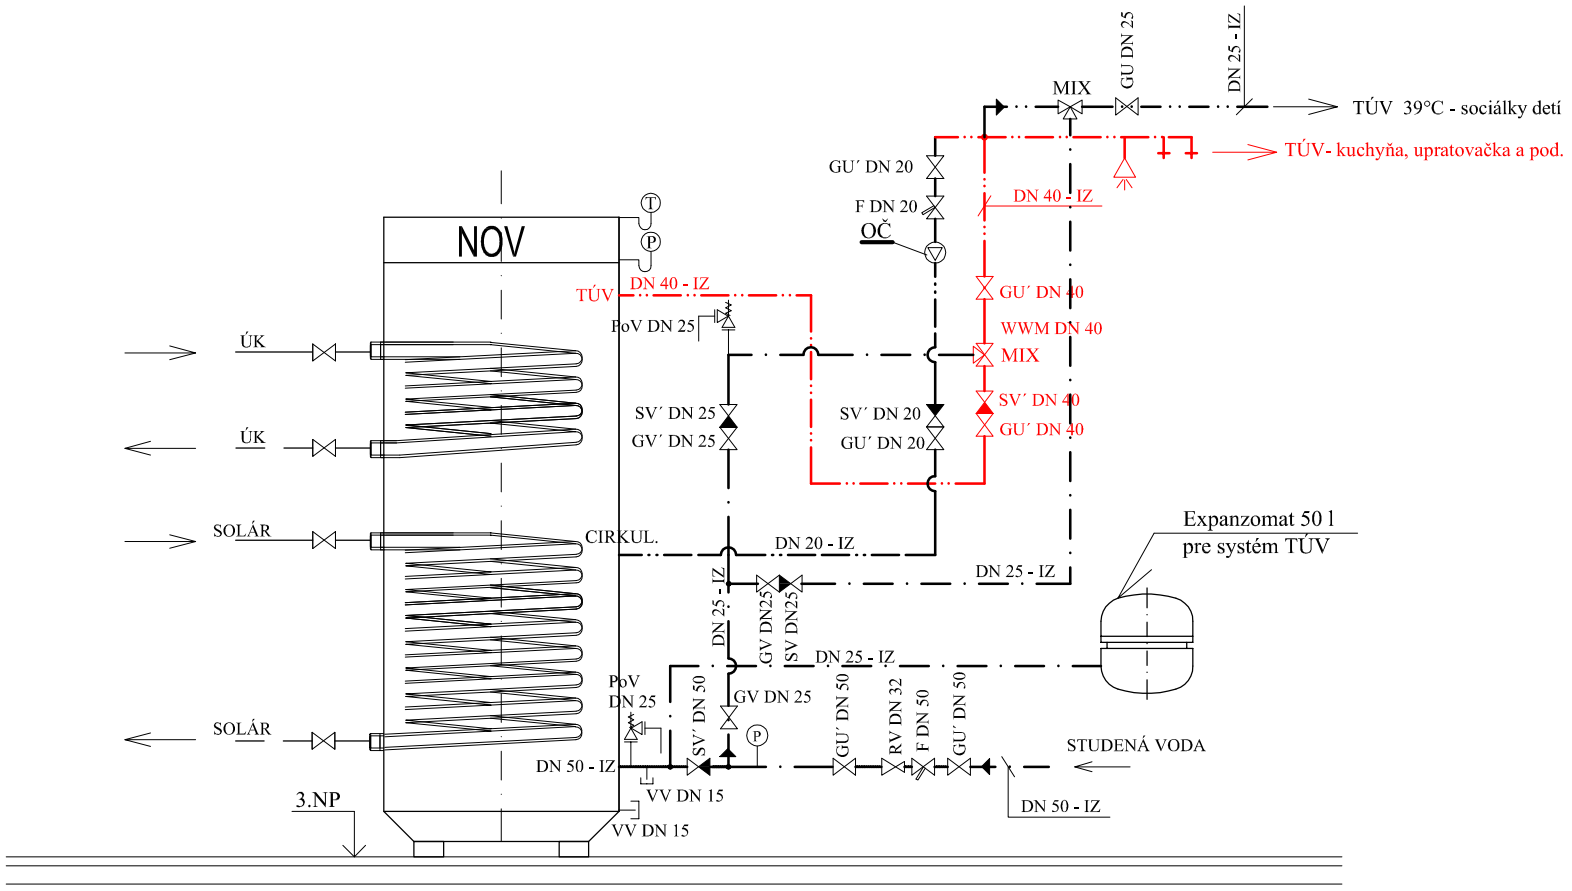

LEGENDA:

MIX	- Trojcestný zmiešavací ventil proti obareniu - max. teplota TÚV 39°C
IZ	- Izolácia rúr
PoV	- Poistný ventil nízkozdvižný pružinový proporcionálny
GU´	- Gulový uzáver príslušnej dimenzie pre vodu
VV	- Plniaci a vypúšťací ventil
RV	- Redukčný ventil
SV	- Spätný ventil
WWM	- Mechanicky riadený zmiešavací ventil teplej vody
F	- Filter
T	- Teplomer
OČ	- Obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu - súčasť čerpadlovej skupiny
P	- Tlakomer
———	- Prívodné vykurovacie potrubie
— — —	- Vratné vykurovacie potrubie
— · — · —	- Prívod studenej vody
— ·— ·—	- Rozvod teplej úžitkovej vody (TÚV) s trojcestným zmiešavacím ventilom - 39°C
——·——·——	- Cirkulácia teplej úžitkovej vody
— ·— ·—	- Rozvod teplej úžitkovej vody (TÚV) bez trojcestného ventilu
NOV	Nepriamoohrevný zásobnikový bivalentný ohrievac vody WIESSMANN VITOCELL 100-B typ CVBB objem 750 l

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pacovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	PiD ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL	:	Renáta Putyerová	
INVESTOR	:	Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	
STAVBA **MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍRENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA**			MIESTO: Lubina Č. PARCELY: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2
OBJEKT			DÁTUM: 09.2021 ÚČEL: PS k stav. kon.
OBSAH		Schéma zapojenia ohrievača TÚV	MIERKA: 1:50 Č. VÝKR.: ZT-06