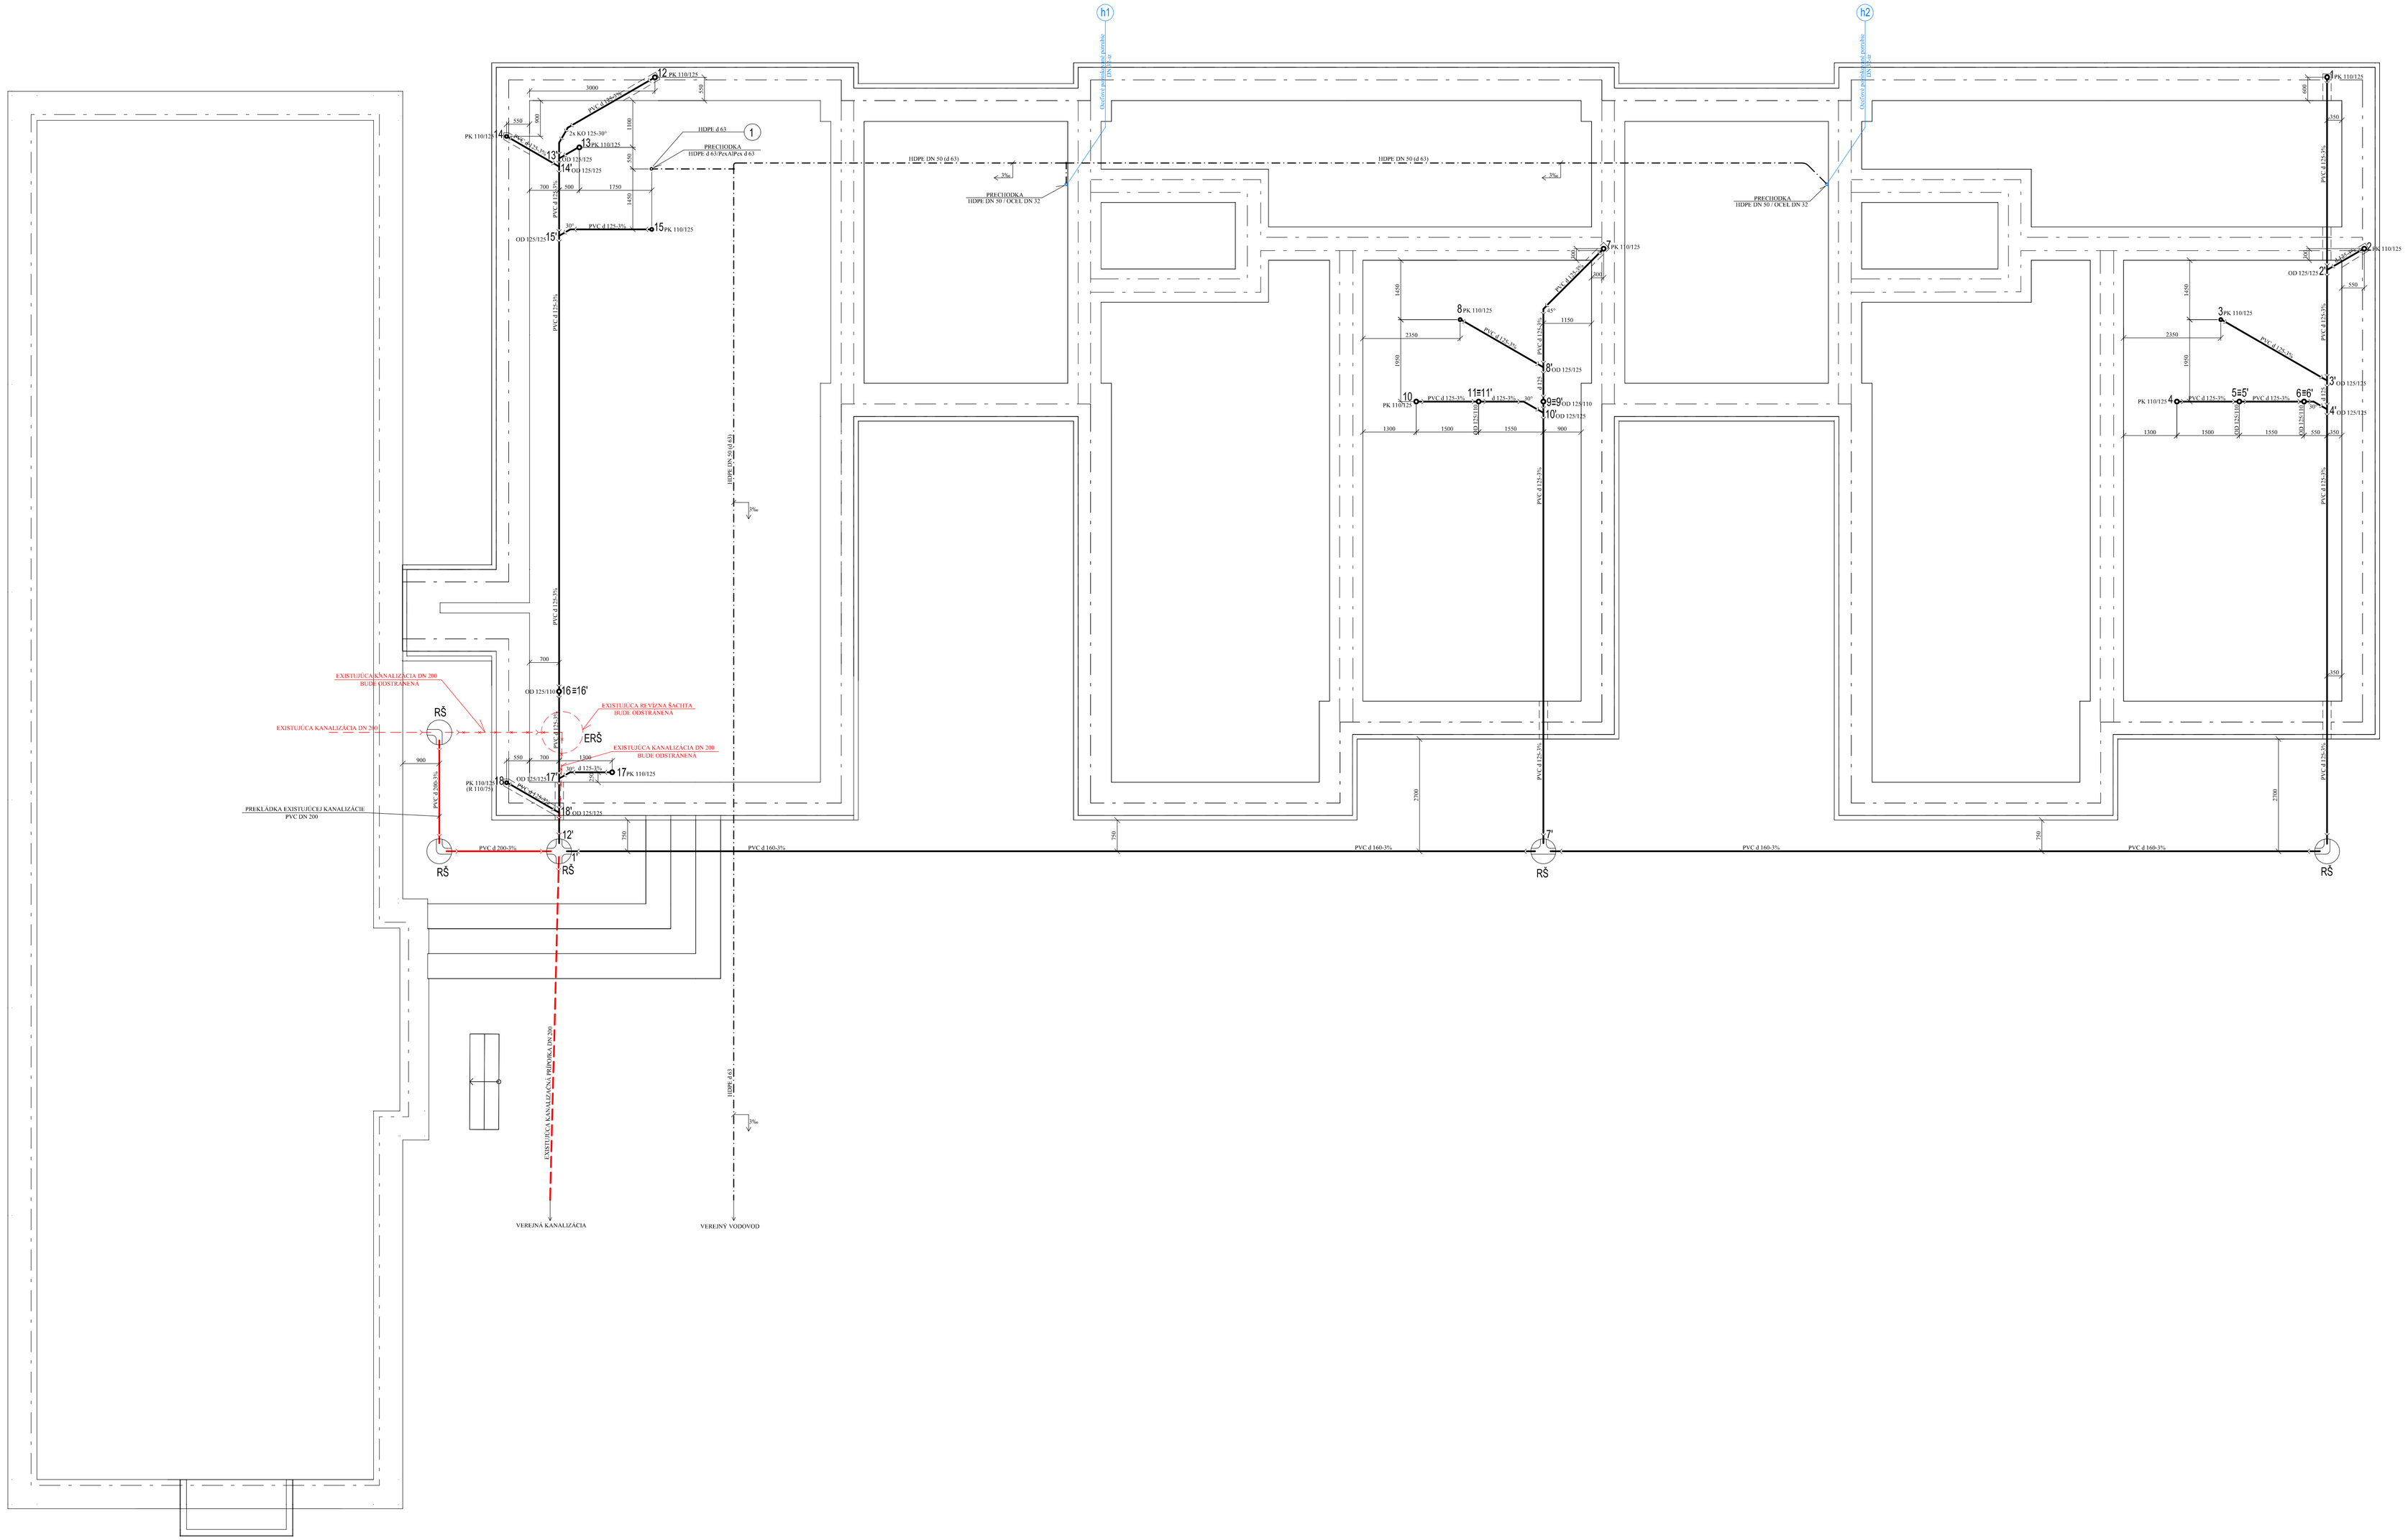

LEGENDA:

KO	-	Koleno PVC
PK	-	Pätkové koleno PVC
OD	-	Odbočka PVC
R	-	Redukcia PVC
ERŠ		Existujúca revízna šachta - bude odstránená
RŠ		Navrhovaná kanalizačná revízna a kontrolná šachta z PVC Ø 600 mm
1 až 18		Kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie
(1)		Stúpačka vody z rúr HDPE príslušnej dimenzie
(h1) a (h2)		Stúpačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľové pozinkované potrubie DN 32
		Rozvod studenej vody z HDPE príslušnej dimenzie
		Navrhovaná splašková kanalizácia z PVC príslušnej dimenzie
		Navrhovaná prekládka areálobvej splaškovej kanalizácie z PVC príslušnej dimenzie
		Existujúca splašková areálová kanalizácia - bude odstránená
		Existujúca splašková areálová kanalizácia
		Existujúca kanalizačná prípojka DN 200

POZNÁMKA:

- Ležaté kanalizačné zvody budú vedené pod podlahou (medzi základovými konštrukciami) z rúr PVC príslušnej dimenzie.
- Pod rúrovým rozvodom vytvoriť zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm v spáde min 3%.
- Kanalizačné rúry a tvarovky budú spájané gumovým tesniacim krúžkom, resp. lepením.
- Kanalizačné odpadové rúry označené č.1,2,4,5,6,7,9,10,11,12 budú ukončené vetracou hlavicou nad strešnou konštrukciou. Kanalizačné odpadové rúry opatriť čistiacou tvarovkou umiestnenej vo výške 1m nad podlahou podlažia.
- Ležatý rozvod vody bude vedený pod podlahou medzi základovými konštrukciami z rúr HDPE resp. v podlahách a múroch z rúr PexAlPex príslušnej dimenzie v spáde min.3‰ smerom k vypúšťacím miestam.
- Rúrový rozvod vody z HDPE bude spájaný tvarovkami a spojkami "UNIDELTA" príslušnej dimenzie.
- Zásyp rúrových rozvodov (voda,kanal.) realizovať až po úspešnej tlakovej, resp. tesnostnej skúške.
- Počas betonáže základových konštrukcií budú vyhotovené otvory pre prestup rúr podľa tejto PD.
- Kanalizačné zvody budú zaústené do existujúcej kanalizačnej prípojky cez RŠ napojenej na verejnú kanalizáciu.
- Označenie plastových potrubí a tvaroviek (príklad):
  *PVC d 110 atď. značí vonkajší priemer kanalizačného potrubia DN 100
  *HDPE d 32 atď. značí vonkajší priemer vodovodného potrubia DN 25

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	PD ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL	:	Renáta Putyerová	
INVESTOR	:	Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	
STAVBA		**MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍRENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA**	MIESTO: Lubina
			Č. PARCELY: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2
OBJEKT			DÁTUM: 09.2021
			ÚČEL: PS k stav. kon.
OBSAH		Pôdorys základov	MIERKA: 1:75 / Č. VÝKR.: ZT-03