




ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI
PRO POTRUBÍ PE100 SDR 17,6 dn160, dn110, dn90 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

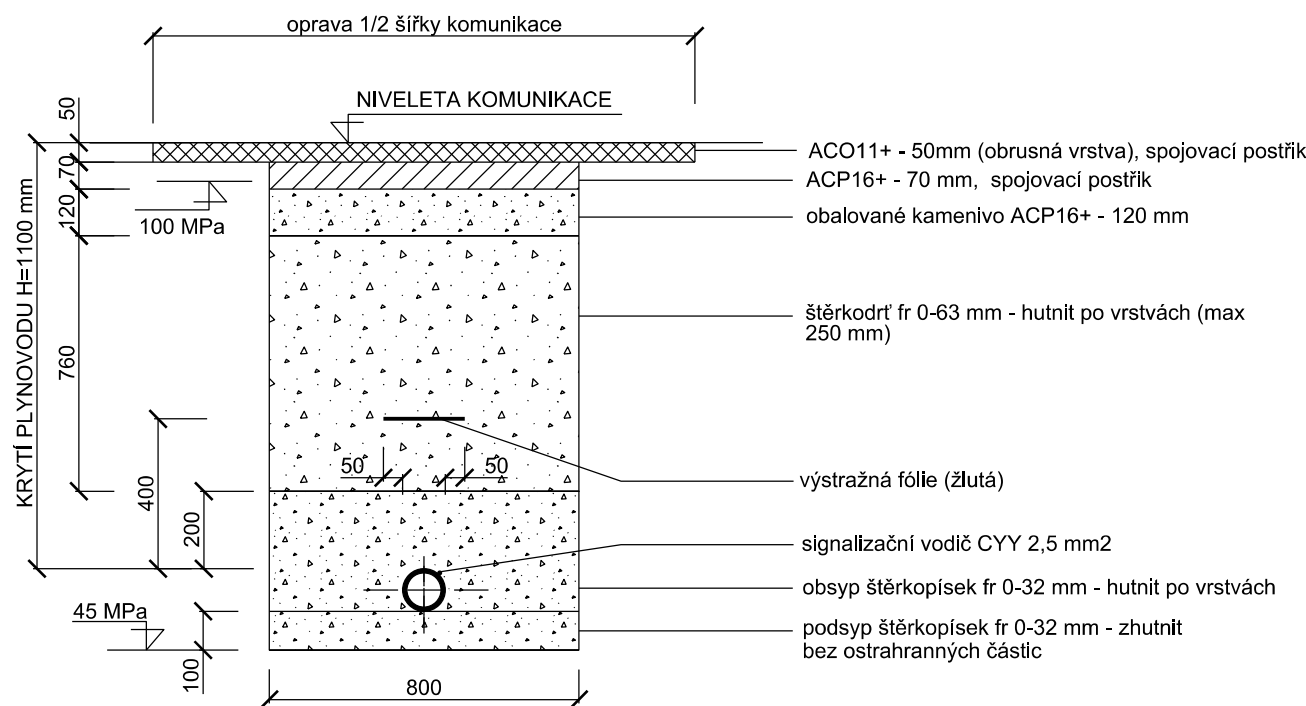


ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ V CHODNÍKU - BETON, DLAŽBA/ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PRO POTRUBÍ PE100 SDR 17,6 dn160, dn110 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

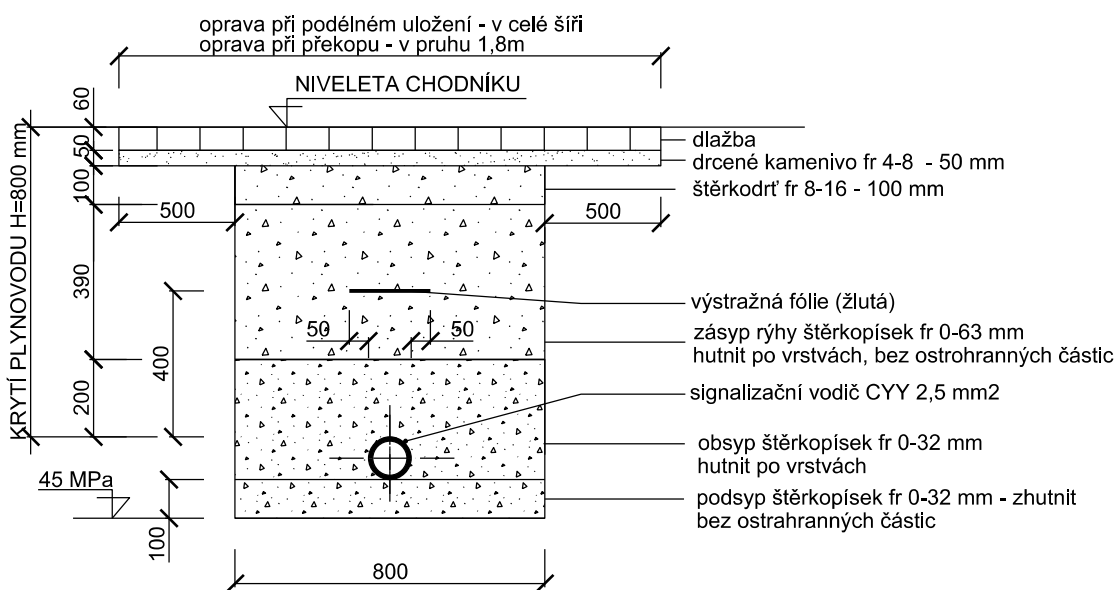


ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE
PRO POTRUBÍ PE100 SDR 17,6 dn110 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

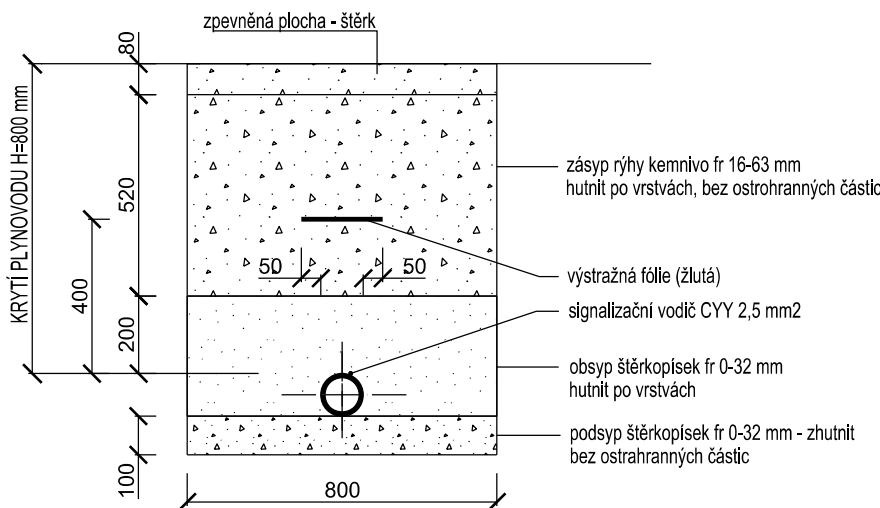

ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ V ZELENÉM PÁSU
PRO POTRUBÍ PE100 SDR 17,6 dn160, dn110 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

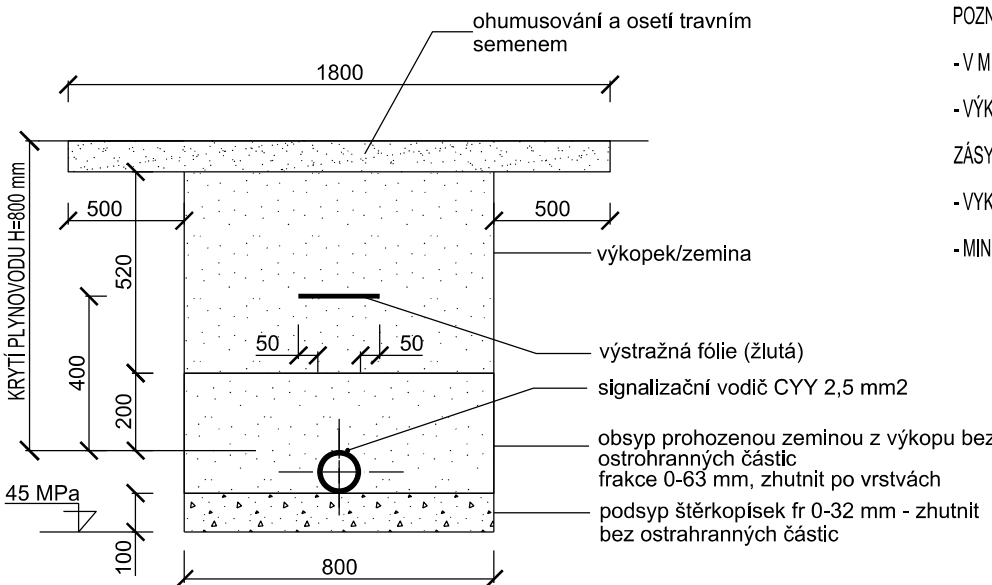

POZNÁMKA:
- V MÍSTĚ PROPOJŮ A ODPOJŮ - PODSYP 100 MM, OBSYP 200 MM PÍSKEM + dn
- VÝKOPEK Z KOMUNIKACE, CHODNÍKU A PARKOVACÍCH MÍST BUDE ODVEZEN,
ZÁSYP BUDE PROVEDEN KAMENIVEM FR 16-62 MM
- VYKOPANÝ MATERIÁL NEBUDE DEPONOVÁN NA KOMUNIKACI - ODVĚST NA SKLÁDKU
- MIN KRYTÍ PLYNOVODU A PŘÍPOJEK BUDE V SOULADU S ČSN 73 6005 A TPG 702 01

Místo stavby: Olomouc, k.ú. Šternberk			 <small>INŽENÝRING · GAS · ENERGY · AQUA</small>	
Kraj: Olomoucký				
Kreslil: Ing. J. Šišák	Kontroloval: Ing. Petr Charamza	Ředitel divize: Ing. Petr Charamza		
Investor: Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk	Jednatel: Ing. A. Chválková, MBA			
Stavba: Smíšená stezka pro chodce a cyklisty II. etapa ul. Olomoucká, Šternberk	Stupeň: DPS	Měřítko: TYP		
Výkres: SO 501 Přeložka STL plynovodu dn63 vzorový příčný řez uložení potrubí	Počet A4: 2	Výkres č.: 07		
	Datum: 04/2018			
	Arch. č. - zak. č.: A_1150			