

03			
02			
01			
č.rev.	dátum	popis	vypracoval
			kontroloval

1

Paré

Mierka	---
Formát	3 x A4
Číslo zák.	20-E-019
Archív	A730
Dátum	07/2020
Číslo revízie	00

Zodp. projektant (pečiatka)



e4
ateliér
elektro
projekty

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stupeň projektu

Hlavný projektant	Ing. Zuzana PETRAŠOVÁ ZAHORSKÁ
Zodpovedný projektant	Ing. Slavomír VISLOCKÝ
Kontroloval	SKSI 5282*14
Vypracoval	Ing. Slavomír VISLOCKÝ
Investor	Henrieta BOOROVÁ
Miesto stavby	FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. parc.č. 1872/2, k.ú. Vrakúň

e4 spol s.r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
tel: +421 911 470 650
e-mail: e4@e4.sk
www.e4.sk

Názov stavby

**NOVOSTAVBA OBJEKTU
SO 01 - nádrž na hnojovicu**

Časť stavby

ELEKTROINŠTALÁCIA

Diel projektu


JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP1

Názov výkresu

Skratka stupňa / č. časti / č. výkresu

019_RP1_SP_R0.dwg

SP_EI_04

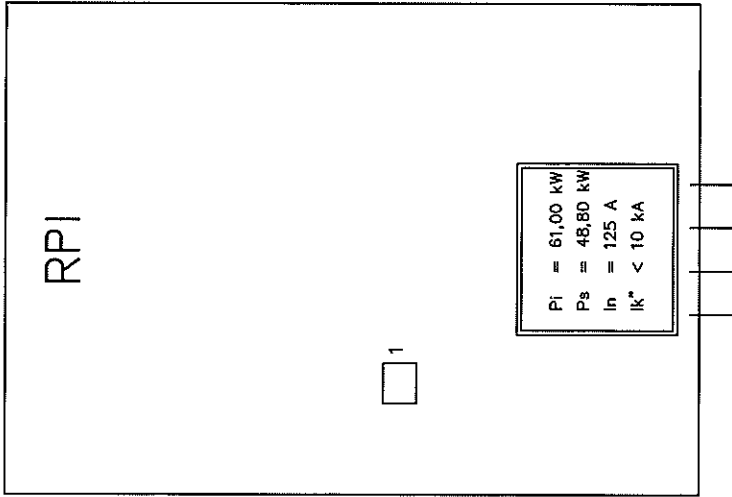


POPISKY:
1 – HLAVNY VYPINAC

POZNÁMKA:
V ROZVADZACI UVAZOVAT PRIESTOROVU REZERVU PRE BUDUCE DOPLNENIE

ROZVODNÁ SÚSTAVA:
3 NPE 400/230V ~ 50 Hz, TN-S
1 NPE 230V ~ 50 Hz, TN-S

ROZVADZAČ:
PLECHOVÝ ROZVADZAČ DO VONKAJSIEHO PROSTREDIA S UZAMYKANIM IP66
800x600x200 /ŠxVxH/

KRYTIE IP66
PRÍVOD ZDOLA
VÝVODY ZDOLA
PROSTREDIE VONKAJSIE AB8
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÓDOM PODLA STN 33 2000-4-41 :
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUČHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
OCHRANA PRED DOTIKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASŤÍ PODLA STN 33 2000-4-41 :
411.1 OCHRANA BEZPEČNÝM NAPATÍM – SELV

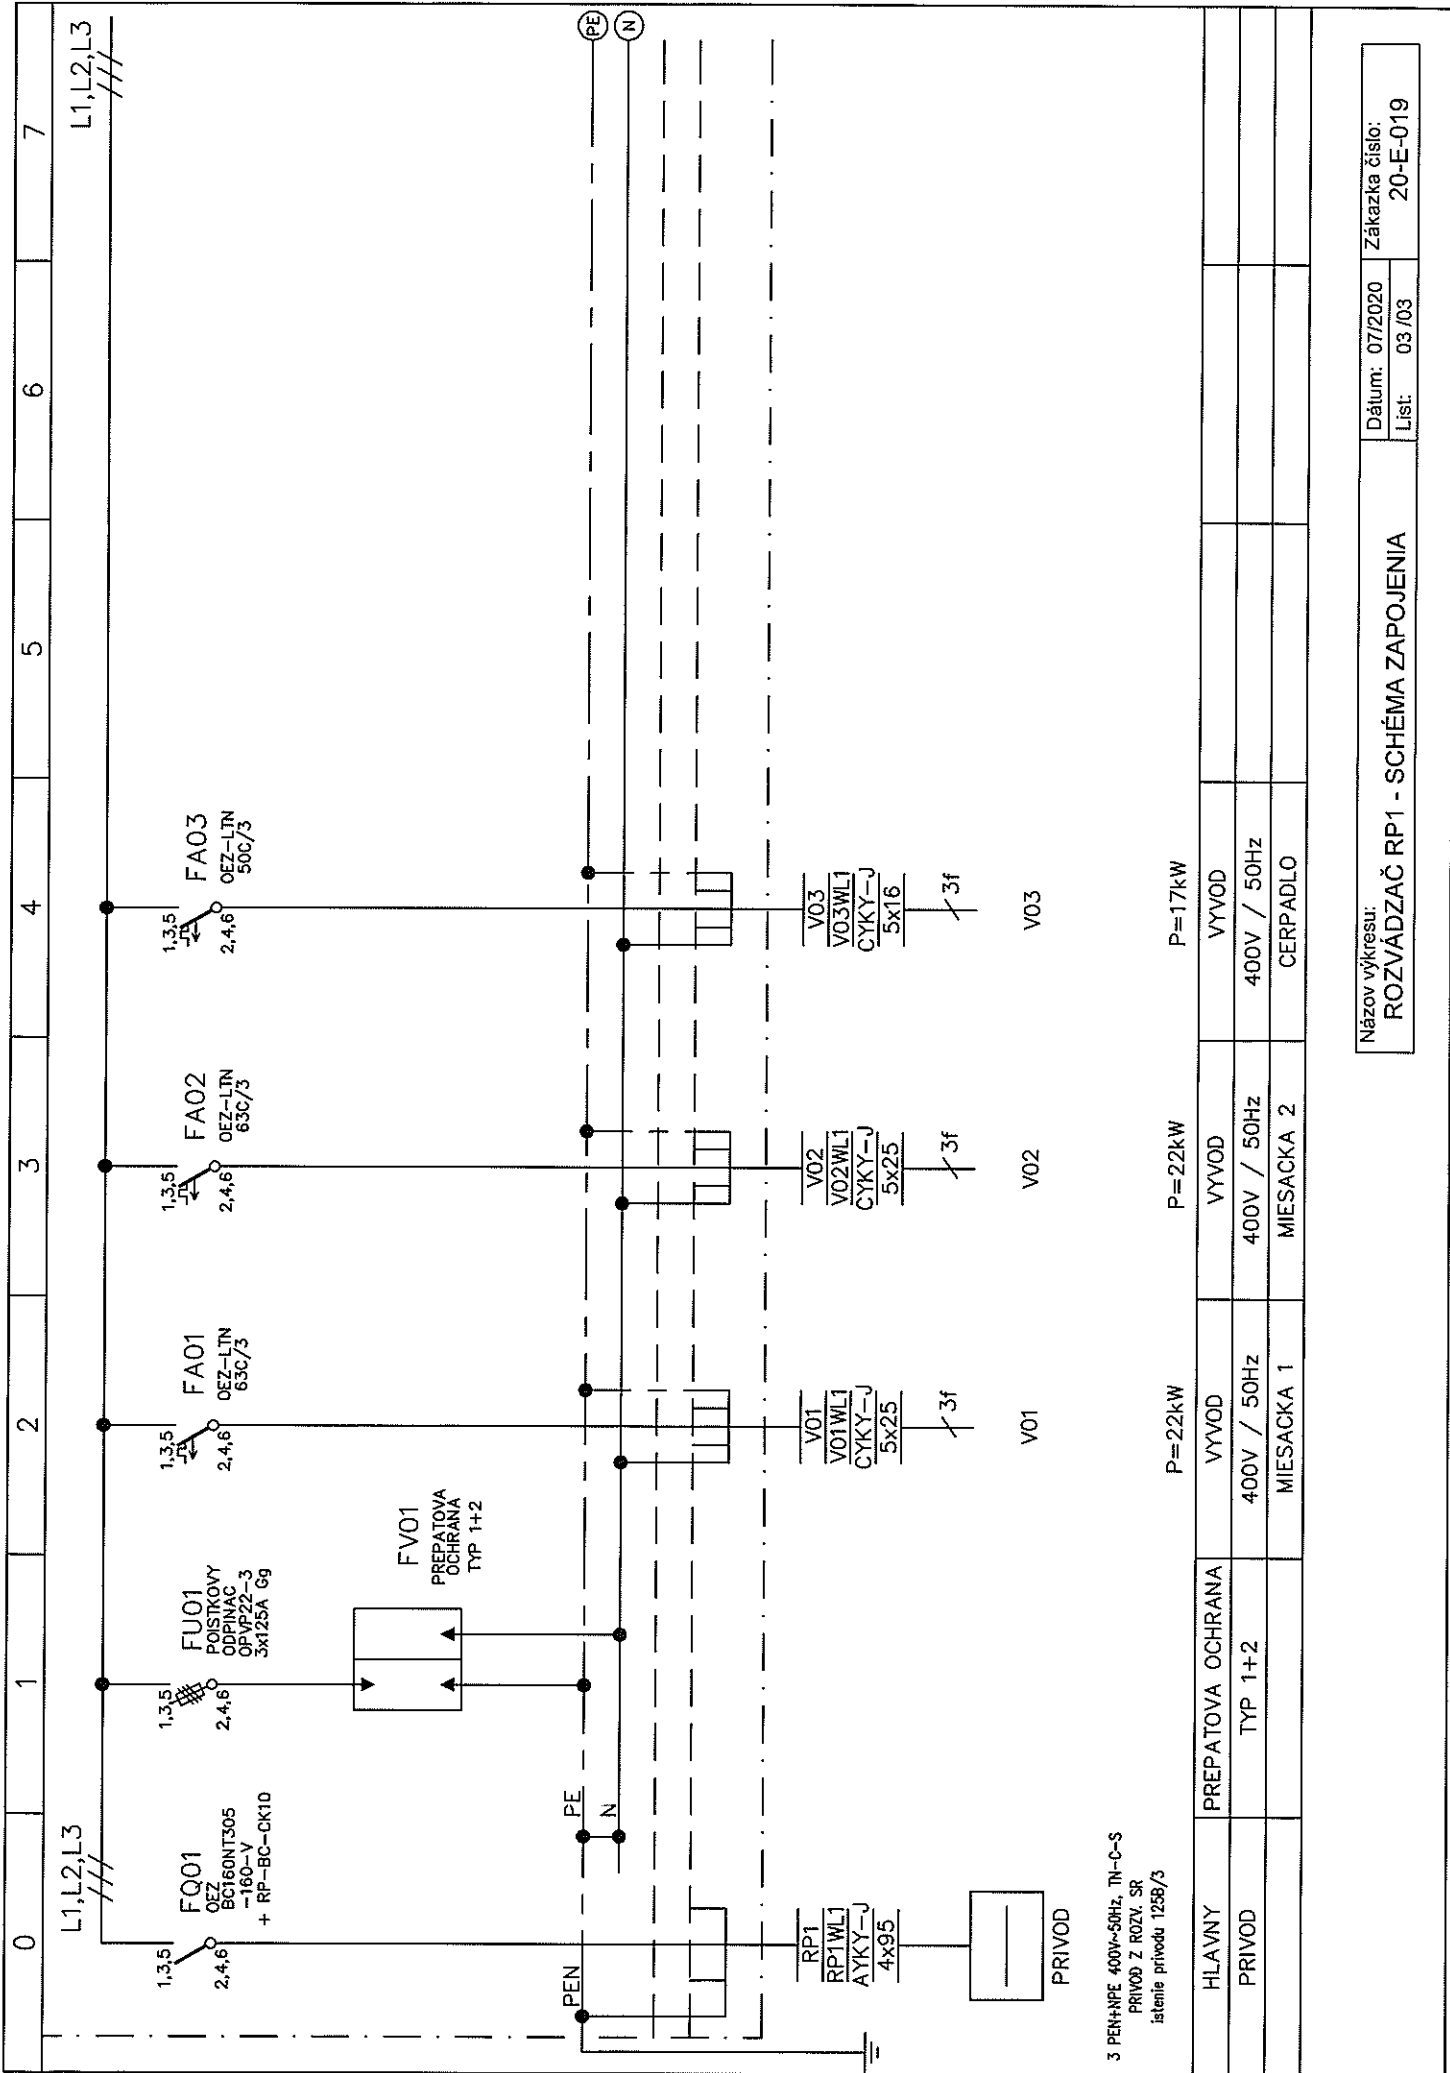

3 PEN+NPE 400V/50Hz, TN-C-S
 PRIVOD Z ROZV. SR
 istenie privodu 1258/3

HLAVNY	PREPATOVA OCHRANA	P=22kW	P=22kW	P=17kW
PRIVOD	TYP 1+2	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
		MIESACKA 1	MIESACKA 2	CERPADLO
		VYVOD	VYVOD	VYVOD

Názov výkresu:	Dátum: 07/2020	Zakazka číslo:
ROZVADZAČ RP1 - SCHÉMA ZAPOJENIA	List: 03/03	20-E-019