

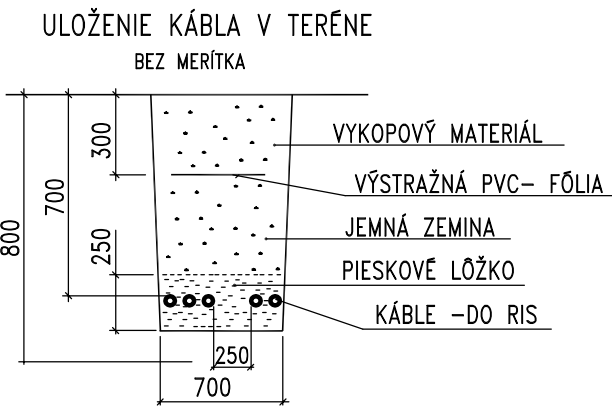


NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :
NN ROZVODY : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

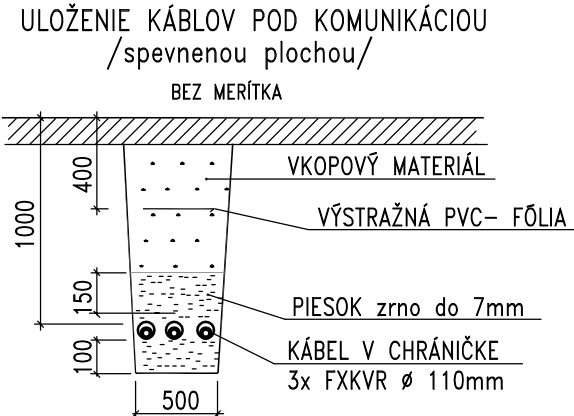

POZNÁMKY :
TRAFOSTANICA – VÝVOD PRE "RH" –ISTENIE ISTIČ 630A (I_r 630A)
– VÝVOD PRE "RIS" –ISTENIE 400A (I_r 300A)

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:250	VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL		Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNA 351 0915 821520	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MÄSA A MÄSOVÝCH PRODUKTOV Biľúnok, hospodársky dvor Forbasy		ČÍSLO ZAKAZKY	50422	
INVESTOR	AGRO – HNIEZDNE s.r.o.		POČET A4	3	
OBJEKT	SO 01 VÝROBNÁ BUDOVA S ADMINISTRATÍVOU		DÁTUM	04. 2022	
ČASŤ/PROFESIA	VONKAJŠIA NN PRÍPOJKA		STUPEŇ PD	PSsp	
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA – VONKAJŠIA PRÍPOJKA NN		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	1	
			ARCHIVNÉ ČÍSLO	50422–NN–1	REVIZIA