


C2.5 SCHÉMA VODOVODNEJ SIETE - 3.TLAKOVÉ PÁSMO

VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv3} = 0,88 \text{ l/s}$

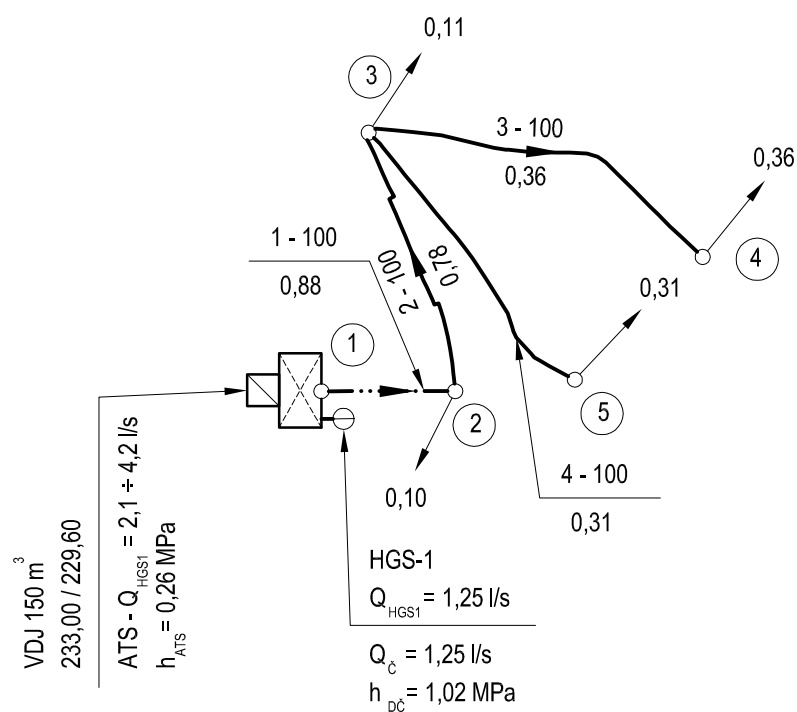

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VDJ DO SPOTREBISKA "P2" - DN 100 - HD-PE, 3.Tlakové pásmo -
- zásobovanie z VZ "HGS-1"
- JESTVUJÚCA ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIEŤ, DN 100 - PVC, NAVRHOVANÁ NA PREVÁDZKU v 3.Tlakovom
pásme - VZ "HGS-1"