

Kapar s.r.o.
Ateliér projektovania stavieb
Budovateľská 50
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
51/2019 13.08.2019

Naše číslo
1112/2019/SOZT

Vybavuje/linka Košice
Ing. Rojíková/ 055-229 4432 20.09.2019


Vec:

**Stavba: „ČIERNA NAD TISOU OHK – PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY
NA HP ČIERNA NAD TISOU“
- stanovisko**

Pri realizácii stavby **dôjde k súbehu a križovaniu** s trasou **MK oznam. káblov (DOK, DK45)** ŽSR v našej správe. Pred zahájením prác je potrebné naše vedenie presne vytýčiť a riešiť jeho ochranu v zmysle STN736005, STN733050, STN347851, aby nedošlo k poškodeniu. Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ KT Košice č.j. 11/101/109/2019/KT MI s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať iné inžinierske siete ŽSR. Toto naše stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.

S pozdravom




Ing. Igor Ilavský
prednosta sekcie OZT Košice

Zaslané: ŽSR OR KE - Sekcia ŽTS
Prílohy: Vyjadrenia, situácia



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA OZT KOŠICE
STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY KT KOŠICE
Kollárova 10, 041 50 KOŠICE

Kapar s.r.o.
Ateliér projektovania stavieb
Budovateľská 50
080 01 Prešov 1

Váš list číslo/zo dňa
51/2019 13.8.2019

Naše číslo
11/101/109/2019/KT MI

Vybavuje/linka
Kájelová/056-2295151

Michaľany
16.9.2019

Vec
Vyjadrenie

Pri realizácii Vami plánovanej stavby: „**Čierna nad Tisou OHK - pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou**“

a pri zemných prácach **dôjde k súbehu a križovaniu** s podzemnými vedeniami a zariadeniami **MK oznam. káb., (DOK, DK 45)**, ktoré je chránené ochranným pásmom.

Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.)
- aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhotvila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky:

Pred zahájením zemných prác žiadame previesť vytýčenie našich káb. vedení.

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.

V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.

V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre káblové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona č. 513/2009 Zb.

Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaníach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.


Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu **dvoch rokov** odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedení a zariadení ŽSR.

Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami.

Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 041 50 Košice.



Bc. Janočko Miroslav
Vedúci SMSÚ KT Košice

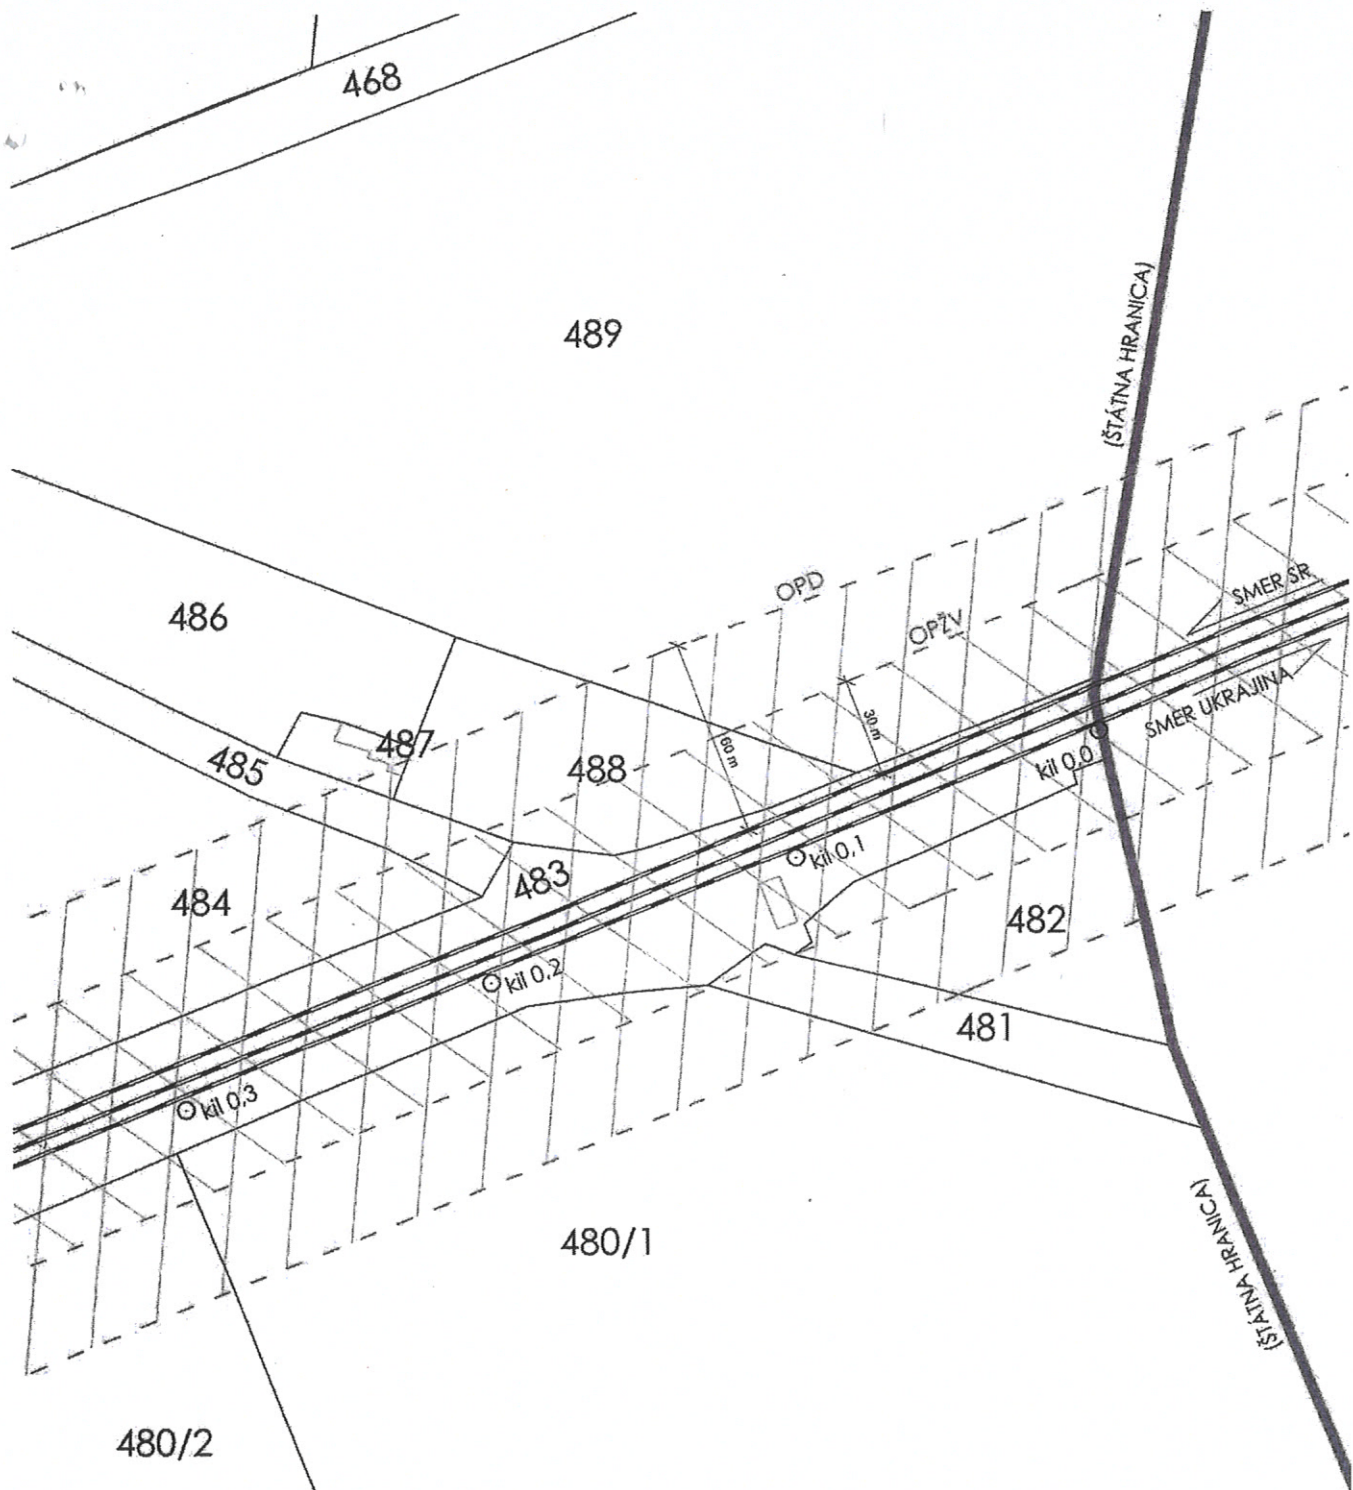

Situácia k vyjadreniu ŽSR

PNV KT 100/LE

11/101/105/2019/KTH/

č. 1 zo dňa 16.9.2019

Okres: Trebišov

Obec: Čierna

Katastrálne územie: Čierna

Kapar s.r.o.
Ateliér projektovania stavieb
Budovateľská 50
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
51/2019 13.08.2019

Naše číslo
1112/2019/SOZT

Vybavuje/linka
Ing. Rojíková/ 055-229 4432

K o š i c e
16.10.2019

Vec:


Stavba: „ČIERNA NAD TISOU OHK – PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY NA HP ČIERNA NAD TISOU“ PD pre SP (technická správa, SO.01 Administratívna budova - koordináčna situácia SO.04 Spevnené plochy)
- stanovisko

Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s trasou MK oznam. káblov (DOK, DK45) a zabezpečovacích káblov ŽSR v našej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 chránené ochranným pásom. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,0 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Pred zahájením prác je potrebné naše vedenie presne vytýčiť a riešiť jeho ochranu v zmysle STN736005, STN733050, STN347851, aby nedošlo k poškodeniu. Dotknuté káblové vedenia pod spevnenými plochami (MK oznam. zar., MK zab. zar.) je potrebné obkopať ručne a vložiť do plastovej chráničky, vedľa tejto chráničky uložiť ako rezervu ešte jednu rezervnú plastovú chráničku. V súčasnosti je v jestvujúcom objekte colnice vyvedený na KRONE pásikoch náš oznamovací kábel, na ktorom sú prevádzkované zariadenia colnice. Jestvujúci objekt budovy colnice je možné zbúrať až po odpojení a preložení oznamovacieho káblového vedenia mimo búraný objekt. Odpojenie resp. preloženie káblového vedenia zabezpečí Sekcia OZT Košice na náklady žiadateľa na základe objednávky. Žiadame o včasné oznámenie termínu zahájenia búracích prác.

Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ KT Košice č.j. 11/101/109/2019/KT MI s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať iné inžinierske siete ŽSR. Toto naše stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.

S pozdravom



Ing. Igor Ilavský
prednosta sekcie OZT Košice

Zaslané: ŽSR OR KE - Sekcia ŽTS

Prílohy: Vyjadrenia, situácia



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA OZT KOŠICE
STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY KT KOŠICE
Kollárova 10, 041 50 KOŠICE

Kapar s.r.o.
Ateliér projektovania stavieb
Budovateľská 50
080 01 Prešov 1



Váš list číslo/zo dňa
51/2019 13.8.2019

Naše číslo
11/101/109/2019/KT MI

Vybavuje/linka
Kájelová/056-2295151

Michaľany
16.9.2019

Vec
Vyjadrenie

Pri realizácii Vami plánovanej stavby: „**Čierna nad Tisou OHK - pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou**“

a pri zemných prácach **dôjde k súbehu a križovaniu** s podzemnými vedeniami a zariadeniami **MK oznam. káb., zab. ka (DOK, DK 45)**, ktoré je chránené ochranným pásmom.

Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:

- a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- c) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- e) upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbjíjačky, buldozéry a pod.)
- f) aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhuťnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním
- h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- i) aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- j) aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky:

Pred zahájením zemných prác žiadame previesť vytýčenie našich káb. vedení.

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.

V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.

V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre káblové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.


Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona č. 513/2009 Zb.

Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaníach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.

Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu **dvoch rokov** odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedení a zariadení ŽSR.

Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami.

Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 041 50 Košice.



Bc. Janočko Miroslav
Vedúci SMSÚ KT Košice

