




# **Rozvaděč RK**


oceloplechový 1000x800x300, IP66


MaR vytápění - bytový dům Družby PK1375, BpH

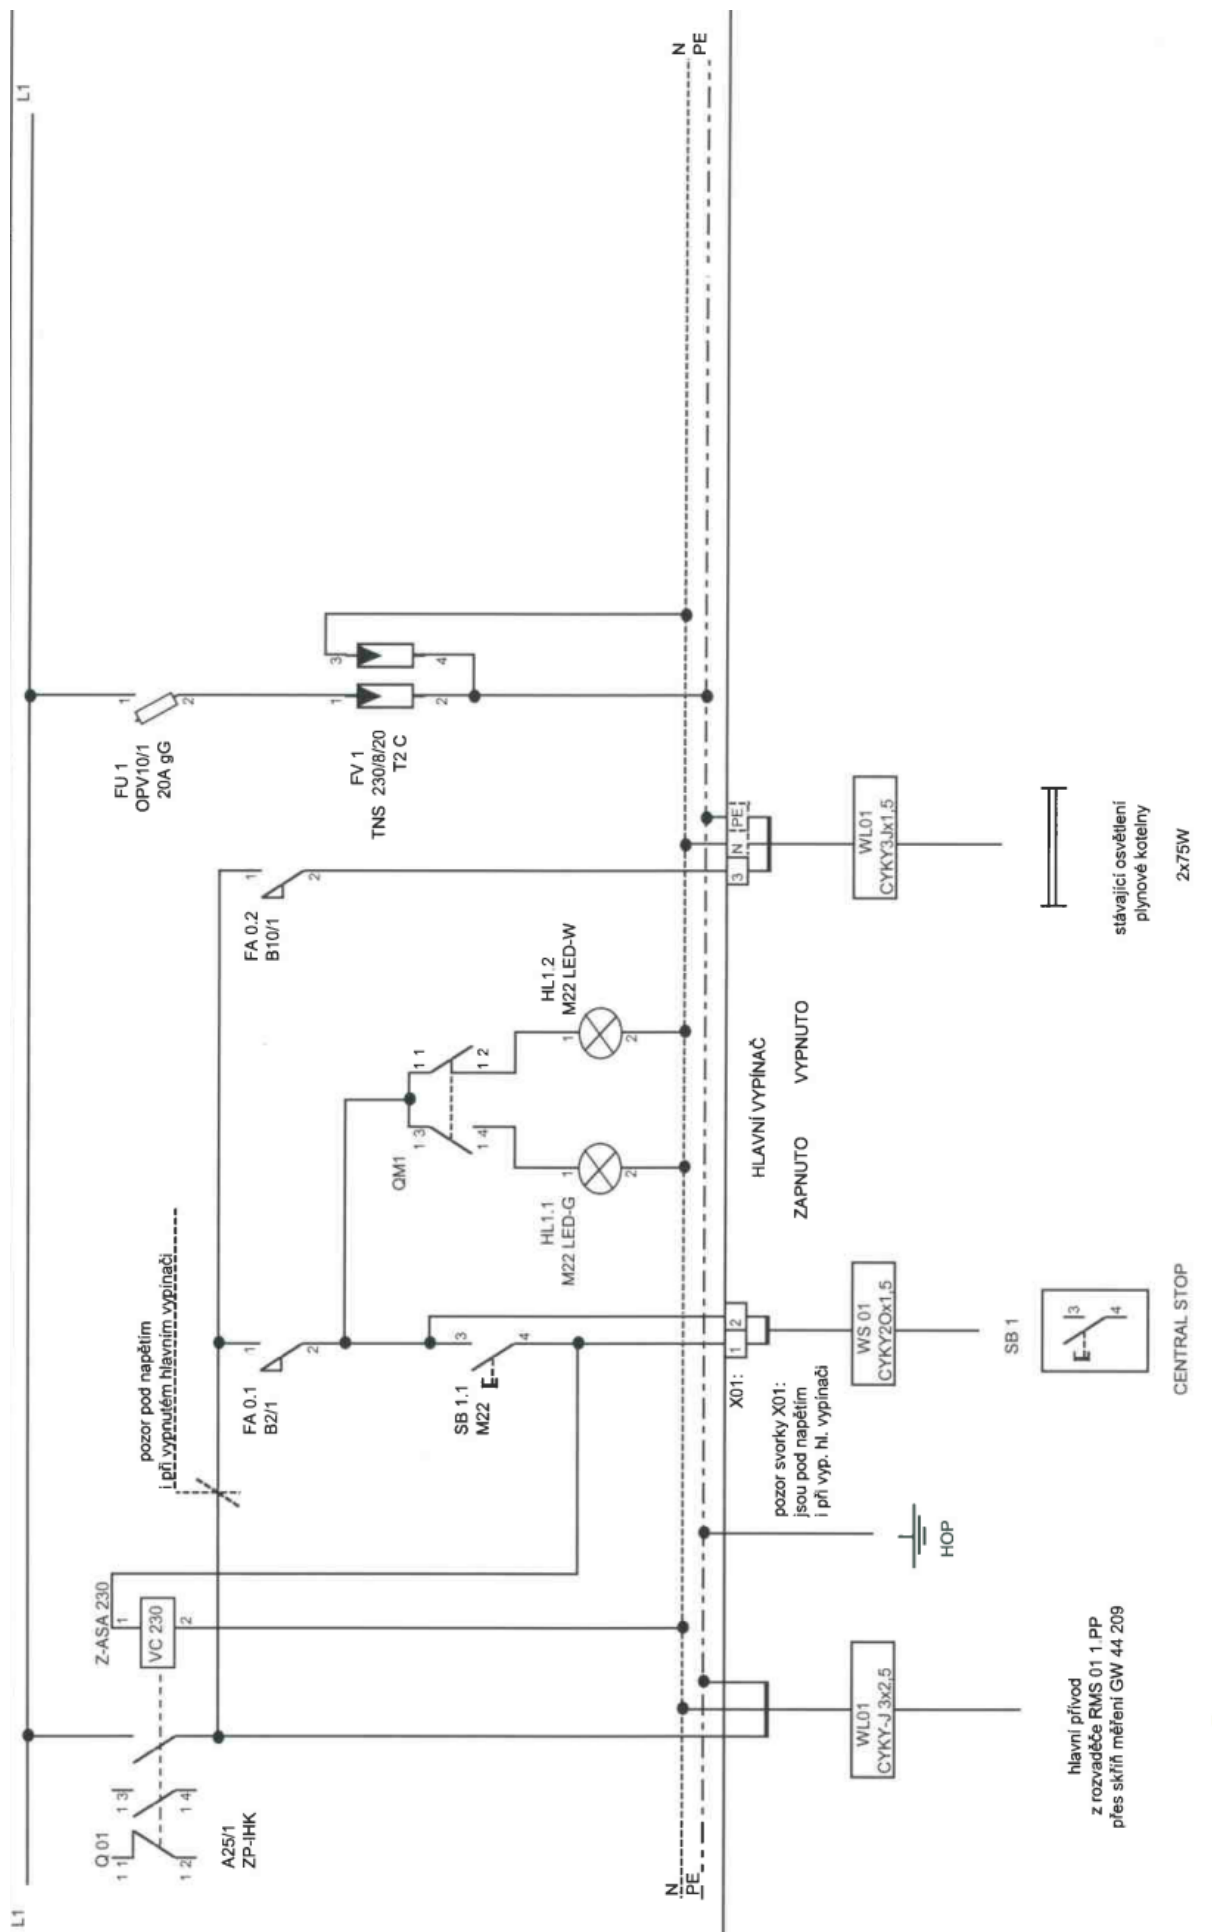


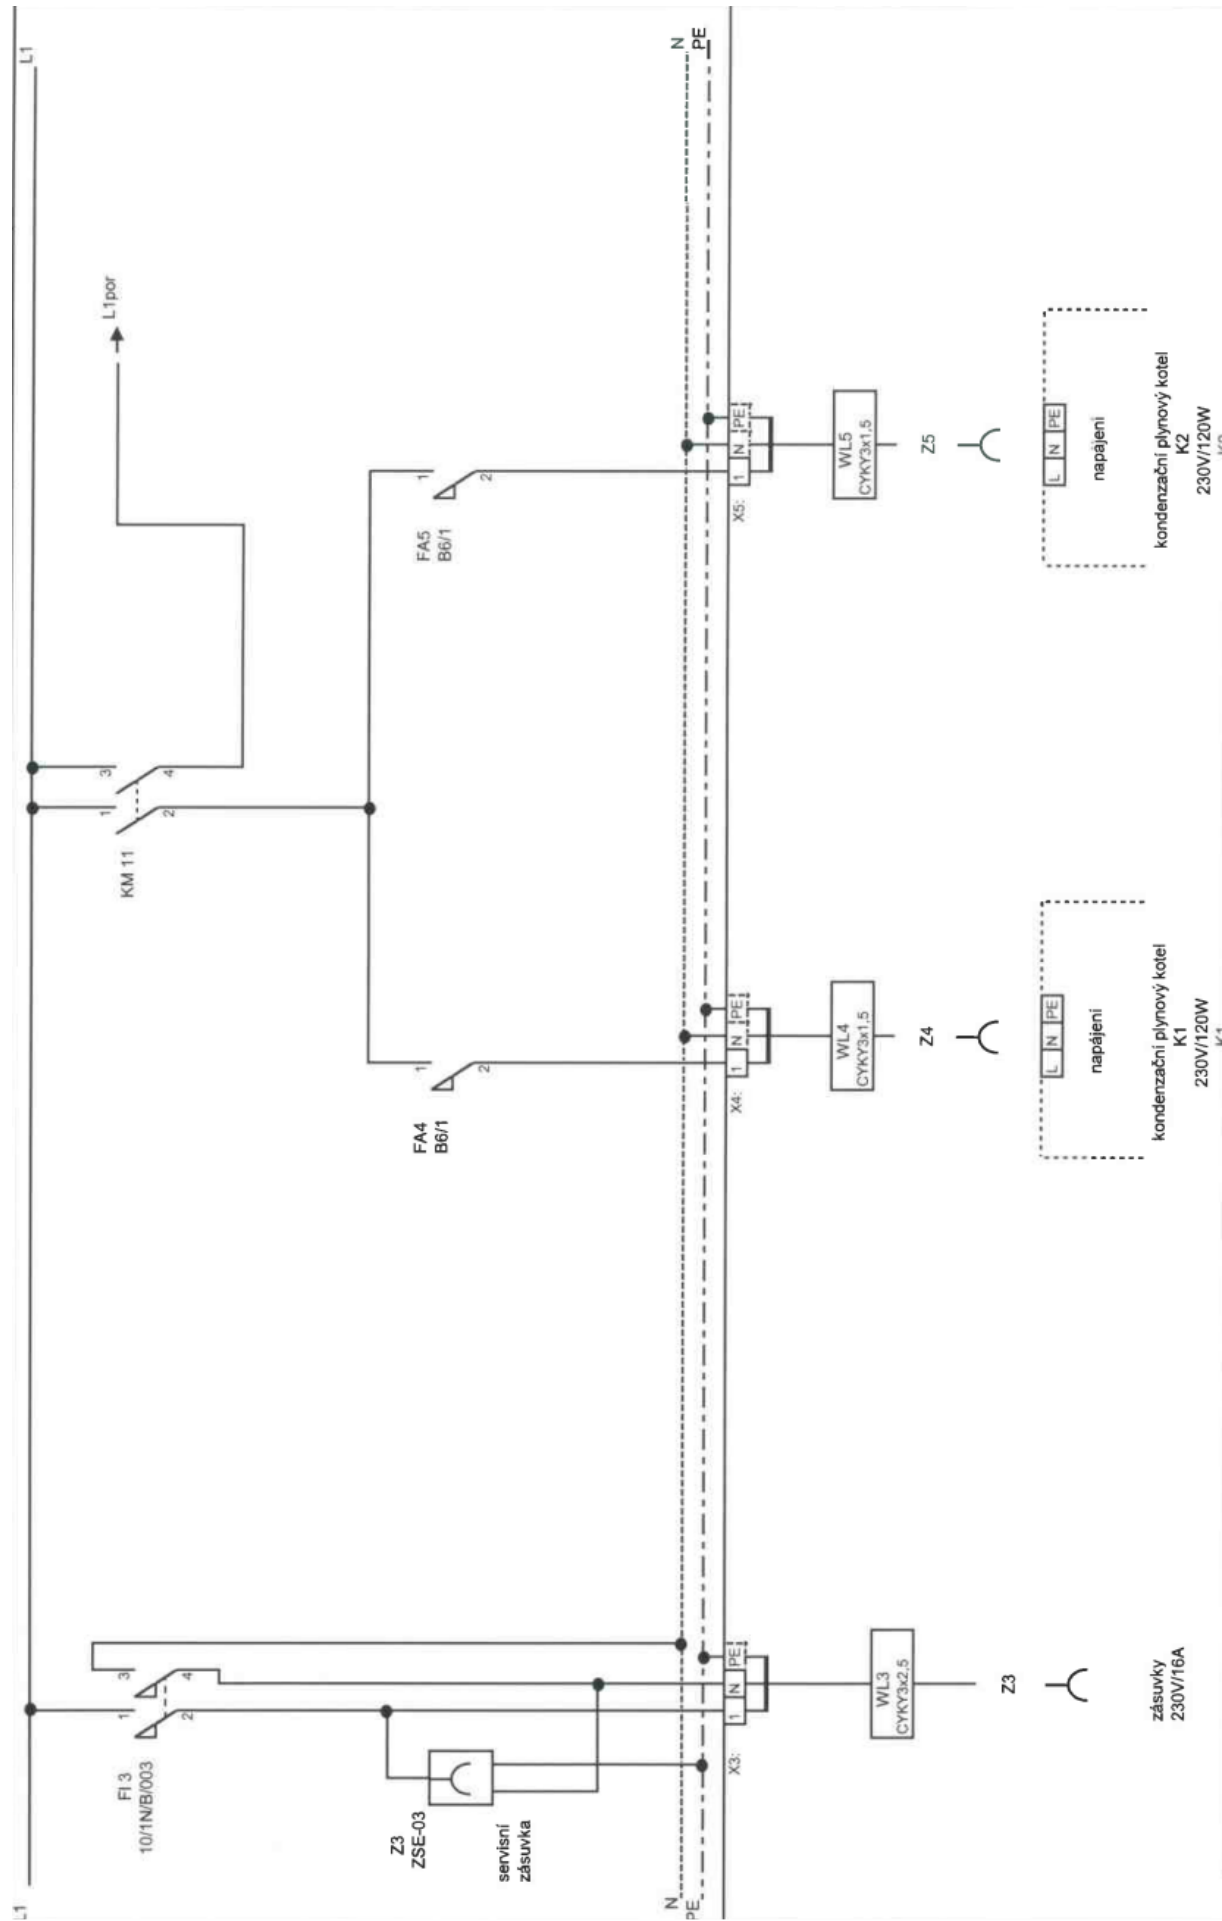


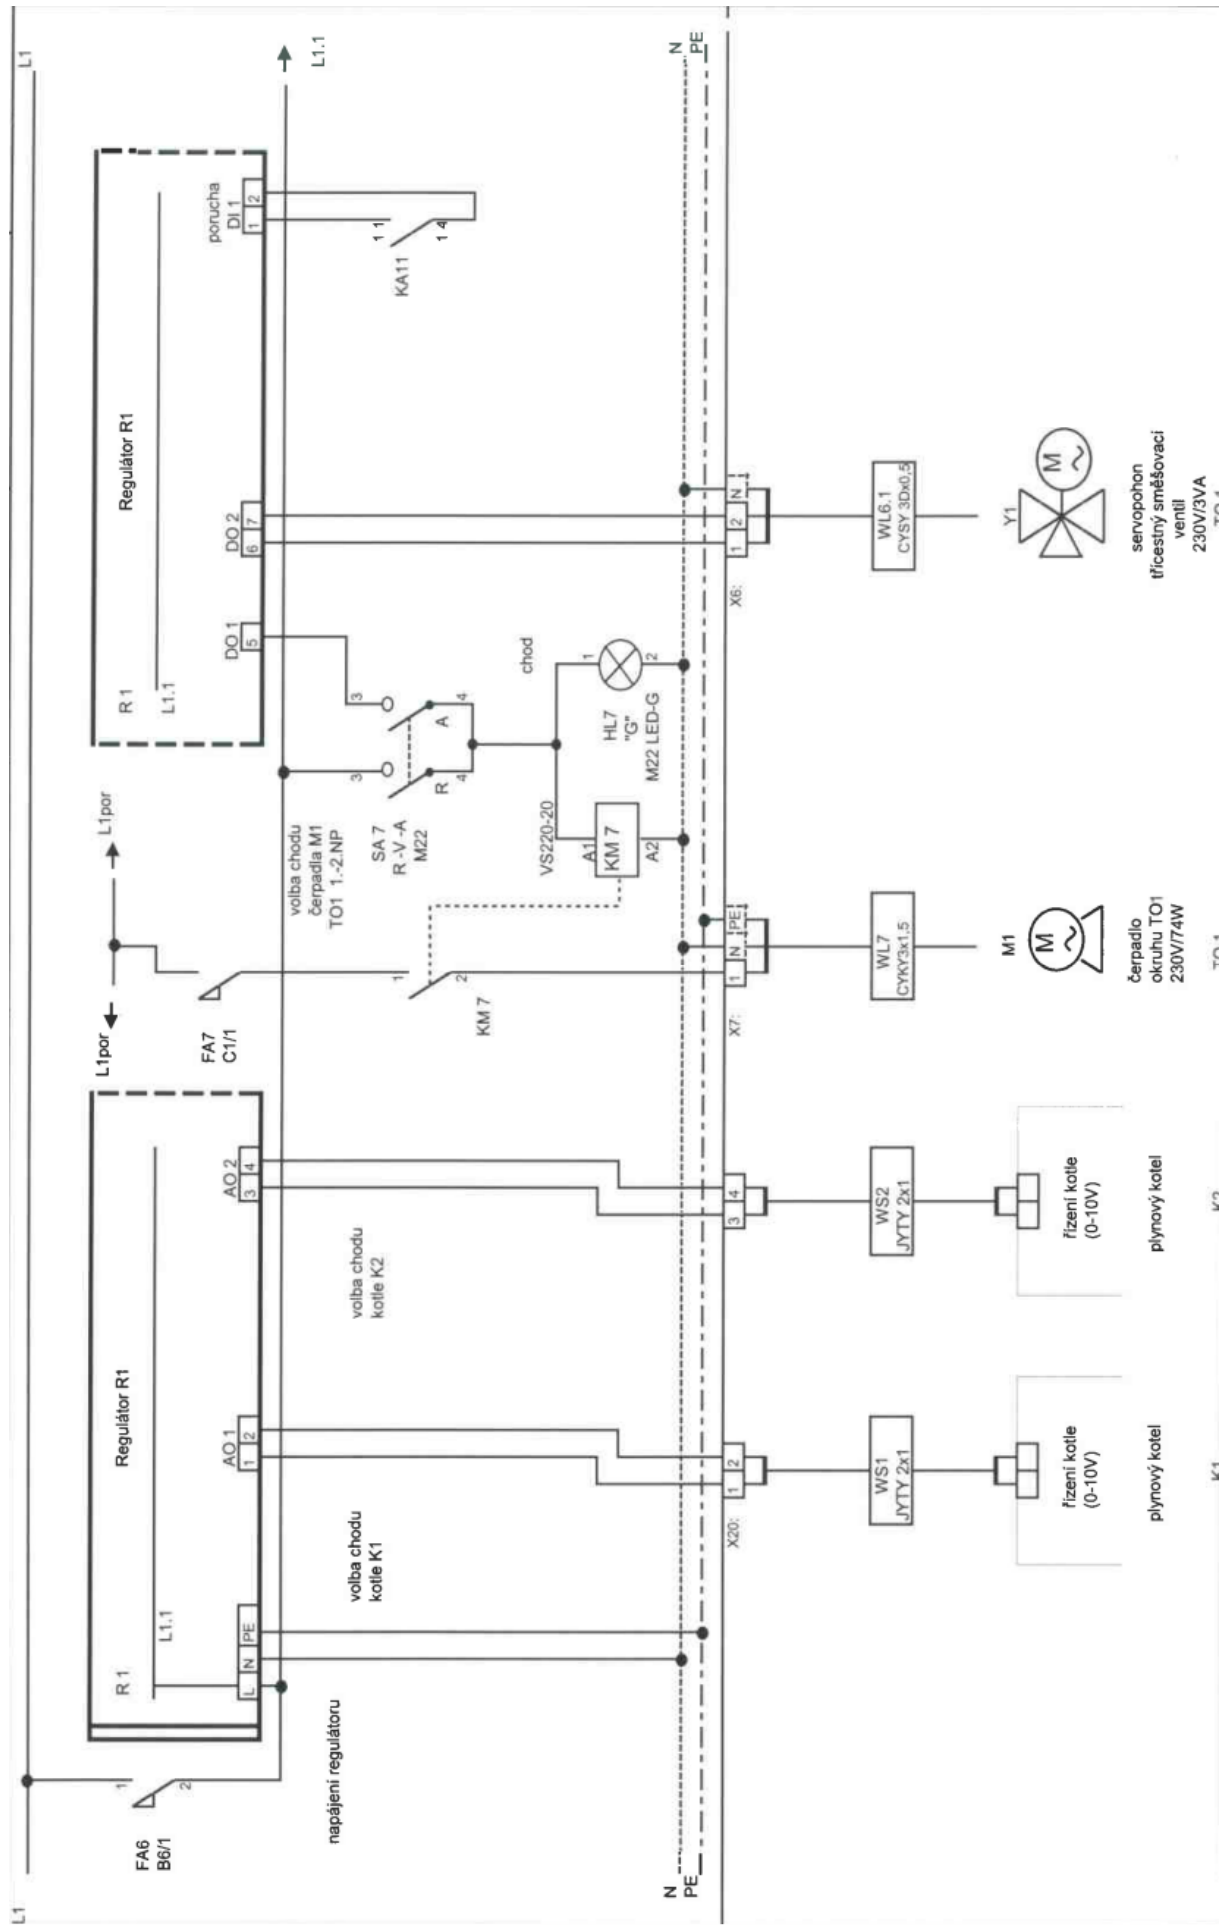

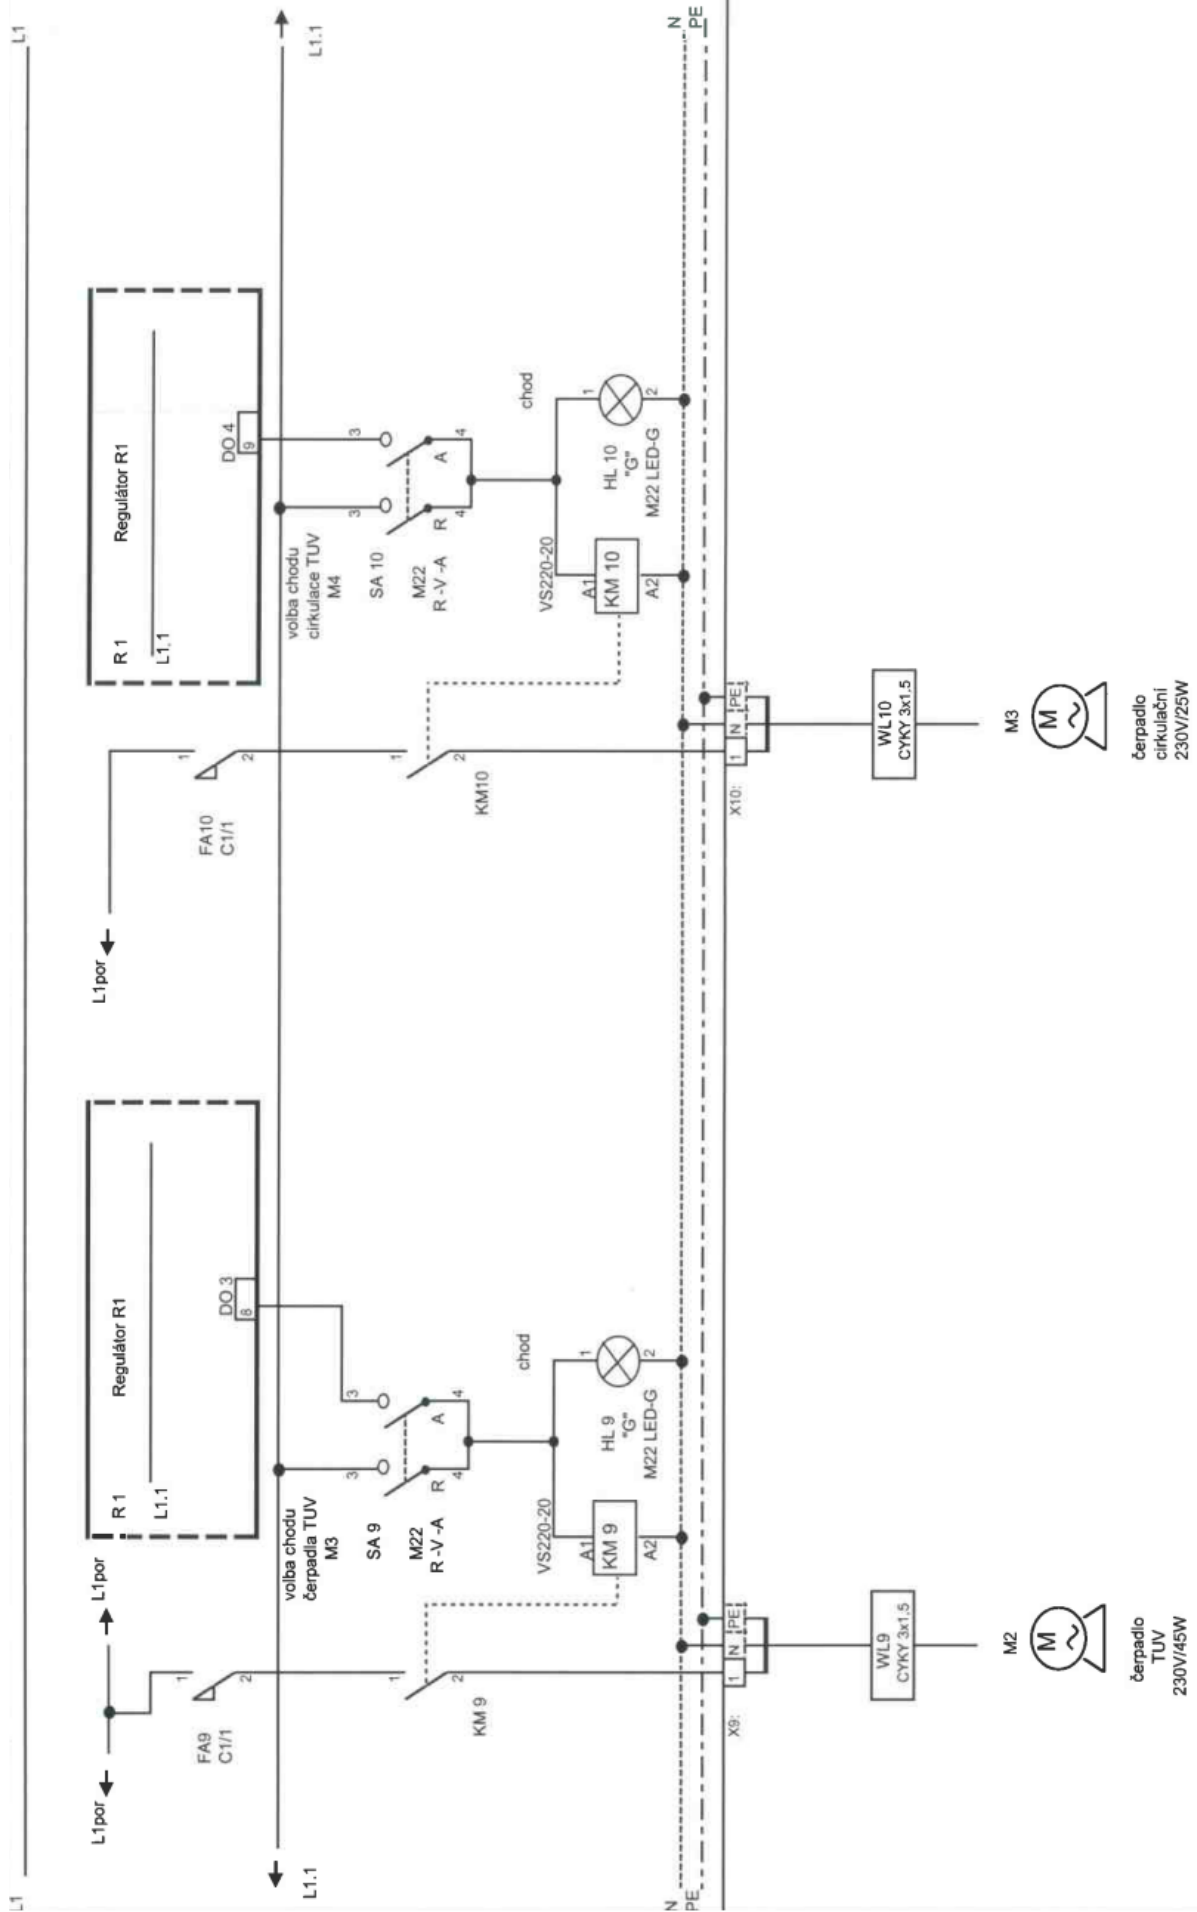


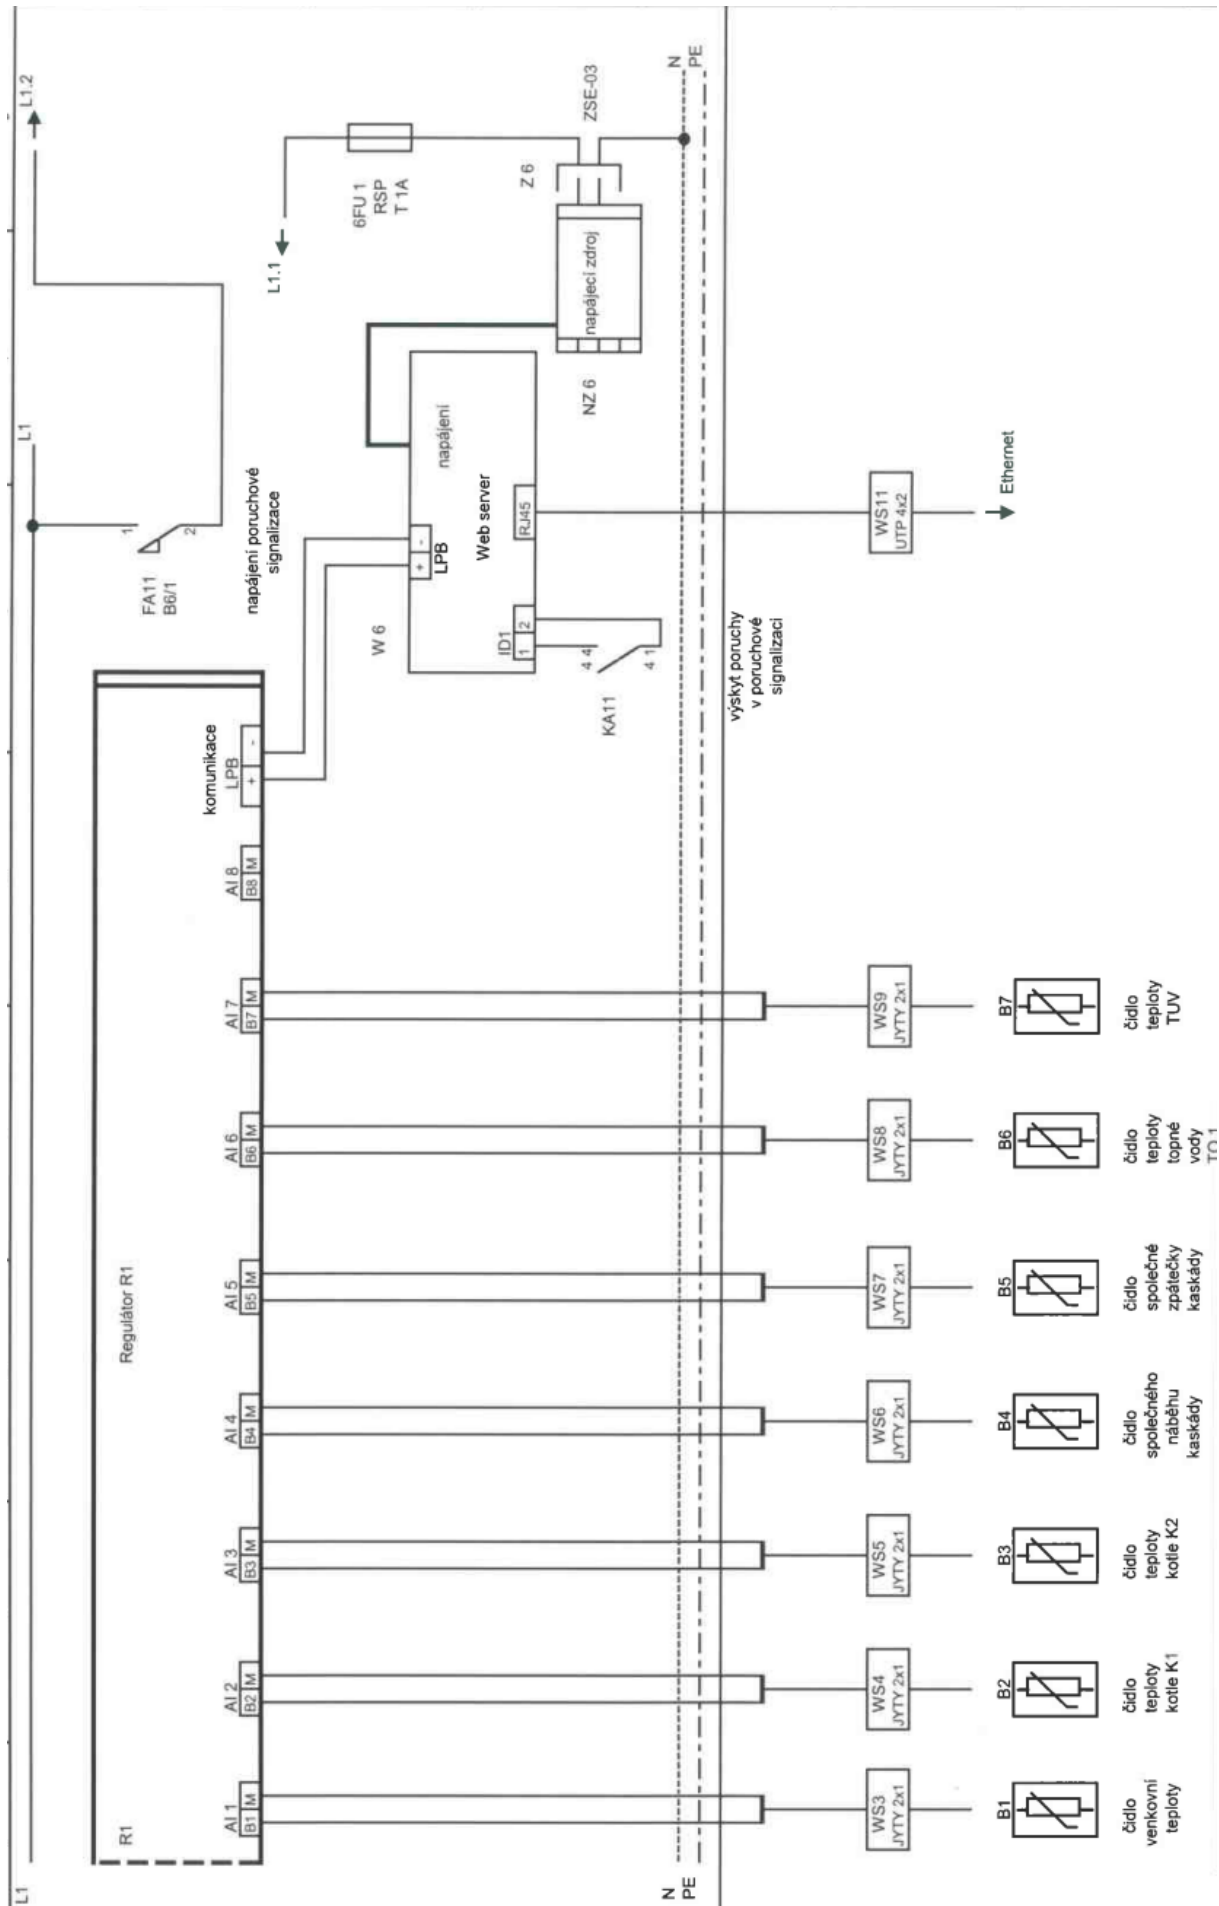

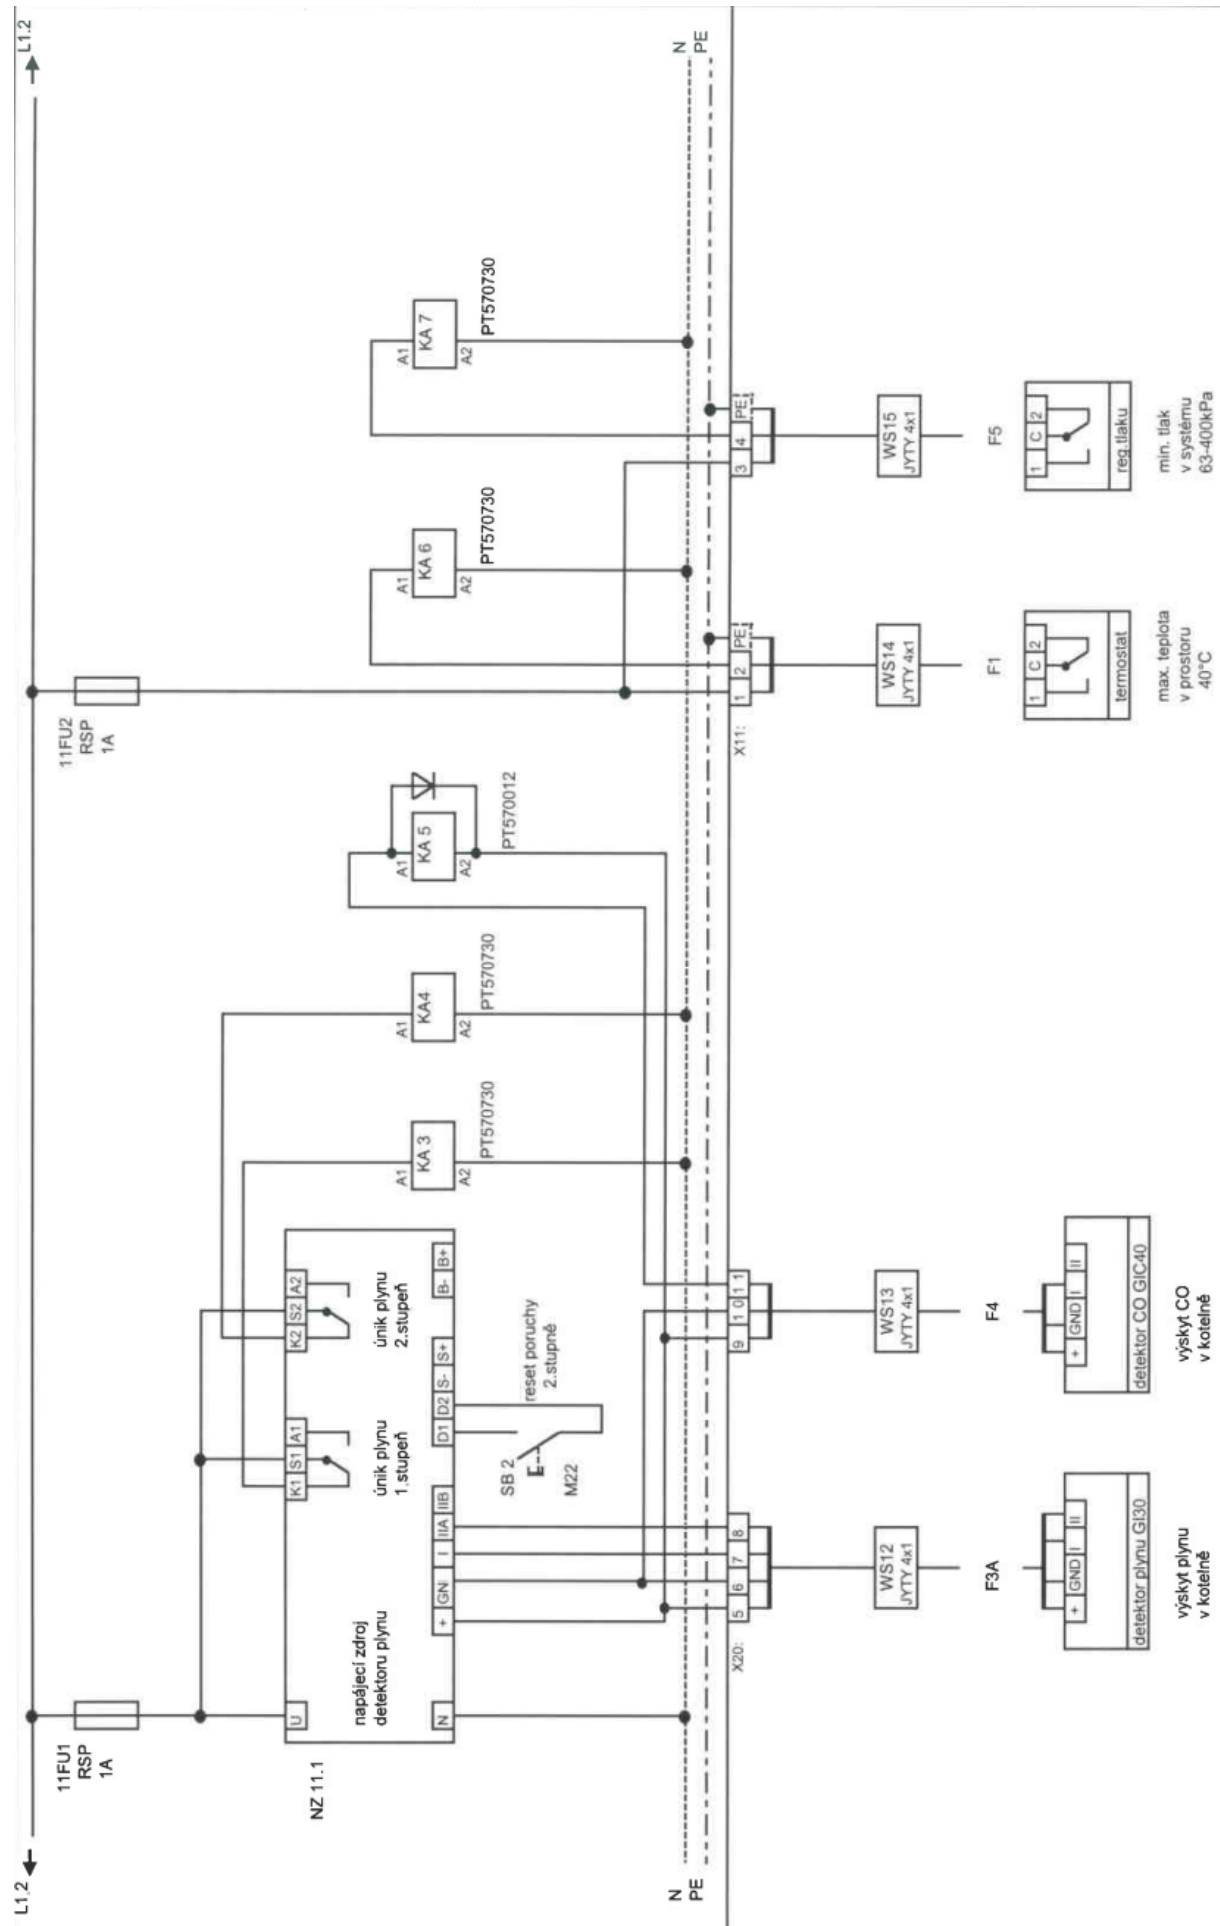

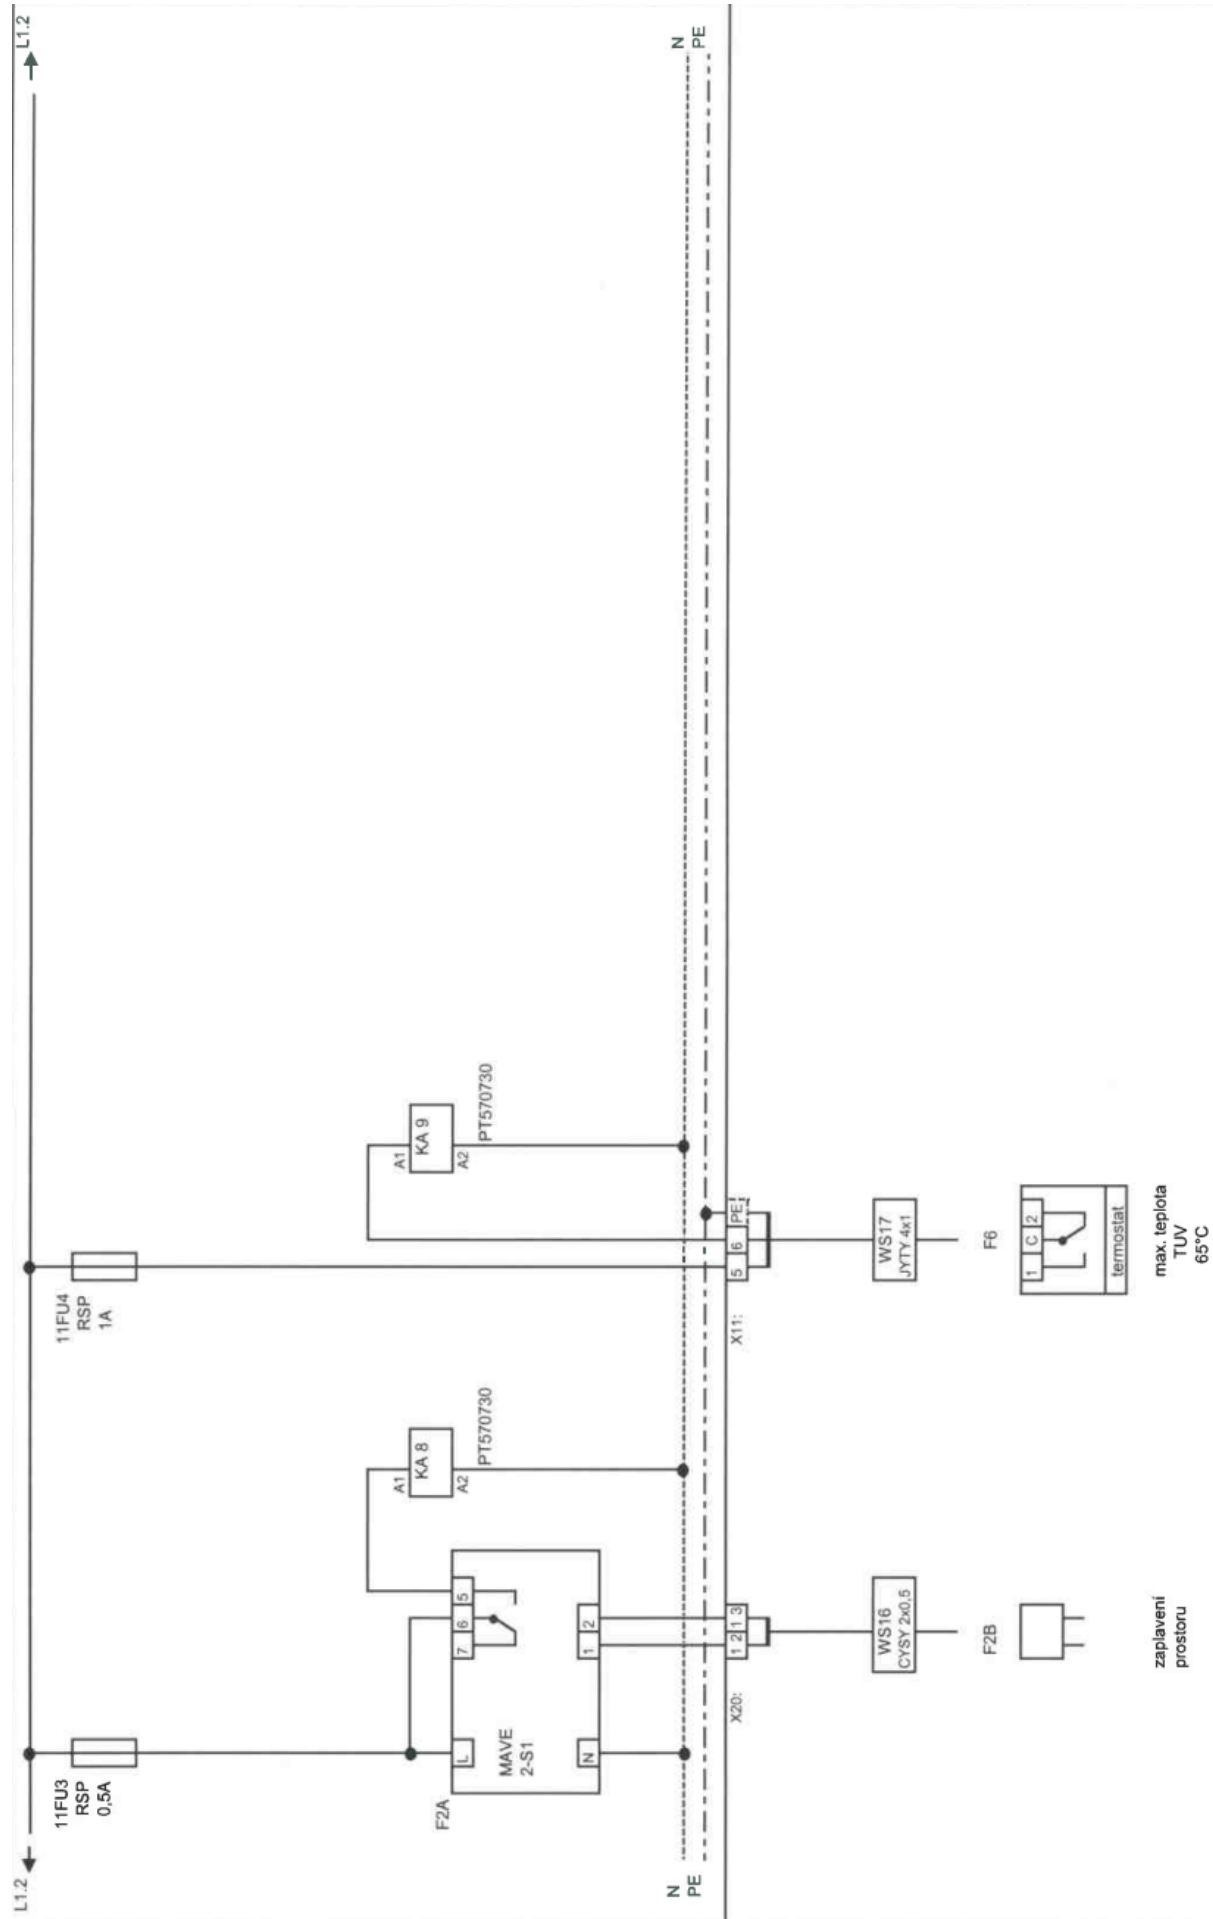





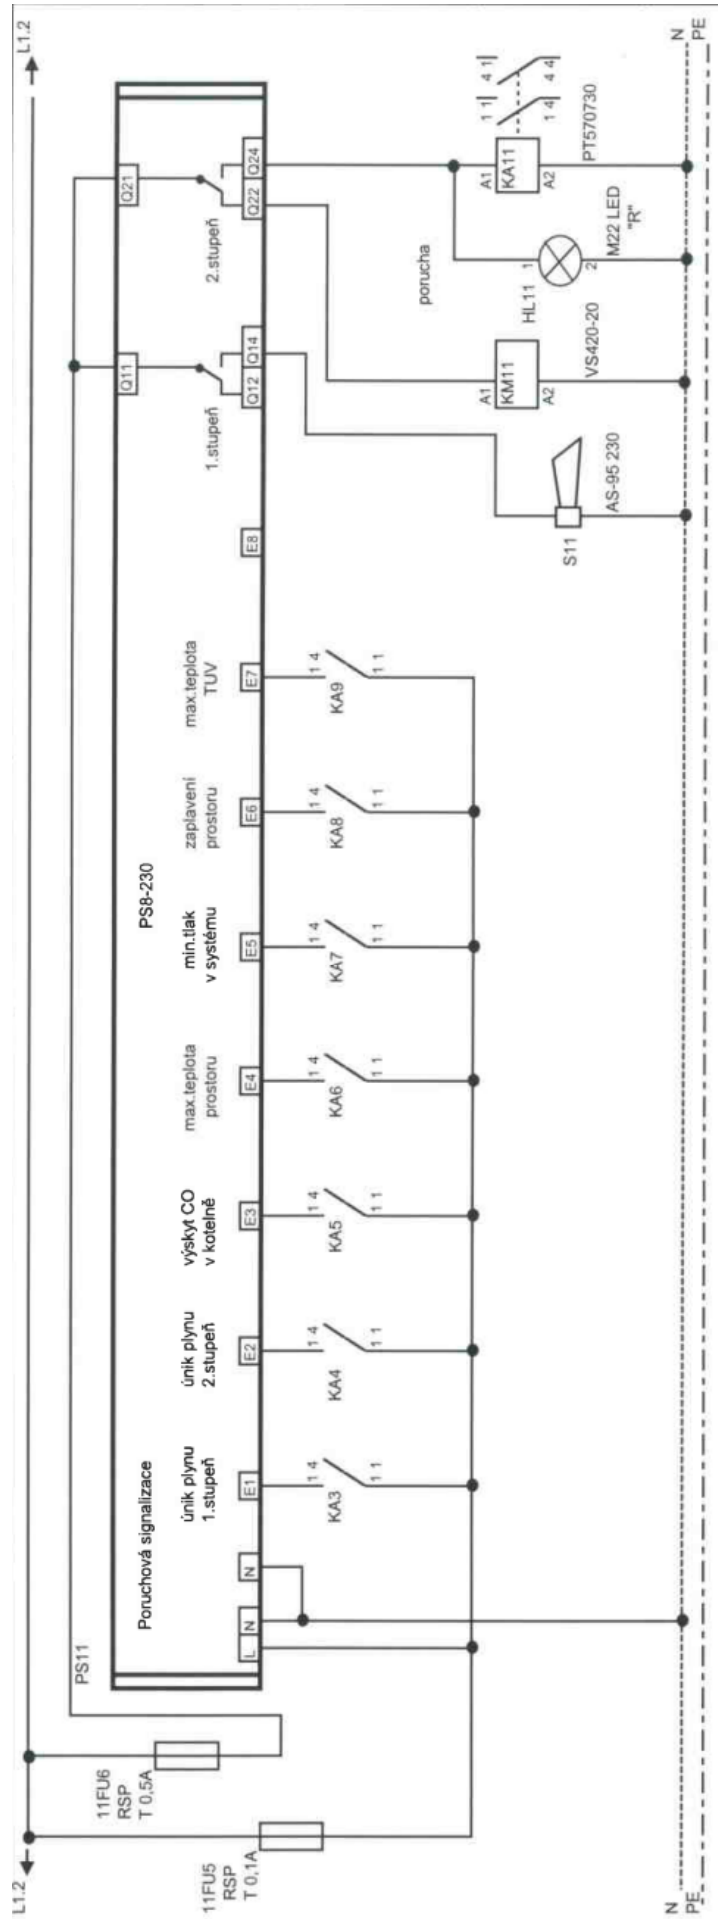

Legenda poruchové signalizace

- E1 únik plynu 1. stupeň
- E2 únik plynu 2. stupeň
- E3 výskyt CO
- E4 přetopení prostoru
- E5 ztráta tlaku v systému
- E6 zaplavení prostoru
- E7 přetopení TUV
- E8

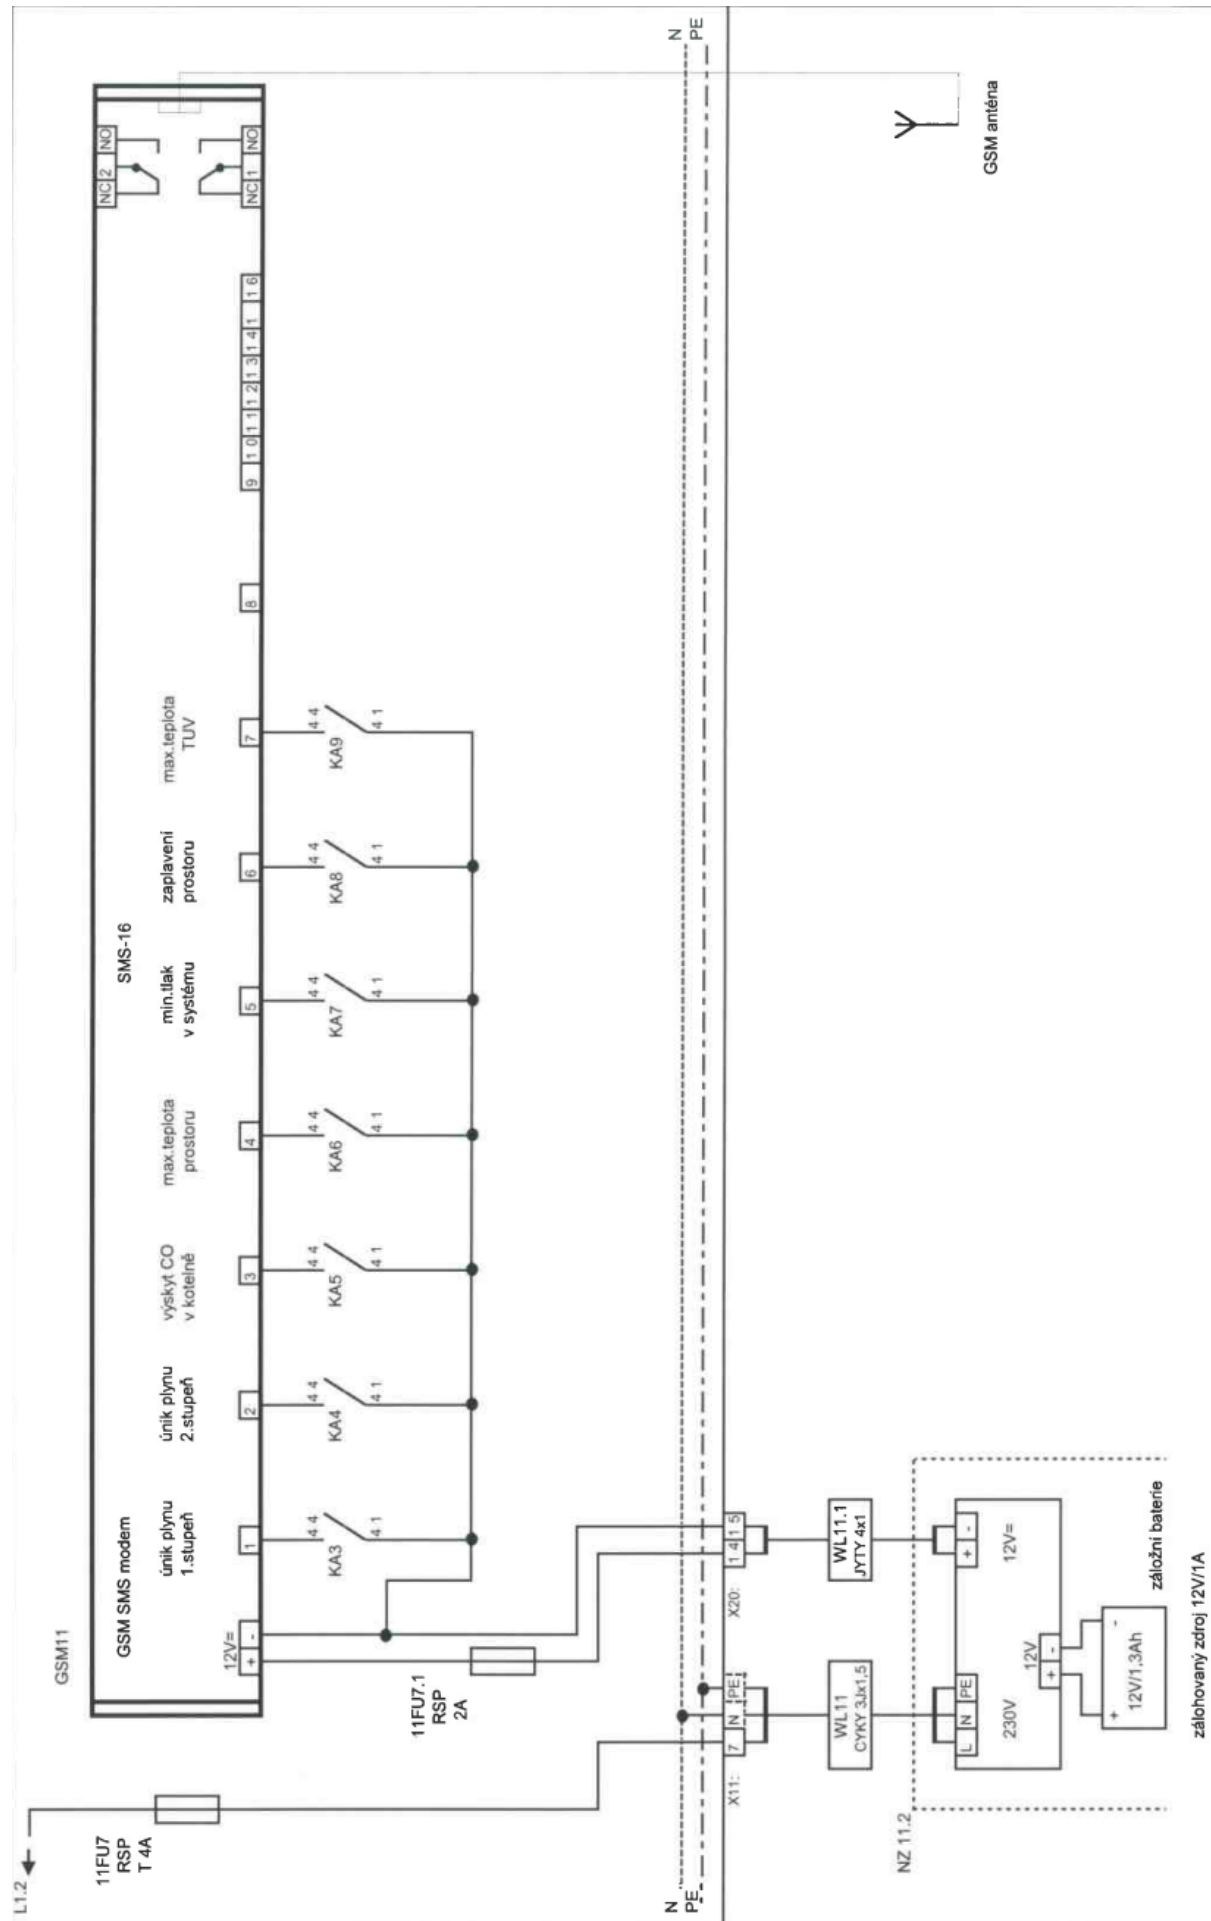

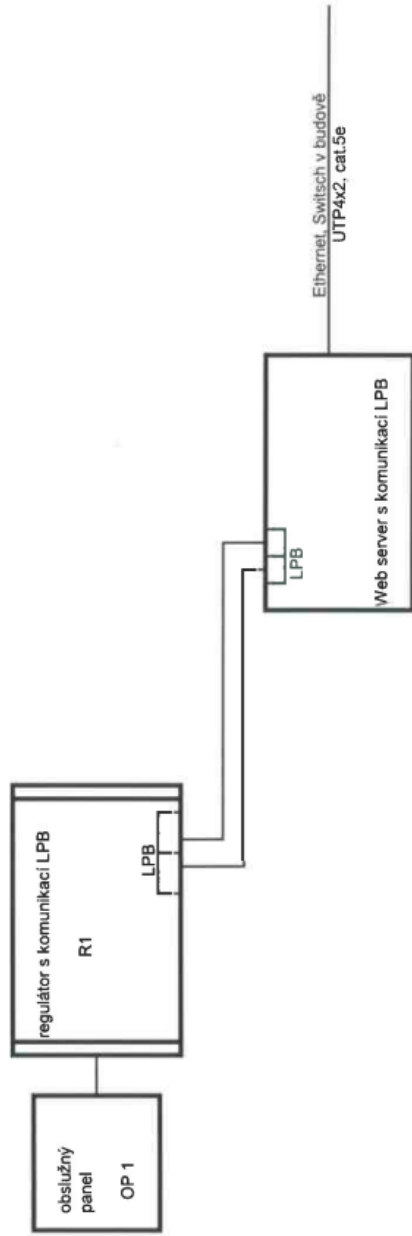

PŘEHLED KOMUNIKACE LPB A BSB MEZI REGULÁTOREM A WEB SERVEREM