


STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO
PRO ATMOSFERICKÉ KOTLE, VN. PR. 250mm
NOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA PLASTOVÁ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE
PR. 150mm, SVISLÁ DÉLKA 15m

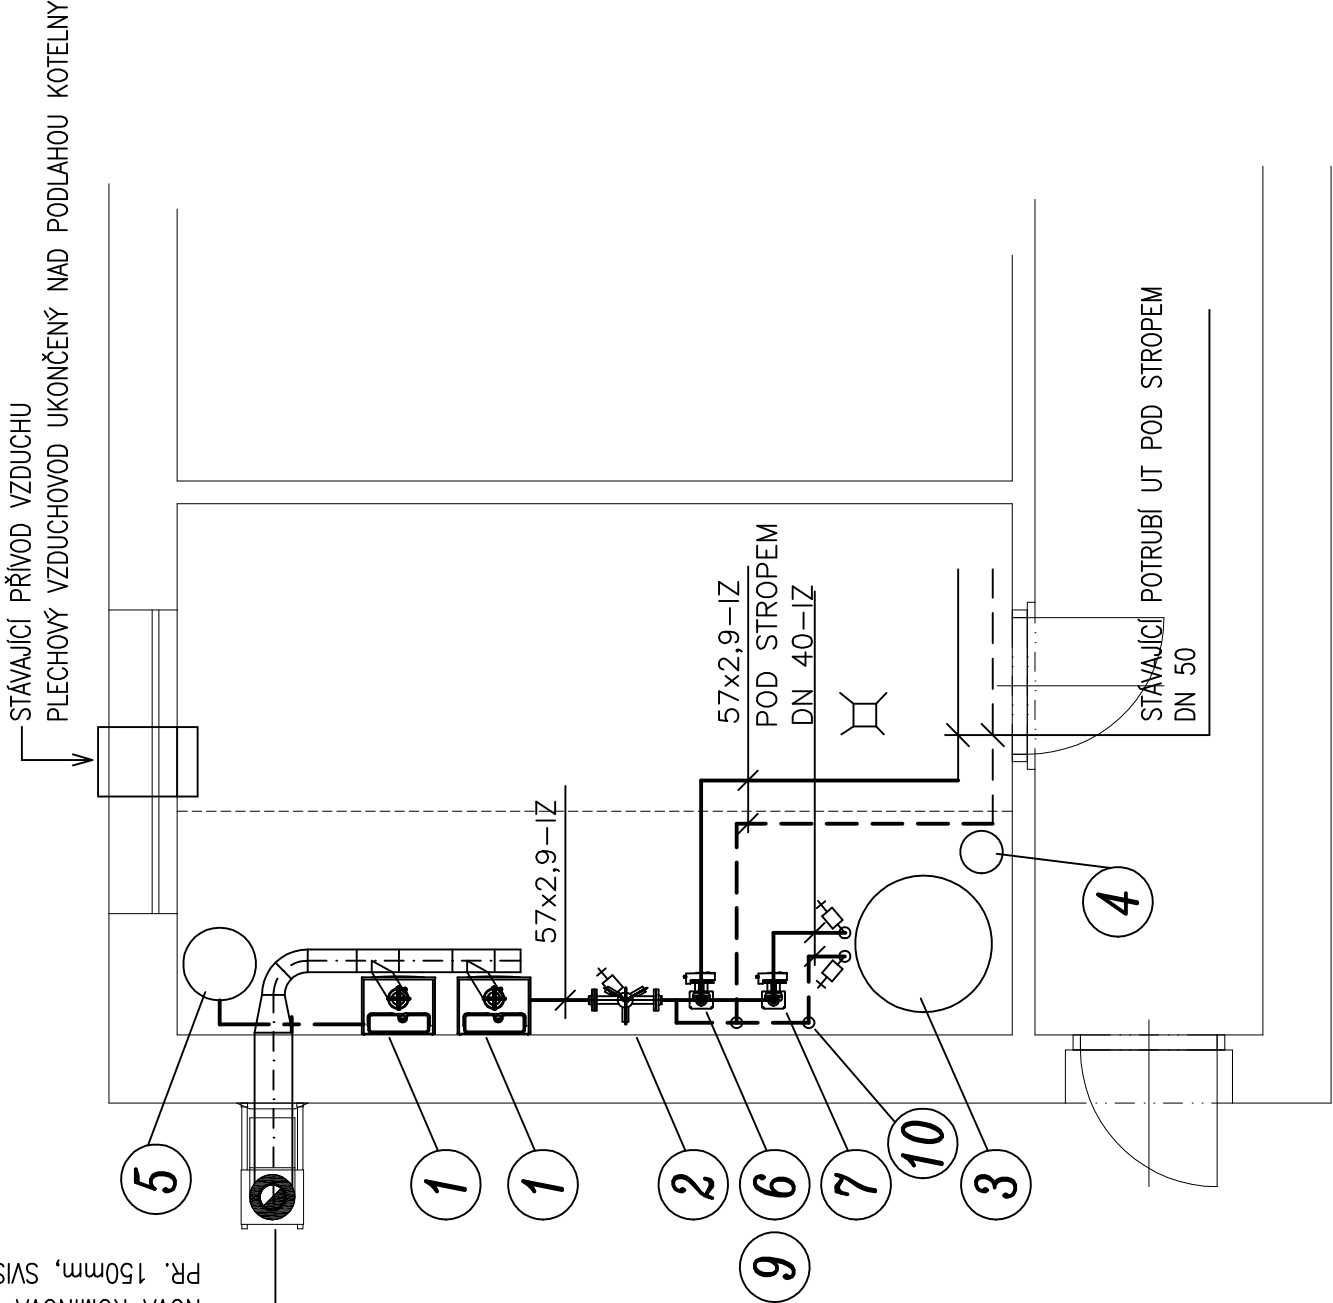

Zodp. projektant	Wypracoval	Projekce TZB	
Onďřej Přibíl	Onďřej Přibíl	Přibíl Onďřej autorizovaný technik technika prostředí staveb	
Kraj : Zlínský		tel. 776 152 270 email: onďrej.pribil@centrum.cz	
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 768 61		Datum	03 /2018
Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny Bělidla PK1219 včetně MaR		Stupeň PD	DPS
		Formát	2xA4
		Zakázkové číslo	
Obsah :		Objekt	S0 01
Půdorys kotelny-ÚT		č.výkresu	002
		měřítko	1:50