

Rozvodná sieť:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

2 DC 12V 50Hz, SELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA


HLAVNÉ POSPÁJANIE

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri norm. prevádzke:

IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

DOPLNKOVOU OCHRANOU - PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ - KOPÍROVANIE ORIGINÁLOV BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ
PODLA § 24 ZÁKONA Č. 618/2003 Z. Z.


STAVBA	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZLT B. BYSTRICA SO 01 KOTOLŇA, ELEKTROINŠTALÁCIA, MaR	
MIESTO STAVBY	OZLT BANSKÁ BYSTRICA	STUPEŇ: RP
STAVEBNÍK	-	DÁTUM: 03/2017
VYPRACOVAL	S. TELÚCHOVÁ, elmar-T s.r.o., RUDOHORSKÁ 30, 974 11 BANSKÁ BYSTRICA	PROFESIA: ELI, MaR
ZODP. PROJEKTANT	ING. VLADIMÍR PLINTOVIČ	MIERKA -
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RK	Č. VÝKRESU 1

1. ROZVÁDZAČ POD NAPÄTÍM
2. ROZVÁDZAČ BEZ NAPÄTIA
3. VYPNUTIE ROZVÁDZAČA
4. KOTLE K1, K2 PRIPOJENÉ NA NAPÄTIE
5. KOTLE K1, K2 BLOKOVANÉ
6. PRIPOJENIE KOTLOV K1, K2 NA NAPÄTIE
7. OBEHOVÉ ČERPADLO VYKUROVANIA, M1.08
8. OBEHOVÉ ČERPADLO VYKUROVANIA, M1.09
9. NABÍJACIE ČERPADLO TÖV, M1.10
10. CÍRKULAČNÉ ČERPADLO TÖV, M1.13

Rozvádzač RK:

Kýtie: IP40/20
 Typ: Rozvádzač ocelopletchový, nýtstenný
 Rozmery: 600x1200x300 (šxvxh)
 Prívod: Zhora
 Vývody: Hore
 Farba: Štandard

Pi= 17,335kW Pp= 4,835kW
 In= 7,34A

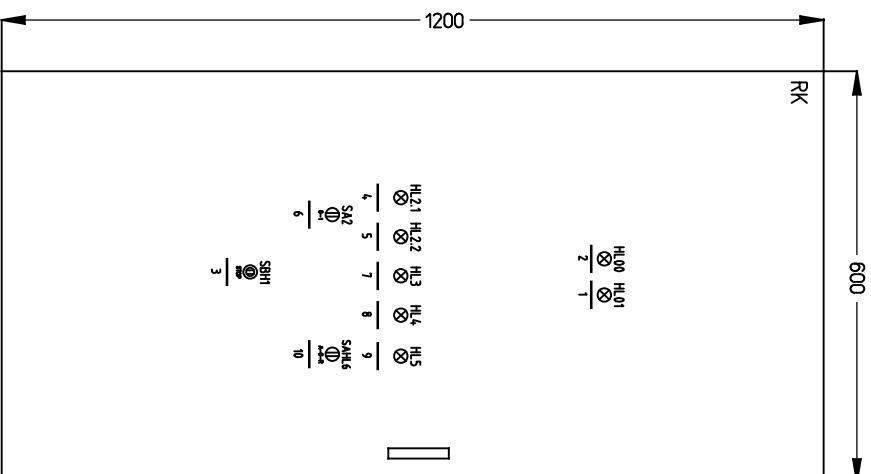

Akcia:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZL.T.B. BYSTRICA
 SO 01 KOTOLŇA

Odberať:

-

Názov:

Rozvádzač RK
 Meranie a regulácia

Dátum:

03/2017

Zmena:

-

Štôbor:

-

Projektant:


TELÚCHOVÁ

Rozvádzač:

RK

Strana:

2

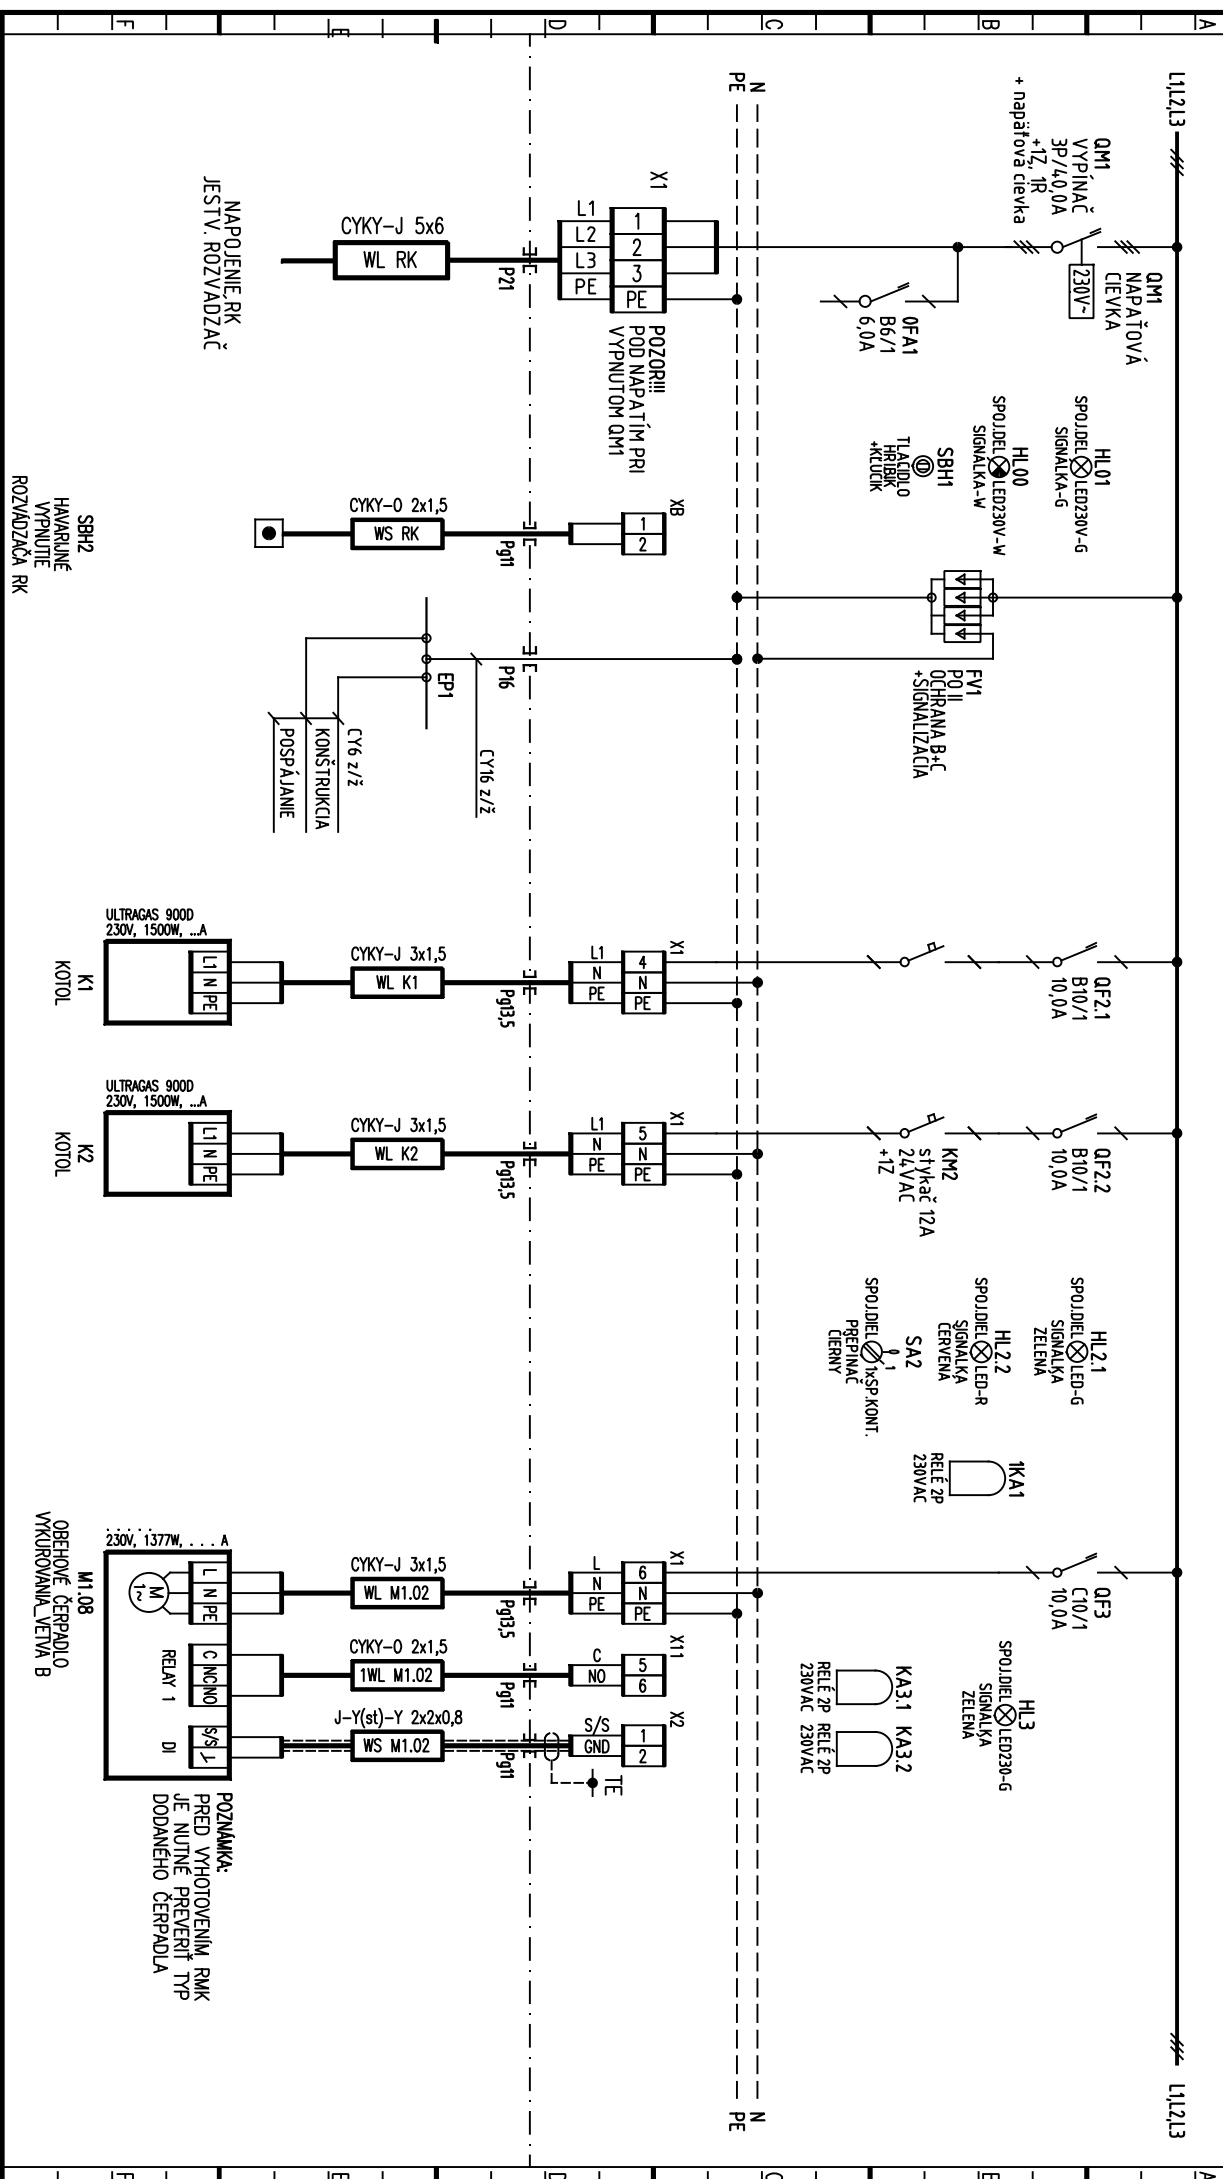

Akcia: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZL.T.B. BYSTRICA

Názov:

Odberteľ: -

Rozvádzač RK
Meranie a regulácia

Dátum:

Zmena:

Štábor:

Projektant:


Rozvádzač:

Strana:

TEĽUCHOVÁ

RK

3

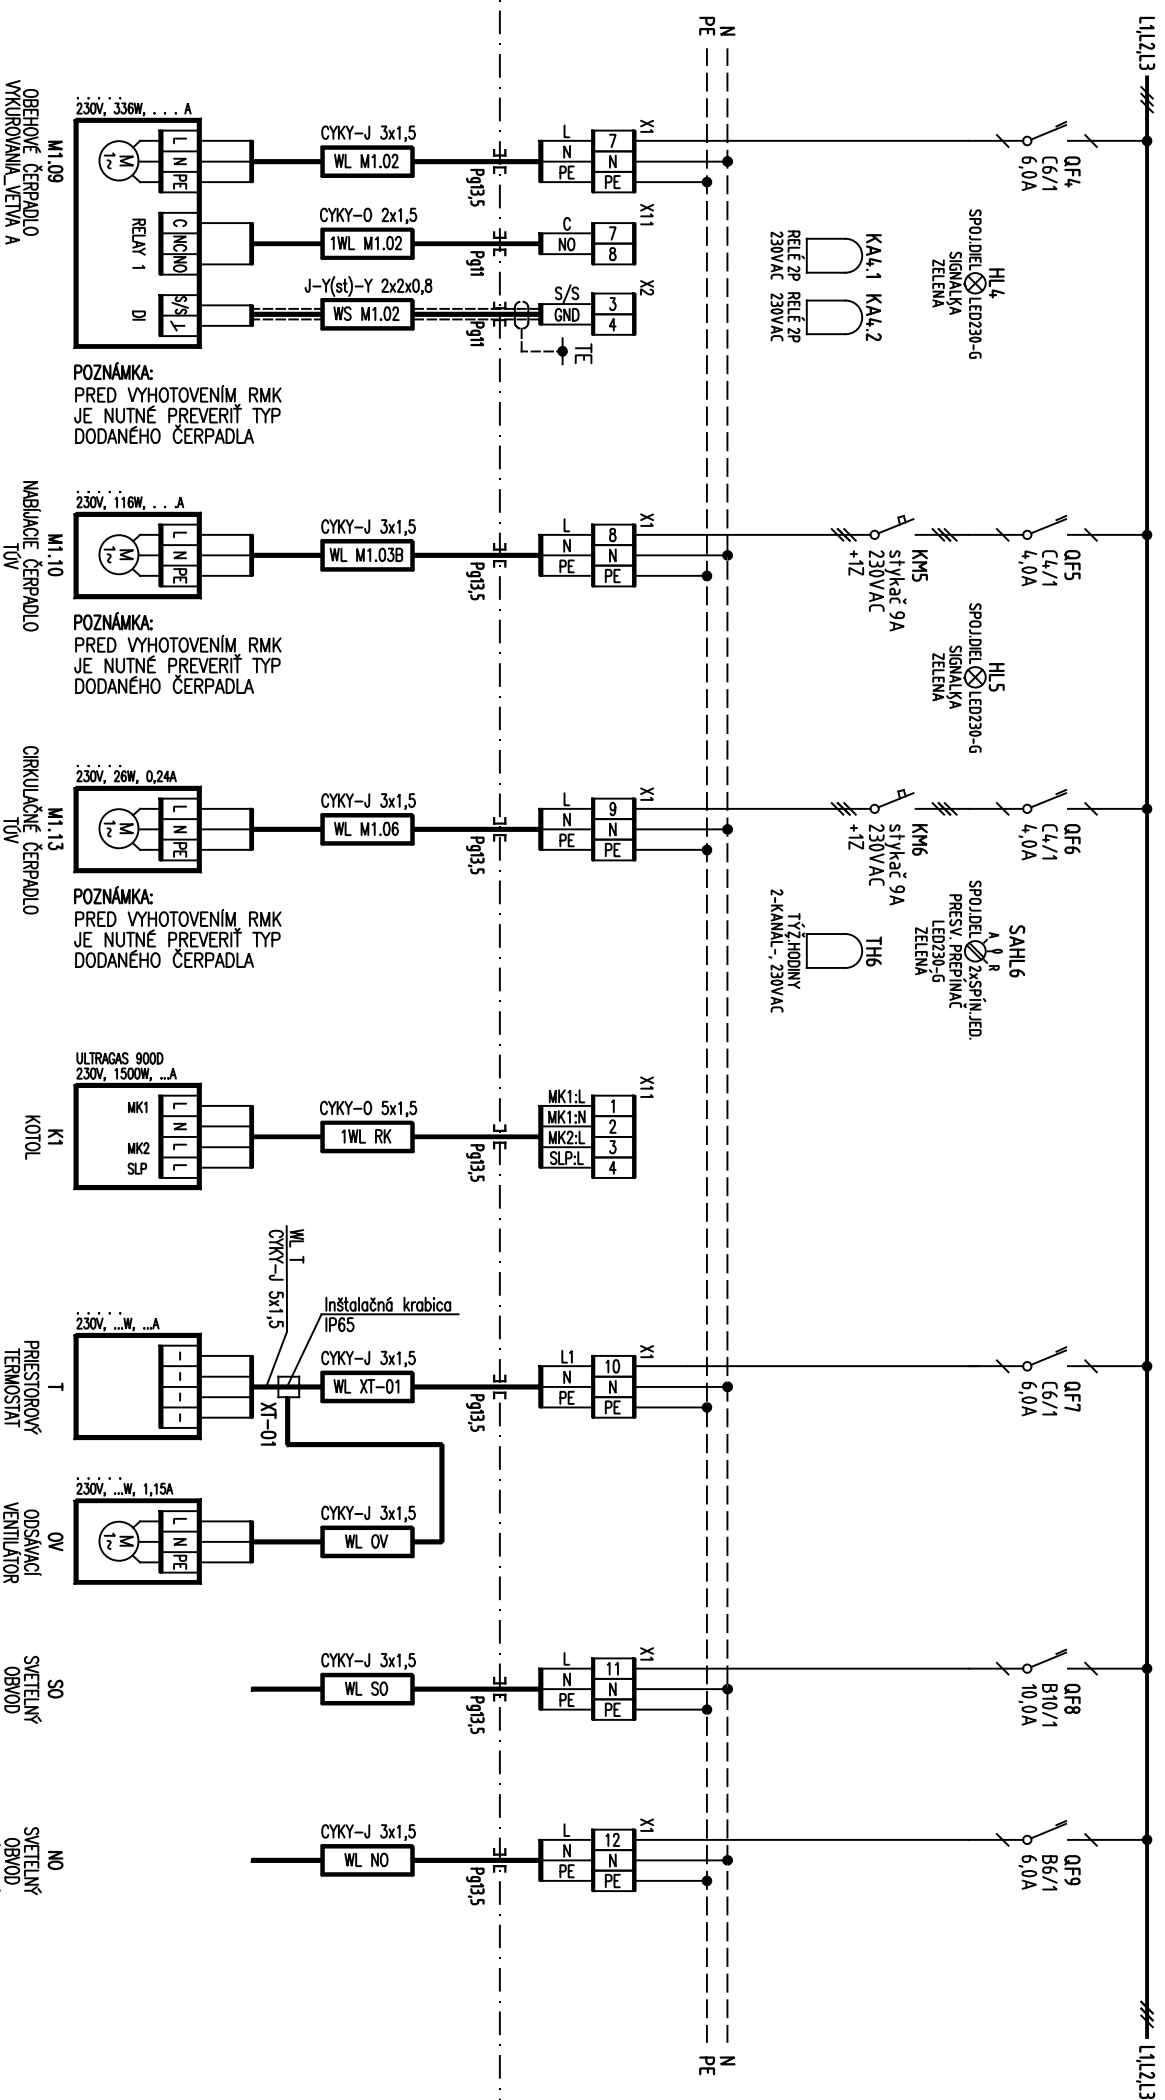

Akcia:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZL.T.B. BYSTRICA
SO 01 KOTOLNA

Odberať:

Názov:

Rozvádzač RK
Meranie a regulácia

Dátum:

03/2017

Zmena:

NO

Štábor:

NO

Projektant:


TEĽÚCHOVÁ

Rozvádzač:

RK

Strana:

4

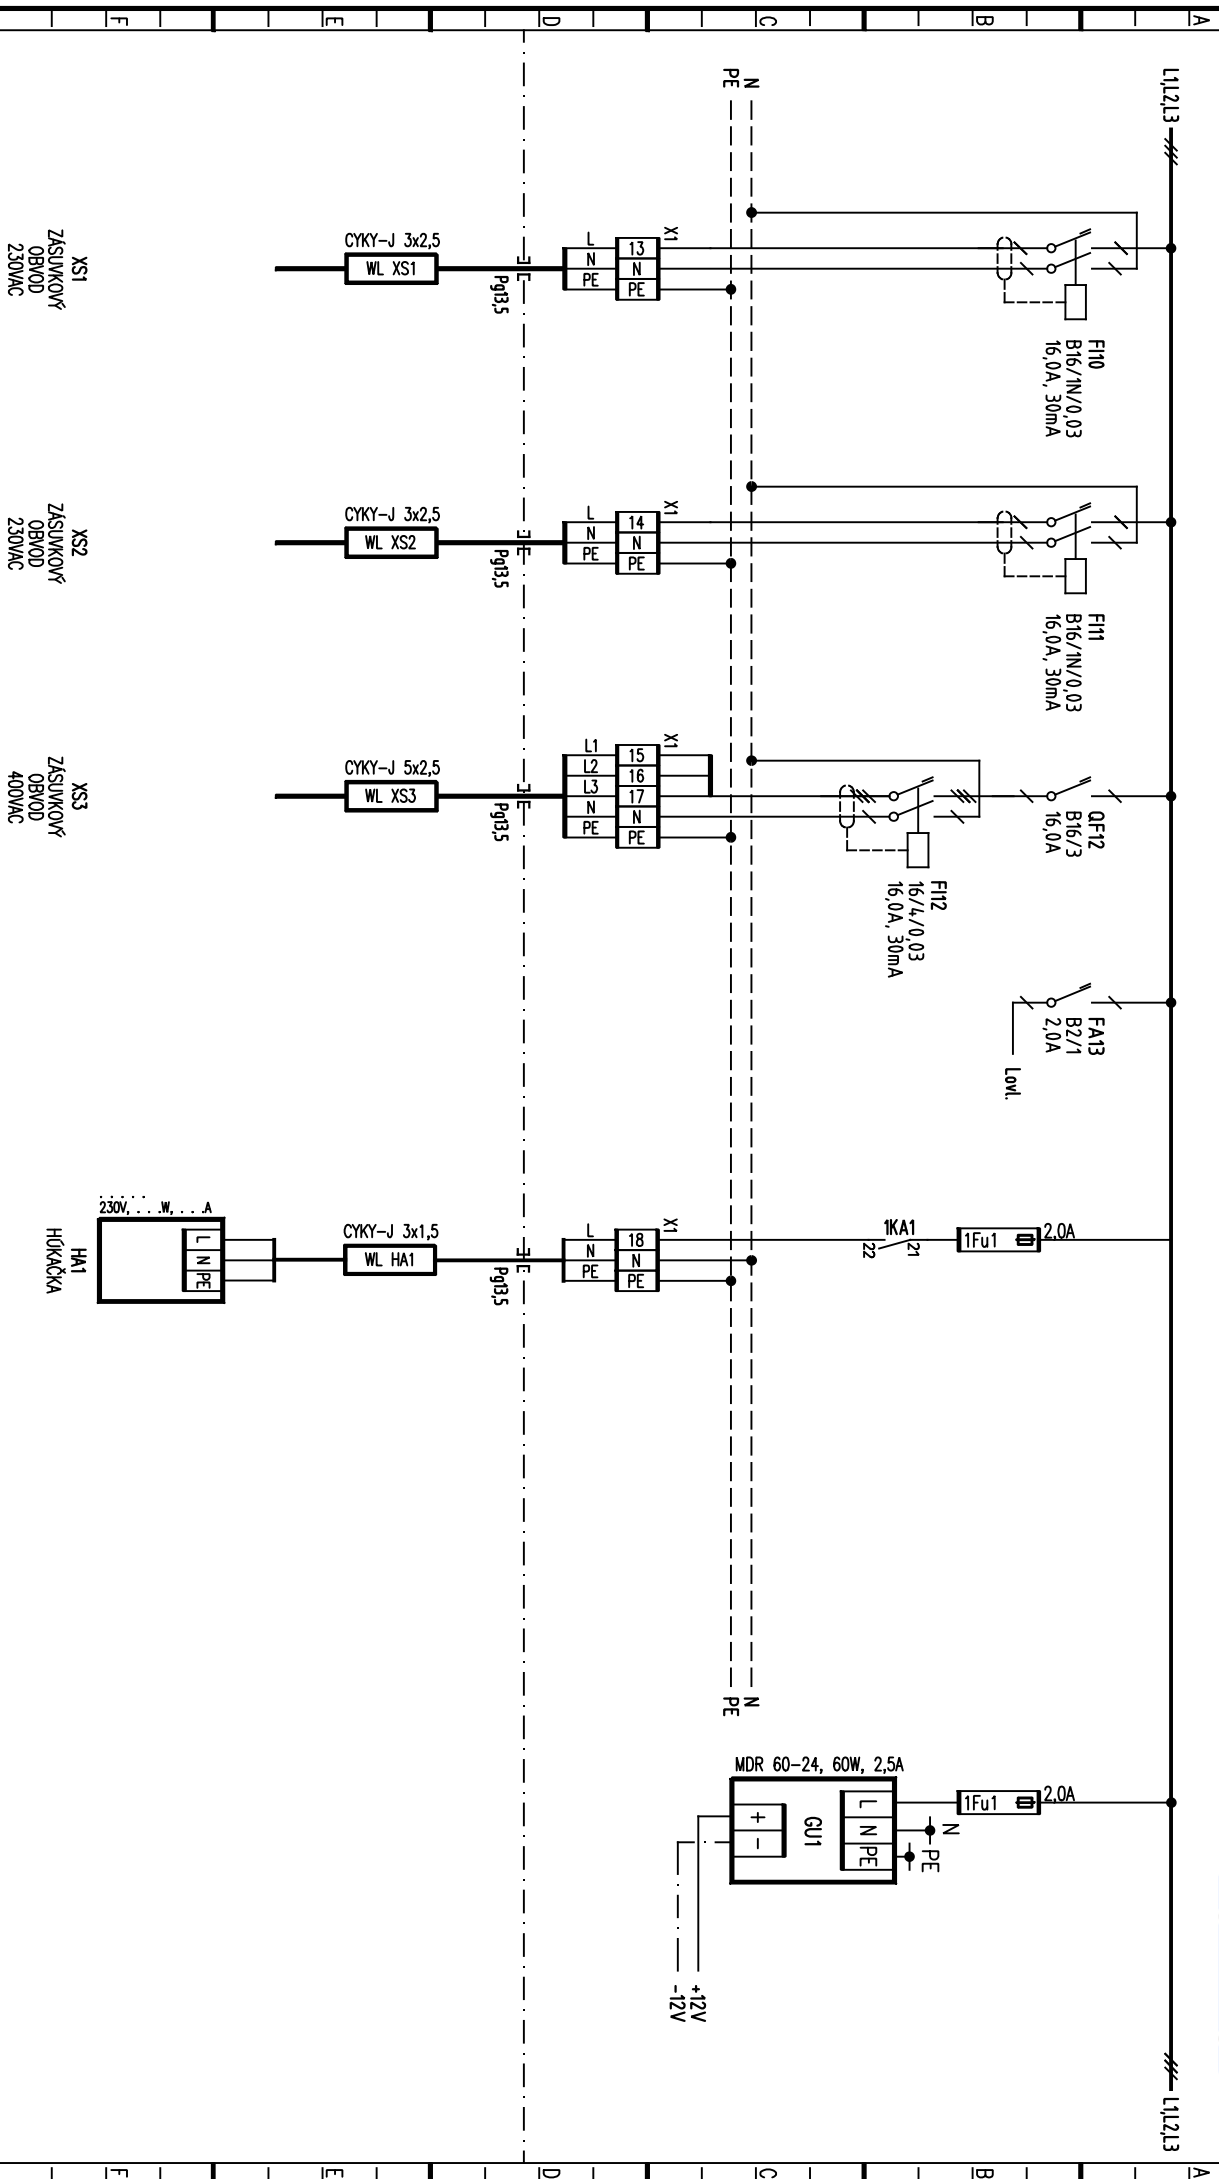


Akcia: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZL.T.B. BYSTRICA
SO 01 KOTOLŇA

Odberteľ: -

Názov: Rozvádzač RK
Mernie a regulácia

Dátum: 03/2017
Zmena: -
Projektant: Rozvádzač: RK
Súbor: -

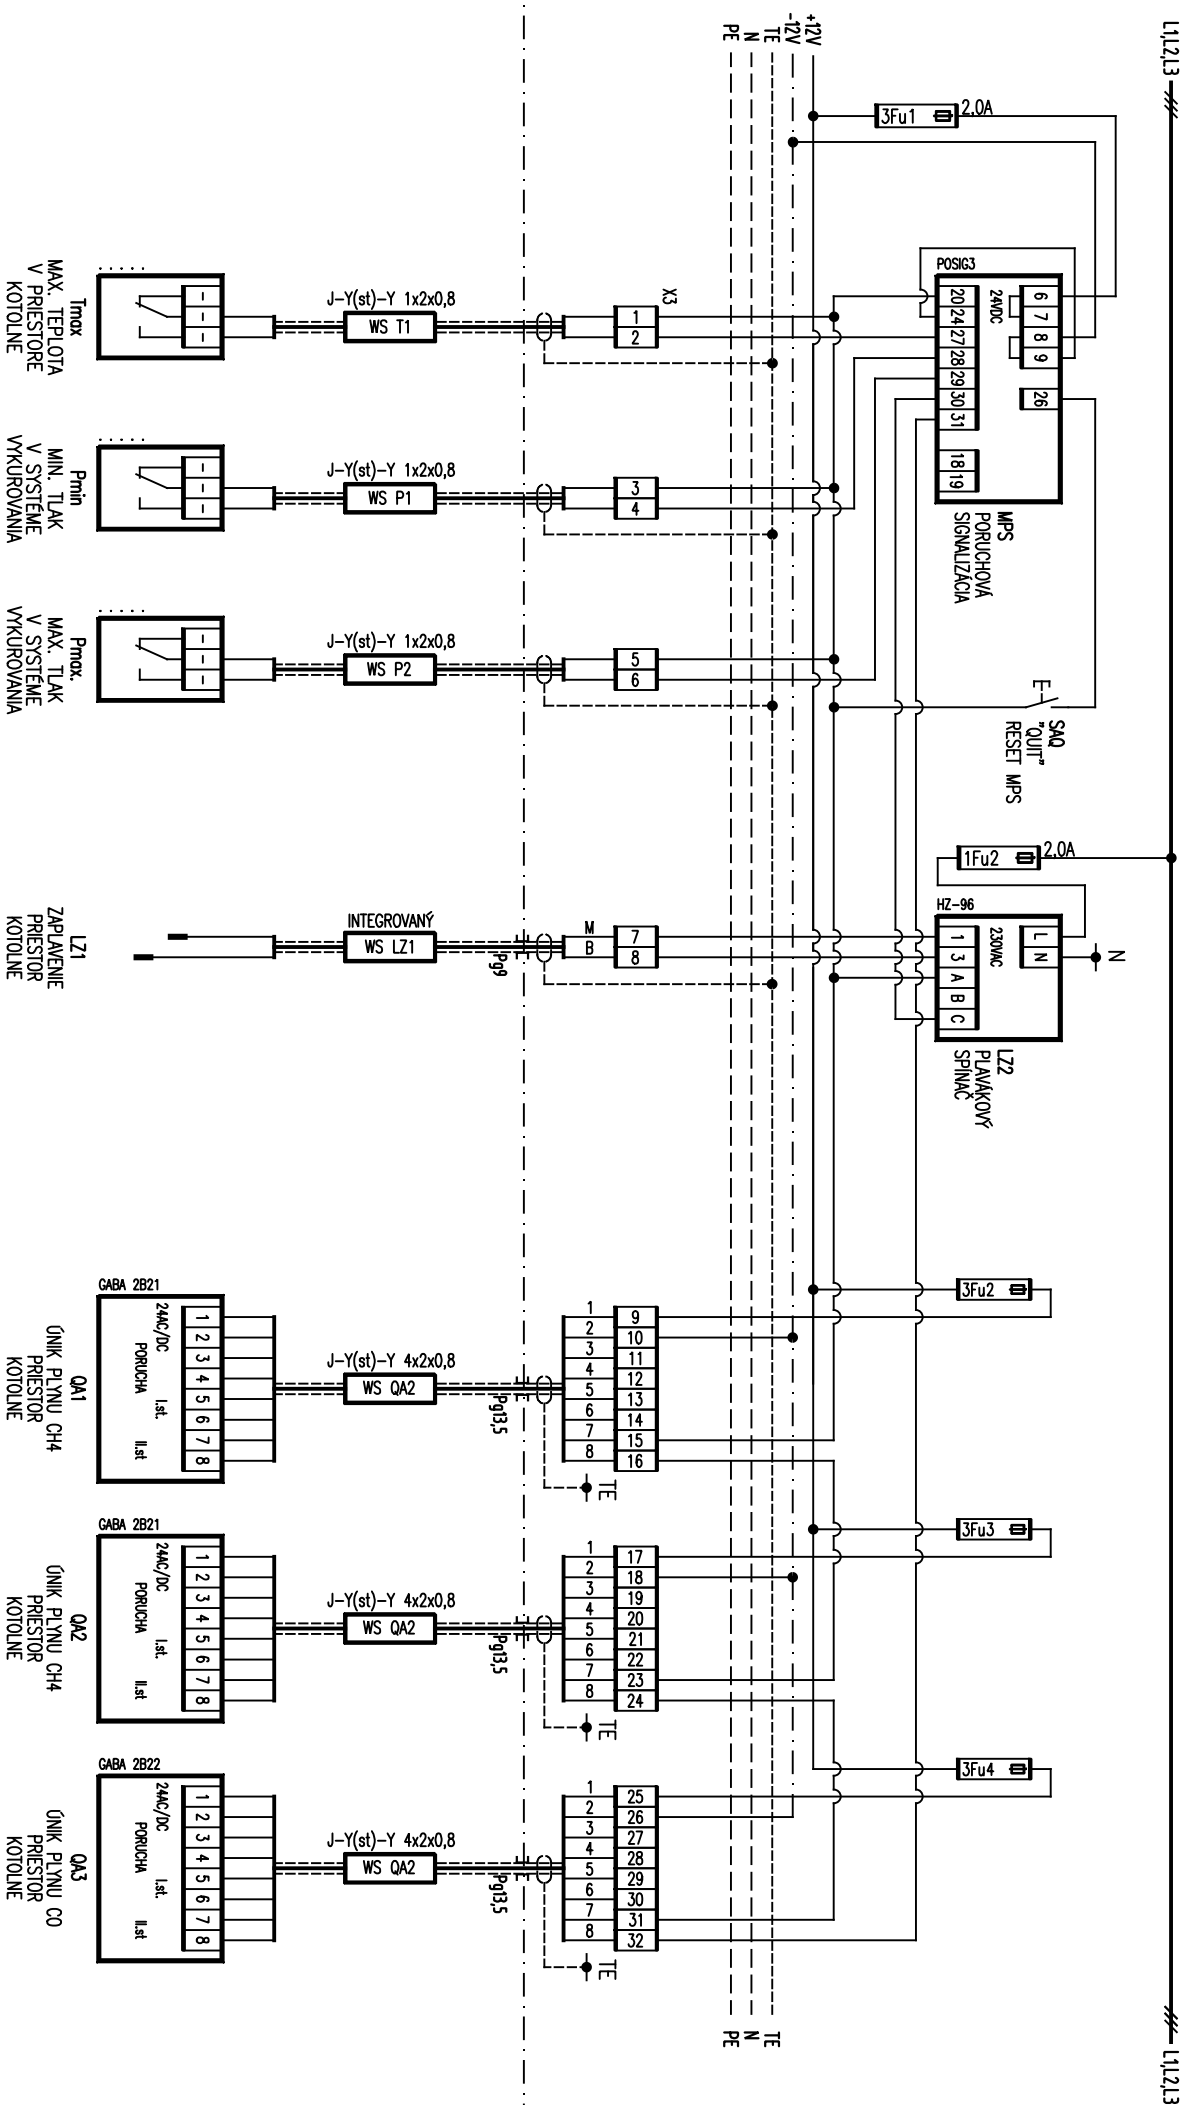


Akcia: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V OBLASTI B. BYSTRICA
SO OI KOTOLNA

Názov: Rozvádzač RK
Meranie a regulácia

Dátum: 03/2017
Zmena: -
Projektant: Rozvádzač: RK
Súbor: -

Odberať:

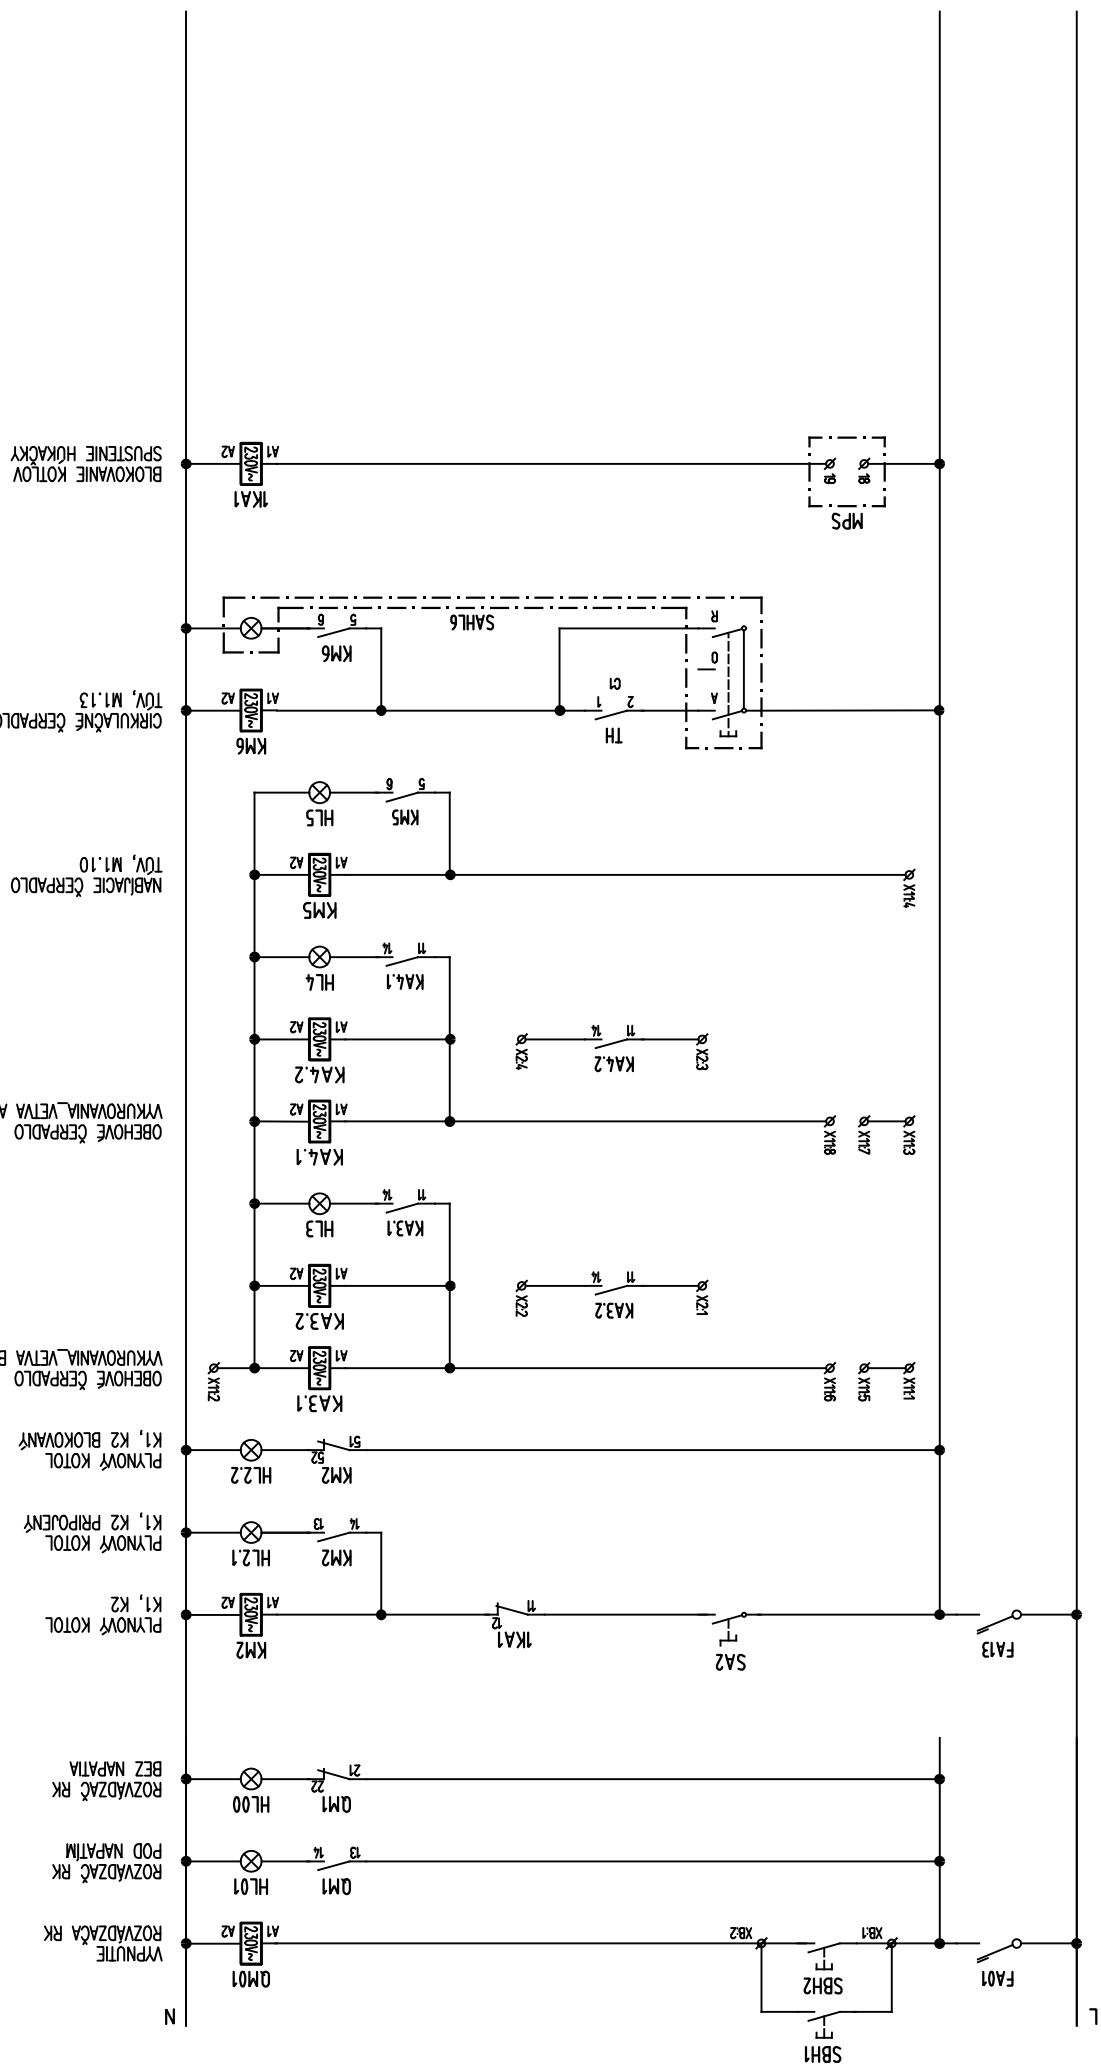

Akcia:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLY OZL.T.B. BYSTRICA
SO O1 KOTOLŇA

Odberteľ:

Názov:

Rozvádzač RK
Meranie a regulácia

Dátum:

03/2017

Zmena:

-

Štábor:

-

Projektant:

Rozvádzač:

RK

Strana:

7