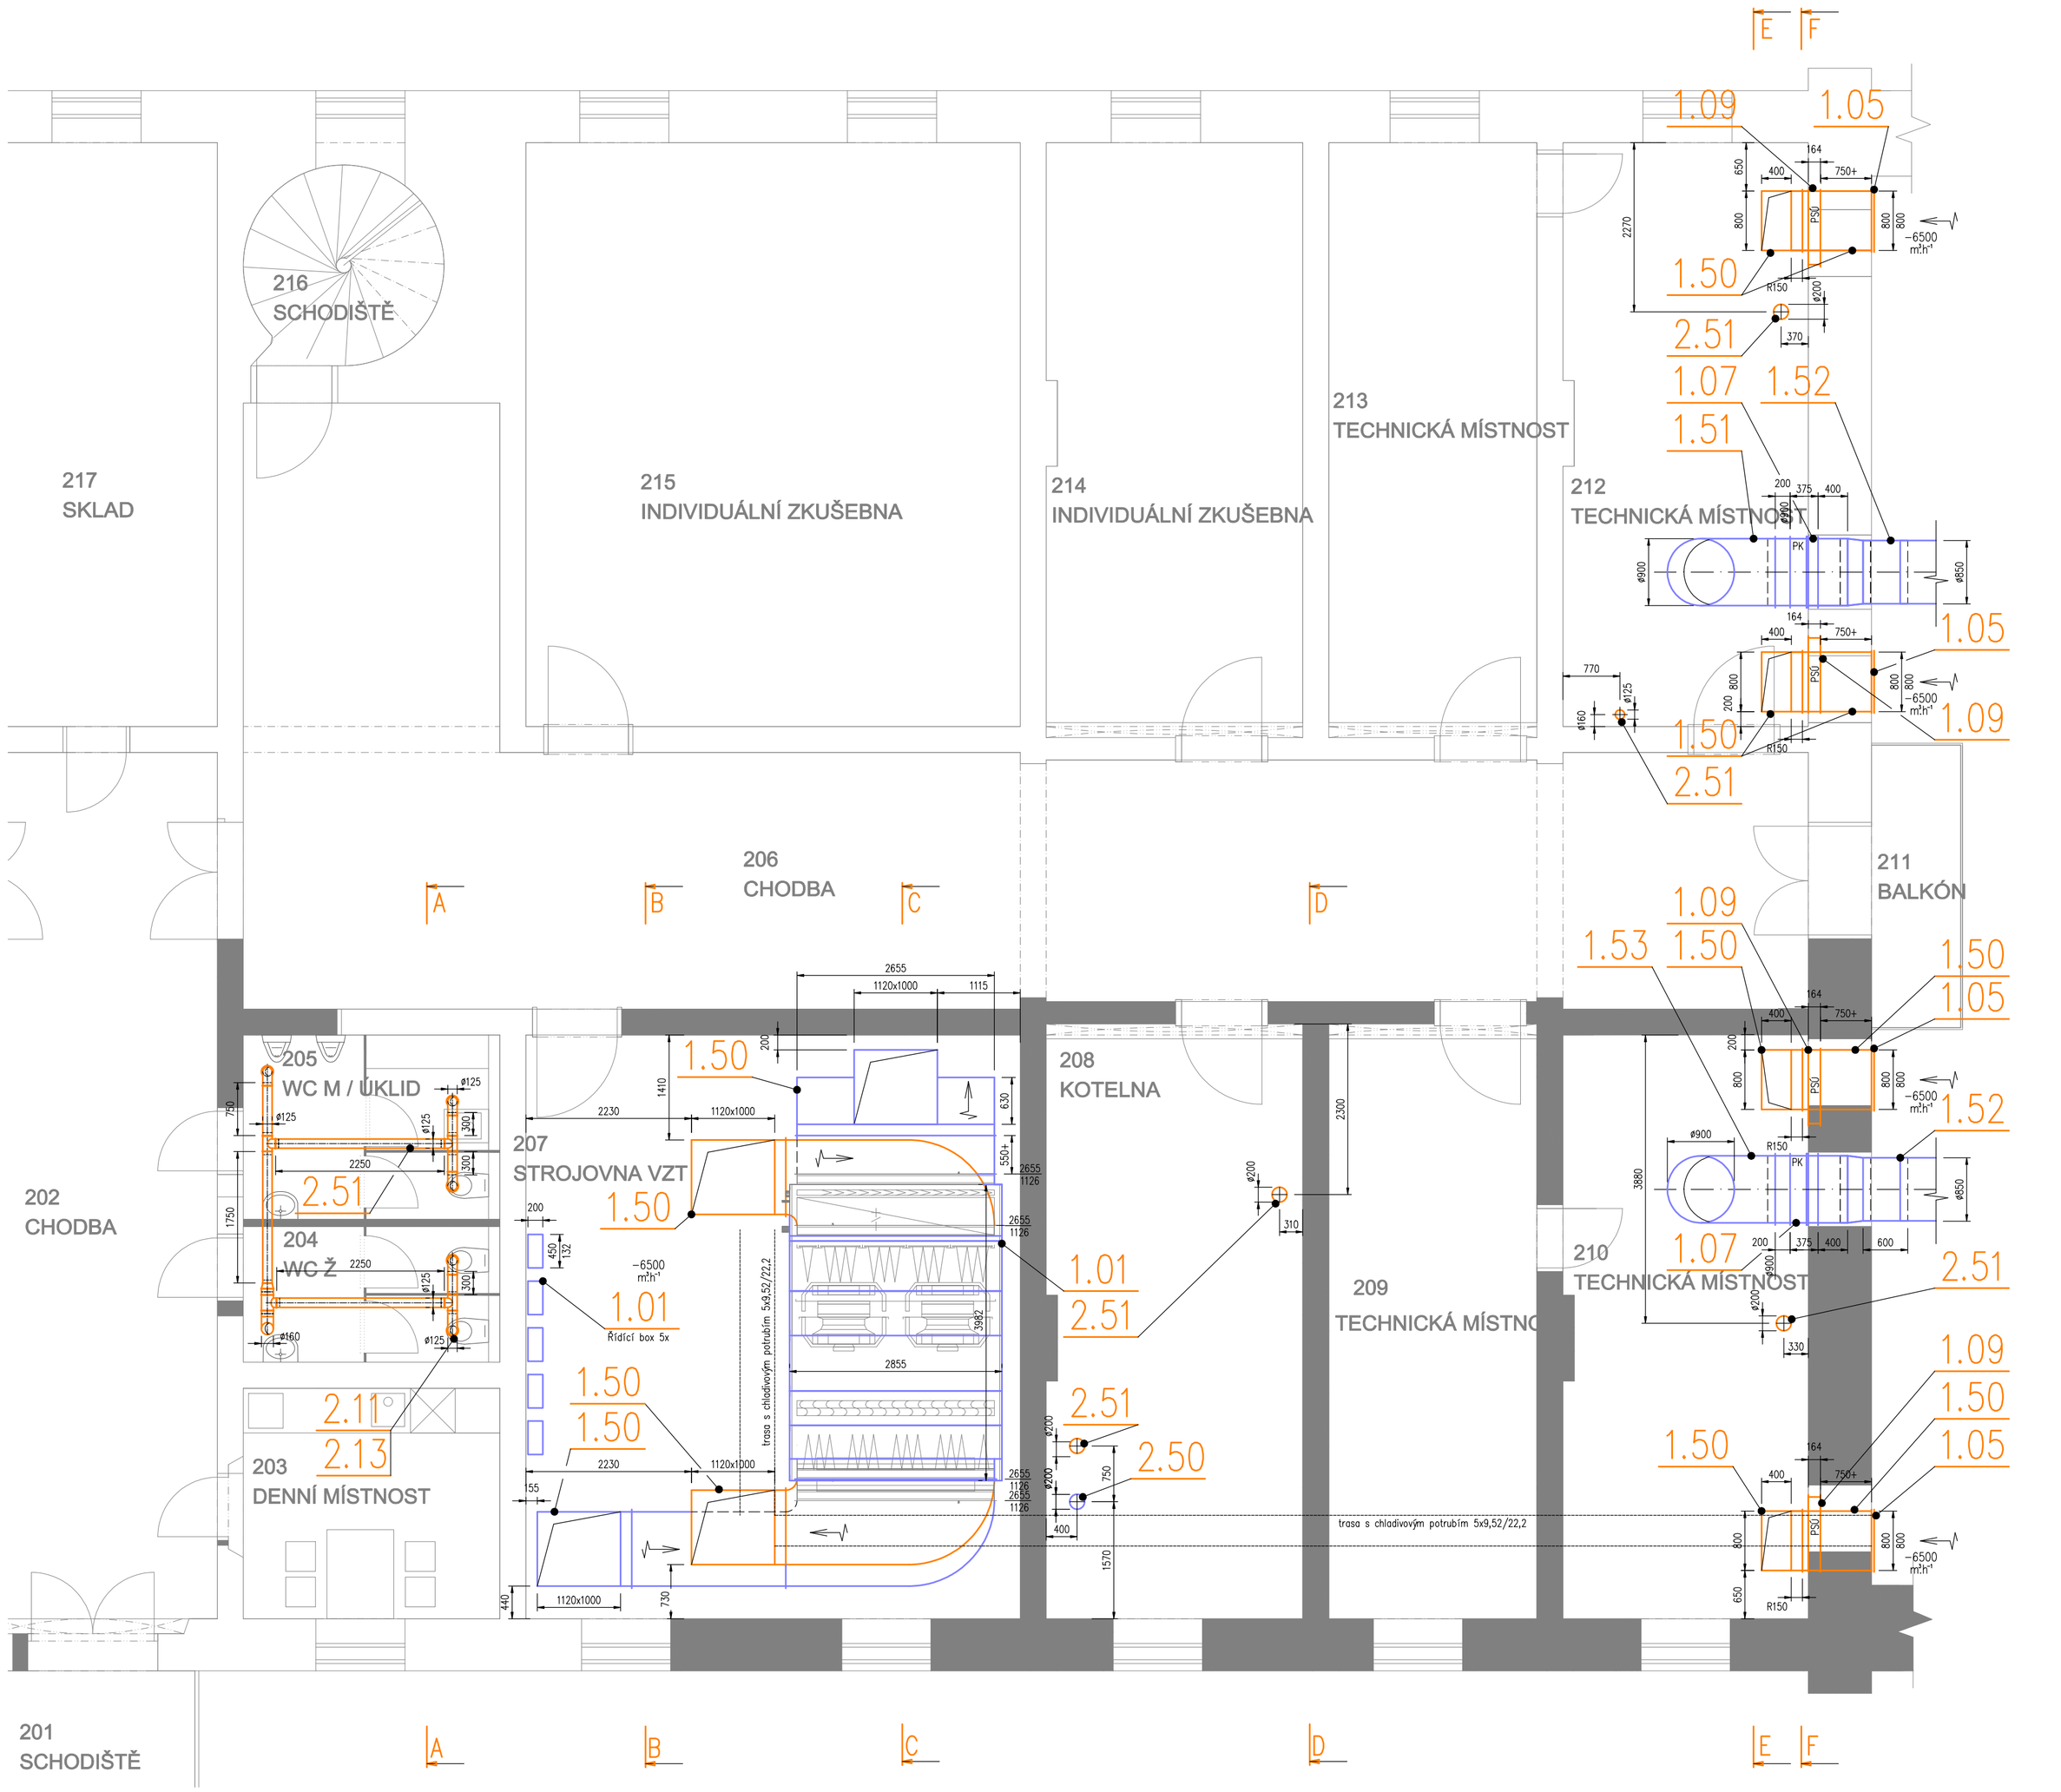

Poznámka:

1) Hranaté potrubí v podkroví bude polyuretanové tl. 30 mm s Al polepem.
2) Kruhové potrubí v podkroví do d=250 a kruhové stoupačky do d=250 směrem k 1.NP budou tepelně izolovány minerální plstí tl. 50 mm s Al polepem.
3) Ostatní plechové potrubí a komponenty VZT v podkroví budou tepelně izolovány minerální plstí tl. 60 mm s Al polepem.
4) Hranaté potrubí ve 2.NP a kruhové potrubí d=900 mm bude tepelně izolováno minerální plstí tl. 60 mm s Al polepem

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
Ing. Marek CZUDEK	Ing. Marek CZUDEK
Místo stavby: Znojmo	Kraj: Jihomoravský
Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo	

bb klima 99
klimatizace – vzduchotechnika
Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO
projekce@bbklima.cz, tel.:515224122

Název stavby:

Regenerace brownfieldu – Jízdárna Loucképo kláštera ve Znojmě

Část: D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA

Obsah:

Půdorys 2.NP

Formát	6xA4
Datum	09/2019
Stupeň	DPS
Měřítko	1:50
Archivní číslo	19-09
Dokument	04