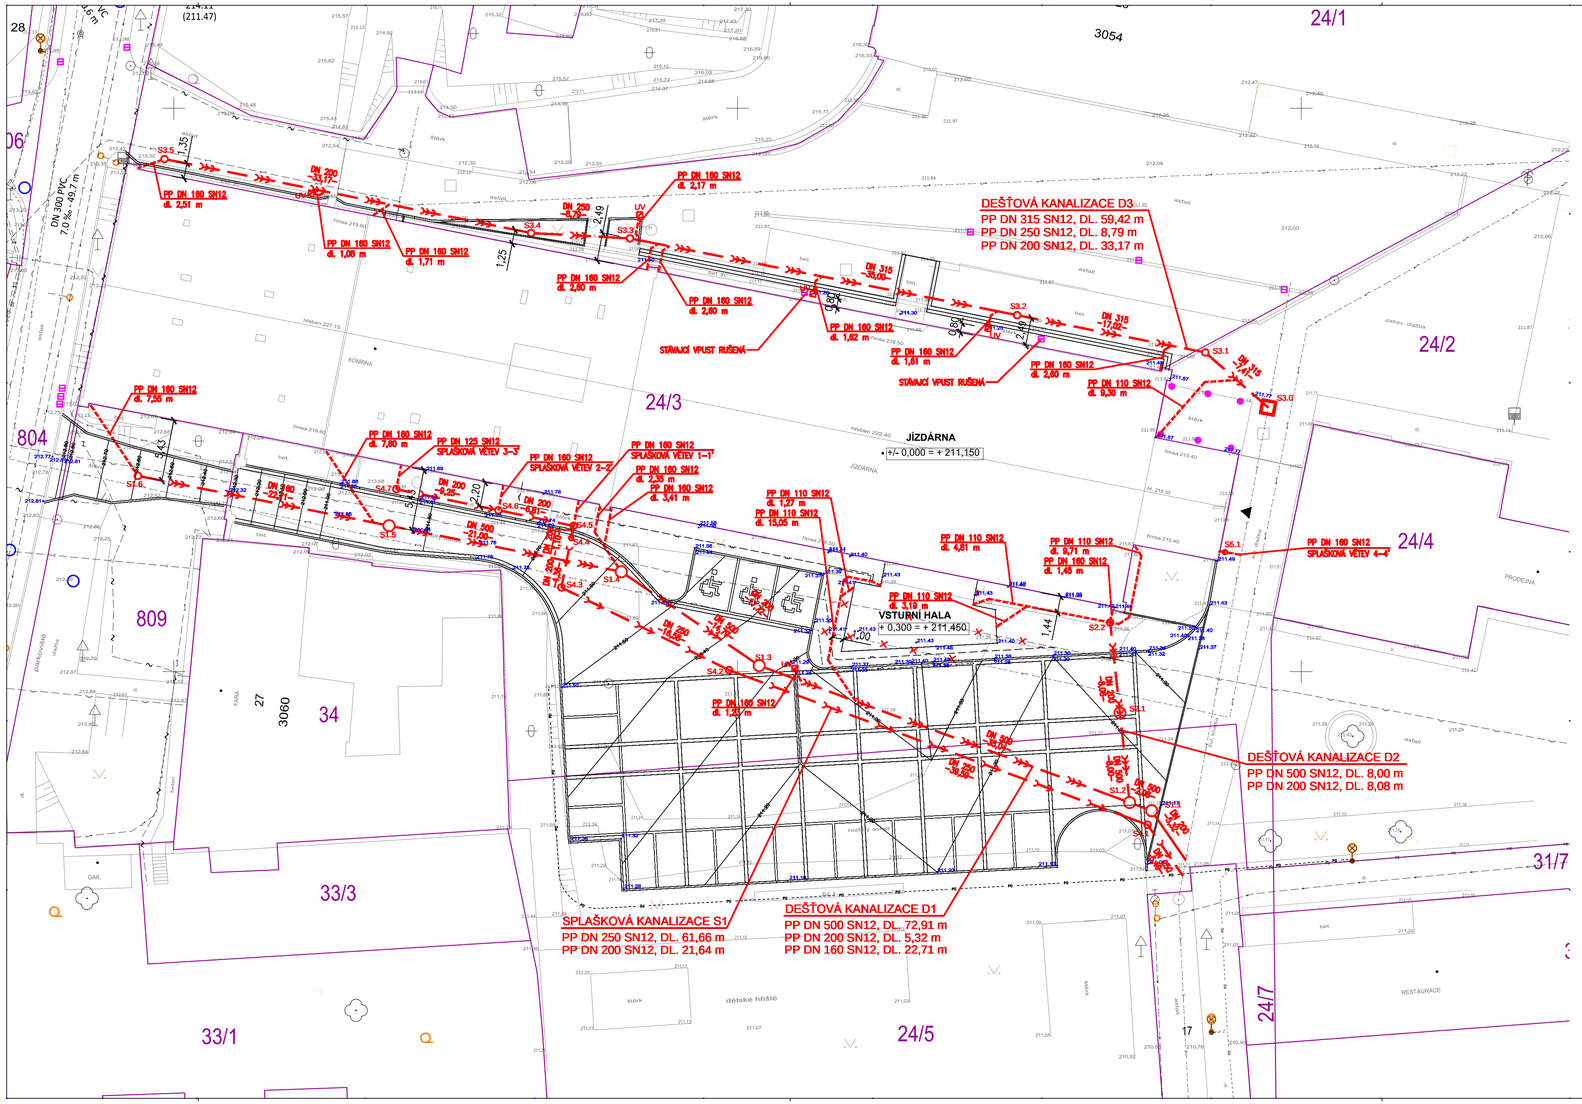

LEGENDA

24/3 — PARCELNÍ HRANICE DLE KN (03/2019)

POLOHOPIS

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ TI

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- EL. VEDENÍ VN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- EL. VEDENÍ NN
- AREÁLOVÝ ROZVOD EL.NN, NEOVĚŘENÁ POLOHA
- PLYNOVOD NTL
- PŘEKLÁDANÁ ČÁST PLYNOVODU
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, NEZAMĚŘENÁ, ČÁSTEČNĚ OVĚŘENÁ POLOHA, NUTNO PROVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A DIMENZE SONDAMI - ZAJISTÍ STAVBA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ TI

- NOVÁ / REKONSTRUOVANÁ TRASA JEDNOTNÉ KANALIZACE
- PLYNOVOD / PŘÍPOJKA NTL PLYNOVODU
- POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PP SN 12
- POTRUBÍ AREÁLOVÝCH STOK DEŠŤOVÉ KANALIZACE - PP SN 12
- PŘÍPOJKY NA STOKY KANALIZCE - PP SN 12
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

Veškeré inženýrské sítě je nutno vyjítět před zahájením výkopových prací za přítomnosti jejich správců.
Před zahájením prací bude provedeno ověření hloubky uložení stávajících inženýrských sítí v místě křížení pomocí kopaných sond.
Při souběhu a křížení navržených sítí s ostatními inženýrskými sítěmi je nutno dodržet normu ČSN 73 6005
Ze skutečné polohy stávajících inženýrských sítí může vyplynout nutnost dílčích změn tras a výškového vedení.
Je nutné prokazatelné ověření hloubku stávající stoky v místě napojení nové kanalizace před zahájením dalších prací.
Dle zjištěných skutečností bude ověřena, že bude dodržen minimálně sklon potrubí uvedený v projektové dokumentaci.
Pokud nebude možné dosáhnout alespoň spádů potrubí, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, musí být ověřena funkčnost kanalizace při menším spádu potrubí nebo musí být navrženo jiné funkční řešení.
Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.,
v zemině nesoudržné již od menší hloubky. Je-li prováděn výkop v prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je
nutno pažit i výkop prováděný v soudržné zemině. Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest,
obytných domů, musí být ohrazeny, opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny.

UPOZORNĚNÍ: Nejsou k dispozici informace o veškerých sítích TI v areálu Louckého kláštera a objektu bývalé jízdárny.
Před započetím jakýchkoli prací budou veškeré sítě vyýčeny jejich správci nebo vlastníky a budou provedeny kopané
sondy pro upřesnění pozice nezmapovaných sítí, zejména kanalizace a el. rozvodů.

REVIZE		
R1	ÚPRAVA VENKOVNÍ KANALIZACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU VAS., a.s., DIVIZE ZNOJMO	20. 02. 2020

NÁZEV STAVBY	Regenerace brownfieldu Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Znojmo-Louka 793574	MÍSTO STAVBY	Loucká ulice
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.	VYPRACOVAL	ING. PETR AMBROZEK
OBJEKT	SO 03	STUPEŇ	DPS
PROFESE	KANALIZACE	DATUM	04/2019
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE	MĚŘÍTKO	1:250
		ČÍSLO VÝKRESU	02

Atelier GNS s.r.o.
Krátká 1778/9, 66902 Znojmo
www.ateliergns.com, info@ateliergns.com

ZAKÁZKA Č.

PARÉ