

POZN:

POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ PODĚL STĚN

KOTVENO TYP. TRMENY Ø 22x1 - 2,0 m

LEGENDA:


- 
- ROZVOD DOMOVNÍHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ Cu-LISOVANÉ SPOJE

NOVÝ PLYNOVOD NA POZEMKU INVESTORA

NTL ,PE 32 x 2,9 (SDR 11)

STÁVAJÍCÍ "NTL" PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ "STL" PŘÍPOJKA PLYNU

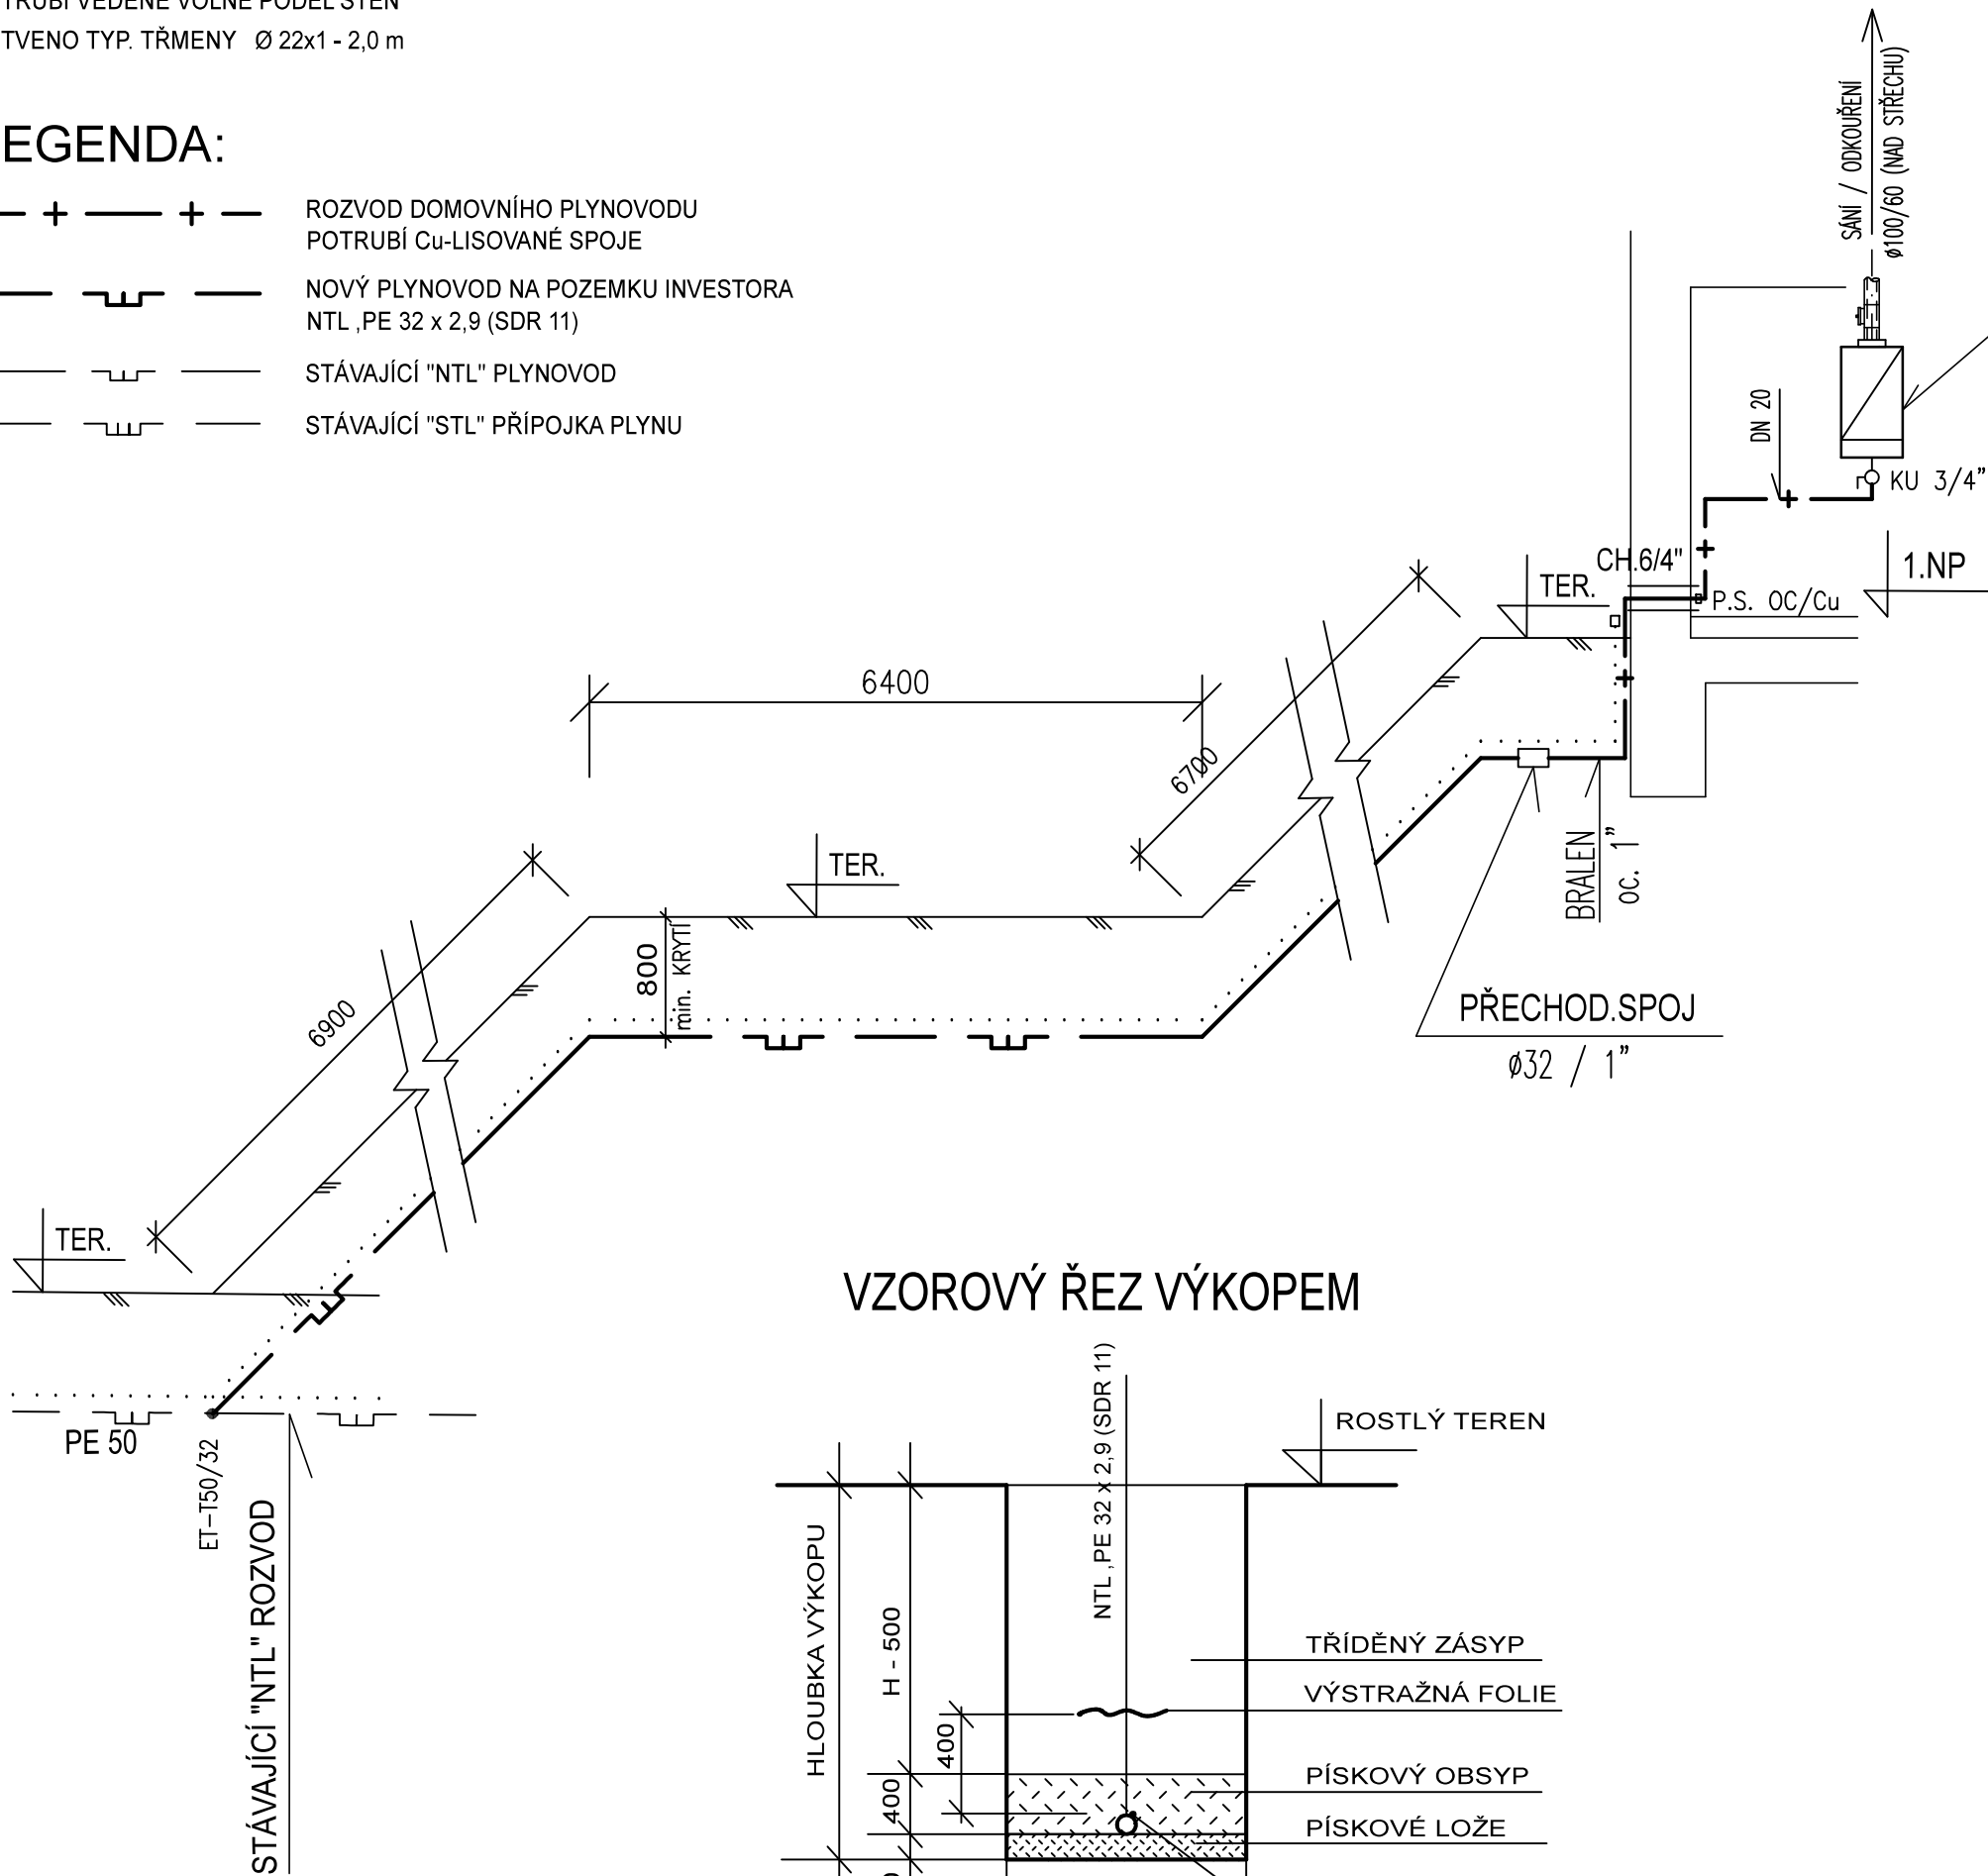

STAVBA		
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965	
STUPEŇ	PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY 2203
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO	

ZPRACOVATEL ZAKÁZKY	
ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@ateliersukdolak.cz www.ateliersukdolak.cz	
HIP	PODPIS: 
ING. PETR SUKDOLÁK	

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
ČÁST		
D.1.4.e ROZVOD PLYNU		
ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR CHOCHOLA
	VYPRACOVAL	ING. PETR CHOCHOLA
	KONTROLOVAL	ING. PETR SUKDOLÁK
NÁZEV VÝKRESU	IZOMETRIE ROZVODU	PARÉ
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.e - 02	
DATUM		01/2023
MĚŘÍTKO		1:50