


Řez A-A'

**STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ:**

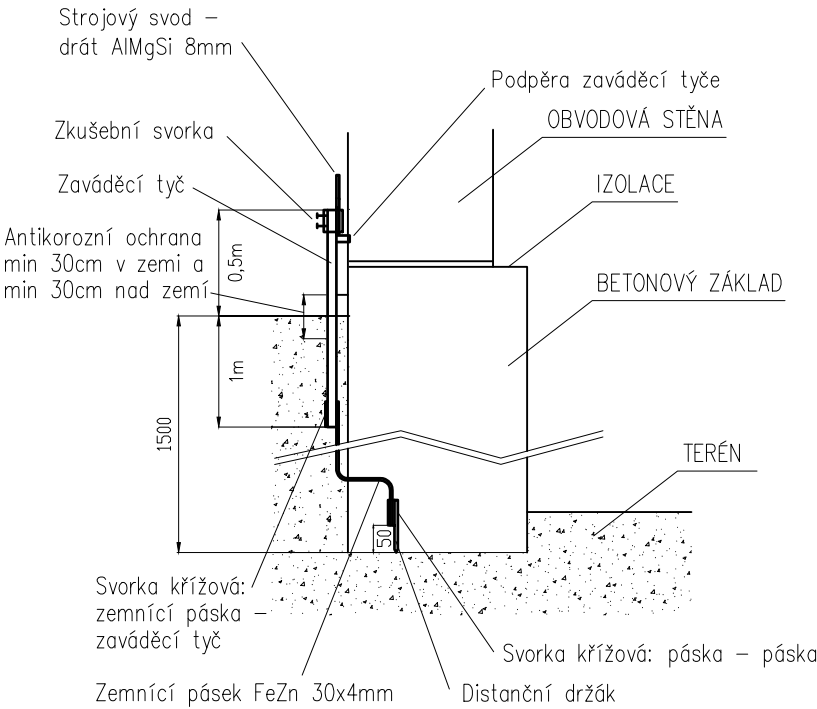

**LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO:**

- — stávající zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm
- svorka pro zemničí pásky/dráty
- ① vývod pro strojený svod hromosvodu – pásek FeZn 30x4mm
- ② vývod pro uzemnění rozváděče RH – drát FeZn 10mm

**POZNÁMKA:**

Uzemnění objektu se předpokládá využít stávající.  
Pro uzemnění svodů hromosvodu bude k základovému zemniči připevněna zaváděcí tyč 1,5m, která bude zapuštěná cca 1m pod zemí (hloubka bude upřesněna při realizaci po změření odporu uzemnění).

AKCE:					
VÍCEÚČELOVÝ OBECNÍ OBJEKT V RADENOVĚ RADENOV 9, 430 01 BLATNO – RADENOV					
OBJEDNATEL:					
Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01					
ČÁST DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL:		PŘÍKAZ:	
D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu		Bc. Ondřej Podběhlý			
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ:	FORMÁT:		
DISPOZICE UZEMNĚNÍ		DVZ	1xA3		
		DATUM:	MĚR.:	STRANA:	VÝKRES Č.:
		12/2022	1:50	1/1	12