


PRZEKRÓJ OBUDOWY STUDNI WIERCONEJ Nr 2



1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy przeprowadzić przegląd istniejącej studni głębinowej.
2. Należy poddać wymianie istn. orurowanie i armaturę oraz istniejącą pompę głębinową.
3. W studni zastosować rury ze stali KO min. AISI 304.

WYKONAWCA:

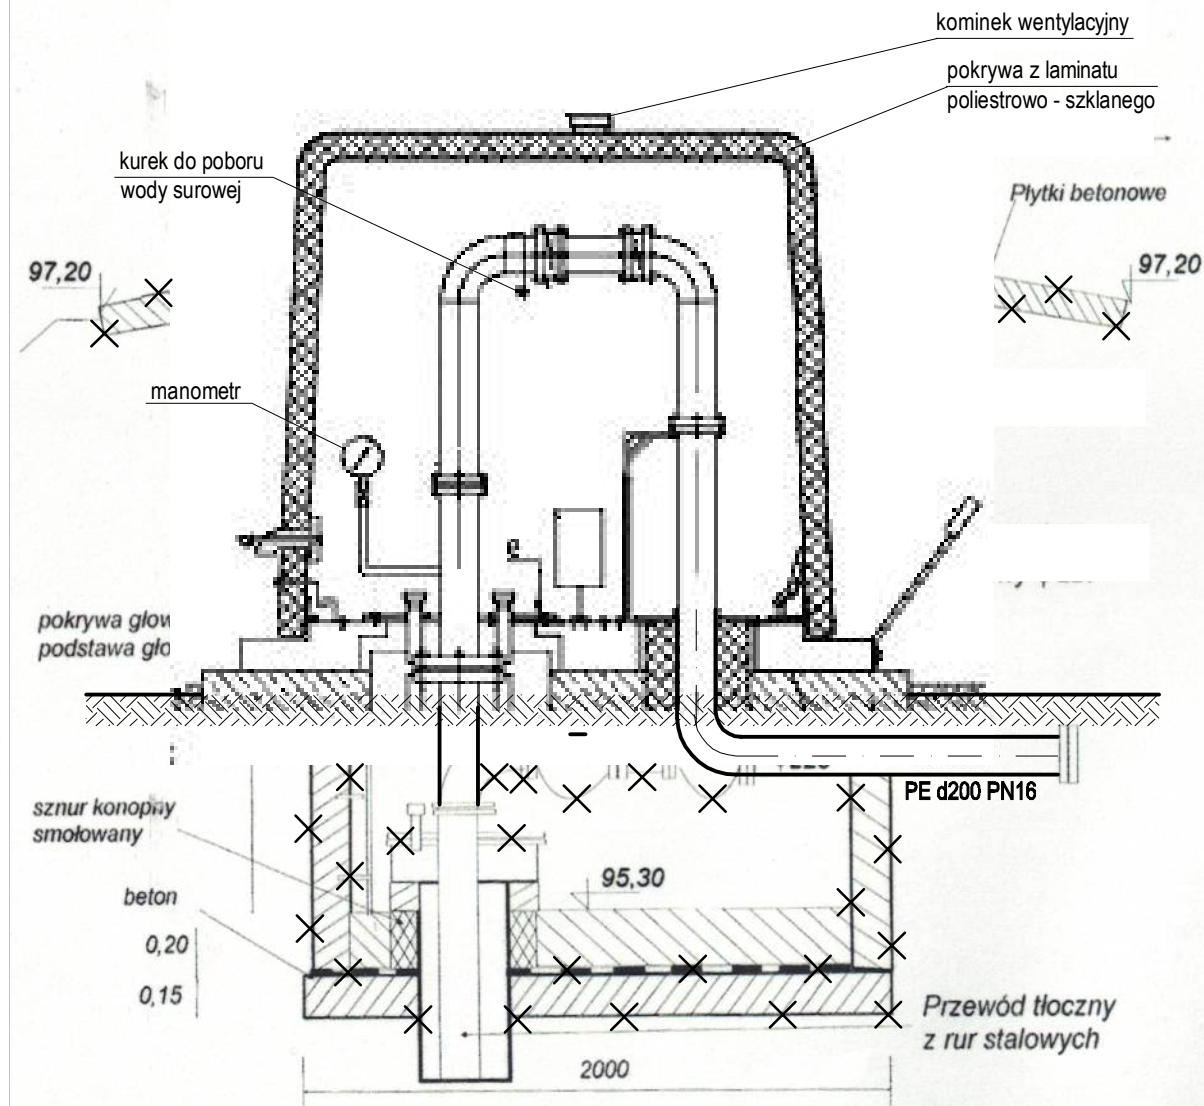

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GMINA ŁABISZYN**

ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

OBIEKT:

Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku

TREŚĆ RYSUNKU:

Studnia głębinowa nr 2 - proj. obudowa

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środow. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19	
Faza: PT	Skala: -	Data: 07.2022 r.	Branża: Instalacyjna	Nr rysunku: S/16