

LEGENDA

- PK1.2 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 65 kW
SPOTŘEBA ZP 7,07 m3/h SPOTŘEBIČ V PROVEDENÍ C
KOTEL VČETNĚ ODKOURENÍ V DODÁVCE UT
- HUP NEREZ SKŘÍŇ PRO VESTAVĚNÍ S RÁMEM A PROVĚTRÁVANÝMI DVÍŘKY 1200x350x900mm
KK50-HUP
PLYNOMĚR G25, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 335mm
HV- HAVARIJNÍ UZÁVĚR KOTELNY, SAMOČINNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL SVG036-03-050, 230V, 2"
KK 50 - HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY


- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD – PŮVODNÍ PŘÍPOJKA REKOLAUDOVANÁ NA DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD
— STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA –RUŠENÁ
— NAVRŽENÁ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT JÍZDÁRNÝ
— NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD
— CHRÁNIČKA PLYNOVODU
— PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT RESTAURACE
— STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD (PŘÍPOJKA) – BEZ ZMĚNY
— VODOVOD
— KANALIZACE
— ELEKTRO SLABOPROUD
— ELEKTRO NN

- HRANICE PARCELY
- 1114/12 PARCELNÍ ČÍSLO
- KK KULOVÝ KOHOUT PLYN
KKZ KULOVÝ KOHOUT PLYN S INTEGROVANOU TLAKOVOU ZÁTKOU
PŠ PRÍME ŠROUBENÍ
PR PŘECHODOVÝ SPOJ PE-OCEĽ NAVAROVACÍ, S OCHRANNÝM POUZDREM
R TRUBNÍ REDUKCE
DN25 TRUBKA OCEĽ


POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ DOTYČNÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A DODRŽET JIMI STANOVENÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU PODZEMNÍCH VEDENÍ
- PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÉ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY A VNĚJŠÍHO DOMOVNÍHO PLYNOVODU SE STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI PLATÍ ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT JÍZDÁRNÝ (PARC. Č. 24/3) JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH k.ú. Znojmo-Louka p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD PRO OBJEKT JÍZDÁRNÝ (PARC. Č. 24/3) JE VEDEN PO TĚCHTO PARCELÁCH k.ú. Znojmo-Louka p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT RESTAURACE (PARC. Č. 31/6) JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH k.ú. Znojmo-Louka p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo ČÁST PŘÍPOJKY REKOLAUDOVANÁ NA DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH k.ú. Znojmo-Louka p.č. 804, 809, 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo


VZOROVÝ PRÍČNÝ ŘEZ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU
A VNĚJŠÍM DOMOVNÍM PLYNOVODEM
M1:20

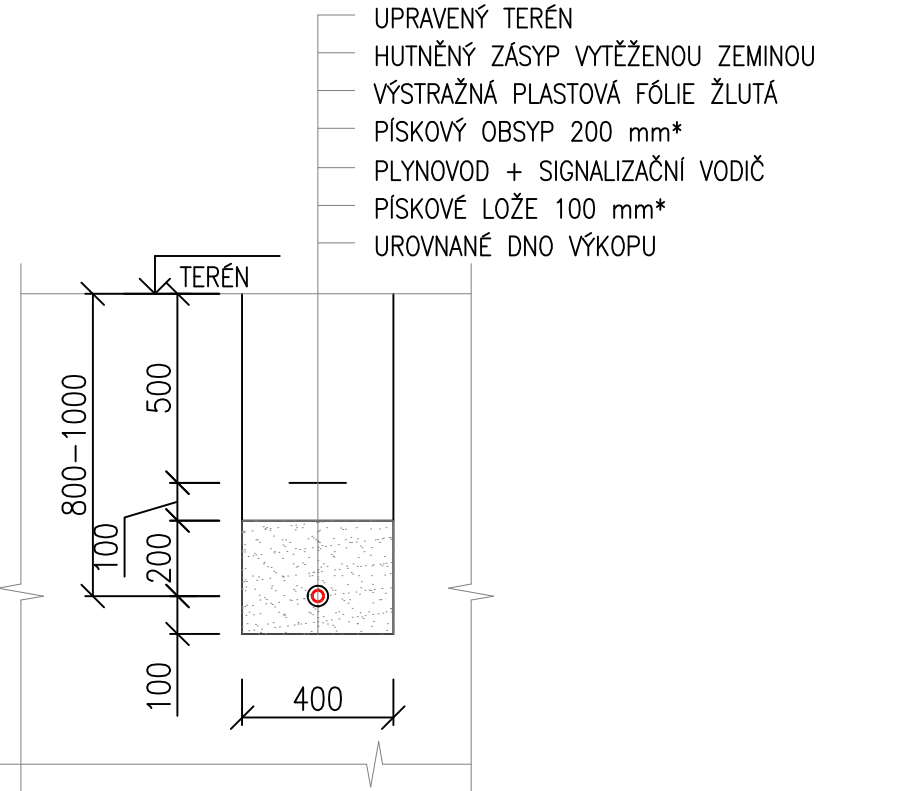

(* PŘI POUŽITÍ ROBUST PIPE LŐZE A OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU)

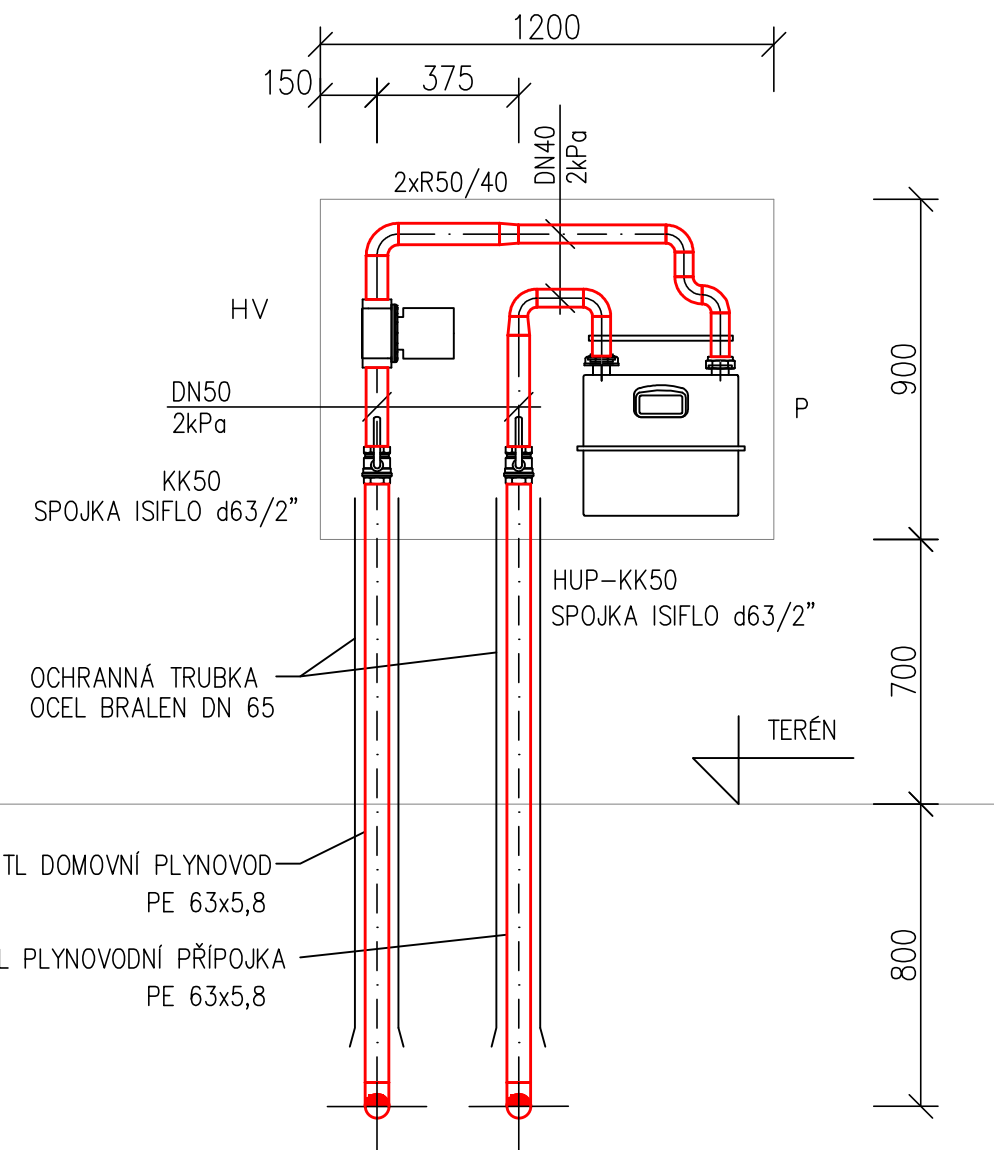

ROZVINUTÝ ŘEZ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU
M 1:50

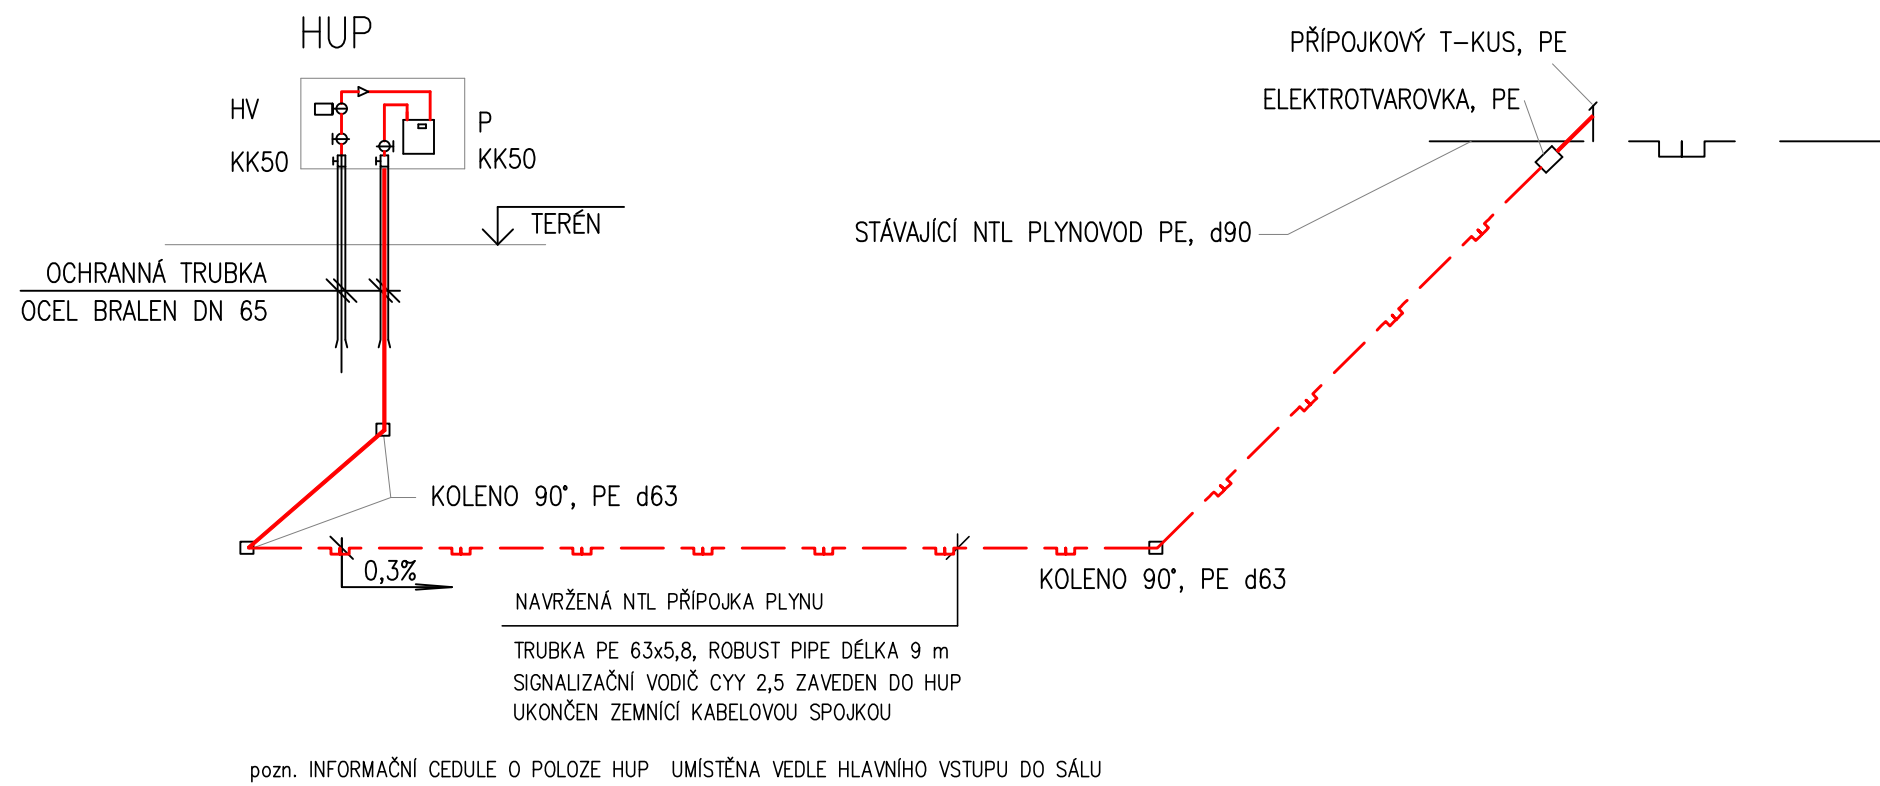

VYPRACOVAL:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	
INVESTOR:	Město Znojmo, Obrokově 1/12, 669 22 Znojmo	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
MÍSTO:	Znojmo, ul. Loucká	
AKCE:	Regenerace brownfieldu Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
OBJEKT:	SO04b - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	
OBSAH:	D.1.4.8. PLYNOVOD	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
NÁZEV VÝKRESU:	Situace, Půdorys 1.NP, řezy	
Č. VÝKRESU:	1	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
DATUM:	09/2019	
MĚRÍTKO:	1:200, 1:50	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
STUPEN:	DPS	
FORMÁT:	10 A4	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
PARC. Č.:		