



OCHRANA NN KÁBLOV

M 1:20

VO VOĽNOM TERÉNE

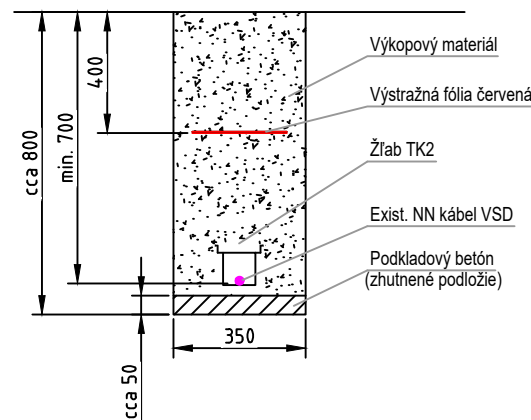

POD SPEVNENOU PLOCHOU

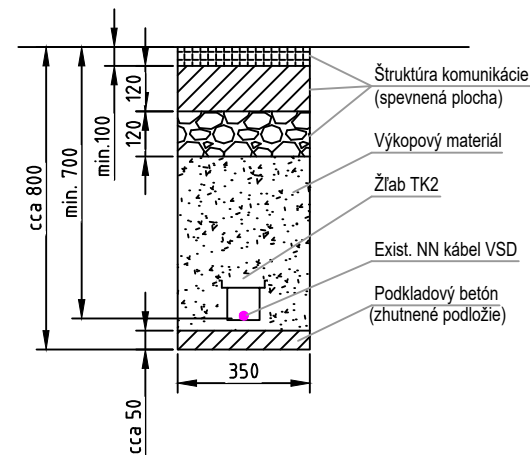

MINIMÁLNE SÚBEHOVÉ-VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH IS:

Kábel 1kV od	- NN kábel do 1kV (iný)	0,05m
	- VN kábel 22kV	0,2m
	- oznamovací kábel	0,3m (nechránený) / 0,1m (v chráničke)
	- plynovod do 0,005MPa	0,4m
	- plynovod do 0,3MPa	0,6m
	- vodovod	0,4m
	- teplovod	0,3m
	- kábelovod	0,1m
	- kanál (stoka)	0,5m
	- objekt	min. 1m

MINIMÁLNE ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH IS:

Kábel 1kV od	- NN kábel do 1kV (iný)	0,05m (doporučuje sa káble uložiť do chráničky pri znížení vzdialenosti)
	- VN kábel 22kV	0,2m (doporučuje sa káble uložiť do chráničky pri znížení vzdialenosti)
	- oznamovací kábel	0,3m (kábel nechránený) / 0,1m (kábel v chráničke)
	- plynovod do 0,005MPa	0,1m (kábel NN v chráničke s presahom min. 1m na každú stranu)
	- plynovod do 0,3MPa	0,1m (kábel NN v chráničke s presahom min. 1m na každú stranu)
	- vodovod	0,4m (kábel nechránený) / 0,2m (kábel v chráničke)
	- teplovod	0,3m (teplovod opatrený izoláciou s presahom min. 1m na každú stranu)
	- kábelovod	0,1m
	- kanál (stoka)	0,3m



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava DOPRAVOPROJEKT Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		
Investor - stavebník:	 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016 Stupeň - účel: DSP	

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Lapár		 Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE Riaditeľ: Ing. Ján Tóth
Navrhol - vypracoval:	Ing. Adam Gedeon Katis		
Kontroloval:	Ing. Peter Lapár		
Kraj:	Košický	Okres: Košice	
Stavba:	KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa		Stupeň - účel: DSP Zákazkové číslo: 2015 Dátum: 09/2022 Počet A4: 2 Mierka: 1:20 Časť: E.18 Súprava:
UČS:	UČS 18 Obratisko Važecká SO 18-23-31 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy NN vedení		Príloha: 3
Názov prílohy:	Rezy uloženia káblov - ochrana exist. NN		