


**POZNÁMKY:**

- JEDNOTLIVÉ PLOCHY URČENÉ PRE SANÁCIU BOLI STANOVENÉ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY. PRESNÉ PLOCHY PRE SANÁCIE BUDÚ URČENÉ PO OČISTENÍ BETÓNOVÝCH PLOCH NA ZDRAVÉ BETÓNOVÉ JADRO.
- NA CELOM BETÓNOVOM PLOCHU PODPIER NA STYKU SO VZDUCHOM BUDE APLIKOVANÁ CELOPLOŠNÁ JEMNÁ REPROFILÁCIA + OCHRANNÝ NÁTER, OKREM PLOCH OŠETRENÝCH V PREDCHÁDZAJÚCEJ OPRAVE.
- SANÁCIA DRIEKOV PODPIER BUDE REALIZOVANÁ 150 mm POD ÚROVŇ JESTVUJÚCEHO TERÉNU.
- OTVORY V DRIEKOCH PILIEROV SA BUDÚ PODLA POTREBY SANOVAŤ JEDNOVRSTVOVÝM SANÁČNÝM SYSTÉMOM DO 20 mm A CELOPLOŠNOU JEMNOU REPROFILÁCIOU + OCHRANNÝM NÁTEROM.
- OTVORY NA BOČNÝCH PLOCHÁCH PODPIER 2 - 15 SA NACHÁDZAJÚ KRYTÝ. TIETO JE POTREBNÉ POČAS REALIZÁCIE SANÁČNÝCH PRÁČ PRIZNAŤ. NIE JE DOVOLENÉ ICH CELOPLOŠNE PREKRÝŤ SANÁČNÝMI HMOTAMI.

- LEGENDA:**
- S0 SANÁCIA REALIZOVANÁ V RÁMKI PREDCHÁDZAJÚCEJ OPRAVY
  - S1 CELOPLOŠNÁ JEMNÁ REPROFILÁCIA + OCHRANNÝ NÁTER
  - S2 SANÁČNÝ SYSTÉM JEDNOVRSTVOVÝ HRúbKY DO 20 mm, OCHRANA VÝSTUŽE BODOVO V RASTRI 1,0 x 1,0 m
  - S3 SANÁČNÝ SYSTÉM JEDNOVRSTVOVÝ HRúbKY DO 20 mm, OCHRANA JEDNOTLIVEJ VÝSTUŽE
  - S4 SANÁČNÝ SYSTÉM DVOJVRSTVOVÝ HRúbKY DO 50 mm, LÍNOVÁ OCHRANA VÝSTUŽE JEDNOTLIVO
  - S5 SANÁČNÝ SYSTÉM DVOJVRSTVOVÝ HRúbKY DO 50 mm, LÍNOVÁ OCHRANA LÍNÍ VÝSTUŽE PO 250 mm
  - S6 SANÁČNÝ SYSTÉM DVOJVRSTVOVÝ HRúbKY DO 50 mm, LÍNOVÁ OCHRANA LÍNÍ VÝSTUŽE PO 150 mm
  - S7 SANÁČNÝ SYSTÉM VIACVRSTVOVÝ HRúbKY NAD 50 mm, LÍNOVÁ OCHRANA VÝSTUŽE JEDNOTLIVO
  - S8 SANÁČNÝ SYSTÉM DVOJVRSTVOVÝ HRúbKY DO 50 mm, LÍNOVÁ OCHRANA LÍNÍ VÝSTUŽE V RASTRI 250 x 250 mm
  - S9 SANÁČNÝ SYSTÉM HRúbKY NAD 50 mm TOKKRÉT
  - S10 ZÁKLADNÝ NÁTER - EPOXID - ZINKOVÝ PRACH 60 µm  
MEDZIVRSTVOVÝ NÁTER - EPOXID 100 µm  
VRCHNÝ NÁTER - POLYURETÁN 80 µm
  - S11 SANÁČNÝ SYSTÉM JEDNOVRSTVOVÝ HRúbKY DO 20 mm, OCHRANA JEDNOTLIVEJ VÝSTUŽE - PODHLAD NOSNEJ KONŠTRUKCIE

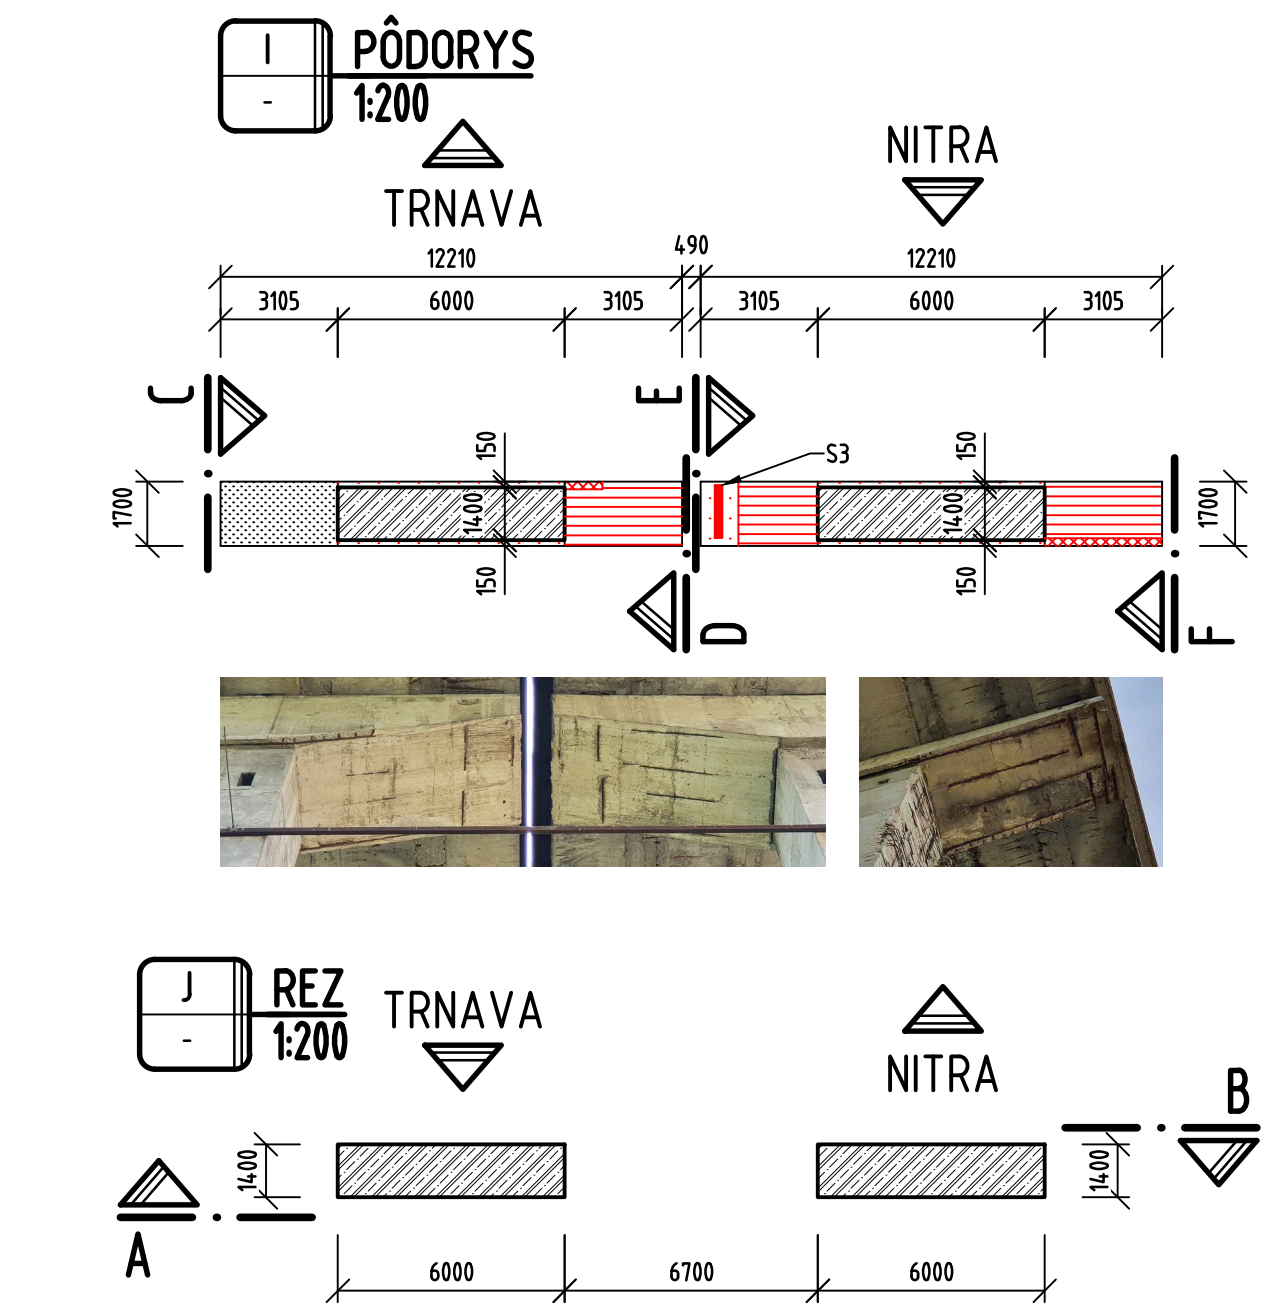

**TYPY SANÁCIÍ**

OZNAČENIE	PLOCHA ZVISLÁ (m <sup>2</sup> )	PLOCHA PODHLAD (m <sup>2</sup> )	PLOCHA VODOROVNE (m <sup>2</sup> )	PLOCHA VÝSTUŽE (m <sup>2</sup> )
S1	895,0	22,0	1,2	0,0
S2	840,0	5,0	0,0	1,68
S3	8,0	0,5	0,0	0,19
S4	0,0	0,0	0,0	0,0
S5	25,0	15,0	0,0	3,52
S6	0,0	0,0	0,0	0,0
S7	10,0	1,0	0,0	0,24
S8	16,0	0,0	0,0	3,74
S9	0,0	0,0	0,0	0,0
S10	0,0	0,0	0,0	0,0
S11	0,0	0,0	0,0	0,0
SPOLU				9,37

OBJEDNÁVATEĽ STAVBY: **NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

PEČIATKA A PODPIS: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

CEMOS

CEMOS, s. r. o.  
Mlynské nivy 70  
821 05 Bratislava

STAVBA: **OPRAVA SPODNEJ STAVBY MOSTA EV. Č. R1-033 LEHOTA**

KRAJ: **NITRIANSKY**

OBJEKT: **201**

PRÍLOHA: **SANÁCIA PODPERY 7**

ČASŤ: **11**

POČET A4: **8A4**

MERKA: **1:200**

ČÍSLO ZÁKAZKY: **15/22**

DÁTUM: **7/2022**

SÚPRAVA: **11**