






BLOK C

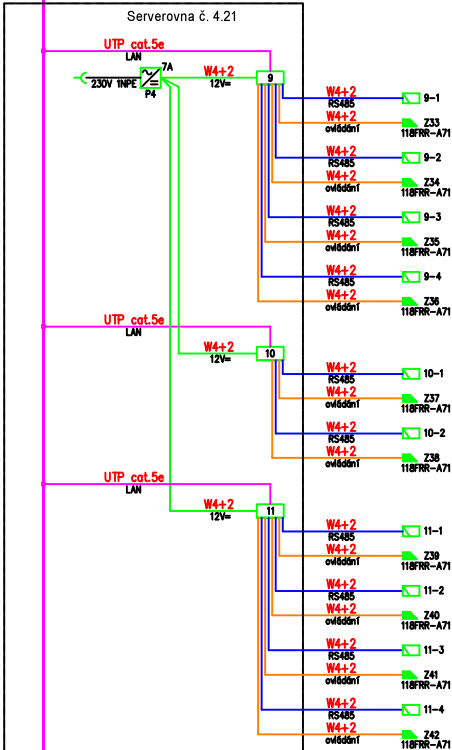

4. NP

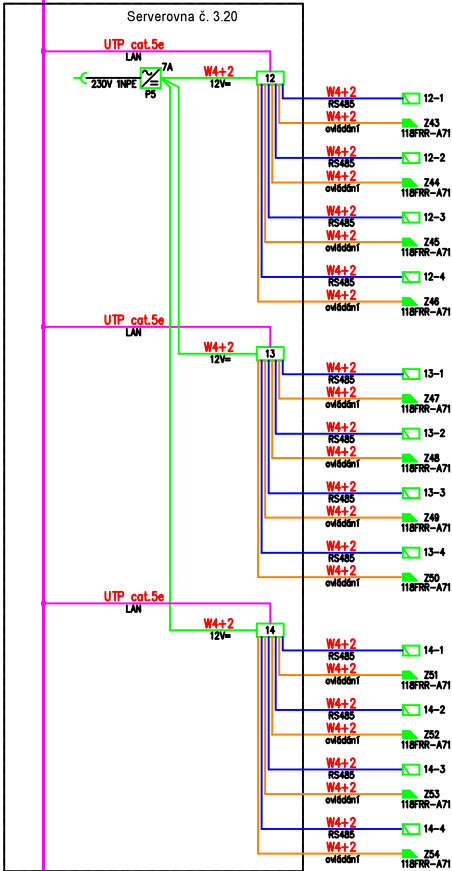

3. NP

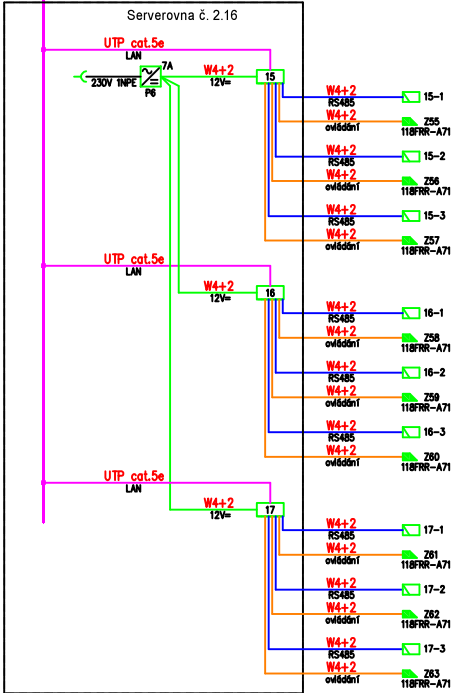

2. NP

LEGENDA:

- 1 RADIČKA JEDNOTKA REA-MP PRO MAX. CITACI, 4m, 4xOUT, LAN, 12Vdc
- EXTERNÍ SÍMACE HLAVY ID KART DUAL LINE
- 7A ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ KPM18/3, 230Vdc-50Hz/12Vdc-7A, SELV
- UTP ZÁSUNKA DATOVÁ SÍŤ
- UTP ZÁSUNKA 230V/16A
- UTP DIVERNÍ OTVÁRACÍ ABLOY 118PRR-A71 DO POŽÁRNĚ ODOLNÝCH DVEŘÍ, SO SIGNALIZACIÍ
- LAN RADIČKA JEDNOTKA A Pohon LINEÁRNÍCH DVEŘÍ

NAPÁJECÍ KABEL 230Vdc/50Hz 1N+PE, NAP. CNY-J 3x2,5 - PODLA VÝKLENOSTI
Příkaz kabele a jeho izolace musí být ztrátami a ovládaním na oděru celé státoy
burnitace, dle vedení o účinnosti izolace a příslušné předpisy.

LAN/ETHERNET, NAP. UTP cat.5e, SMD-SE-UTP-PE

OVĚŘOVÁNÍ, NAP. W4+2, SMD-SE-UTP-PE

LINKA RS485 RFD OTAGEL, NAP. W4+2, SMD-SE-UTP-PE

NAPÁJENÍ 12 V DC, NAP. W4+2, JTYT 2x1

W4+2 - KABEL 3x0,75 + 4x0,22 mm2, STÍNĚNÝ (EUROSAT, ABBAS, ADI, EUROALARM, ...)
MAX. DELKA K EL. OTVÁRACÍ 50 m.

ČÍSLO RADIČEK JEDNOTEK NIE SI HW ADRESY, IBA IDENTIFIKÁCIA.

ROZVODNÁ SUSTAVA AC 24V, DC 12V, RS 485;
OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČASTÍ
MALÝM NAPATÍM SELV PODLA STN 33 2000-4-41 ed.3., cl. 414.
ROZVODNÁ SOUSTAVA TN-S, 230V 50Hz 1N+PE;
ZÁKLADNÍ OCHRANA - IZOLÁCIU A KRYTÝ PODLA STN 33
2000-4-41 ed. 3., PRÍLOHA A
OCHRANA PRI PORUČE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE STN 33 2000-4-41 ed.3, cl. 411.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRANICOM PODLA STN 33
2000-4-41 ed.3, cl. 415.1.

Datum:	Vypracoval:	Objednatel:	Základka #:
24.8.2023	Jirí Štíva		
Forma:	Projekt:	cominfo security first	
6 A4	TU ZVOLEN, SDLS - BLOK C	Cominfo s.r.o., Mlýnská 695, Zlín	
WTTW:	WZV:	T.V.	Služby:
SYSTÉM EKV - BLOKOVÉ SCHÉMA			22-025S-13.1 S-18