



Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S  
bod rozdelenia PEN na N a PE v RE

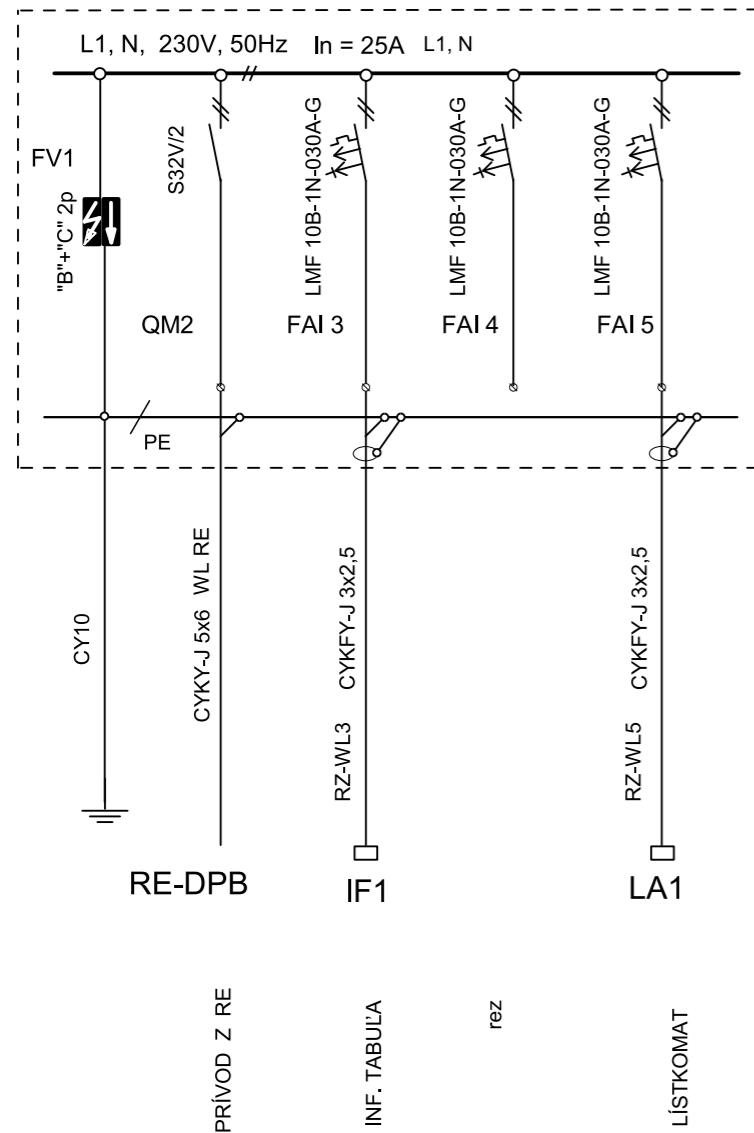

ROZMEROVÝ NÁČRT



- OCHRANNÉ OPATRENIA:**  
**-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019**  
 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2 príloha A: A1 - základná izolácia živých častí A2- zábrany alebo kryty  
 požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3  
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1  
 - samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2  
 - doplnková ochrana - čl. 411.3.3  
 požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): systém TN - čl. 411.4  
**OCHRANNÉ OPATRENIA:**  
**-DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019**  
 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2  
**OCHRANNÉ OPATRENIA:**  
**-DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019**  
 - Prúdové chrániče: čl. 415.1  
 -doplnkové ochranné pospájanie: čl.415.2

**RZ-DPB**

TYP: DIN00 25A  
 VÝROBCA: HASMA, s.r.o.  
 MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035  
 MONTÁŽ: NA OCELOVÝ STĽP  
 ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B  
 PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/DOLE  
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 1 N PE, AC, 230V, 50Hz, TN-C-S  
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20  
 MENOVIŤ PRÚD: DO 32A  
 OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

vypracoval :	hlavný inž. projektu :	zodp. projektant :	Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1 814 52 Bratislava		
ING. Ján Jurčovič		ING. Ján Jurčovič			
investor	DOPRAVNÝ PODNIK a.s., BRATISLAVA				
miesto	BRATISLAVA III. Karadžičova ul.		stavba	stupeň	obj. č.
	ZASTÁVKA KRÍŽNA ul. BRATISLAVA (Karadžičova-ul. smer Šancová)			RDP	formát 2xA4
				dátum 05/2023	
objekt			PRÍPOJKA NN		číslo objektu
príloha	ROZVODNICA RZ-DPB		mierka ---	príloha č. 5	súprava č.