




I. ZÁKLADNÍ ROŠT KROVU

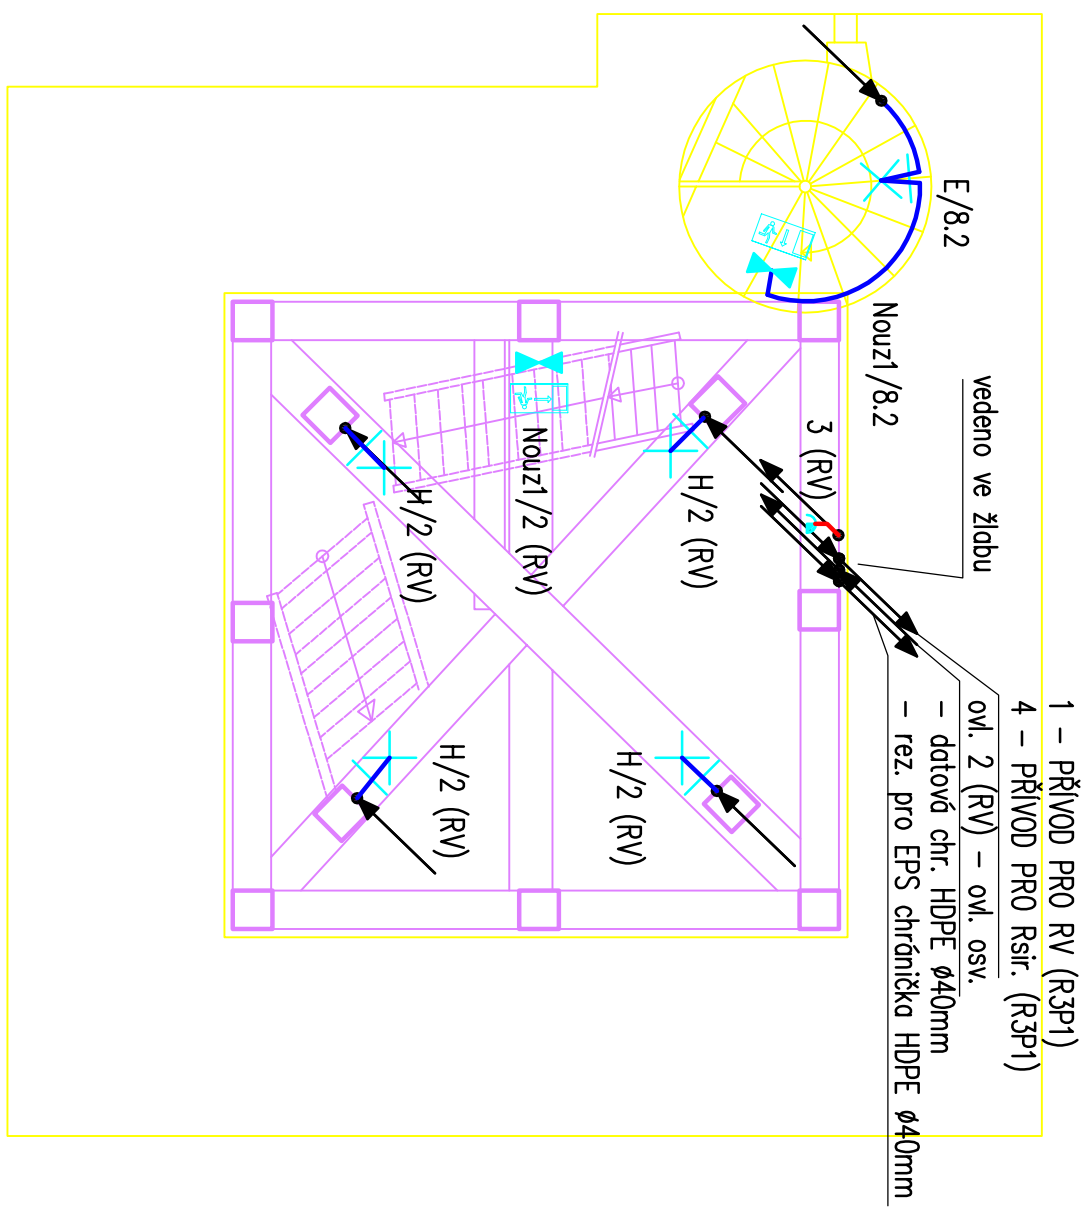

II. PATRO ČERNÍKŮ

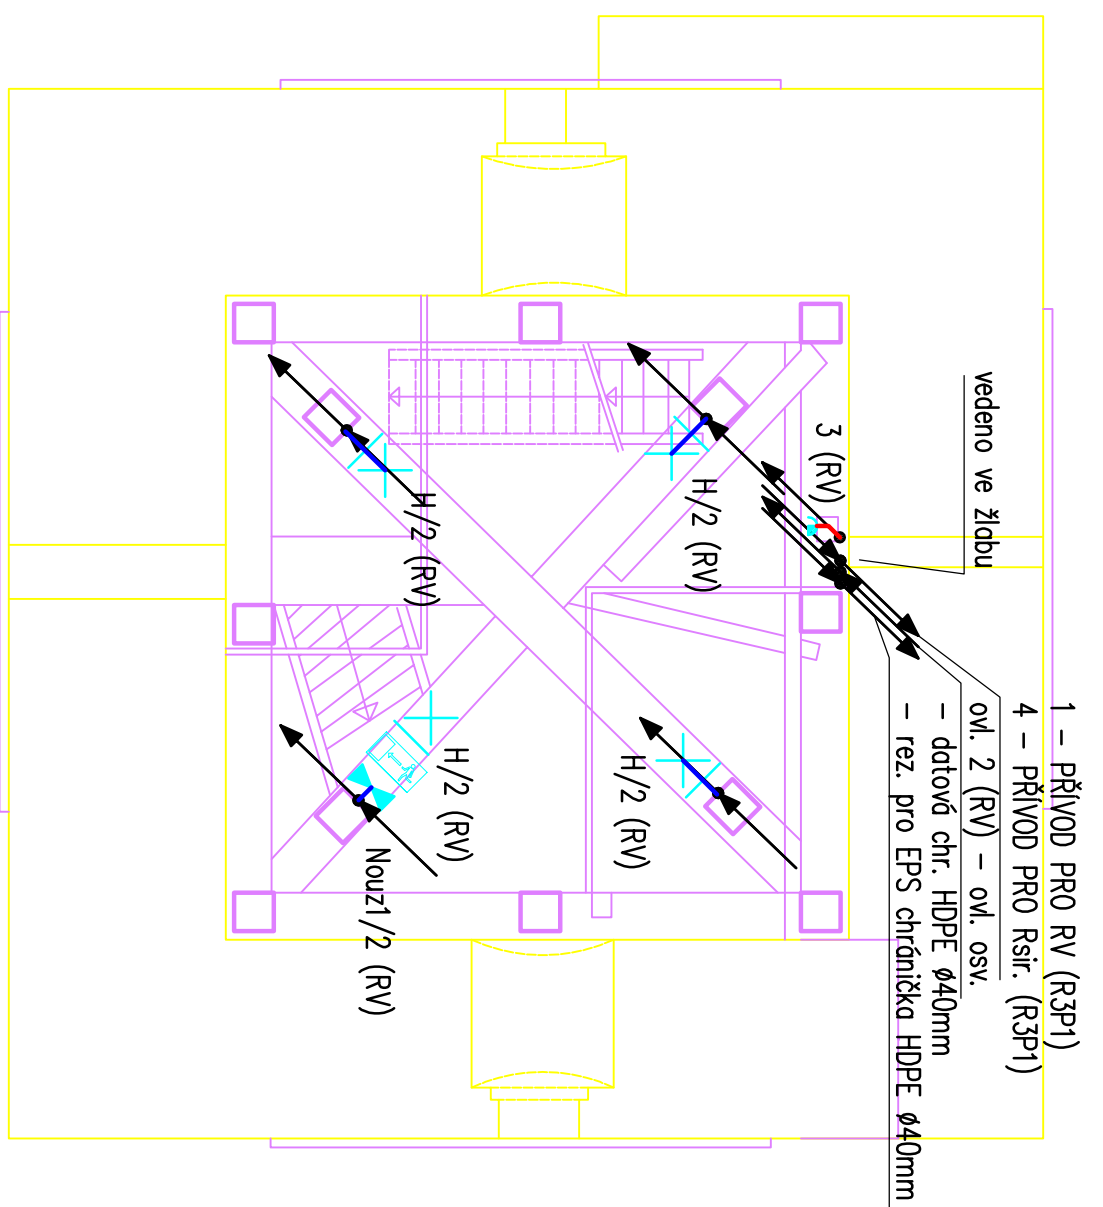

III. SPODNÍ OCHOZ

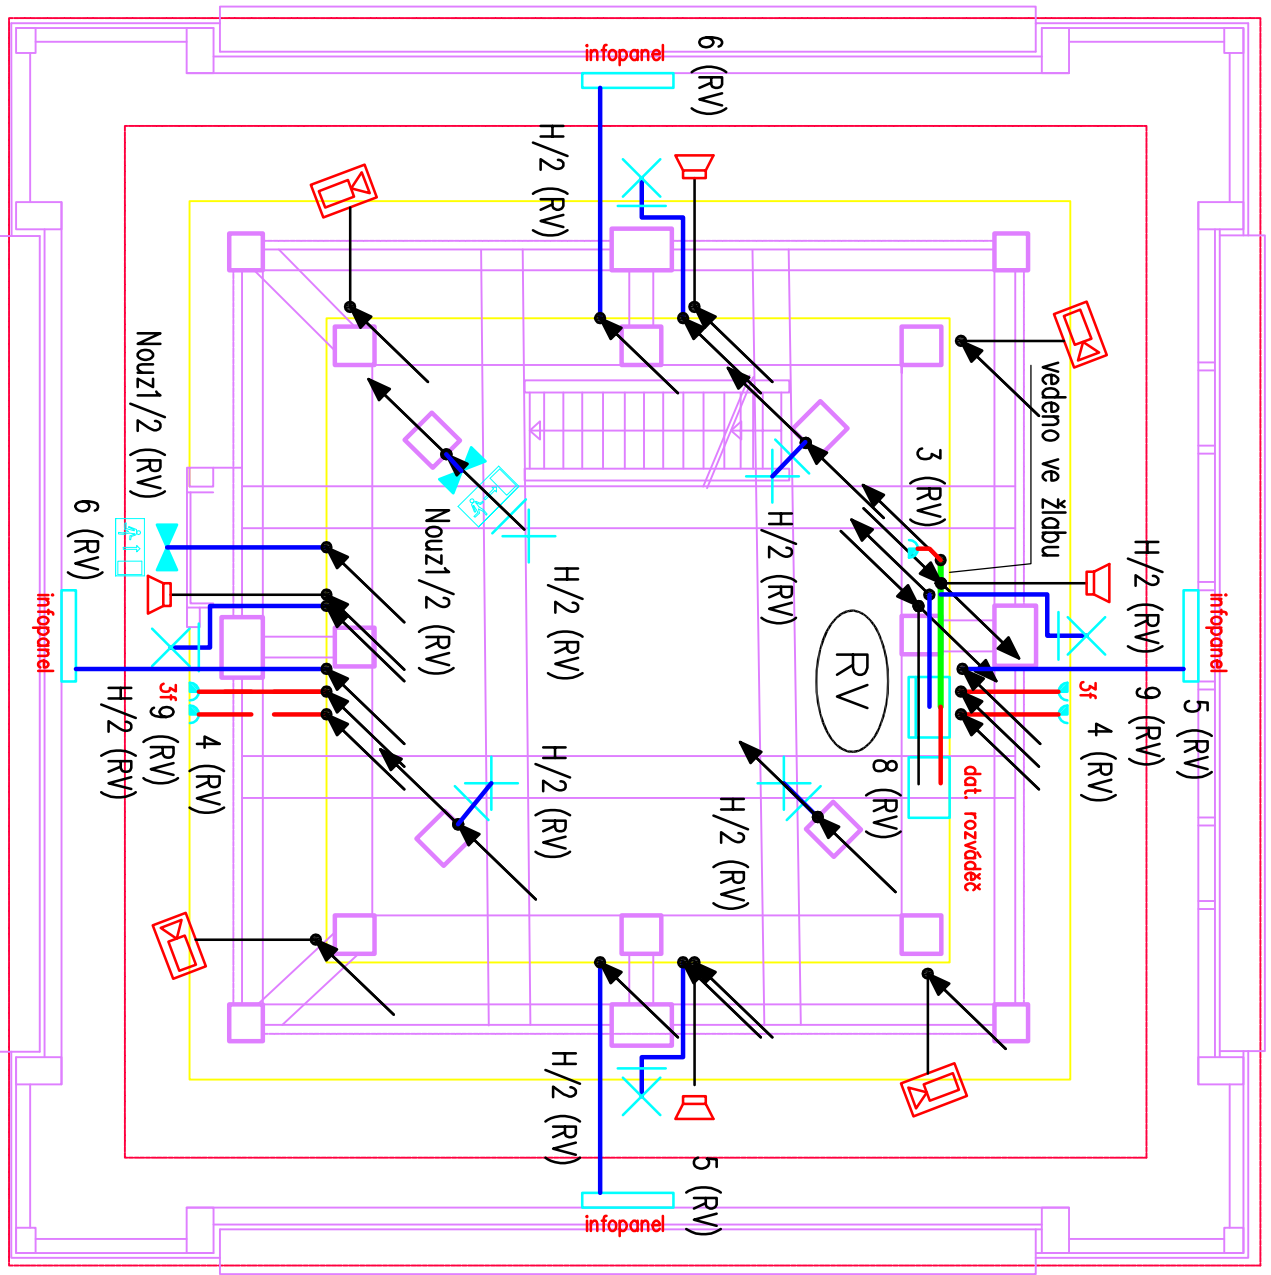

SKUTEČNÉ PRŮBĚHY KABELOVÝCH TRAS BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU!

LEGENDA	
Značka	Popis
	signál a zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20
	zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20 s opt. pro přenos signálu
	signál a zásuvka v provedení zapuštěném, IP44
	zásuvka 40V/32A, 3f v provedení zapuštěném / nastátném, IP44
	vičernáschodné vedení m
	proudové okružní m
	slaboproudé rozvody - zatrubňování
	pospojování Cx4 zř. Cx6 zř.

LEGENDA SVÍTEL	
Značka	Popis
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn
	nástenné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn

Prostředí (vnější vlivy)

viz "produkt" příloha TZ

Napěťová soustava

3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplňková	- doplňujícím ochranným pospojováním

Barvené značení vodičů dle ČSN 33 0165 ed 2

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDRICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!

Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce a revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEMERÁD	DPS	21 - 22
Akce :			
ZVOJMO - RADNÍČNÍ VĚZ			
k.ú. Znojmo-město, okr. Znojmo			
SO 01 - ELEKTROINSTALACE			
Název :			
ROZVODY V I. - III. PATŘE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE			
Datum :			
11 / 2022			
Investor :			
Město ZVOJMO, Obroková 1/12, 689 22 Znojmo			
Č. výkresu :			
3			