


[illegible]

7. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750 V i kabie 0,8/1,0 kV.
8. Łączniki i przekaźniki oświetlenia montować na wysokości 1 m od wykończonej podłogi.
9. Przewiedza przy ścianie oddzielenia połączenia urządzeń musi mieć p.p.o. z odpornością nie mniejszą niż dwie oddzielnie.
10. Wykonanie robót należy opierać na dokumentacji powykonawczej, uzgadniającej wszystkie zmiany zgłoszone na etapie realizacji obiektu.
11. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół pomiarowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem lub normami po instalacji nowych urządzeń instalacyjnych oraz urządzeń włączających wprowadzając ewentualne, niezbędne korekty.
12. Przygotuj kable powołane na korytach kalibrowanych za ciągłe wciąganie ($n=2$) i $n=4$.
13. W zamkniętych szafach sterowniczych stosować szereg nr 2P44.
14. Oprawy doświetlające urządzenia PPOZ montować na wysokości około 2,5m.
15. W przypadku montażu opraw pod urządzeniami i brzozy szafami np. kanały wyciągowe, kanały wentylacyjne lub kanały dla korytarzy powietrznych, profile korytarzy wentylacyjnych, utrzymując podwyższenie tych opraw do stopnia uchyłki.

Oświe - Oświetlenie dekoracyjne wg. projektu wnętrz
LED - Zasilanie oświetlenia LED
Ośw. NP - Zasilanie statysterna na elewacji - numer policyjny
Ośw. Logo - Zasilanie statysterna na elewacji - logo

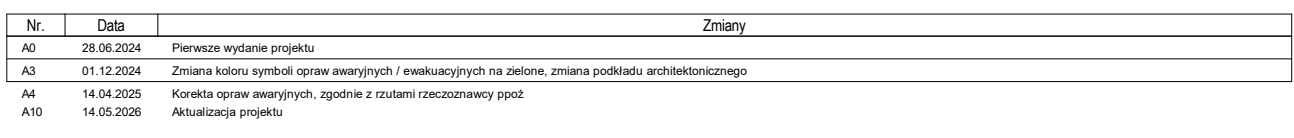

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STERLIZACJĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z AGZOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ							

UL. SOLIDARNOSCI	
INVESTOR	

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-082, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1

PROJEKTANT Wojciech Kompala	NR UPRAWNIEN 353/DOŚ/10	PODPIS 
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Mateusz Biernacki	NR UPRAWNIEN OPL/2079/PWBE/22	PODPIS 

BRANZA	SKALA	DATA
Instalacje elektryczne	1:100	14/05/2026

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA OŚWIETLENIA - KONDYGNACJA PODZIEMNA - ETAP A

NUMER	FAZA	BRANZA	OBJEKT	RODZAJ	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER
-------	------	--------	--------	--------	--------	---------------	-------